


RS2

ROZDĚLENÍ ODDÍLŮ

C D

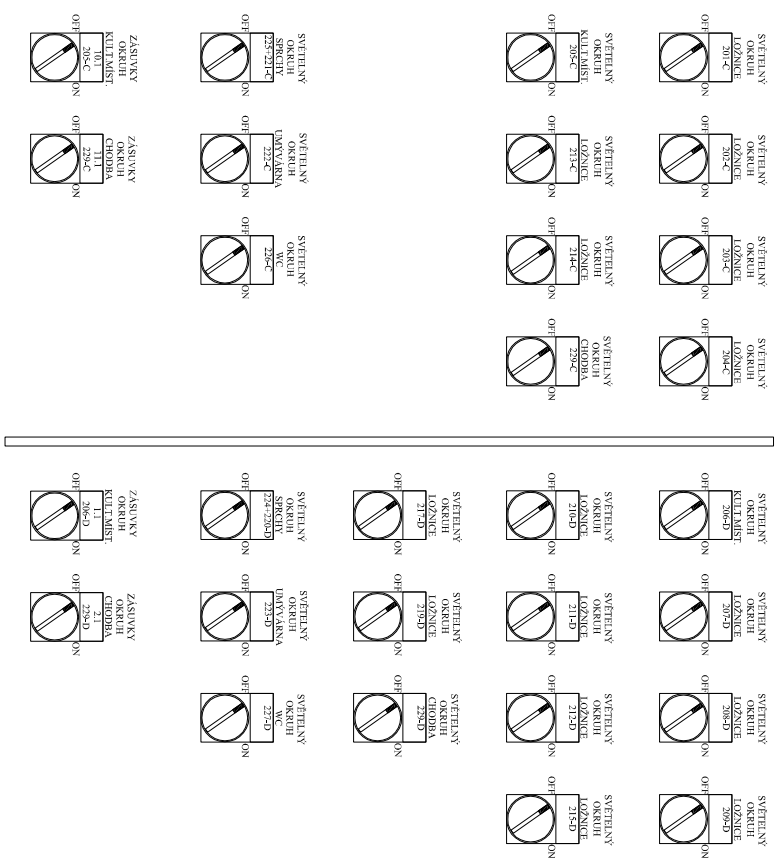

- P O Z N Á M K A
- NAPĚTOVÁ SOUSTAVA : TN–C–S stř. 50Hz,400/230 V
 - OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLNĚNA OCHR.POSPOJOVÁNÍM
 - ROZVADĚČ RS2 – NÁSTĚNNÉ PROVEDENÍ 130MOD.
 - ROZMĚRY: šxvxhl= 600x800x250mm
 - KRYTÍ: IP 65
 - PŘÍVOD,VÝVOD: ZDÍ
- OBJEKT Č.5 – 2.NP
- UBYTOVNA Č.1 – ODDÍL C+D

Stavba: Stráž pod Ralskem-oprava elektroinstalace		Typ projektové dokumentace:	
ubytoven odsouzených č.1 a č.2		PROVÁDĚCÍ	
Investor: ČR, Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, Praha 14067		Katastrální území: Stráž p.Rol.	
Popis: Ovládací panel RS2		Výkres č.: E-4,2	Formát: A4
Číslo zakázky LAMAL: 15015		Měřítko	Datum: 16.4.2015
Kreslil: Port František, ČKAIT-0501138, mob.607501462			

LAMAL Pertollice 72 * 471 24 Mimoň * tel.487863181 * fax 487863182

Napětová soustava: 3N/PE stř. 3x400/230V 50Hz TN–C–S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: automatickým odpojením od zdroje

doplňeno: ochranným pospojováním, chráněčem s vybavovacím proudem 0,03A