


Pilíř z KBF bloků š-2610mm v-2450 h-700mm
KBF bloky vyplnit betonem C16/20

Betonová armovaná stříška 2300x800ošetřená proti pronikání vody
oplechováním plechem TITANZINK s přesahem 50 mm na všech stranách
a vzadu naohýbaným do okapového žlábků. Sklon stříšky min. 3%.



Chráničky KOPOFLEX budou zabetonovány do základu
pilíře a budou ukončeny v úrovni spodní hrany niky pro
rozvaděč. Zemní páska bude zabetonována do
základu pilíře a bude opatřena nátěrem (nebo bude
uložena v chrániče KOPOFLEX 75).

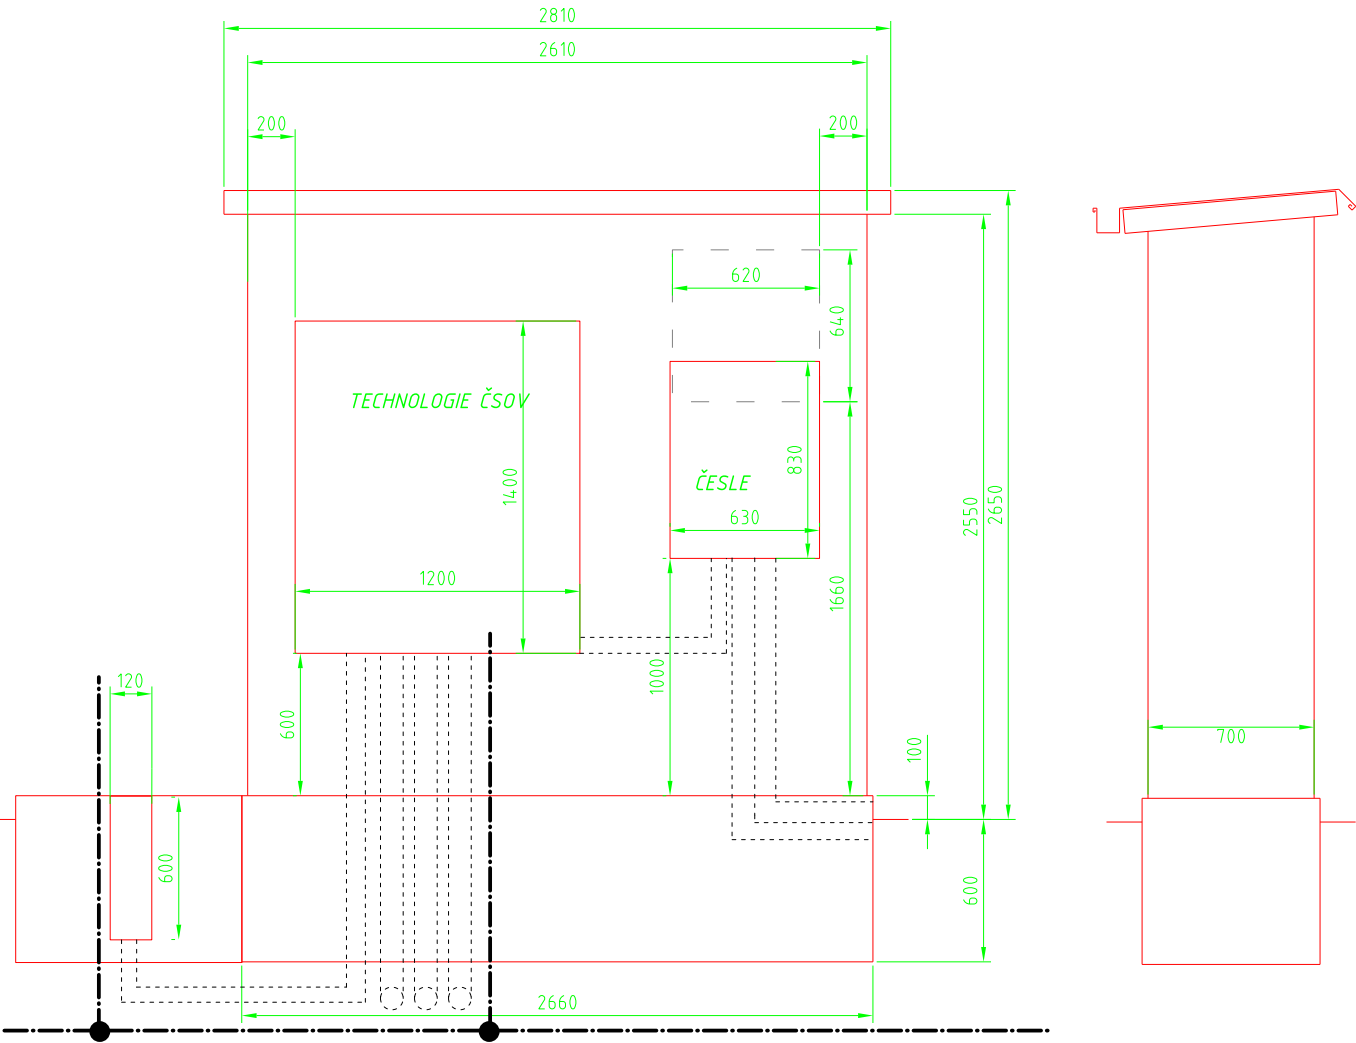



Vodohospodářské
PROJEKTY S.R.O.

VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY s.r.o.
Nám.T.G.Masaryka č.p.130, Česká Lípa 470 01
IČ 227 93 186

vedoucí projektu:	projektoval:	STRÁŽ POD RALSKEM rekonstrukce přečerpávací stanice odpadních vod SO O2 ELEKTROČÁST
Ing. J. Tavodová	Ladislav Dušička	
kraj:	Liberecký	
investor:	ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, Praha 4, 140 67	
název akce:		
datum:		leden 2015
měřítko:		
formát:		2 x A4
stupeň PD:		DSP, DPS
název výkresu:	číslo přílohy:	číslo paré:
Pilíř pro SR, RMS-01 a RPA-3		D.2.7 6