


VZDUCHOTECHNIKA PŮDORYS 1NP

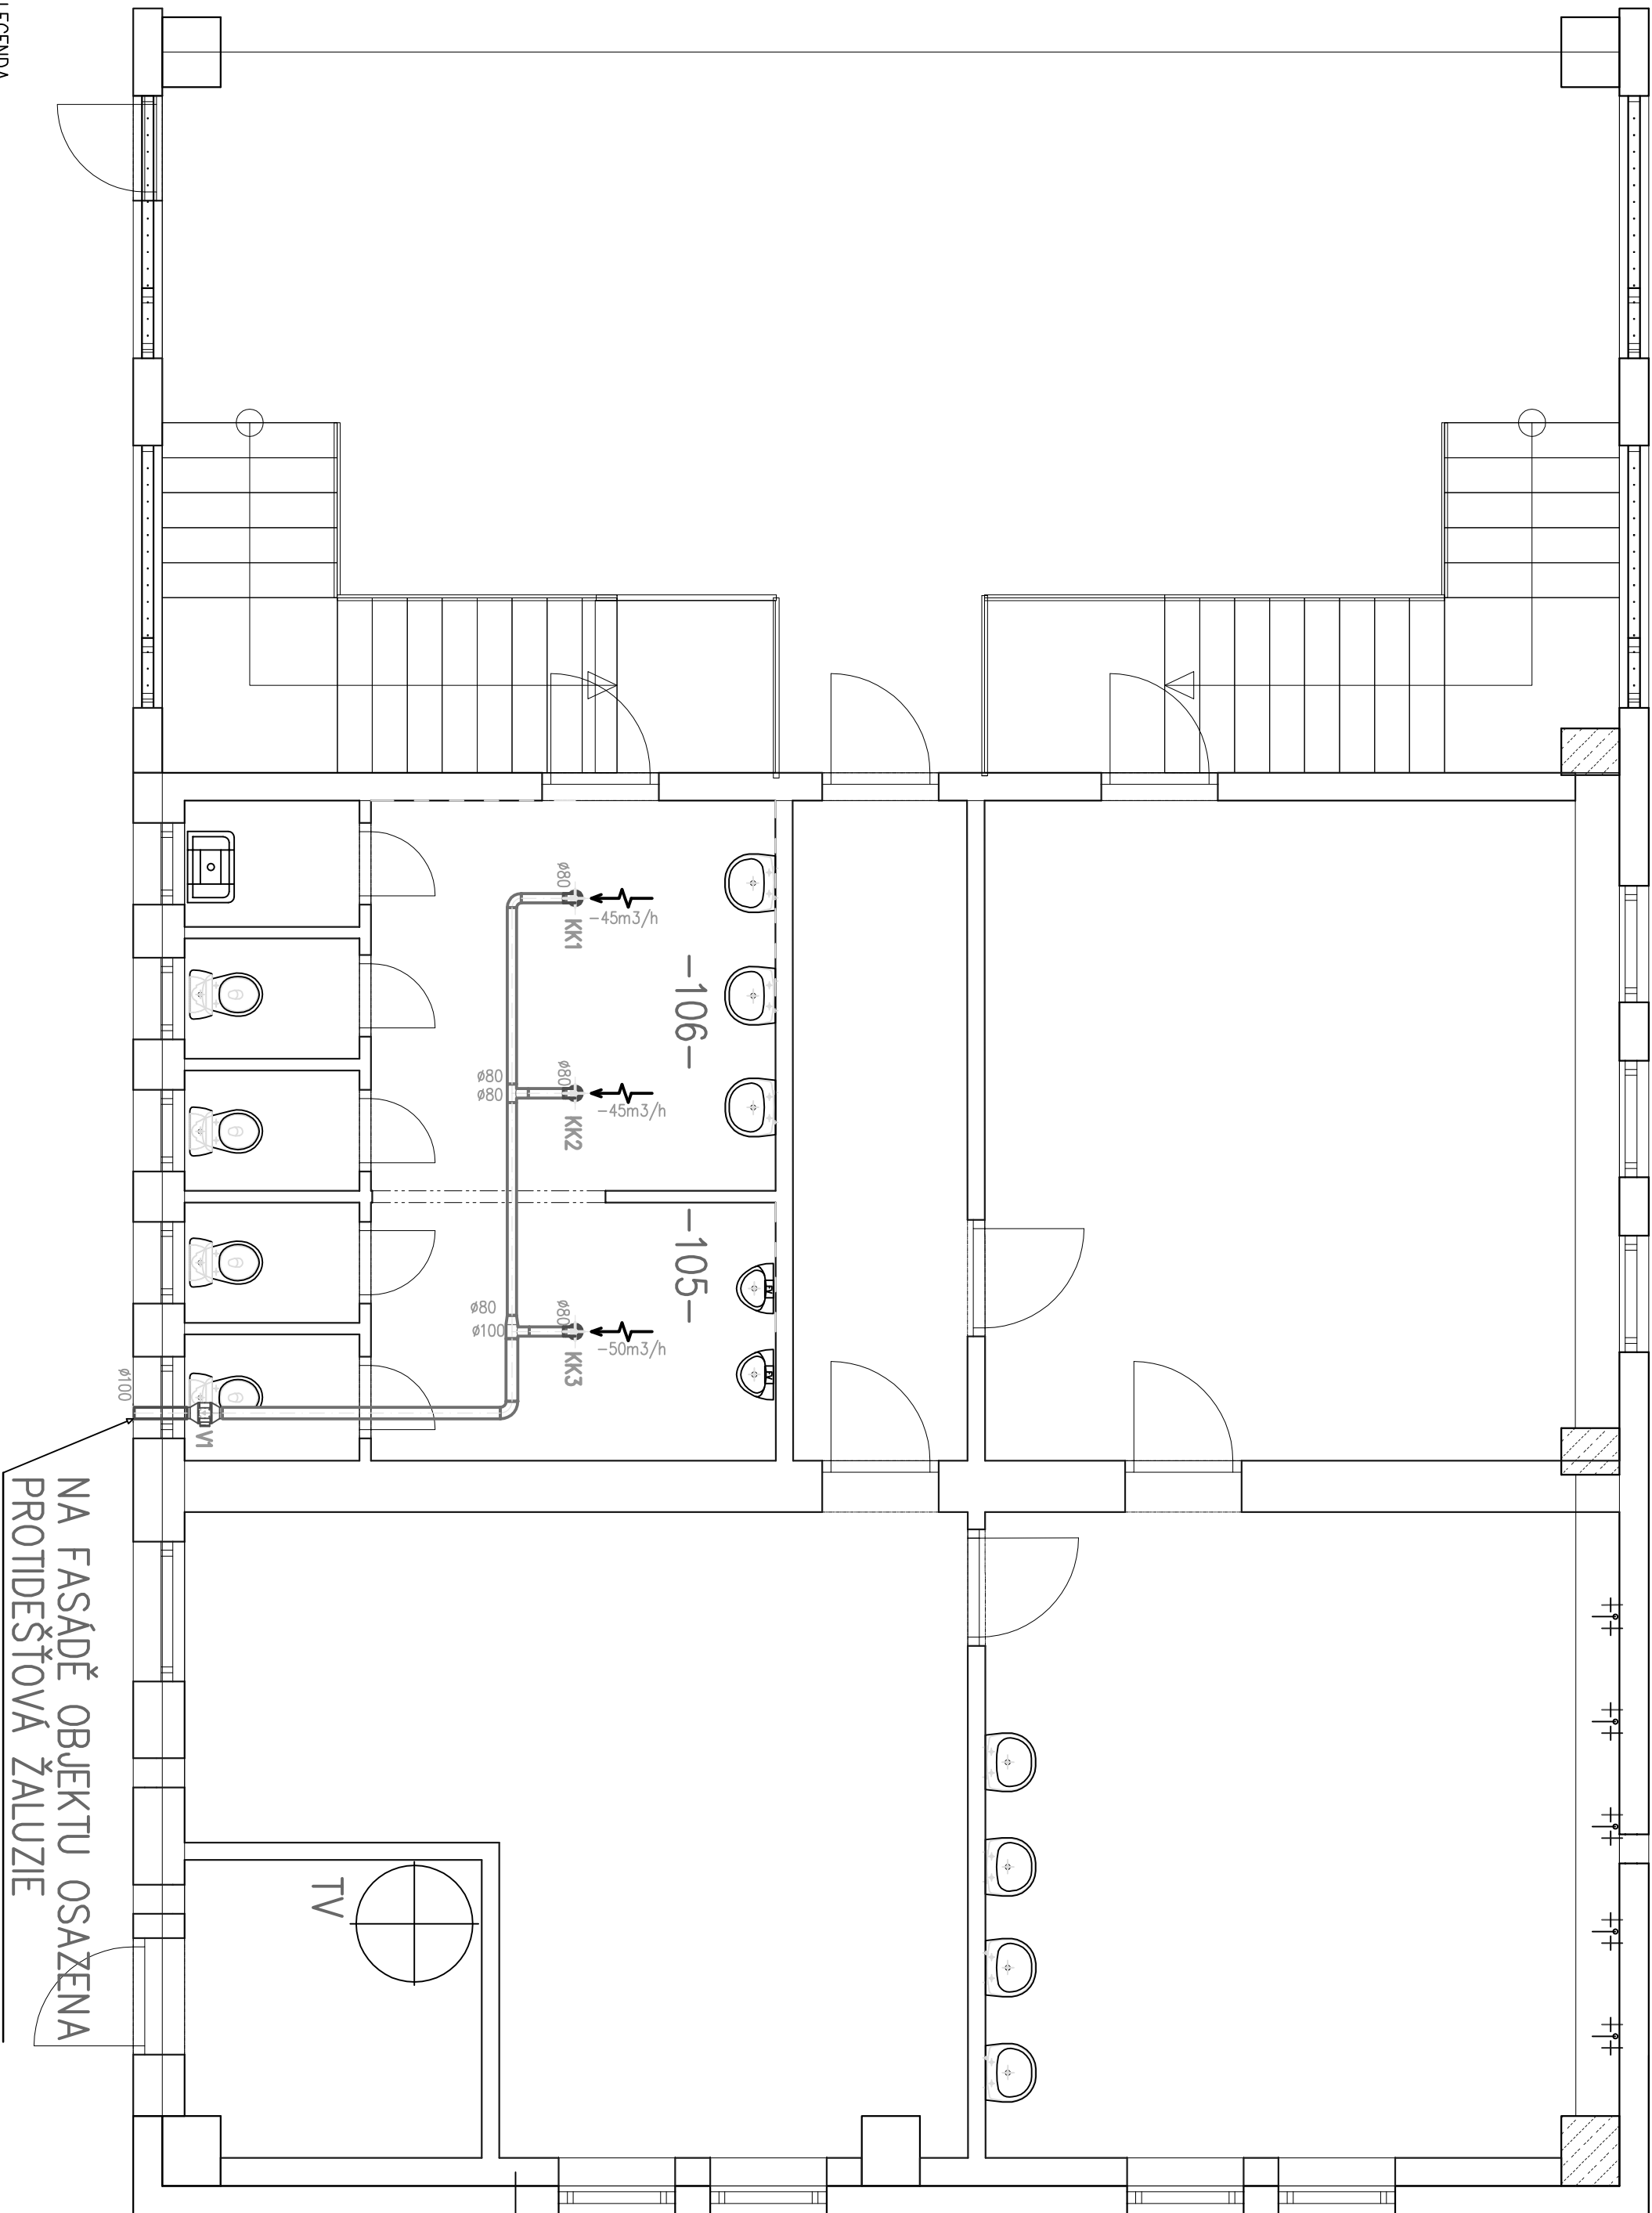

LEGENDA

Stroje a zařízení

Označení	Název	Materiál	Pozn.
V1	Ventilátor	Ventilátor do kruhového potrubí Mixvent TD-250/100 (nastaven na vysoké otáčky)	
KK1, KK2	Taifrový ventil	Odtahový ocelový taifrový ventil, nastavení 6mm, tlaková ztráta 20 Pa	
KK3	Taifrový ventil	Odtahový ocelový taifrový ventil nastavení 9mm, tlaková ztráta 20 Pa	

Potrubí

Označení	Název	Materiál	Izolace
	SPIRO potrubí	SPIRO potrubí ocelové kruhové	

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI TZB					ÚČEL	DSP	
Pavel Stejskal AT 0300714							
Odboje 1045/3 356 01 Sokolov							
KRESLIL	Pavel Stejskal						
OBJEDNATEL	Vezenská služba ČR veznice Kynšperk nad Ohří					DATUM	11./2013
KRAJ	Karlovarský	MO	Kynšperk nad Ohří			Č. ZAK.	0822013
NÁZEV AKCE	Stavební úpravy objektu č. 26 na st.p.č. 322 k.ú. Libavské Údolí					FORMÁT	A2
					MĚŘITKO	1 : 50	
OBSAH					Č. VTKR.		
VZDUCHOTECHNIKA PŮDORYS 1NP					D.1.4.b2		