


VZDUCHOTECHNIKA PŮDORYS 2NP

NA FASÁDĚ OBJEKTU OSAZENA  
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE

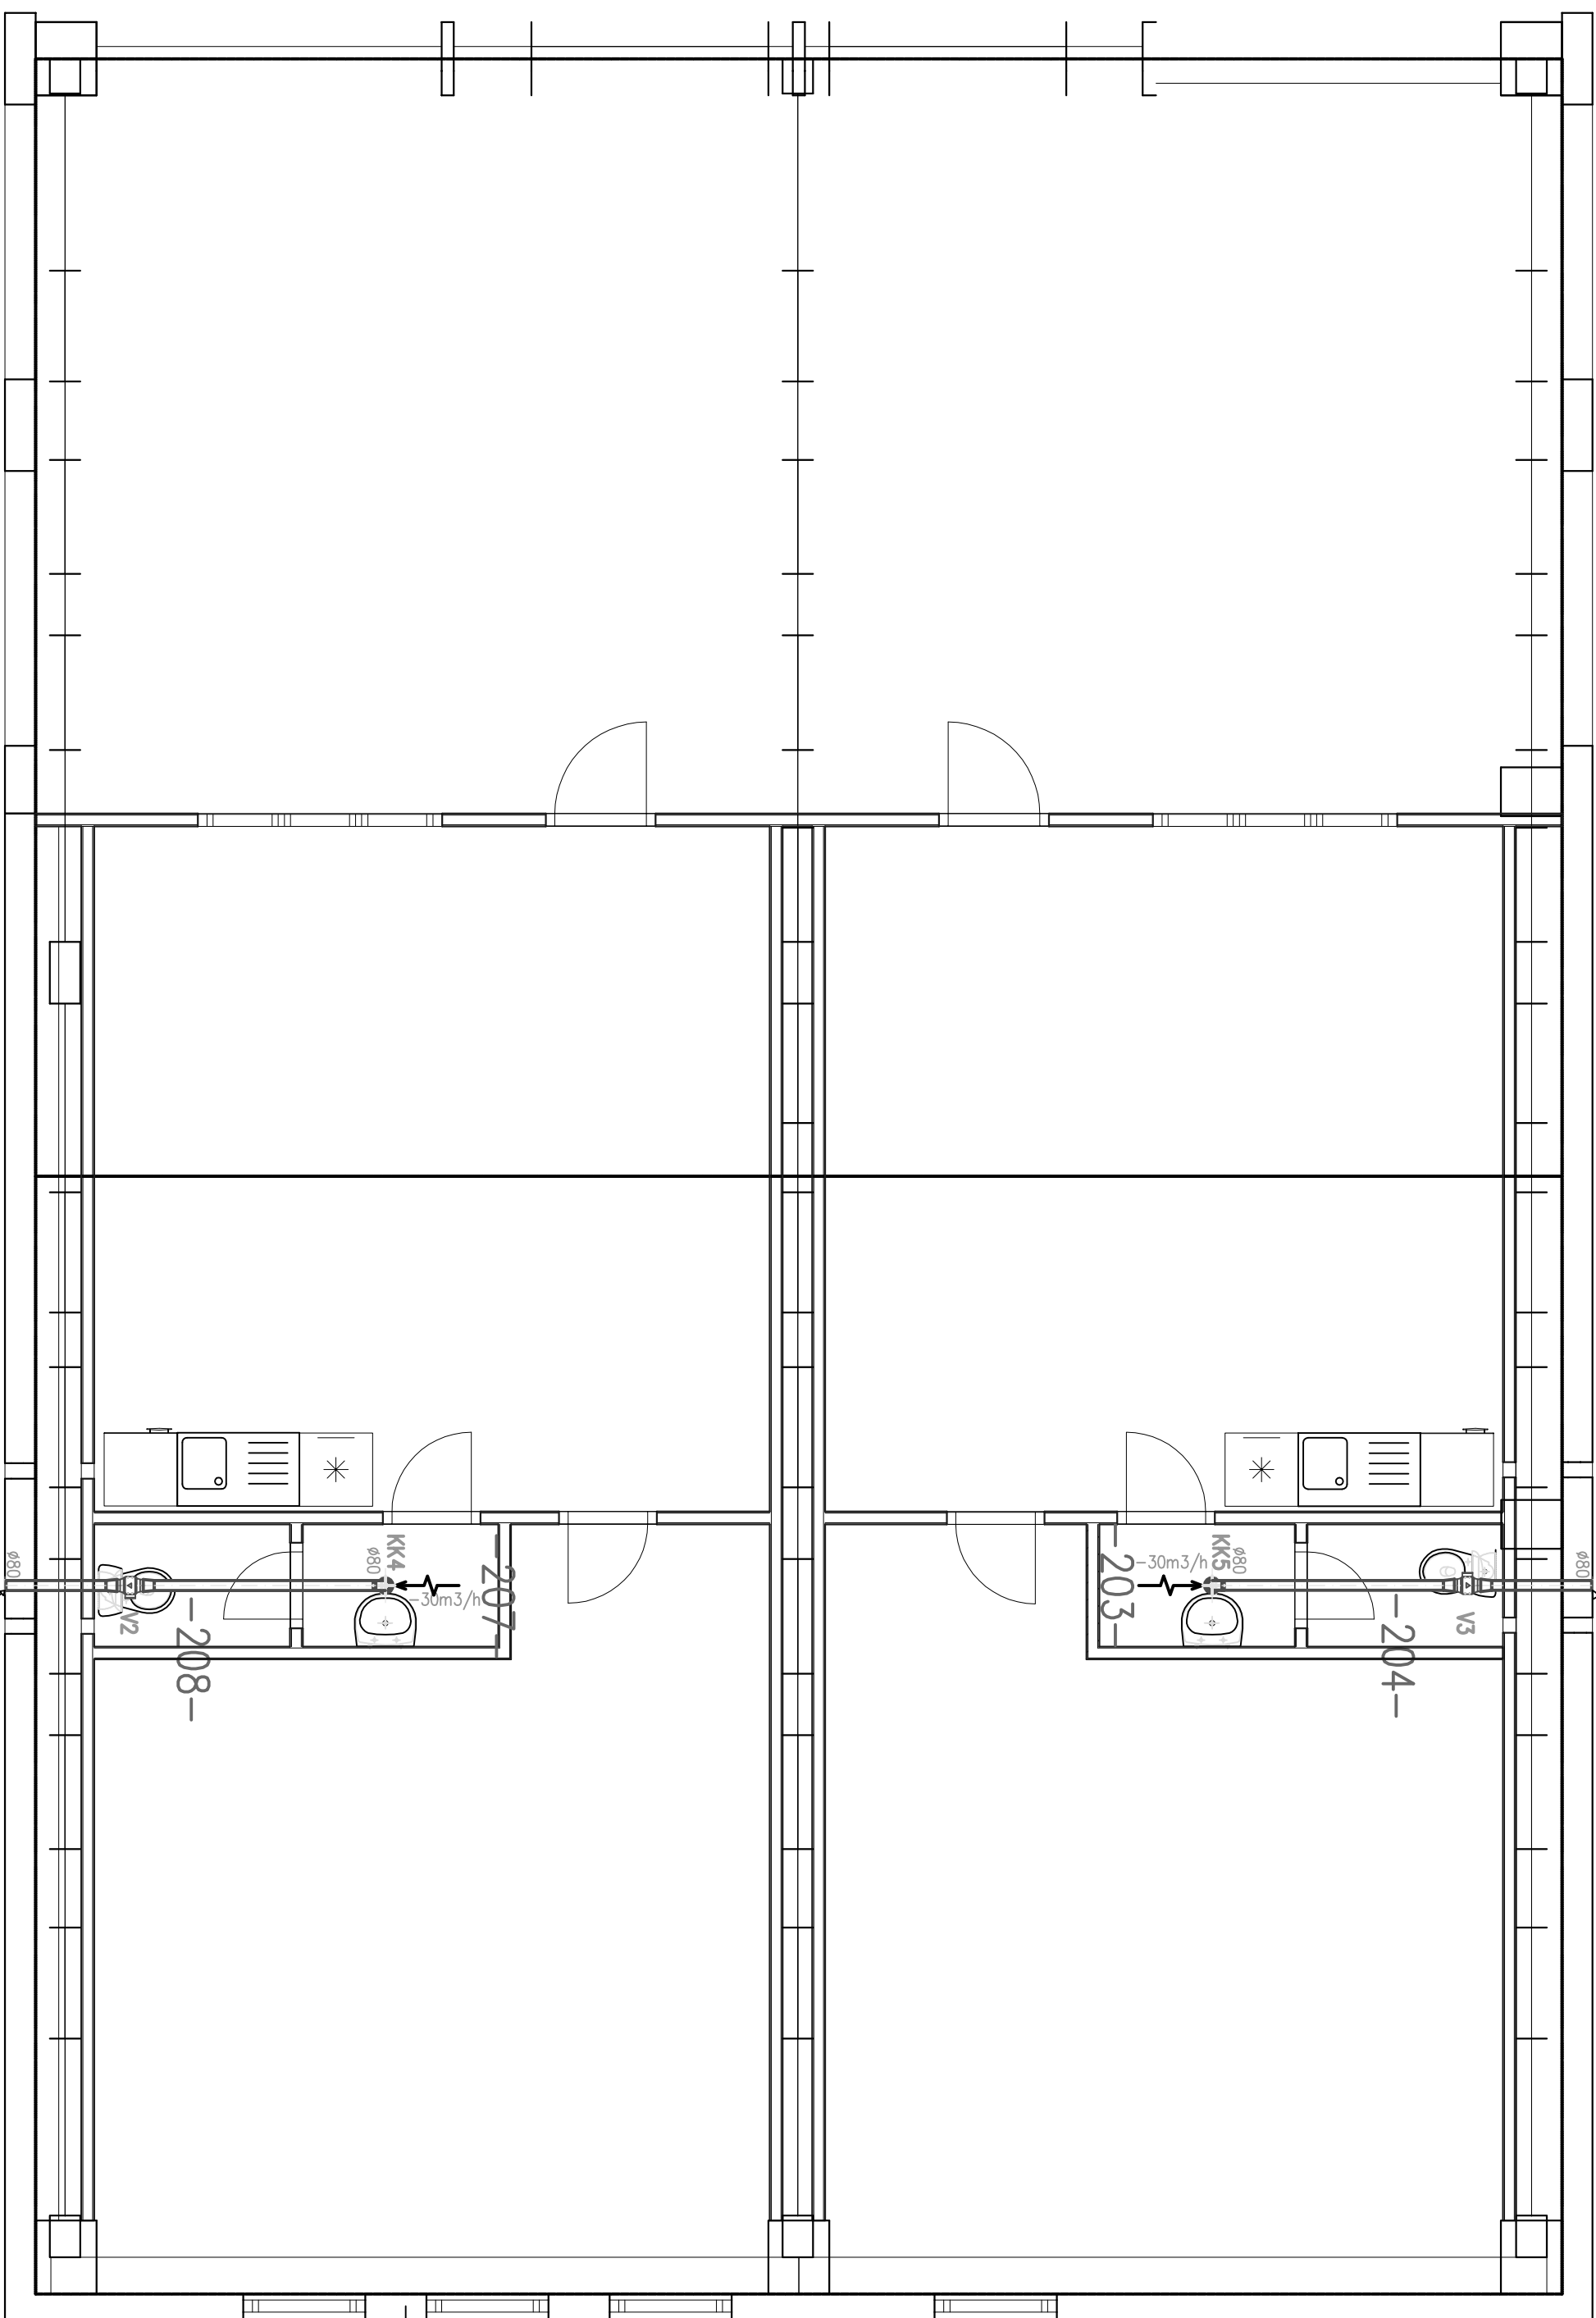

LEGENDA

Stroje a zařízení

Označení	Název	Materiál	Pozn.
V2, V3	Ventilátor	Ventilátor do kruhového potrubí Mixvent TD-160/100N silent (nastaven na nízké otáčky)	
KK4, KK5	Tačkový ventil	Odtahový ocelový tačkový ventil, nastavení –3mm, tlaková ztráta 30 Pa	

Potrubí

Označení	Název	Materiál	Izolace
	SPR0 potrubí	SPR0 potrubí ocelové kruhové	

NA FASÁDĚ OBJEKTU OSAZENA  
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI TZB			
Pavel Stejskal AT 0300714			
Odboje 1045/3			
356 01 Sokolov			

KRESIL	Pavel Stejskal			ÚČEL	DSP
OBJEDNATEL	Vezenská služba ČR veznice Kynšperk nad Ohří			DATUM	11/2013
KRAJ	Karlovarský	MÚ	Kynšperk nad Ohří	Č. ZAK.	0822013
NÁZEV AKCE	Stavební úpravy objektu č. 26 na st.p.č. 322 k.ú. Libavské Údolí				
	FORMAT				A2
	MĚŘITKO				1 : 50

OBSAH	Č. VÝKR.
VZDUCHOTECHNIKA PŮDORYS 2NP	D.1.4.b3