


ŘEZ A-A - Vytápění

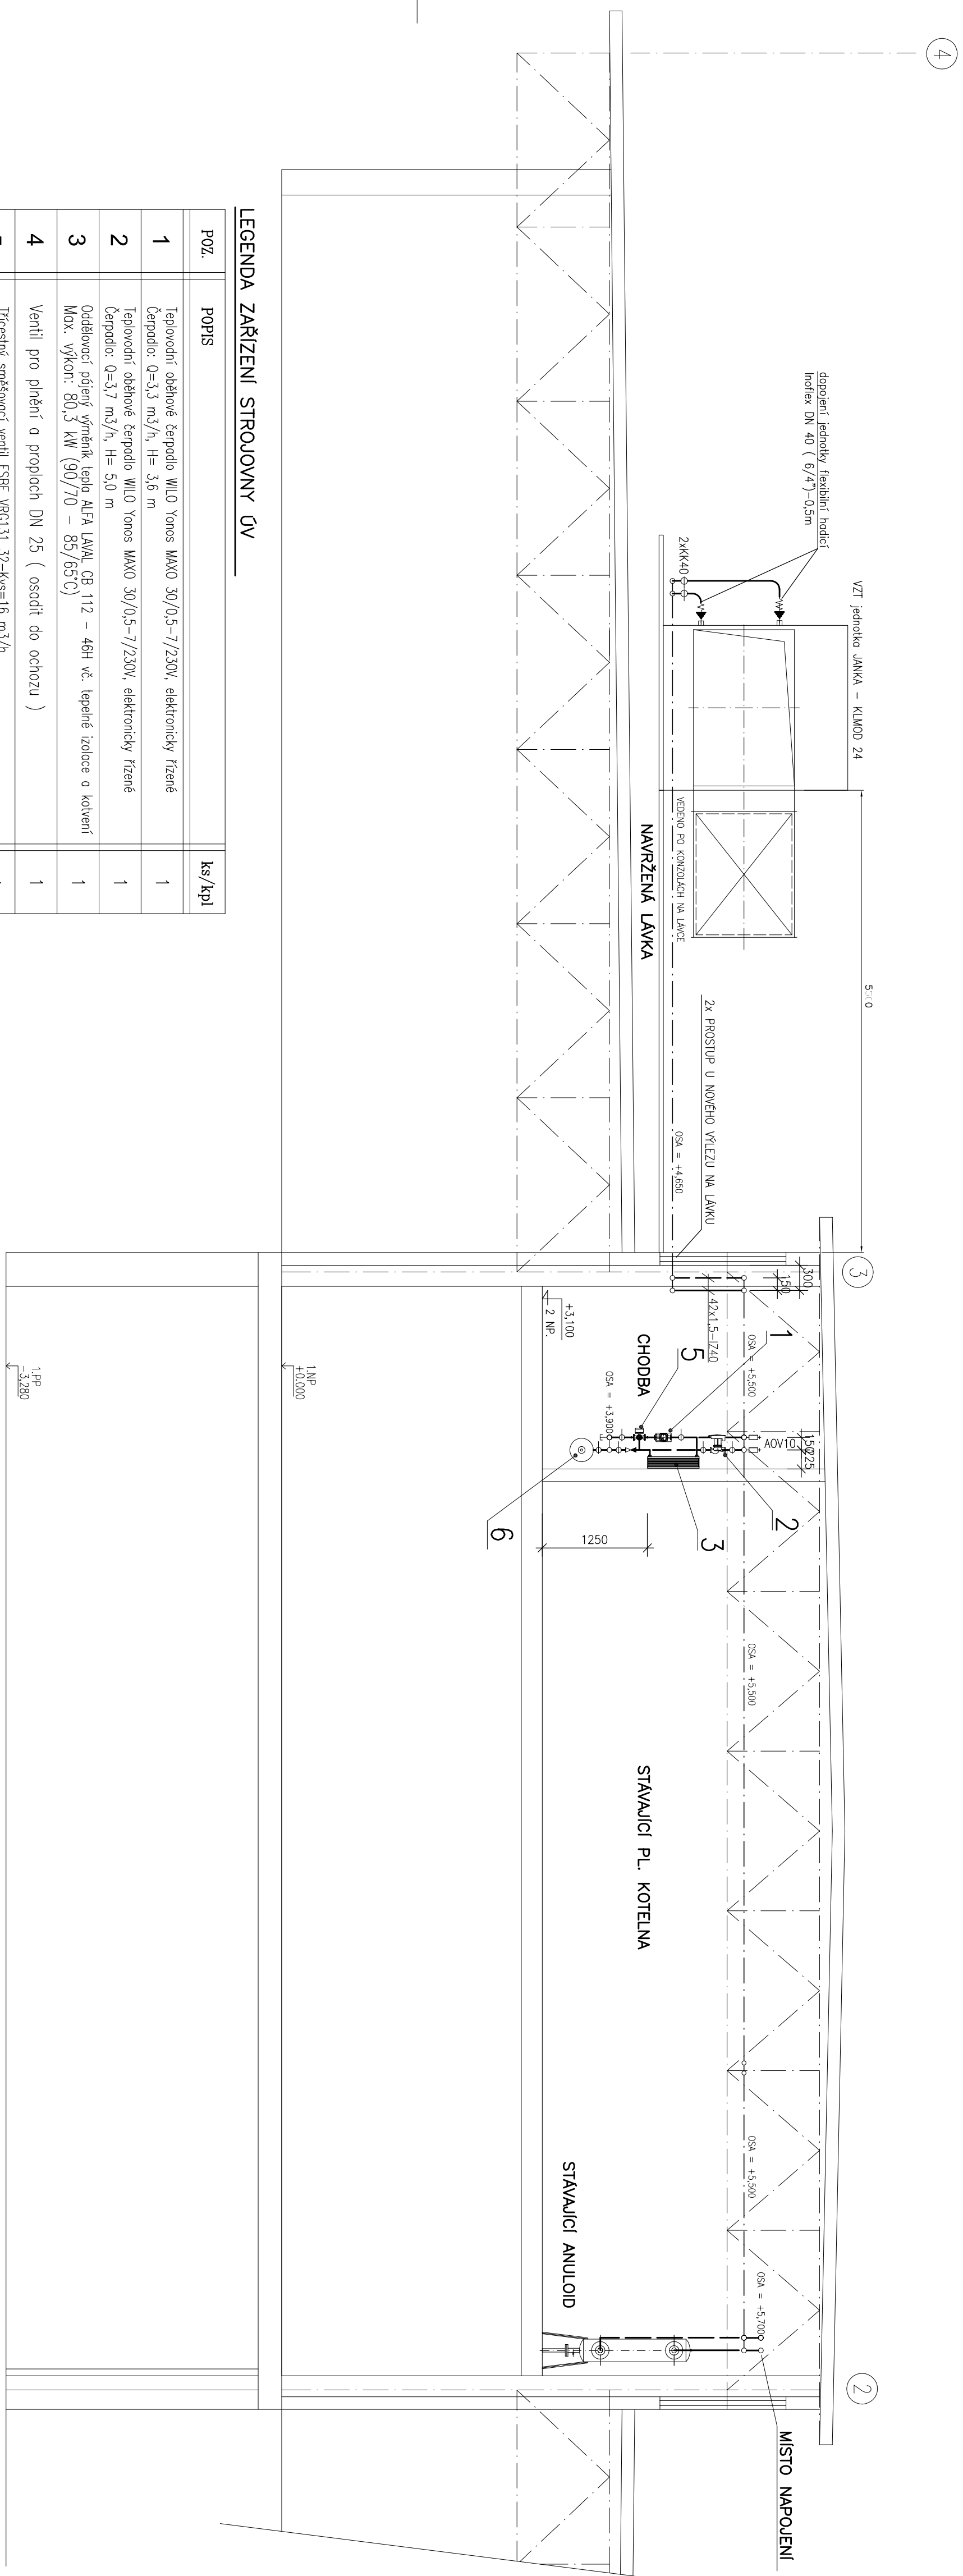

POZ.	POPS	kg/kpl
1	Teplotová celková tepelná MILC Yonos MAXO 30/0,5-7/200, elektronický řízení Čerpadlo: Q=3,5 m ³ /h, H= 3,6 m	1
2	Teplovodní celková tepelná MILC Yonos MAXO 30/0,5-7/200, elektronický řízení Čerpadlo: Q=3,7 m ³ /h, H= 5,0 m	1
3	Odtělovací jednotka vytápění teplo ALFA LUMA CB 112 - 6kW vč. tepelné zóny a kotvení Mox. výkon: 80,3 kW [90/70 - 85/65°C]	1
4	Ventil pro přehřívání a produkci DN 25 (osádky do ochrany)	1
5	Tricentrální radiátor venší ESSE (Kv313) 32-kw=16 m ² /h včetně elektroinstalace + AB06B1-120.5/230V	1
6	Tlaková expozice nádoba RETEX S 25/70 bar (tlakelní 100 kPa) + válcový kotlík se zvláštním průt. vzdušnou v. vypočetelná SU R3/4"	1

INDEX			
ZMĚNA			
DATUM			
JMÉNO			
PODPIS			

Model zadání proponent	Projepekce	Výsledná zpráva	Technická zpráva	Přiloha k návrhu		Měsíční	1:50
Projepekce	FERRIC Tomáš Ing.	Zpracoval: Ostrav - ekonomika VZT a úpravy kvalitativní odvětvových			Podle MZ 6	Stručný problém PST	Podrobný plán
LUDVÍKA 1729 389 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420526879511 Fax: +420526812416 projpekce@proje.cz	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:
OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:
OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:
OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:
OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:
OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:
OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:
OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:	OŠAŠ:

POZNÁMKA:

KK	Kulový kotouč
ZV	Zřezávací ventili
T	Teploměr
M	Manometr
P	Pojistkovací ventili
PV	Pínovací ventili
FE	Pínění a vypouštění ventili
O	Odělovací výměník
X	Expanzní membránové nádoby

Materiály popsané v projektu určují standard a je možné je zaměřit zo jiné shodných vlastností a technických parametrů při odsouhlasení projektantem a investorem