


Schéma zapojení ohřevu VZT

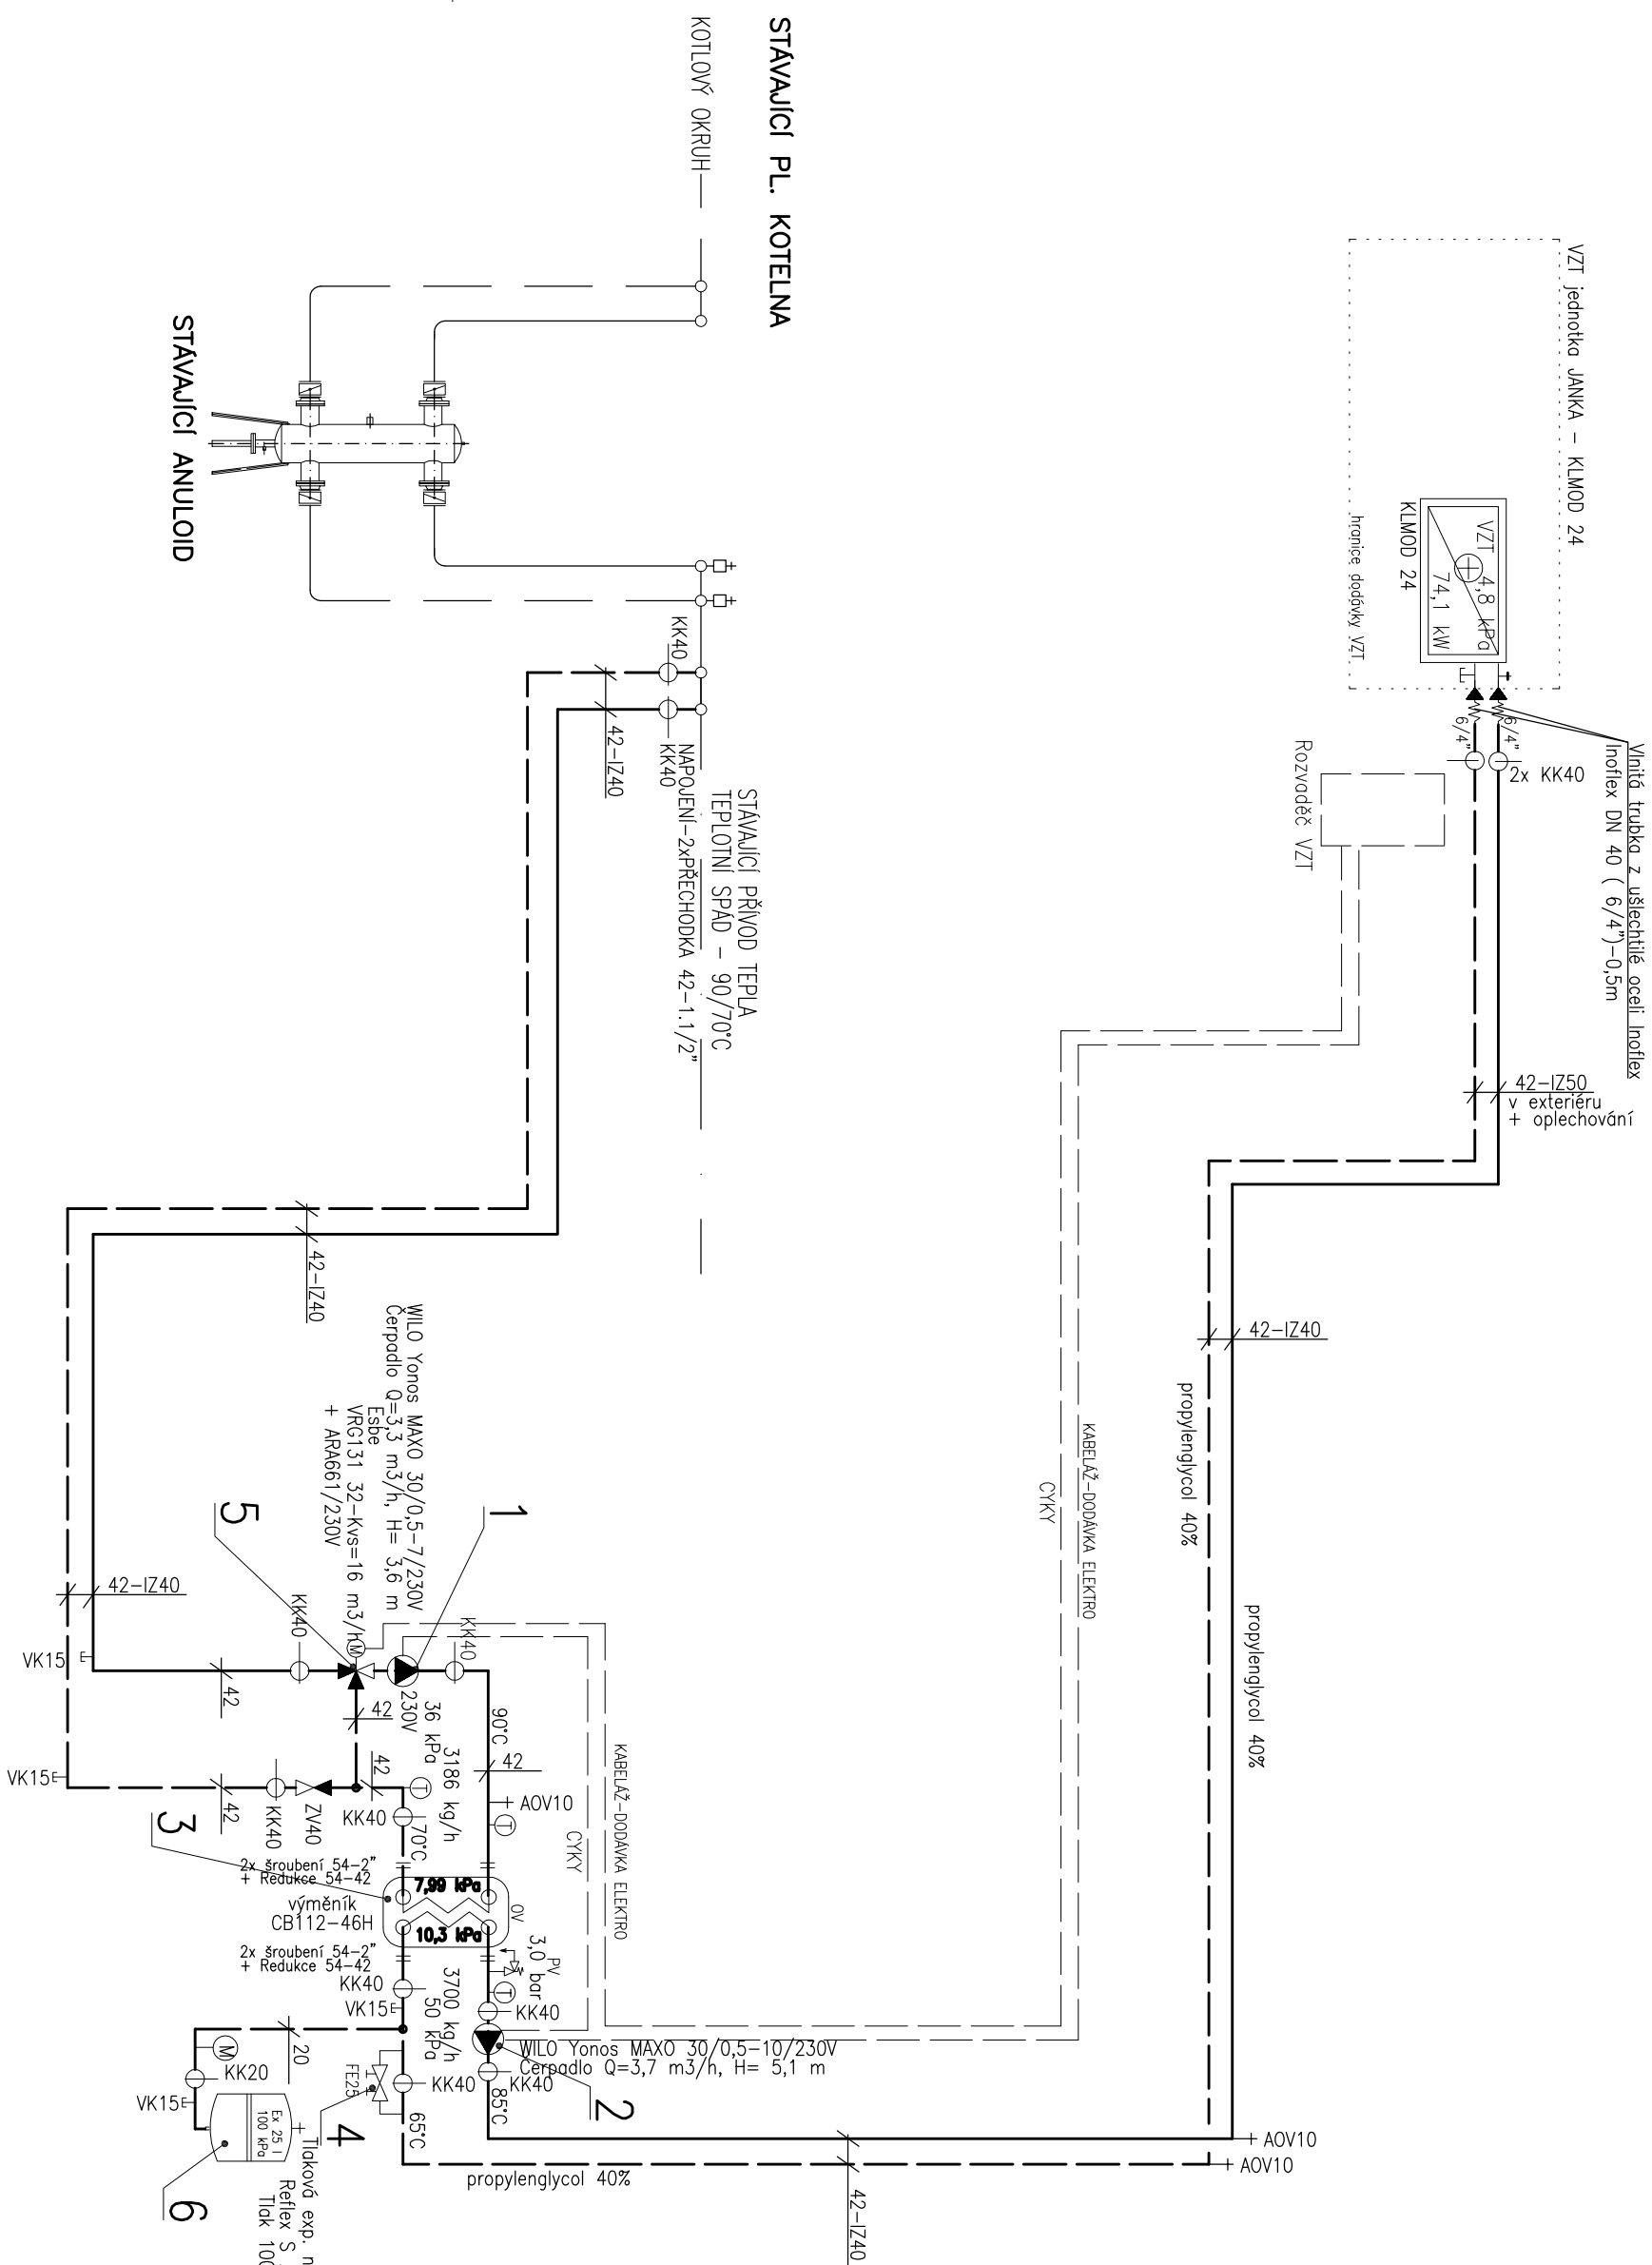

POZNÁMKA:

Rozvod potrubí Ův proveden z trubek z uhlíkové oceli spojenovaného lisováním s pressfitinkami. Potrubí je ve výkresech značeno vnějším průměrem trubky.

Potrubií ův opatřeno tepelnou izolací dle vyhl. č. 193/2007 Sb

Dopojení VZT jednotek provést vlnitou trubicou z ušlechtilé oceli Inoflex DN 40

____ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ÚV 90°C/85°C-qlvko/

----- ZPĚTNÉ POTRUBÍ UV 70°C/65°C-qlwko/

11/11/2019 11:11:11 AM

PRIVODNI POLIKRBI UV 90 C - starojice

————— ZPĚTNÉ POTRUBÍ ÚV 70°C – stávající

_____ СМК _____
_____ zpojení elektro (viz. PD elektroinstalace) _____

KK Killow's kabait

111	hrušový ventil
ZV	Zpětný ventil

T
Teploměr

M	Manometr
DV	Değişken voltaj

EE	Plnicí a vymošťovací ventil
PV	Pojistovací ventil

0V Oddělovací výměník

EX Expanzní membránová nádoba

- Materiály popsané v projektu určují standard a je možné je

zaiment za jne shodnych Vlasnosti a technickych parametrov

prilagoditi projektirani i investični

- instalace technologie bude provedena dle návodu pro instalaci a použití jednotlivých výrobců zařízení

[illegible]

LEGENDA ZAŘÍZENÍ STROJOVNÝ ÚV

POZ.	POPIS	ks/kpl
1	Teplotovní oběhové čerpadlo W110 Yonos MAXO 30/0,5-7/230V, elektronicky řízené Čerpadlo: Q=3,3 m ³ /h, H= 3,6 m	1
2	Teplotovní oběhové čerpadlo W110 Yonos MAXO 30/0,5-7/230V, elektronicky řízené Čerpadlo: Q=3,7 m ³ /h, H= 5,0 m	1
3	Oddělovací plynový výměník tepla ALFA LAMAL OB 112 – 46H vč. tepelné izolace a kotvení Max. výkon: 80,3 kW (90/70 – 85/65°C)	1
4	Ventil pro plnění a proplach DN 25 (osadit do ocozou)	1
5	Třecíkový směšovací ventil ESBE VRC131 32-Ks=16 m ³ /h včetně elektroohonu + AA661-120 s/230V	1
6	Tlaková expozurní nádobu REFLEX S 25/10 bar (přetlak 100 kPa) + kulový kohout se zajištěním proti uzavření a vypouštěním SO R3/4"	1

INDEX
ZMĚNA
DATUM
JMÉNO
PODPIS

	Vedoucí projektant		Vedoucí zasklyky	Filipina Martin Ing.		Matfano
Projektant	Ferenc Tomáš Ing.		Technická kontrola			-
ZKAZČOK - Ostrov - rekonstrukce VZT a úpravy kudylné odsousenzých						
LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420353675111 Fax: +420353675124 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	OBSAH: ČAST: Projektivná dokumentace pro provádění stavby Dokumentace stavby Vyřápaní a ZTI Schéma zapojení ohřevu VZT					
OBJEDNATEL: Všezačná služba České republiky STAVEBNÍK:		Počet A4 4	Súpení projektu PST Datum dokončení 22.05.2015	Pořadové číslo 6		
		Celkové náklady 8105-26				
		Celková cena BPO 2-88844				