




VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM KABELŮ
SOUBĚH TEPELNÉ SÍTĚ A ROZVODŮ NN

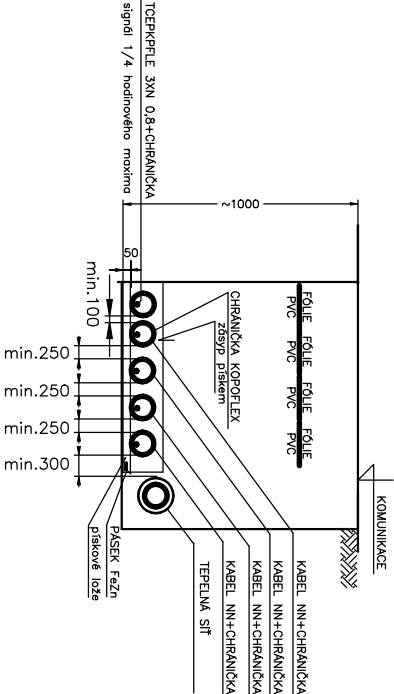


MINIMÁLNÍ KRYTÍ KABELU NN 1000MM-VOZOVKA
MINIMÁLNÍ KRYTÍ KABELU NN 500MM VOLNÝ TERÉN
VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM KABELŮ A-A

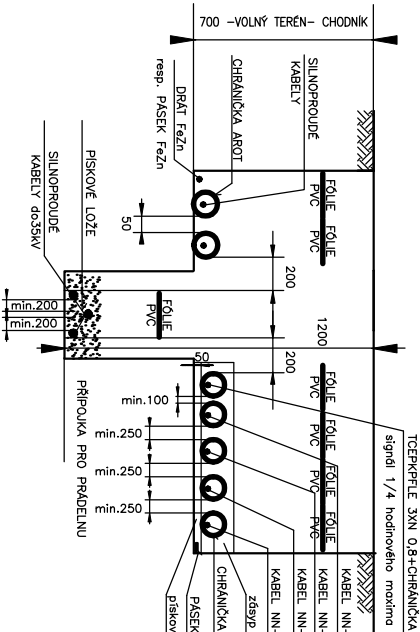


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM KABELŮ
KŘÍŽOVANÍ ROZVODŮ VN DOŽSKV A ROZVODŮ NN

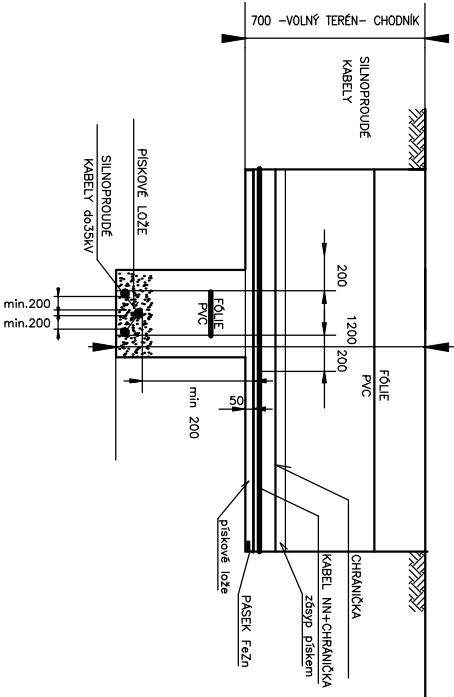

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM KABELŮ C-C
KŘÍŽOVANÍ TEPELNÉ SÍTĚ A ROZVODŮ NN

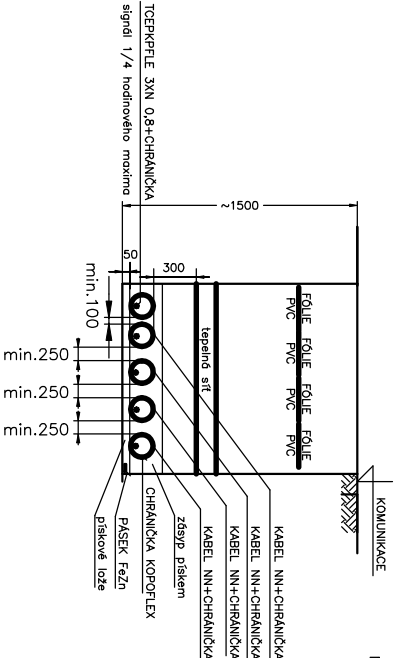

MINIMÁLNÍ KRYTÍ KABELU NN 1000MM-VOZOVKA

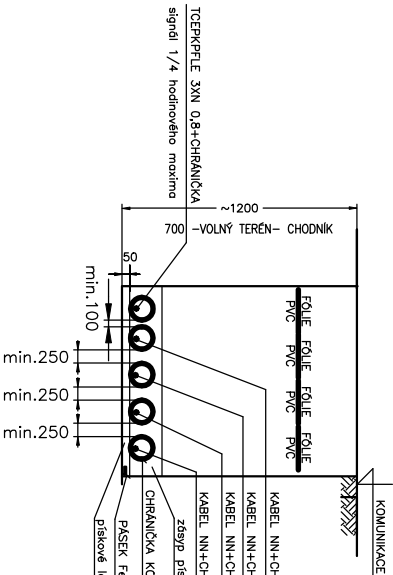

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM KABELŮ B-B

Nejm. dovolená vzdálenost při souběhu podzemních vedení


DRUH SÍTĚ	Kabely do 1kV	Sdělovací kabely	Plynovod do 5kPa	Plynovod do 0.3MPa	Vodovod	Kanalizace
Kabely do 1kV	0,05	0,3	0,4	0,6	0,4	0,5
Sdělovací kabely	0,3		0,4	0,4	0,4	0,5
Plynovod do 5kPa	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	1,0
Plynovod do 0.3MPa	0,6	0,4	0,4	0,4	0,5	1,0
Vodovod	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5
Kanalizace	0,5	0,5	1,0	1,0	0,5	

Nejm. dovolená vzdálenost při křížení podzemních vedení

DRUH SÍTĚ	Kabely do 1kV	Sdělovací kabely	Plynovod do 5kPa	Plynovod do 0.3MPa	Vodovod	Kanalizace
Kabely do 1kV	0,05	0,3	0,1	0,1	0,4	0,3
Sdělovací kabely	0,3		0,1	0,1	0,2	0,2
Plynovod do 5kPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,5
Plynovod do 0.3MPa	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,5
Vodovod	0,4	0,2	0,15	0,15		0,1
Kanalizace	0,3	0,2	0,5	0,5	0,1	

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA,
KTERÁ DOPLNĚJE VÝKRESOVOU ČÁST

MINIMÁLNÍ KRYTÍ KABELU NN 500MM VOLNÝ TERÉN
MINIMÁLNÍ KRYTÍ KABELU NN 1000MM-VOZOVKA

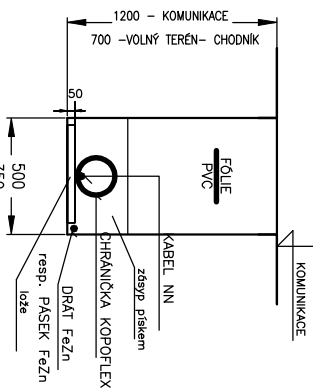

MINIMÁLNÍ KRYTÍ KABELU VO 500MM VOLNÝ TERÉN
MINIMÁLNÍ KRYTÍ KABELU VO 1000MM-VOZOVKA

PROJEKTANT	K.Škarda	PROJEKCE ELEKTRO KAROL ŠKARDA	
VED. PROJEKTANT	K.Škarda		
INVESTOR	Česká republika, Vozetská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4		
STAVEBNÍ ÚŘAD	MSP		
STAVBA	NOVÁ TRAFOSTANICE A PŘÍPOJKA PRO ELEKTRIFIKACI PRADELNY VĚZNICE PŘÍBRAM	PROJEKCE ELEKTRO KAROL ŠKARDA	
Část D.1.4.2 PŘÍPOJKA NN			
ULOŽENÍ KABELŮ – ŘEZY			
DATUM	07/2015		
STUPEŇ	DSP+DZS		
ZAKÁZOVÉ ČÍSLO	15002		
ČÁST	D.1.4.2		
MĚŘÍTKO			
ČÍSLO VÝKRESU	EL 03		