



POLE 1
šíře 600mm

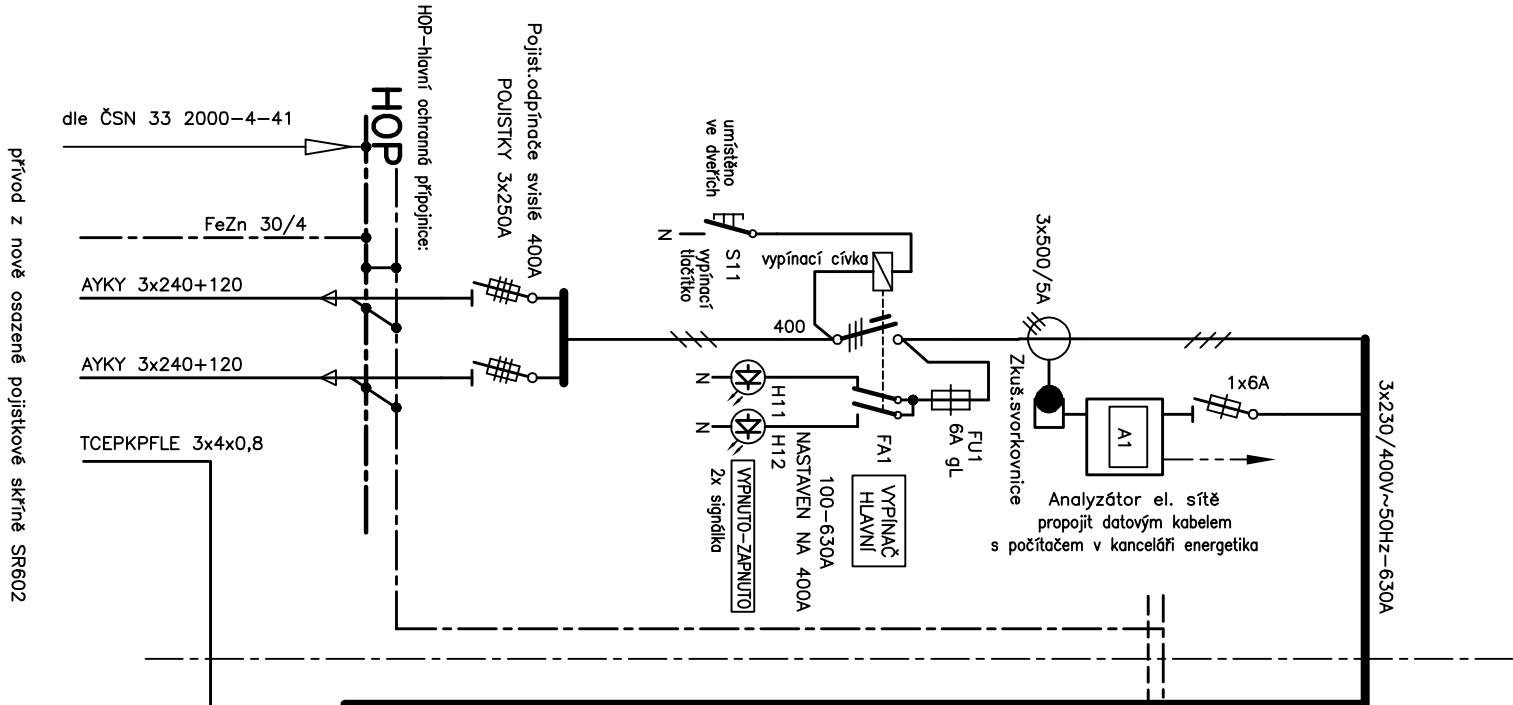


KABEL TCEPKPFLE 3x4x0,8 v zemi
PŘÍVOD Z REGULACE ČERNODVOŘOVÉHO MAMIMA
UMÍSTĚNÍ V TS




Počet oddání spotřebičů bude
upřesněno během zálohování provozu

X1	1	2	3	4	5	6
CYKY 2-Ox1,5	151	152	153	154	155	156
CYKY 2-Ox1,5	157	158	159	160	161	162
CYKY 2-Ox1,5	163	164	165	166	167	168
CYKY 2-Ox1,5	169	170	171	172	173	174
CYKY 2-Ox1,5	175	176	177	178	179	180
CYKY 2-Ox1,5	181	182	183	184	185	186
CYKY 2-Ox1,5	187	188	189	190	191	192
CYKY 2-Ox1,5	193	194	195	196	197	198
CYKY 2-Ox1,5	199	200	201	202	203	204
CYKY 2-Ox1,5	205	206	207	208	209	210
CYKY 2-Ox1,5	211	212	213	214	215	216
CYKY 2-Ox1,5	217	218	219	220	221	222
CYKY 2-Ox1,5	223	224	225	226	227	228
CYKY 2-Ox1,5	229	230	231	232	233	234
CYKY 2-Ox1,5	235	236	237	238	239	240
CYKY 2-Ox1,5	241	242	243	244	245	246
CYKY 2-Ox1,5	247	248	249	250	251	252
CYKY 2-Ox1,5	253	254	255	256	257	258
CYKY 2-Ox1,5	259	260	261	262	263	264
CYKY 2-Ox1,5	265	266	267	268	269	270
CYKY 2-Ox1,5	271	272	273	274	275	276
CYKY 2-Ox1,5	277	278	279	280	281	282
CYKY 2-Ox1,5	283	284	285	286	287	288
CYKY 2-Ox1,5	289	290	291	292	293	294
CYKY 2-Ox1,5	295	296	297	298	299	300

POLE 2
šíře 1000 (800)mm

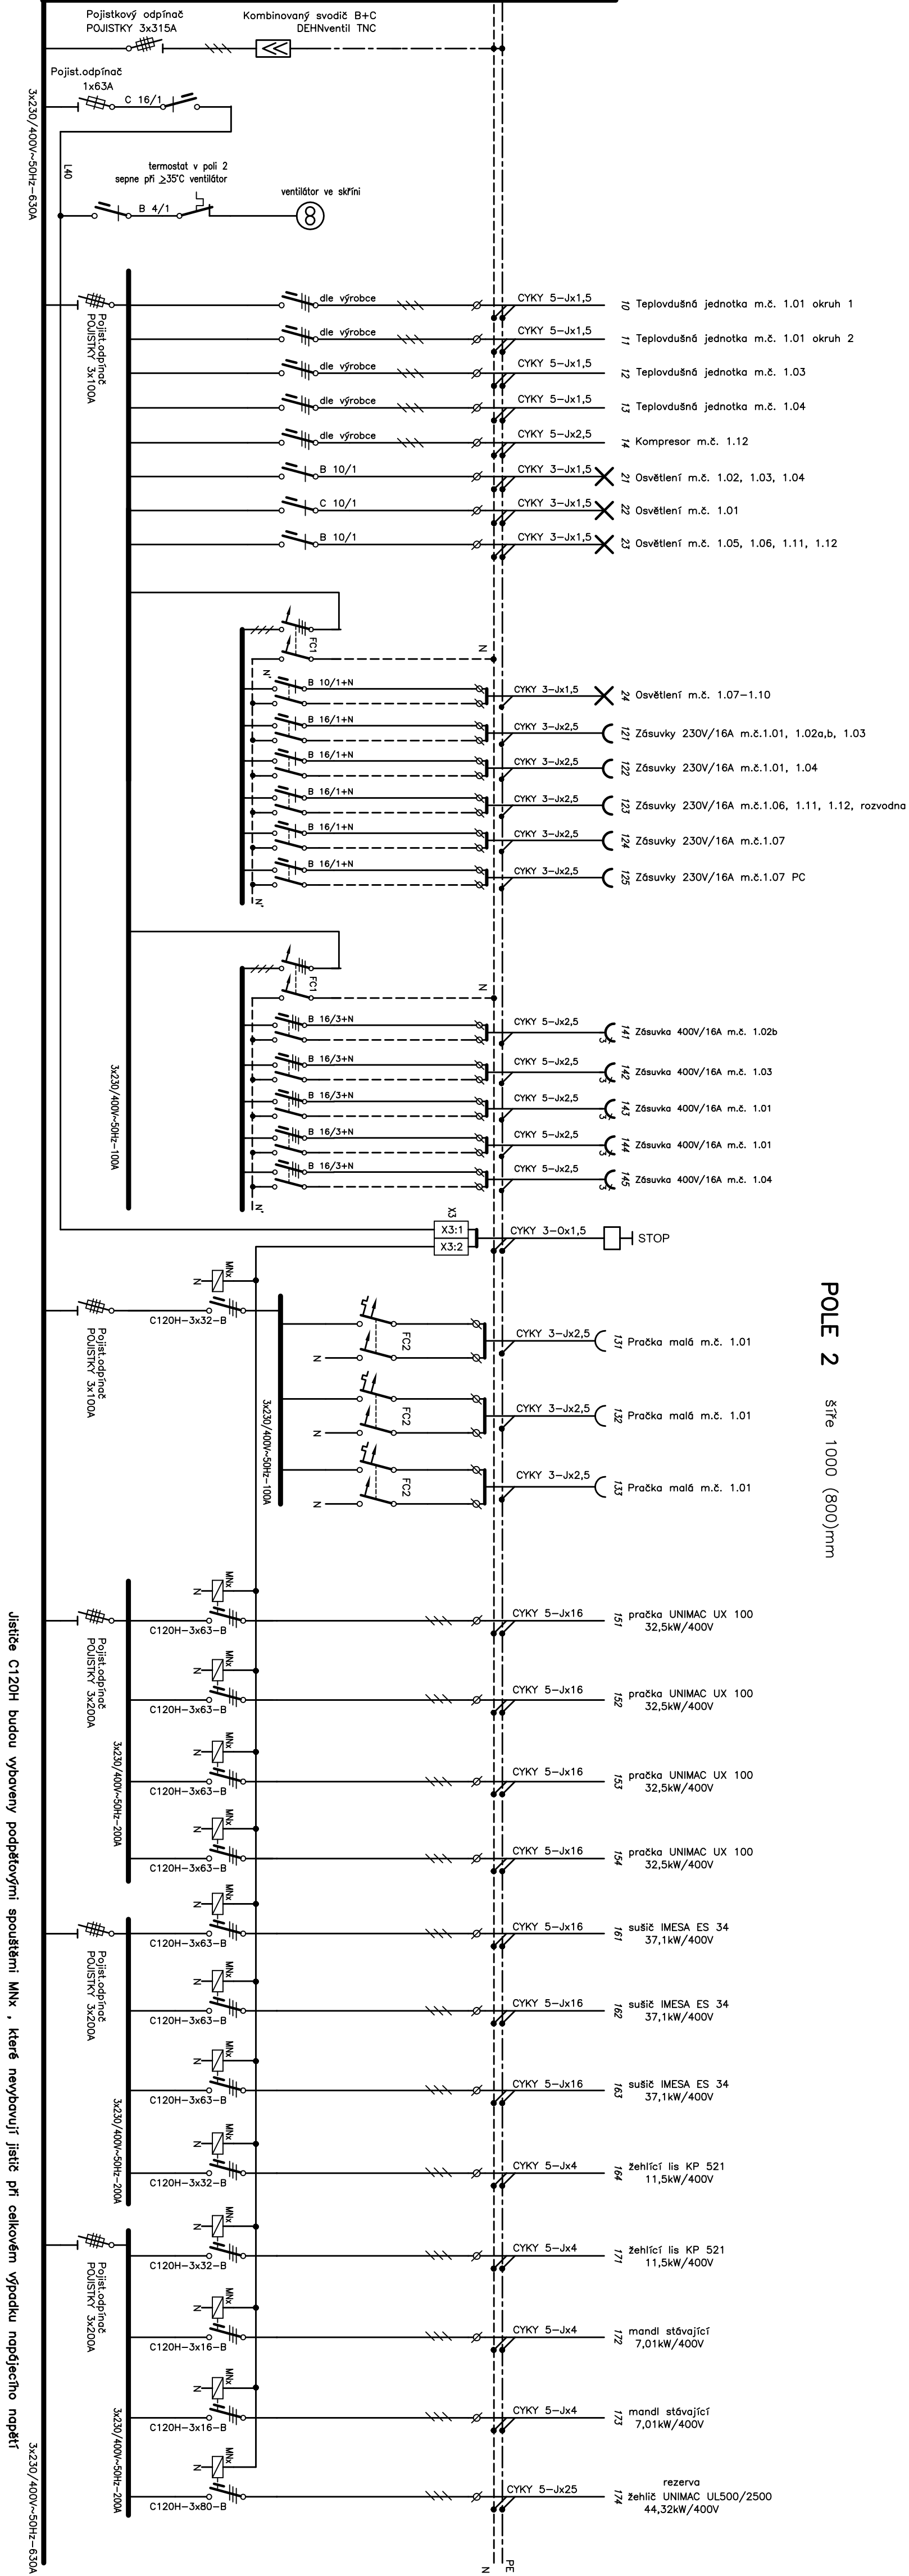

HLAVNÍ ROZVADĚČ RH
Řádkový skříňový (délkový) rozváděč
PŘÍVODNÍ POLE: 600x2000x600mm
VÝVODOVÉ POLE: 800(1000)x2000x600 dvěrní s větracími otvory a ventilátorem
Přívody: dolem
Vývody: norem
krytí: IP 40/20

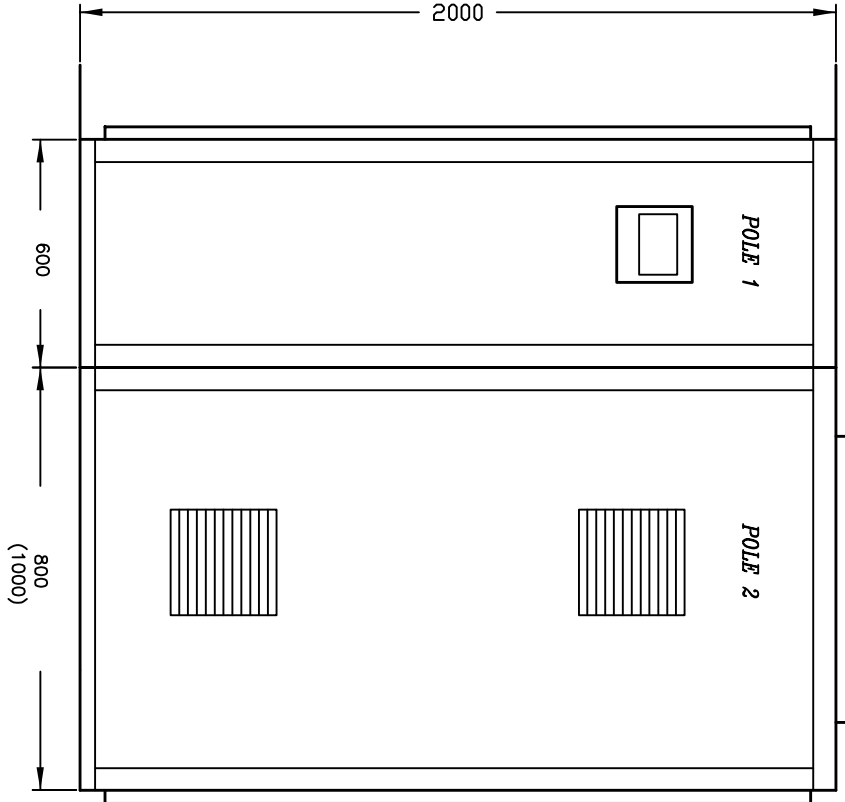

A1: Analyzátor EMC-odpovědní multifunkční pro vestavnou montáž s LCD displejem
+ 2x EPX 1012 rozšiřující modul, 2 komunikační rozhraní, opto-isolované, RS485
FC1: proud chráněný ON 40-4-030
FC2: proud chráněný s jističem DU 16A-1N-030

NEDILNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA,
KTERÁ DOPLŇUJE VÝKRESOVOU ČÁST

PROJEKTANT	K.ŠKARDA	PROJEKCE ELEKTRO KABEL SKARDA
VED. PROJEKTANT	K.ŠKARDA	VED. PROJEKTANT
INVESTOR	ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soukeník 1572/10, 140 07 Praha 4	ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soukeník 1572/10, 140 07 Praha 4
STAVEBNÍ ÚŘAD	Vězeňská služba ČR	STŘEDOPRAVNÍ
STAVBA	NOVÁ TRAFOSTANICE A PŘÍPOJKA PRO ELEKTRIFIKACI PRADELNÍ VĚZNICE PŘEBRAV	NOVÁ TRAFOSTANICE A PŘÍPOJKA PRO ELEKTRIFIKACI PRADELNÍ VĚZNICE PŘEBRAV
Čísť D1.4.3. ELEKTRIFIKACE PROJEKTANT		
OKRUHOVÁ ROZVODNICE		
DATUM	07/2015	
STUPEŇ	OSP+02S	
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	15062	
ČÁST	D1.4.1.	
MĚŘITNO		
ČÍSLO VÝKRESU	EL 02	