


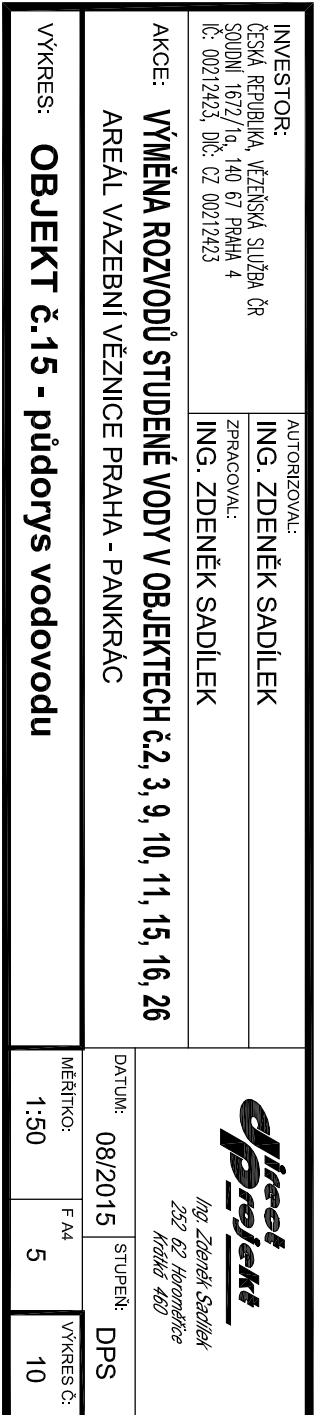

	NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY
	NOVÝ ROZVOD POŽÁRNÍ VODY
	STÁVAJÍCÍ ROZVODY

- VŠEČKÉ STÁLICE ROZDOU SUDNÉ VODY BYLY ZAPLOVNĚNÝ ZÁMĚŘENÁ NA MÍSTĚ SMRTI, POKUD BUDE V PROBLÉMU MONÁŽE ZÁSTĚNOU NEZAMĚŘENÉ
- POTŘEBÍ, BĚH OČEKÁVÁNÍ JEHO FUNKČNOSTI, PŘÍKAZU NEJEDNĚTE PŘEDPOJEDU NA NOHY ROZDOU
- PŘED ZÁKLEPNÍ MONÁŽE JE NUTNÁ VÝJEDNA KOPROBACE SE STÁLICEMI ROZDOU, NUTNÉ UPŘESNIT PŘÍKAZU POŽÁRNÍKY NA PŘEMOŽENÍ, ODSOULŠENÍ PŘÍKAZU ZÁKŮ JE VEDENÍ JEDNOTLIVÝ TRÁS (KAPROBACE) K JEDNOTLIVÝ POŽÁRNÍKY NA JEJICH ÚPRAVY.
- BĚH OČEKÁVÁNÍ TRÁSOVANÍ ROZDOU A POSTUPU MONÁŽE NENÍ ZÁKONITĚ PRÁCE ZÁKONIT.
- SODUŠKŮ DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍKAZŮ JE VŠEČKÝ ZÁKŮSŮ, A POKUD JEDNĚTE, DODÁVKATE JSOU POKUDNÍ TOTO MAKADY ZOHLEDNIT V PÁNICI CENOVÉ NABÍDKY.
- SODUŠKŮ DODÁVKY JE POKUDNÍ PŘÍKAZU DO PŘÍKAZU 100mm A DO SÍŤI JEDNOVY VÁKUA (ZDĚNÝCH) TLOUŠŤKY DO 300mm,
- TOTO POSTUPKY NESOU ZÁKŮSŮSŮ JE JE NUTNÉ, ABY S NIMI DODÁVKATE V PÁNICI CENOVÉ NABÍDKY POKUDNÍ.
- SODUŠKŮ DODÁVKY JE POKUDNÍ POŽÁRNÍCH ÚPRAVY AISTOVANÝ SODUŠKŮSŮ S OČEKÁVÁNÍ DLE PŘÍKAZU