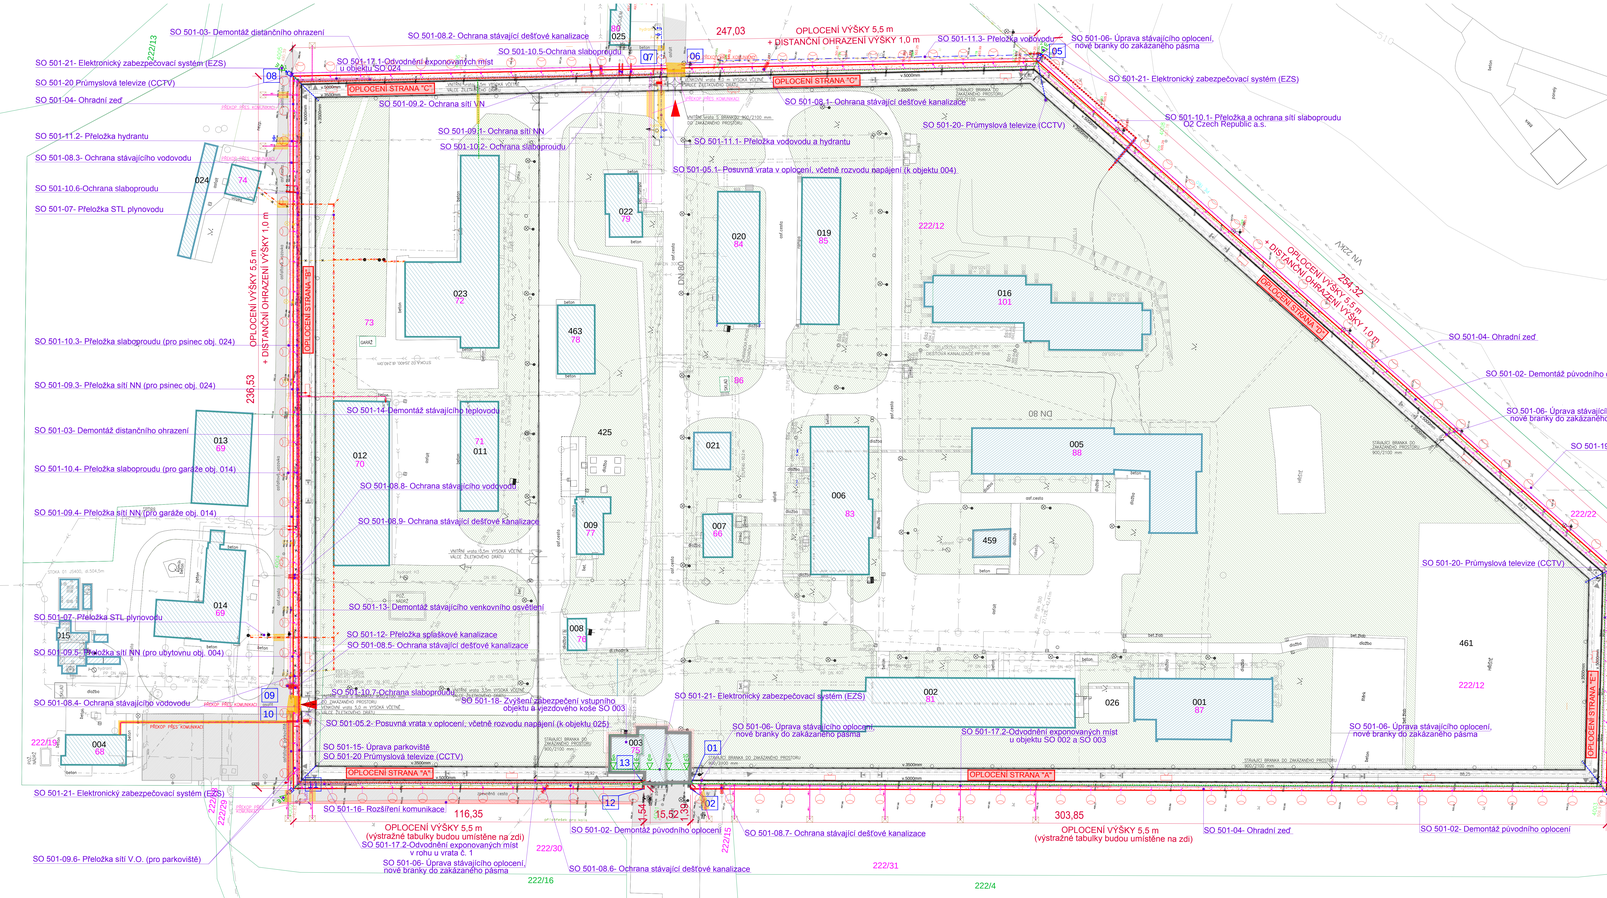


## LEGENDA STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

| SO/N | ÚČEL OBJEKTU | SO/N | ÚČEL OBJEKTU |
|---|---|---|---|
| 001 | TELOCVIČNA | 018 | ARCHÍVNA |
| 002 | ÚBYTOVNÁ VEŽBA | 018 | SKLADOVÉ OBJEKTY |
| 003 | VSTUPNÉ OBJEKTY A VJEDZOVÝ KOŠE | 020 | SKLADOVÉ OBJEKTY |
| 004 | ÚBYTOVNÁ ZAMESTNANCU | 021 | PREVÁDZKA ODPADU |
| 005 | PROVOZNÍ BUDOVA | 022 | TRANSFORMOVŇA |
| 006 | STRAVOVACÍ OBJEKT | 023 | TUV |
| 007 | PLYNOVÁ KOTOLŇA | 024 | PSINEC |
| 008 | OBJEKT PRVNÍ POMOCI | 025 | ÚSPRAVCI STANICE |
| 009 | ZAKÁDNÍ ODDOUSENÝCH | 026 | VYCHOVATEĽSKÉ DVORY |
| 011 | GARÁŽE | 425 | HLAVNÍ BUDOVA II |
| 012 | PŘESTŘEŠEK | 459 | ROZMARNÁ NÁDRŽ 01 |
| 013 | SKLAD | 463 | MYCÍ MOSTEK |
| 014 | GARÁŽE | 463 | MYCÍ MOSTEK |
| 015 | DVH | 501 | OPLOCENÍ ZAKÁZANÉHO PÁSMA |

## LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

PLYNOVOD
VODOVOD
KANALIZACE DEŠŤOVÁ (ROVNOBĚŽ JEDNOTNÁ)
KANALIZACE DEŠŤOVÁ (betonová)
TEPLOVOD
SLABOPROUD NN
SLABOPROUD VN
SLABOPROUD
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (tlaková)
KANALIZACE BEZPEČNOSTNÍHO ODTOKU
STÁVAJÍCÍ SLABOPROUD (DLE ZMĚŘENÍ)
STÁVAJÍCÍ HAVÁRIJNÍ OZ (ukončení v ŠA 01/23)
MATEŘSKÁ BAREVA – VODA
MATEŘSKÁ BAREVA – PŘÍLIVAČ
ČÍSLO (MM+PRO) DETEKTOR POHYBU
OBRUBNÍK
OPLOCENÍ v. 5000 mm
OPLOCENÍ v. 3500 mm
HYDRANT
SLOUP A VEDENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ
ZÁMRAZNÁ HORIZONTÁLA
VÁLEC ŽLUTOVÉHO OBRATU Ø700 mm

## NADZEMNÍ KONSTRUKCE URČENÉ K DEMONTÁŽI

ZÁMRAZNÉ VYUSOVÁNÍ, BETONOVÉ ZÁKLADY V ÚROVNI VÝŠKY ČCA 3,5m, VÝKOP, PLOTOVÉ MEZI NAPRACOVÁNÍ ZÁKOPY, V HORNÍ ČÁSTI MIN. 3 ŘADY OZNAČENÉHO OBRATU KONTAKTNÍMI MEZI JEDNOTLIVÝMI SLOUPY
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VNĚJŠÍHO PŘEDZÁVĚSNÉHO, OZNAMOVACÍHO DISTANČNÍHO OPLOCENÍ V CELÉ DÉLCE, VČETNĚ ZÁKLADŮ, VÝKOPU, VÝKOP MEZI SLOUPY JE ZE 3 ŘAD OZNAČENÉHO OBRATU KONTAKTNÍMI MEZI JEDNOTLIVÝMI SLOUPY ČCA 2,5m

## LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ
## NOVÉ NAVRŽENÉ , UPRAVOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

OPLOCENÍ, OHRANIČENÍ ZEŠŤ Z ŽELEZOBETONOVÝCH PANELŮ, VARIANTNĚ Z MONOLITU VÝŠKY 5,5 m
VNĚJŠÍ PŘEDZÁVĚSNÉ OZNAMNÉ DISTANČNÍ OHRAZENÍ S VYSOKONAPĚTOVÝM TABULOVÝM VÝŠKA 1,0 m
POSUVNÁ VRATA OVLÁDANÁ POMOCÍ ELEKTROPOHONU, S MOŽNOSTÍ MANUÁL. OTEVŘENÍ 4,50/5,50m OTEVÍRANÁ UPAT BUDE NAPÁJENÁ Z OBJEKTU 003 STAVEBNÍ SLOŽENÍ
S NADZEMNÍ OHRANIČENÍ NA OCELOVÉ KONSTRUKCI STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ
PODÉN VAN BUDE KONSTRUKČNĚ ZAJIŠTĚN PROTI NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACI (ZAMONTOVÁNÍ KRYTEM
VEDENÍ BUDE ULOŽENO V PLASTOVÉ CHRÁNIČCE AROT DN 110mm, V HLOUBCE MIN 800mm,
JAKO REZERVA BUDE V SOUBĚHU ULOŽENA PLASTOVÁ CHRÁNIČKA ARCT DN 110mm
PŘÍLOŽKA STL PLYNOVODU PE 100 SDR17,6 DN 90x5,2mm
PŘÍLOŽKA VODOVODU PE 100 SDR17 DN 90x5,4mm
POTRUBÍ VOD OPLOCENÍM BUDE ULOŽENO DO PLASTOVÉ PLNOSTĚNNÉ CHRÁNIČKY DN 160MM,
V CELÉ DÉLCE CHRÁNIČKY BUDE POTRUBÍ CHRÁNĚNO POLYSTYRÉNEM XPS TL. 100mm
BETONOVÝ ZÁKLAD 600/500/1000 mm, KONZTRUKČNÍ TRUBKA Ø 152/4mm, Ø 3,30m
V MAXIMÁLNÍ ROZVINUTÍ DÉLKY PRO KOTVENÍ NEZZEMNÍHO VEDENÍ PVNL PO/KOB
PŘÍLOŽKA STL PLYNOVODU, OCELOVÉ POTRUBÍ DN 80
VEDENÍ VEDENÍ
PŘECHOD Z OCELOVÉHO POTRUBÍ NA PLASTOVÉ, SPOJKA GSFLO DN 90
PO PŘÍLOŽCE STL PLYNOVODU BUDE NATO MAZOMÁK A PODZEMNÍ ČÁST POTRUBÍ ZAOLEPENA A ODPOJENA PODZEMNÍ ČÁST PLYNOVODU VEDE POD STÁVAJÍCÍM OPLOCENÍM A ZAKLÁDNÍM PRŮMĚRU
STÁVAJÍCÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY JSOU VEDENY SOUBĚŽNĚ S NOVOU CHRÁNIČ ZDI BUDOU PŘELOŽENY DO ZAKLÁDNÍHO PRŮMĚRU MIMO ZAKLADOVOU KONSTRUKCI NOVÉ CHRÁNIČ ZDI
PŘEDPOKLÁDANÁ HLOUBKA ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ JE 1,5m POD ÚROVNÍ TERÉNEM
PŘÍLOŽENÉ VEDENÍ BUDE ULOŽENO V ZLATÉ CHRÁNIČCE ARCT DN 110mm,
V CELÉ DÉLCE CHRÁNIČKY BUDE POTRUBÍ CHRÁNĚNO POLYSTYRÉNEM XPS TL. 100mm
V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S NOVOU CHRÁNIČ ZDI BUDE POTRUBÍ CHRÁNĚNO POLYSTYRÉNEM XPS TL. 100mm
S PŘEVÝŠENÍM MIN. 200mm ZA ZAKLADOU SPÁRU
STÁVAJÍCÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY JSOU VEDENY SOUBĚŽNĚ S NOVOU CHRÁNIČ ZDI
BUDOU PŘELOŽENY DO ZAKLÁDNÍHO PRŮMĚRU MIMO ZAKLADOVOU KONSTRUKCI NOVÉ CHRÁNIČ ZDI
PŘEDPOKLÁDANÁ HLOUBKA ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELŮ JE 1,5m POD ÚROVNÍ TERÉNEM
PŘÍLOŽENÉ VEDENÍ BUDE ULOŽENO V ZLATÉ CHRÁNIČCE ARCT DN 110mm,
V CELÉ DÉLCE CHRÁNIČKY BUDE POTRUBÍ CHRÁNĚNO POLYSTYRÉNEM XPS TL. 100mm
V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S NOVOU CHRÁNIČ ZDI BUDE POTRUBÍ CHRÁNĚNO POLYSTYRÉNEM XPS TL. 100mm
S PŘEVÝŠENÍM MIN. 200mm ZA ZAKLADOU SPÁRU
SLABOPROUD—PŘÍLOŽKA METALOVODU KABELU SPOLEČNOSTÍ O2 Czech Republic a.s.
V PLASTOVÉ CHRÁNIČCE ARCT DN 110mm, POD OPLOCENÍM BUDE V BETONOVÝCH ŽLABECH
V CELÉ DÉLCE CHRÁNIČKY BUDE POTRUBÍ CHRÁNĚNO POLYSTYRÉNEM XPS TL. 100mm
V PLASTOVÉ CHRÁNIČCE ARCT DN 110mm V SOUBĚHU JAKO PŘÍPOJNÁ REZERVA
DOPRAVNÍ PÁSMO SLABOPROUDU JE 1,50mm
PŘÍLOŽKU BUDE PROVEDENO DODAVATELEM SPOLEČNOSTÍ O2 Czech Republic a.s.
OZNAČENÍ RUŠENÉHO A PŘEKLADANÉHO KABELU
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ
BUDE DEMONTOVÁNO STÁVAJÍCÍ V.O. U OBJEKTŮ 013, 014, PODÉL KOMUNIKACE AŽ K OBJEKTU 024
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO TEPLOVODU
STÁVAJÍCÍ ROZVODY TEPLOVODU V MARKOVANÝCH ZAKÁZANÝCH PÁSMU
NEJSOU FUNKČNÍ, ROZVODY BUDOU V CELÉM ROZSAHU ODSTRAŇNY
NEPOVAŽUJE ZDŽ ZDSTAVBU V ZDM BUDOVU ZABETONOVÁNY
STÁVAJÍCÍ HYDRANT, BUDE PŘELOŽEN
NOVÝ HYDRANT DN80 DN 80
NOVÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ PE 100 DN 80, 90x5,4mm, POTRUBÍ BUDE ULOŽENO
V CELÉ DÉLCE CHRÁNIČKY BUDE POTRUBÍ CHRÁNĚNO POLYSTYRÉNEM XPS TL. 100mm
V CELÉ DÉLCE CHRÁNIČKY BUDE POTRUBÍ CHRÁNĚNO POLYSTYRÉNEM XPS TL. 100mm
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ROZVOD POTRUBÍ VODY, ÚTNÁ DN 80, NAVRTÁVACÍU A PŘECHODOVÝM KUSEM
PŘECHODOVÁ KOMORA AŽ ČCA 120m
OTOČNÁ KAMERA NA ŽÁROVÉ ZNAČENÉ RÁHOVÉ KONZOLE, KNABOS PLASTOVÁ 380/300/170 mm, ZDROJ 24V AC
KABEL VEDENÉ V STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ CHRÁNIČCE KOPÍRUJE KRY
5x VENKOVNÍ DETEKTOR POHYBU NA ŽÁROVĚ ZNAČENÉ RÁHOVÉ KONZOLE, VÝŠKA 4,0m
KABEL VEDENÉ V STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ CHRÁNIČCE KOPÍRUJE KRY
ROZVOD PO STŘEŠE V PLASTOVÝCH TRUBKÁCH DN 40 S ODOLNOSTÍ PROTI UV ZÁŘENÍ
DETAIL ZAKOTVENÍ DO BETONOVÝCH PATEK, VÝPLŇ MEZI SLOUPY Z 20 S RAD OZNAČENÉHO OBRATU
KONTAKTNÍMI MEZI JEDNOTLIVÝMI SLOUPY ČCA 2,5m
DETAIL ZAKOTVENÍ DO BETONOVÉHO ZÁKLADU