


MÍSTNÍ SYSTÉM
CSL816

EGU

12VDC
/230VAC
48VDC
/230VAC

IFO

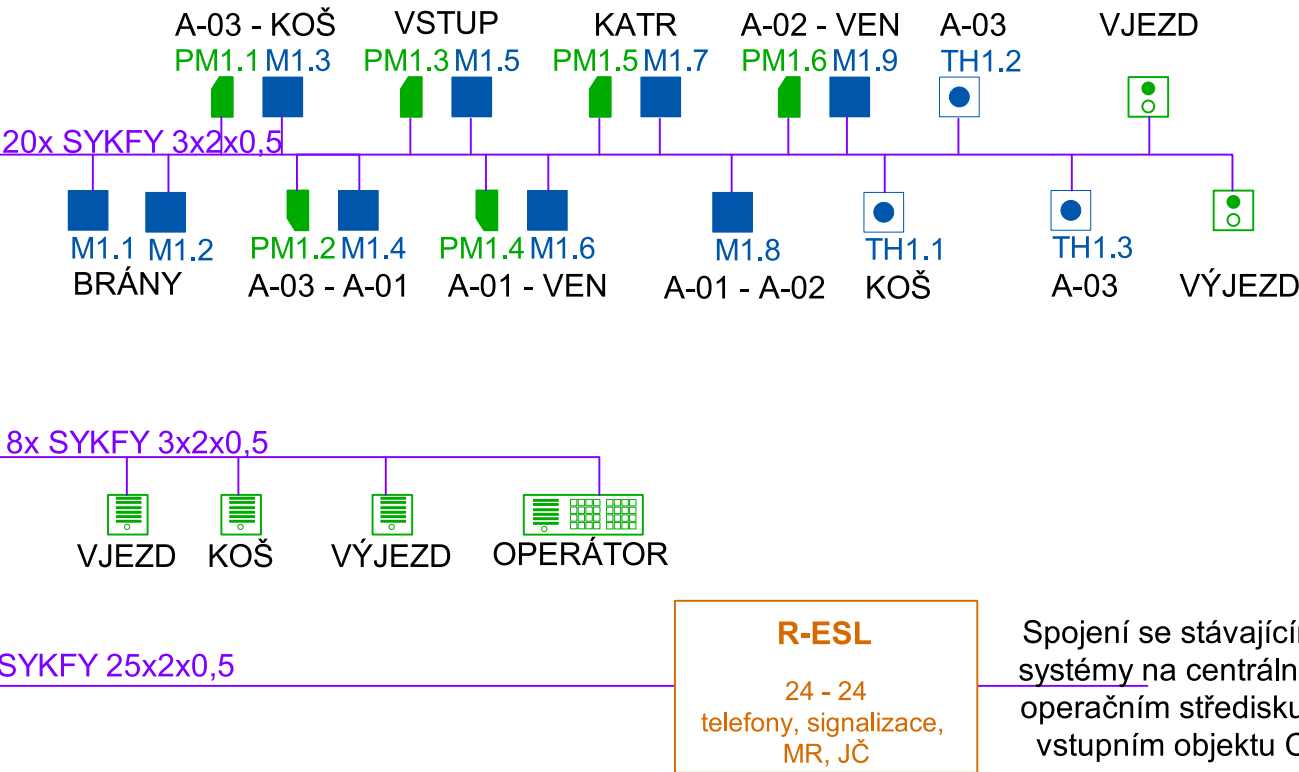


Legenda součástek

- Magnetický dveřní kontakt
- Tišňový hlásič
- Přidrzný magnet / el. zámek
- Hláška
- Semafor
- Slaboproudý rozvaděč
- Operační panel
- Přepážkový systém
- Telefonní zásuvka 1xRJ12
- Datová zásuvka 2xRJ45
- Datový rozvaděč
- Monitor CCTV
- Kamera v DOME krytu
- Venkovní kamera
- Docházkový terminál

RACK

CCTV

OPTIKA

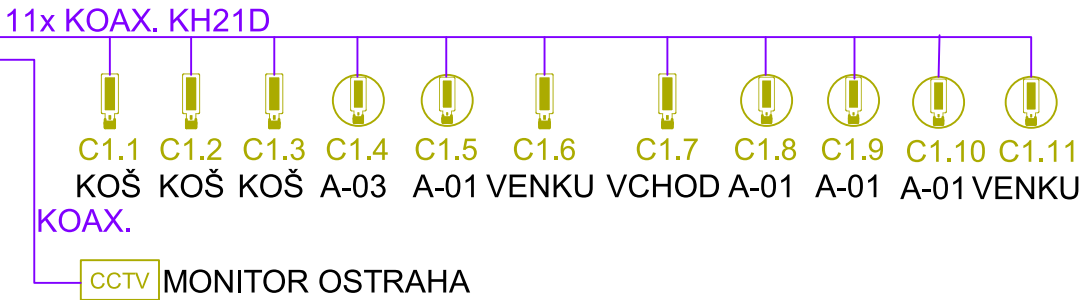

Tento výkres je platný pouze v barevném provedení.

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Akce: Ostrov — vstupní objekt A | | | | | |
| Část: D.1.4.4. Elektronické komunikace | | | | | |
| Zpracovatel PD:  ■ Hory 106, 360 01 Karlovy Vary ■ www.ics-kv.cz ■ | | | Investor: Vězeňská služba ČR, Věznice Ostrov nad Ohří Adresa: Vykmanov 22, 363 50, Ostrov nad Ohří | | Autorizační razítko: |
| Místo stavby: Vykmanov 22, 363 50, Ostrov nad Ohří | | Objekt: | Část: D.1.4.4 | | |
| Název výkresu: BLOKOVÉ SCHÉMA | | | Stupeň: DPS | | |
| Zodp. projektant: Bc.Libor Sladký | Projektant: Jan Dobranský | Navrhl: Jan Beran | Formát: 2xA4 | Příloha: D.1.4.4-03 | |
| Podpis: | Podpis: | Podpis: | Měřítko: | Datum: 4/2015 | |