


JAV - Půdorys (1:50)

POZNAMKY :


- 1 – Kabele budou uloženy pod omítkou (drážky provede profese elektro)
2 – Rozvaděče budou instalovány do zdi (zasekání provede profese elektro)

opěrná stěna


Popis značení světelných okruhů:

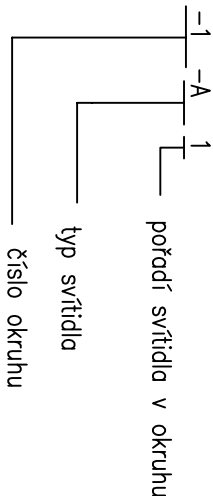

LEGENDA :

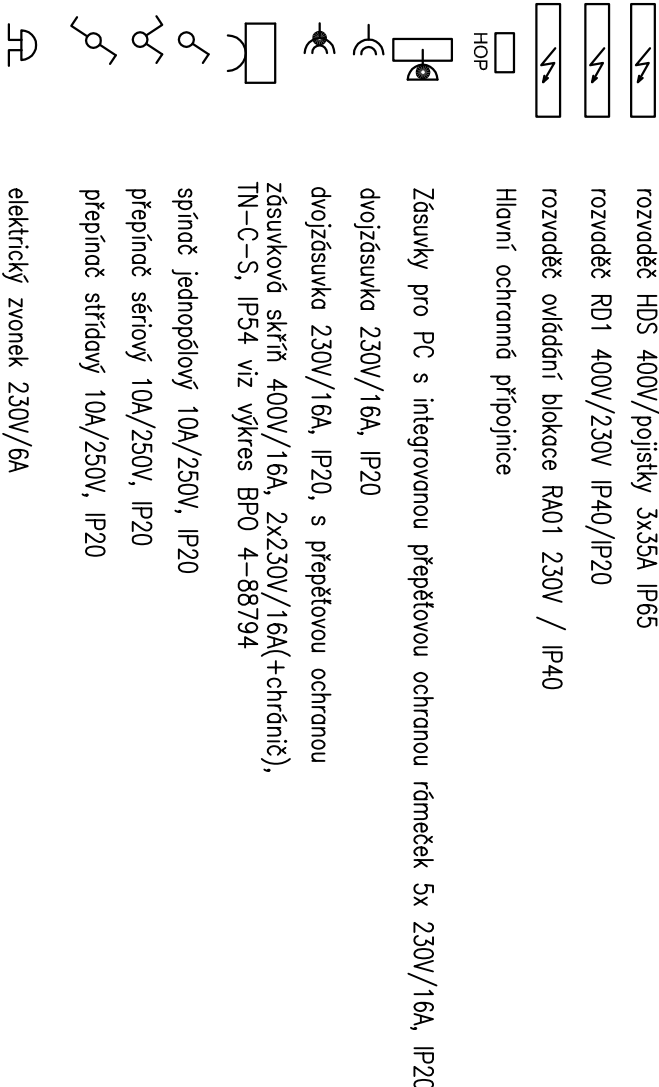

SOUHRN SVÍTIDEL :

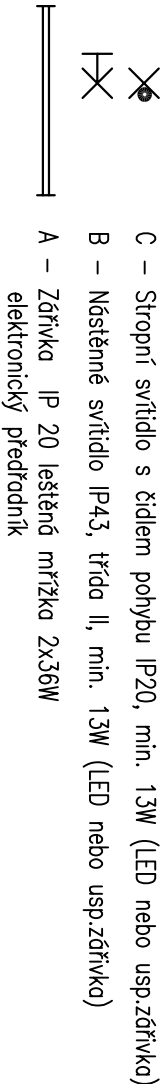

SOUSTAVA : 3NPE stř. 50Hz 400V /TN-C-S
OCHRANNÉ OPATŘENÍ : ZÁKLADNÍ: Automatickým odpojením od zdroje v soustavě TN-C-S

ZVÝŠENÁ: Automatickým odpojením vodné části od zdroje v soustavě TN-C-S a doplňujícím pospojováním
VNĚJŠÍ VLIVY : Dle protokolu č.08/2013
Normální (v souladu s článkem 512.2.4 ČSN 33 2000-5-51 ed.3)
Zvlášť nebezpečné venkovní prostředí vyplývá z ČSN 33 2000-4-41 ed.2

INDEX	DATUM	JMÉNO	PODPIS
ZMĚNA			

Vedoucí projektant	Projektant	Urban Ladislav	Vedoucí zakázky	Puhař Martin Ing., CSc	Počet A4	2	Pořadové číslo	1:50
			Technická kontrola	Ing.Březina				
ZAKÁZKA:		OSTROV - rekonstrukce objektu JAV		Stupeň projektu		2		
ČÁST (SO,PS):		Projektová dokumentace pro provádění stavby		PST		2		
OBSAH:		D. Dokumentace stavby		Datum dokončení		07.05.2015		
OBSAH:		Silnoproudá elektrotechnika		Číslo zakázky		8086-26		
OBJEDNATEL:		Vězeňská služba České republiky		Císto archivní:		BPO 3-88598		