

JAV
Rozvaděč RD1

POZNÁMKY:

- Přístroje rozmístit s ohledem na budoucí doplňování dalšími vývody

PROVEDENÍ : zapařené (např. plastový nebo oceloplechový)

OCHRANĚ OPATŘENÍ : Automatickým odpojením od zdroje v soustavě TN-C-S

Prvok i vývody : spodem


Průvod i vývody : spodem


Svorcky pro ovládní RSA1,5.

Instalovaný příkon : $P_i = 23,85 \text{ kW}$
Soudobý příkon : $P_p = 16,8 \text{ kW}$

Soudový příkon : $P_p = 16,8 \text{ kW}$



INDEX	
ZMĚNA	
DATUM	
JMĚNO	
PODPIS	

	Výhodou poskytnutí: Projektant:	Výhodou získání: Technická řešení:	Přínat klientů:	Přínat klientů:
	Úroveň služeb: Zajištění:	Úroveň služeb: Zajištění:	Úroveň služeb: Zajištění:	Úroveň služeb: Zajištění:
BPO spol. s r.o. Lodičův 1238 305 07 OSTROV Tel.: +420395975111 Fax: +420395975116 e-mail: bpo@bpo.cz www.bpo.cz	Rozvadec RD1	Rozvadec RD1	Rozvadec RD1	Rozvadec RD1

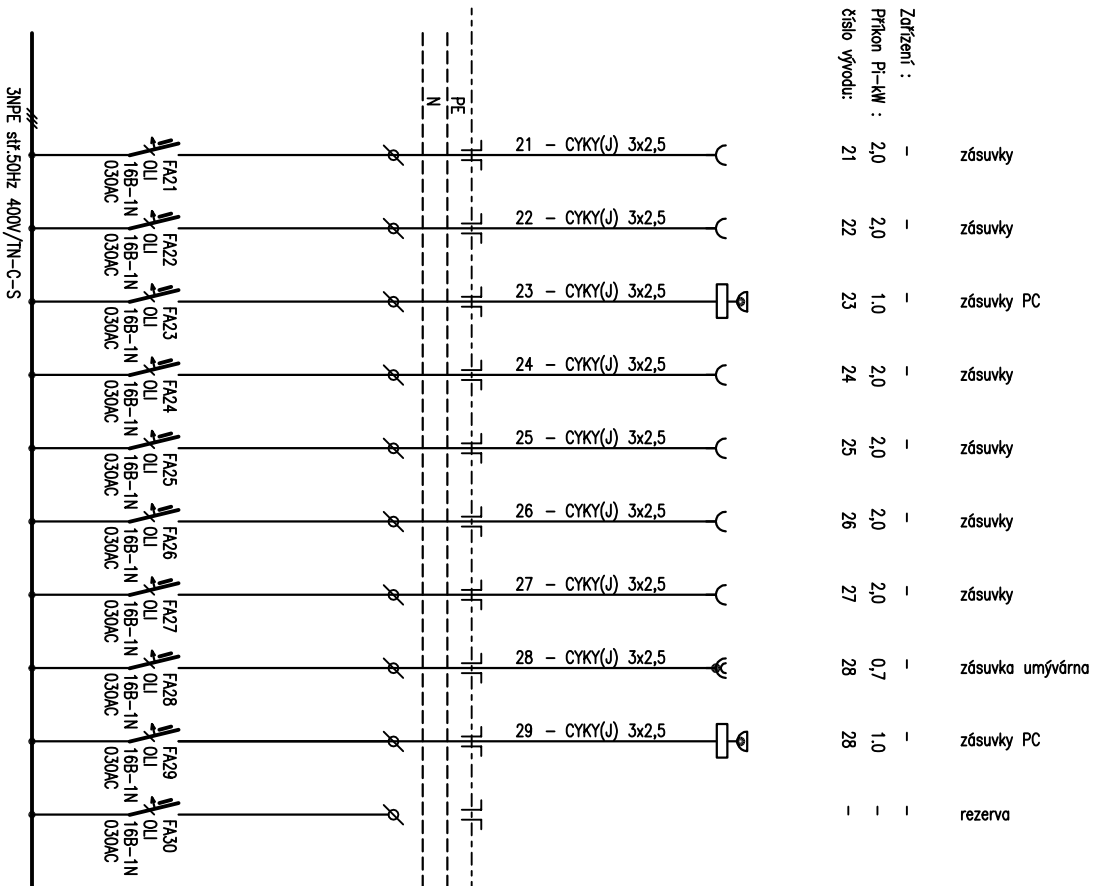


- Proudový chránič s nadproudovou ochranou – reziduální proud 30mA

BP0 4-88600/4

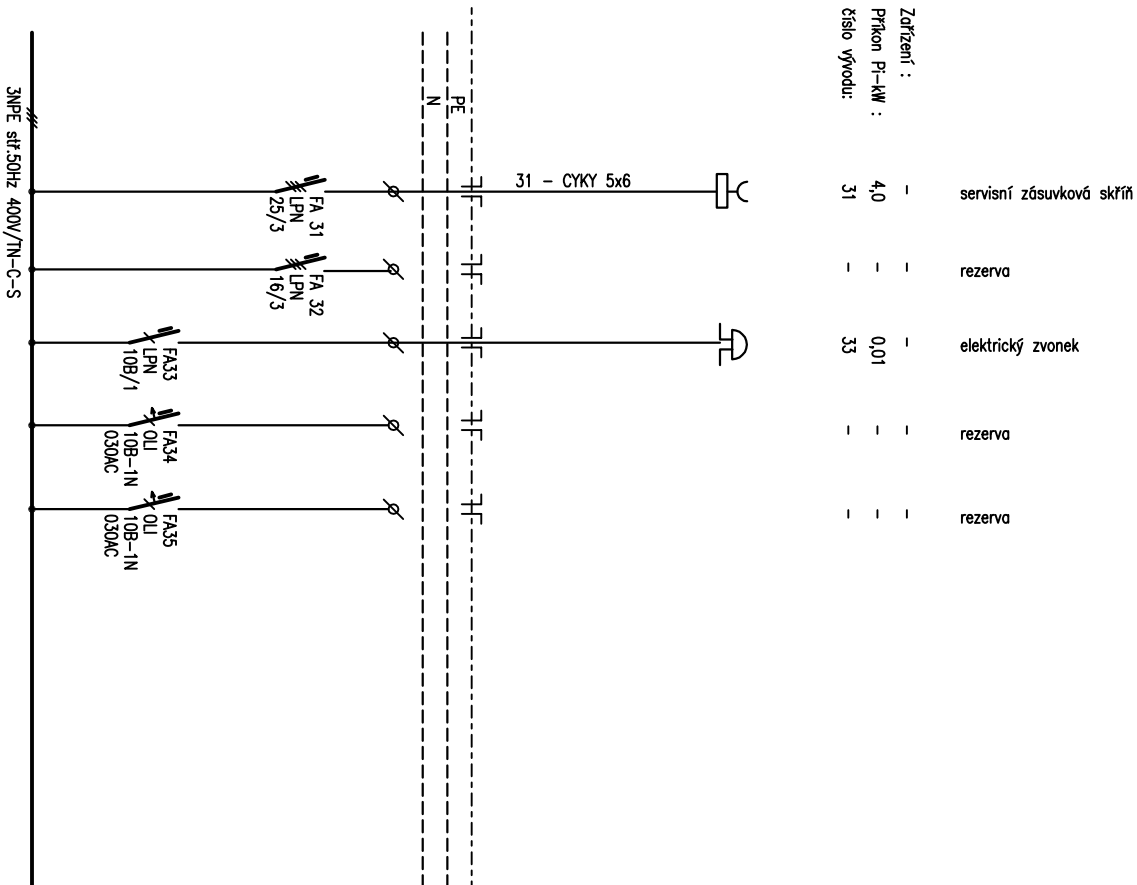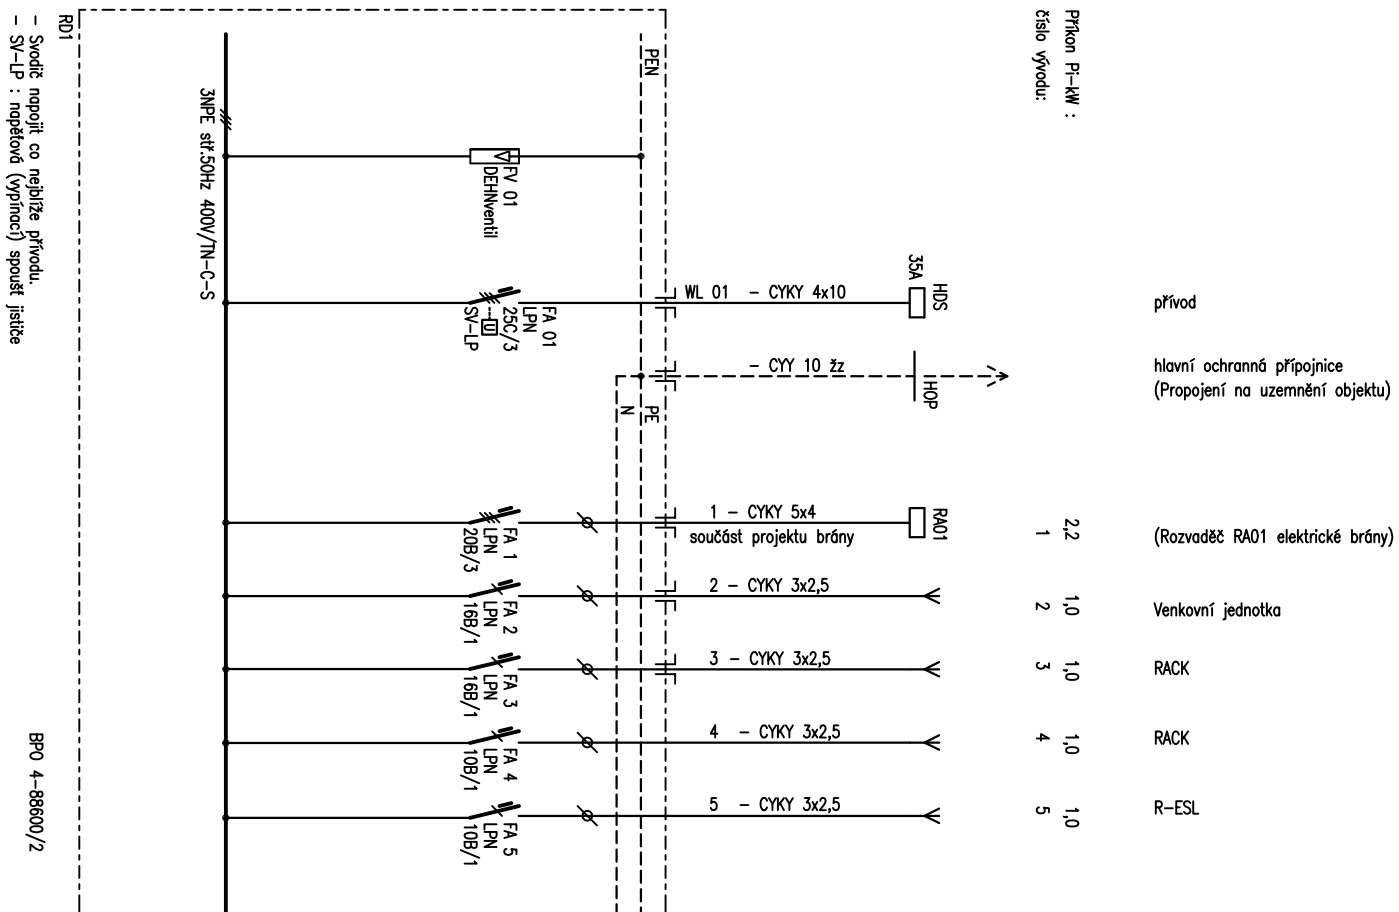

- Proudový chránič s nadproudovou ochranou – reziduální proud 30mA

BP0 4-88600/4

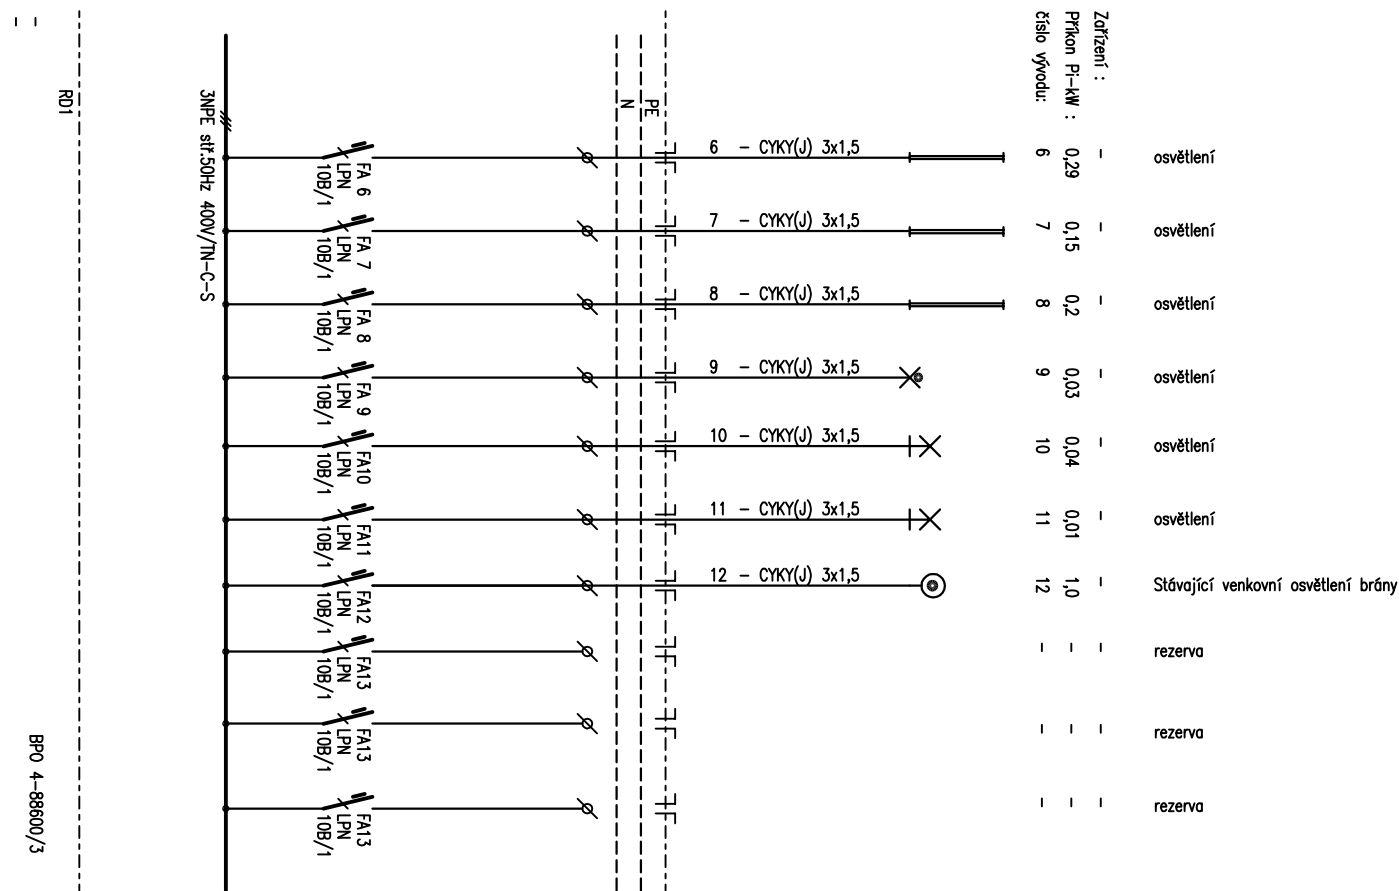

BP0 4-88600/3