


VODOVOD PŮDORYS 1NP

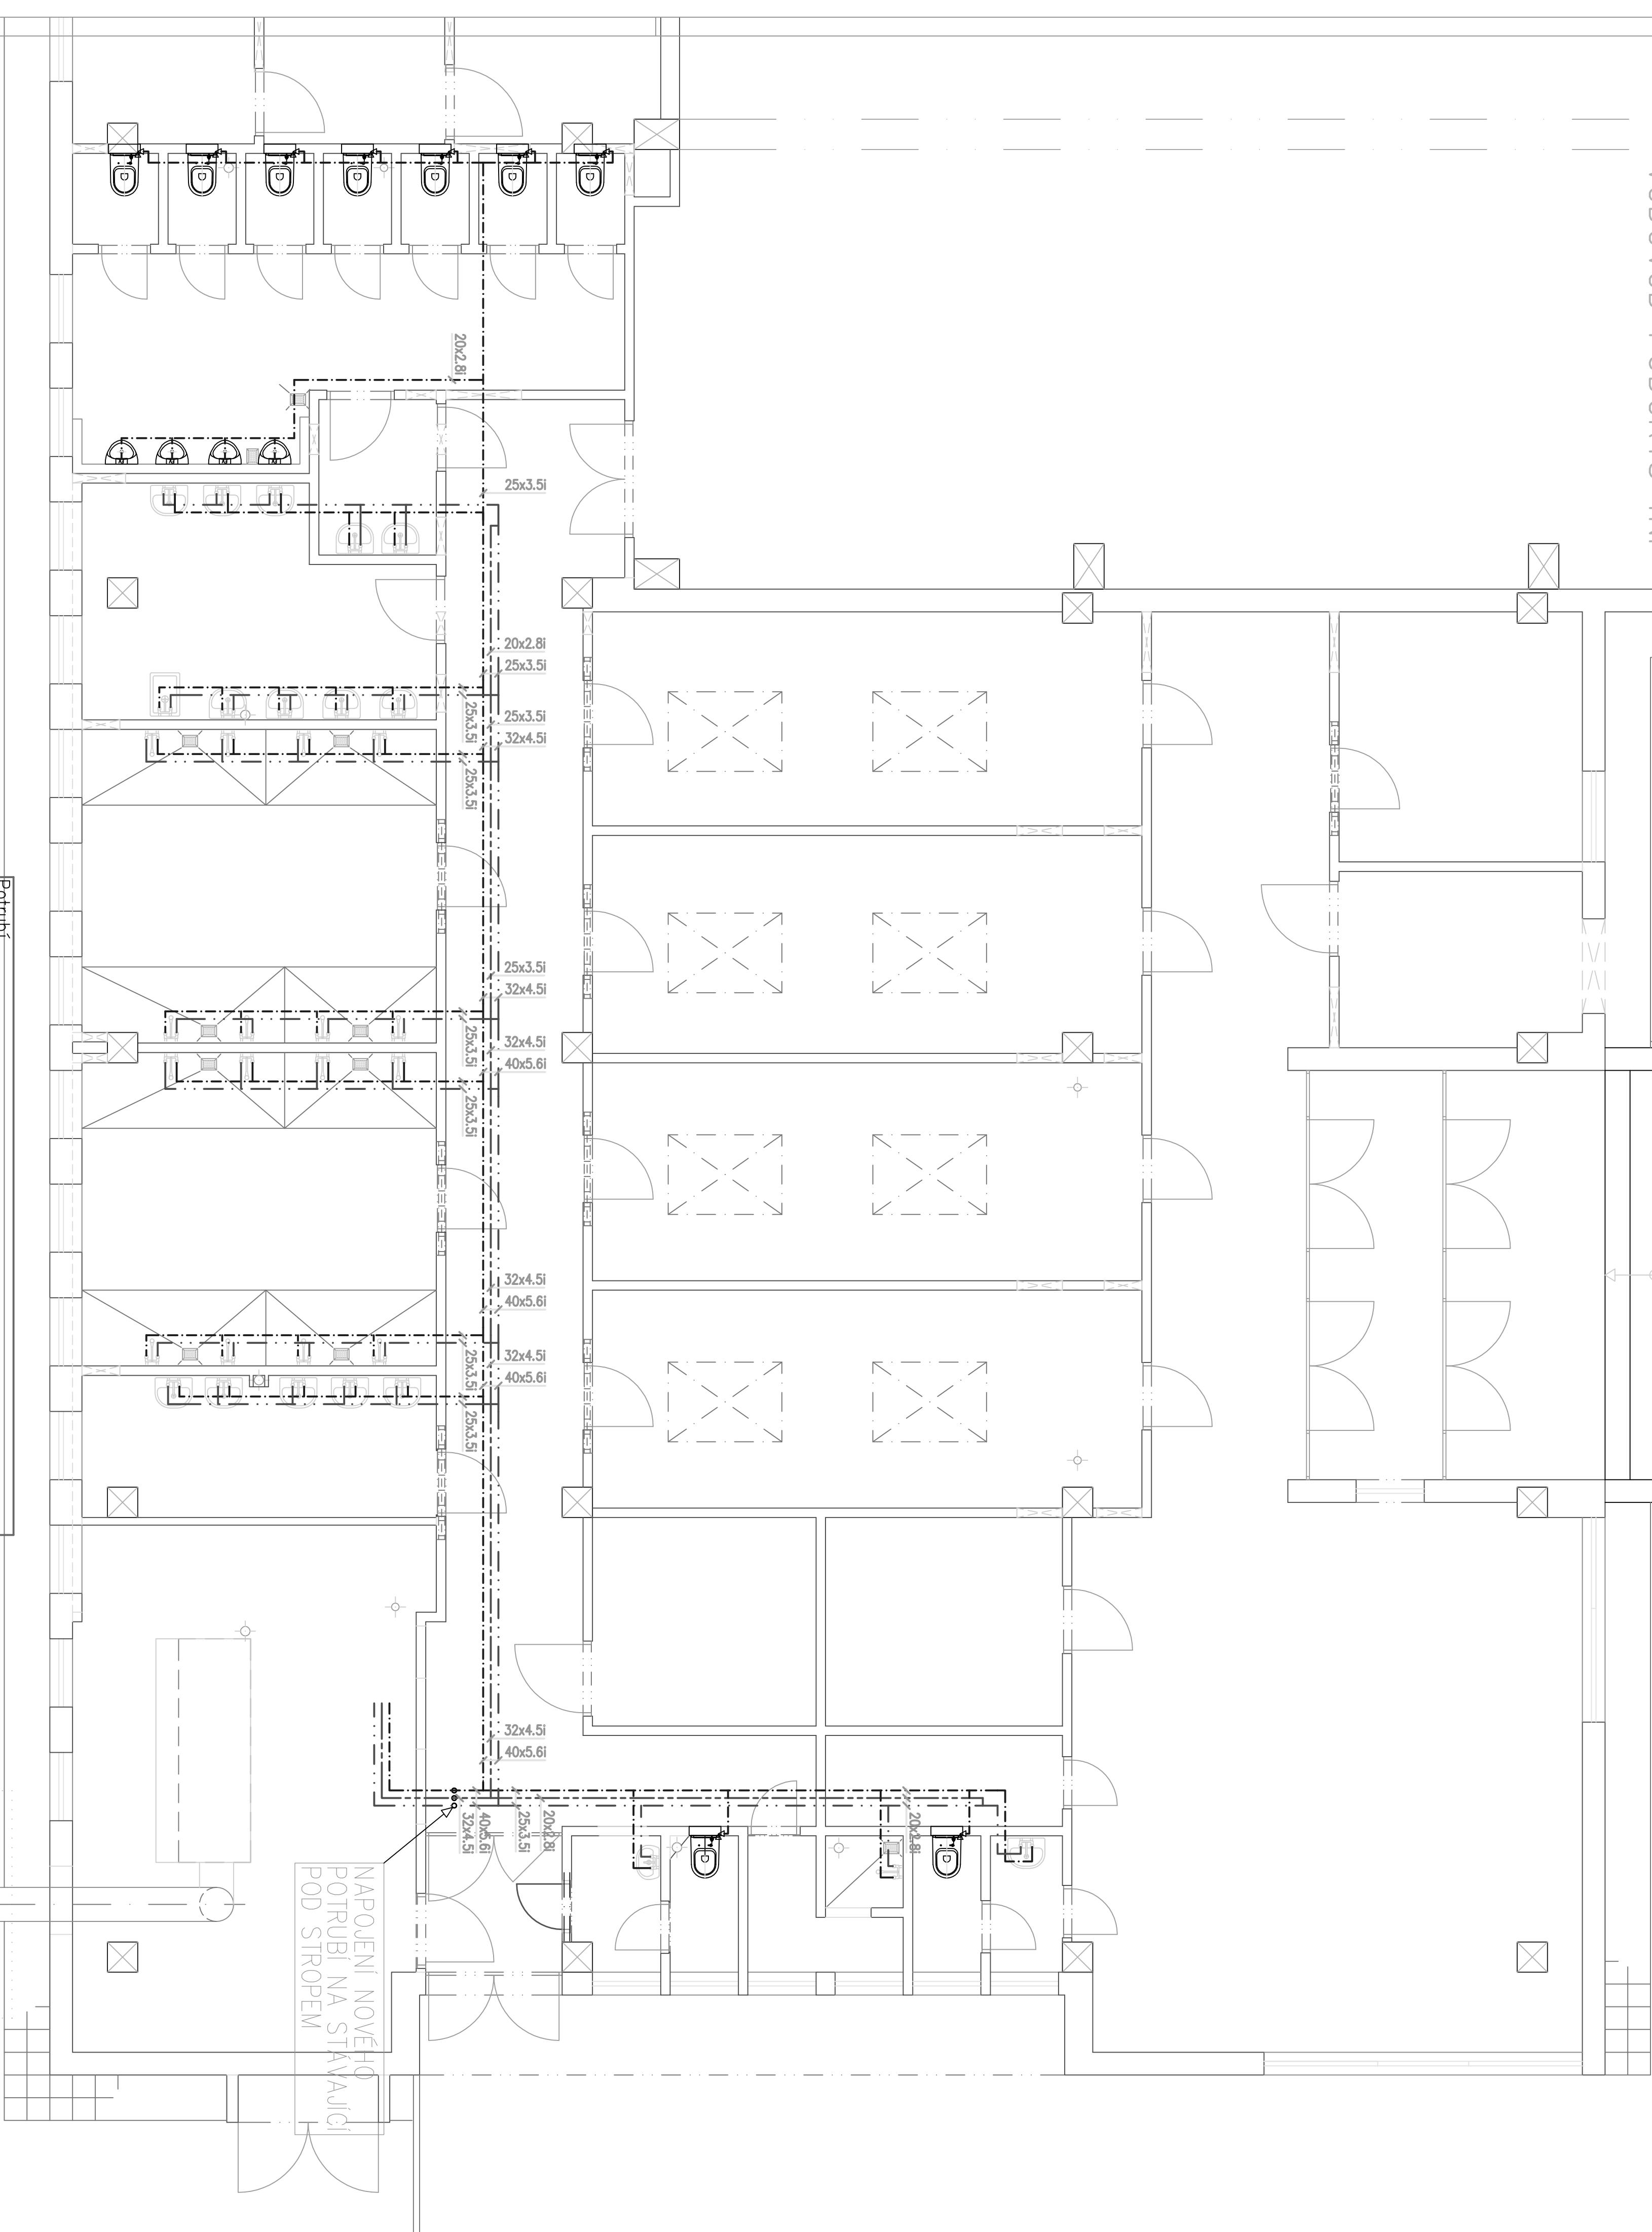

Potrubí		
Označení	Název	Materiál
-----	Studná voda	Statistický kopolymer propylen PP-R (Pn 1003)-PN16
-----	Cirkulace	Statistický kopolymer propylen PP-R (Pn 1003)-PN16
-----	Teplá voda	Statistický kopolymer propylen PP-R (Pn 1003)-PN16
-----		20mm

Zařizovací předměty

Özröckert	Cislo mislnosli	Názew	Počet kusl:
WC		WC Kombi	9

U	CL, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	10
	uprosťed + umyvadlov stojánkuv pákovú baterie Olymp 311611	

1	číslo výrobku	1
2	číslo výrobku	1
3	číslo výrobku	1
4	číslo výrobku	1
5	číslo výrobku	1
6	číslo výrobku	1
7	číslo výrobku	1
8	číslo výrobku	1
9	číslo výrobku	1
10	číslo výrobku	1
11	číslo výrobku	1
12	číslo výrobku	1
13	číslo výrobku	1
14	číslo výrobku	1
15	číslo výrobku	1
16	číslo výrobku	1
17	číslo výrobku	1
18	číslo výrobku	1
19	číslo výrobku	1
20	číslo výrobku	1
21	číslo výrobku	1
22	číslo výrobku	1
23	číslo výrobku	1
24	číslo výrobku	1
25	číslo výrobku	1
26	číslo výrobku	1
27	číslo výrobku	1
28	číslo výrobku	1
29	číslo výrobku	1
30	číslo výrobku	1
31	číslo výrobku	1
32	číslo výrobku	1
33	číslo výrobku	1
34	číslo výrobku	1
35	číslo výrobku	1
36	číslo výrobku	1
37	číslo výrobku	1
38	číslo výrobku	1
39	číslo výrobku	1
40	číslo výrobku	1
41	číslo výrobku	1
42	číslo výrobku	1
43	číslo výrobku	1
44	číslo výrobku	1
45	číslo výrobku	1
46	číslo výrobku	1
47	číslo výrobku	1
48	číslo výrobku	1
49	číslo výrobku	1
50	číslo výrobku	1
51	číslo výrobku	1
52	číslo výrobku	1
53	číslo výrobku	1
54	číslo výrobku	1
55	číslo výrobku	1
56	číslo výrobku	1
57	číslo výrobku	1
58	číslo výrobku	1
59	číslo výrobku	1
60	číslo výrobku	1
61	číslo výrobku	1
62	číslo výrobku	1
63	číslo výrobku	1
64	číslo výrobku	1
65	číslo výrobku	1
66	číslo výrobku	1
67	číslo výrobku	1
68	číslo výrobku	1
69	číslo výrobku	1
70	číslo výrobku	1
71	číslo výrobku	1
72	číslo výrobku	1
73	číslo výrobku	1
74	číslo výrobku	1
75	číslo výrobku	1
76	číslo výrobku	1
77	číslo výrobku	1
78	číslo výrobku	1
79	číslo výrobku	1
80	číslo výrobku	1
81	číslo výrobku	1
82	číslo výrobku	1
83	číslo výrobku	1
84	číslo výrobku	1
85	číslo výrobku	1
86	číslo výrobku	1
87	číslo výrobku	1
88	číslo výrobku	1
89	číslo výrobku	1
90	číslo výrobku	1
91	číslo výrobku	1
92	číslo výrobku	1
93	číslo výrobku	1
94	číslo výrobku	1
95	číslo výrobku	1
96	číslo výrobku	1
97	číslo výrobku	1
98	číslo výrobku	1
99	číslo výrobku	1
100	číslo výrobku	1

B	Discořt ilka DOMINO 841100	A

[illegible]

NAPOJENÍ NOVÉHO  
POTRUBÍ NA STÁVAJÍCÍM  
POD STROPEM

Vedoucí projektant	Odp. projektant části IZB	Vypracoval	Účel	DSP
	Pavel Stejskal			
	AT 0300714	Pavel Stejskal	Datum	04/16

IIVestSÚP	Veznebná služba ČR včetně Kynšperck nad Ohří					
Krej	Karlovarský	Obč.: Kynšperk nad Ohří	Súd.: Kynšperk nad Ohří		Číslo zak.	0052016

<p><b>Název akce</b></p> <p><b>Oprava hygienického zázemí tělocvičny na stp. 324 k.ú. Libavské údolí</b></p>		<p><b>Formát</b></p> <p><b>A1</b></p>	<p>mm</p>
--	--	---------------------------------------	-----------

st.p.324, k.ú. Libavské údolí	Novovallu	IIIIII
st.p.324, k.ú. Libavské údolí	Měřitko	1:50

Starba - objekt - Plynovod	Číslo
Objekt	D 1402

WOODROW WOODRICK'S LLP	D.L.T.CZ
------------------------	----------