

Obsah

114 Sál

2

114 Sál

Prostor Norma	114 Sál 5.36.19	- -
Délka Šířka Výška	19000 12000 5000	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zřakového úkolu	Místo zřakového úkolu 1	-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2	950 1900 0 10	1000 0 2000 6
		750 0 0 -
		mm mm mm -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1a	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS LLX 236 AL / L 36 W/840 G13 1100 0 0 1 3 0.00 1.00 0 0 0	2050 0 4000 3 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 - ° ° °
		5000 0 0 0 - - - - - - ° ° °
		mm mm mm - - - - - - - ° ° °

Soustava svítidel 2	Soustava svítidel 1aa	-
Svítidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS LLX 236 AL / L 36 W/840 G13 17750 0 0 1 3 0.00 1.00 0 0 0	2100 0 4000 3 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 - ° ° °
		5000 0 0 0 - - - - - - ° ° °
		mm mm mm - - - - - - - ° ° °

Soustava svítidel 3	Soustava svítidel 1aaa			-
Svítidlo	MODUS LLX 258 AL /			-
Světelný zdroj	L 58 W/840 G13			-
Souřadnice prvního svítidla	4700	2000	5000	mm
Rozteč svítidel 1	4750	0	0	mm
Rozteč svítidel 2	0	4000	0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	3	3		-
Počet svítidel	9			-
Vektor optické osy	0.00	0.00	-1.00	-
Vektor osy C0	1.00	0.00	0.00	-
Úhel otočení	0			°
Úhel naklonění	0			°
Úhel natočení	0			°


Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

Udržovací činitel **0.70**
 Minimální hodnota **163.3 lx**
 Střední hodnota **243.5 lx**
 Maximální hodnota **293.7 lx**
 Rovnoměrnost **0.67**

Y\X	950	2850	4750	6650	8550	10450	12350	14250	16150	18050
1000	167.8	211.3	219.2	227.6	218.4	219.3	227.6	219.0	209.3	163.3
3000	203.8	256.0	265.2	276.8	265.1	266.2	276.8	265.4	254.4	199.8
5000	215.5	271.4	280.8	293.5	280.7	282.0	293.6	281.2	269.6	211.2
7000	216.3	271.8	281.0	293.6	280.8	282.1	293.7	281.6	270.5	212.8
9000	204.0	256.6	265.7	277.0	265.2	266.4	277.2	266.3	255.4	200.4
11000	170.4	213.2	220.2	227.9	218.6	219.6	228.3	221.0	213.1	168.5

114 Sál**Místo zrkového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech**

Emin: 163.3 Em: 243.5 Emax: 293.7 Uo=Emin/Emed: 0.67 Z: 0.70

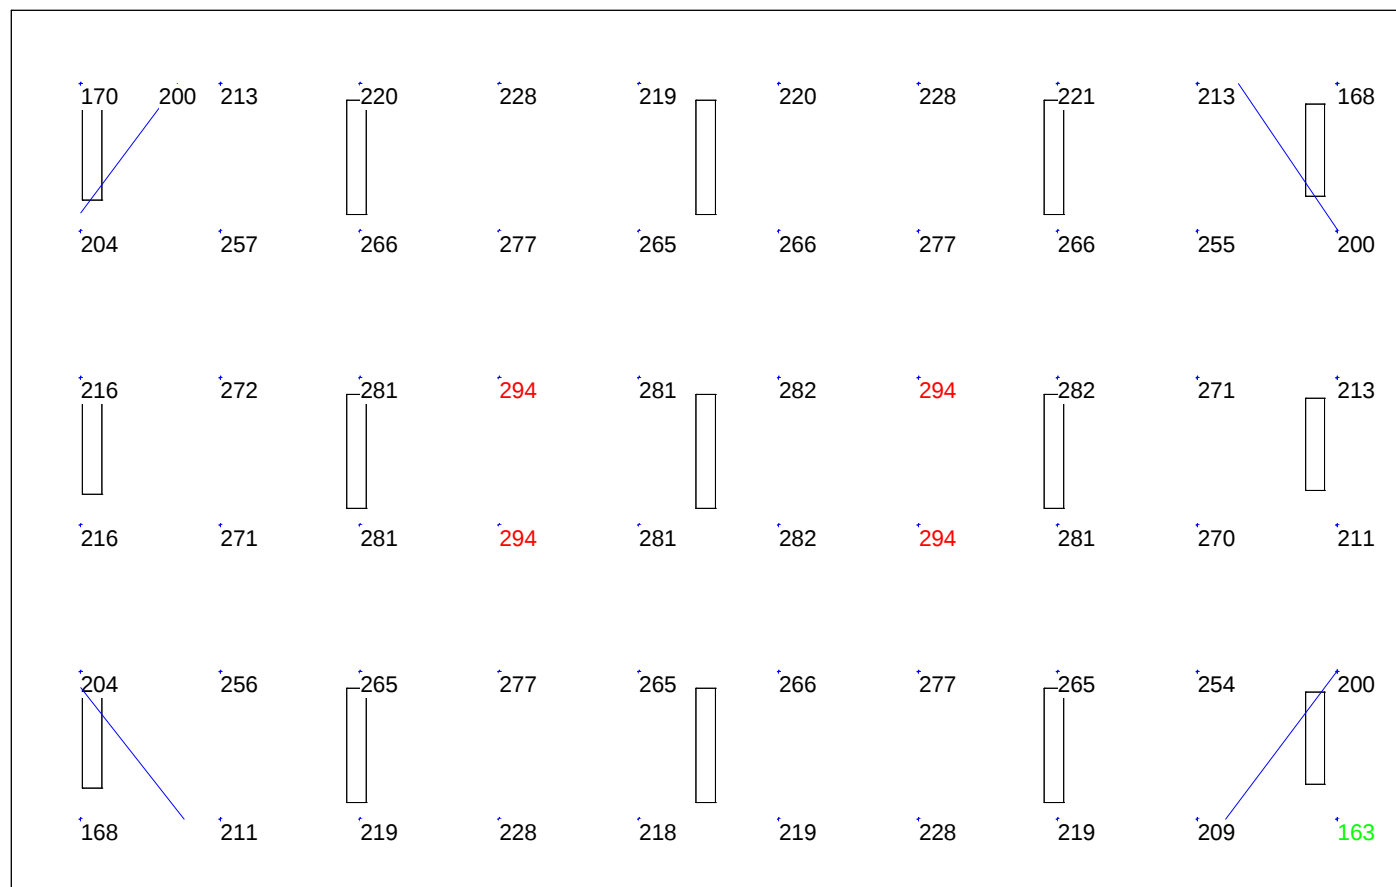

114 Sál

-

