



VZOROVÉ ULOŽENÍ KABELŮ DLE ČSN 73 6005

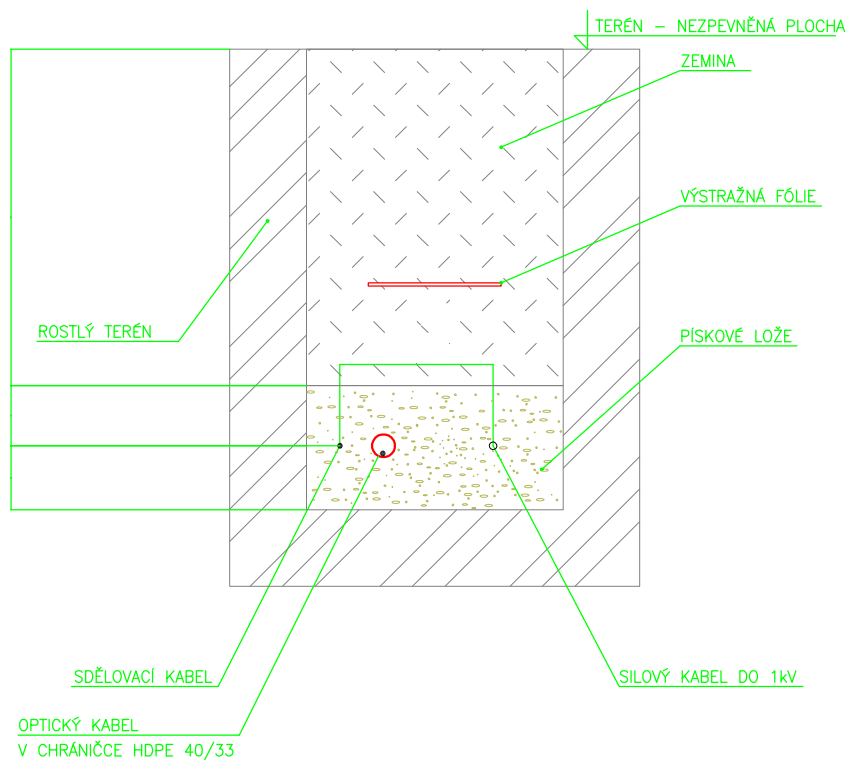

POZN.:

V PŘÍPADĚ KRYTÍ KABELŮ BETONOVÝMI CHRÁNIČKAMI LZE SNÍŽIT ODSTUP SDĚLOVACÍCH A SILOVÝCH DO 1kV KABELŮ NA 0,1m, ODSTUP OD VODOVODNÍCH SÍTÍ A PŘÍPOJEK 0,4m, ODSTUP OD KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 0,5m.

ZMĚNA: ⊖	POČET: —	ZAKÁZKA: —	DATUM: —	ZPRACOVAL: —	SCHVÁLIL: —
SKS s.r.o.,	BRNĚNSKÁ 21/b, 678 01 BLANSKO		TEL: +420 516 417 643	FAX: +420 516 417 663	
	OBJEKT: VĚZNICE SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU			INVESTOR: VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR	
	VÝKRES: VZOROVÉ ULOŽENÍ KABELŮ				
	ZODP.PROJEKTANT: ING. J. KUNC			DATUM: 6/2016	MĚŘITKO: ---
	KRESLIL: J. HLOUCH			ZAKÁZKA: N16-0327	FORMÁT: A4
	SCHVÁLIL: M. KOPECKÝ			SPECIALIZACE: SLABOPROUD	STUPEŇ: DPS

D.2.2.3