


MÍSÍCÍ STANICE

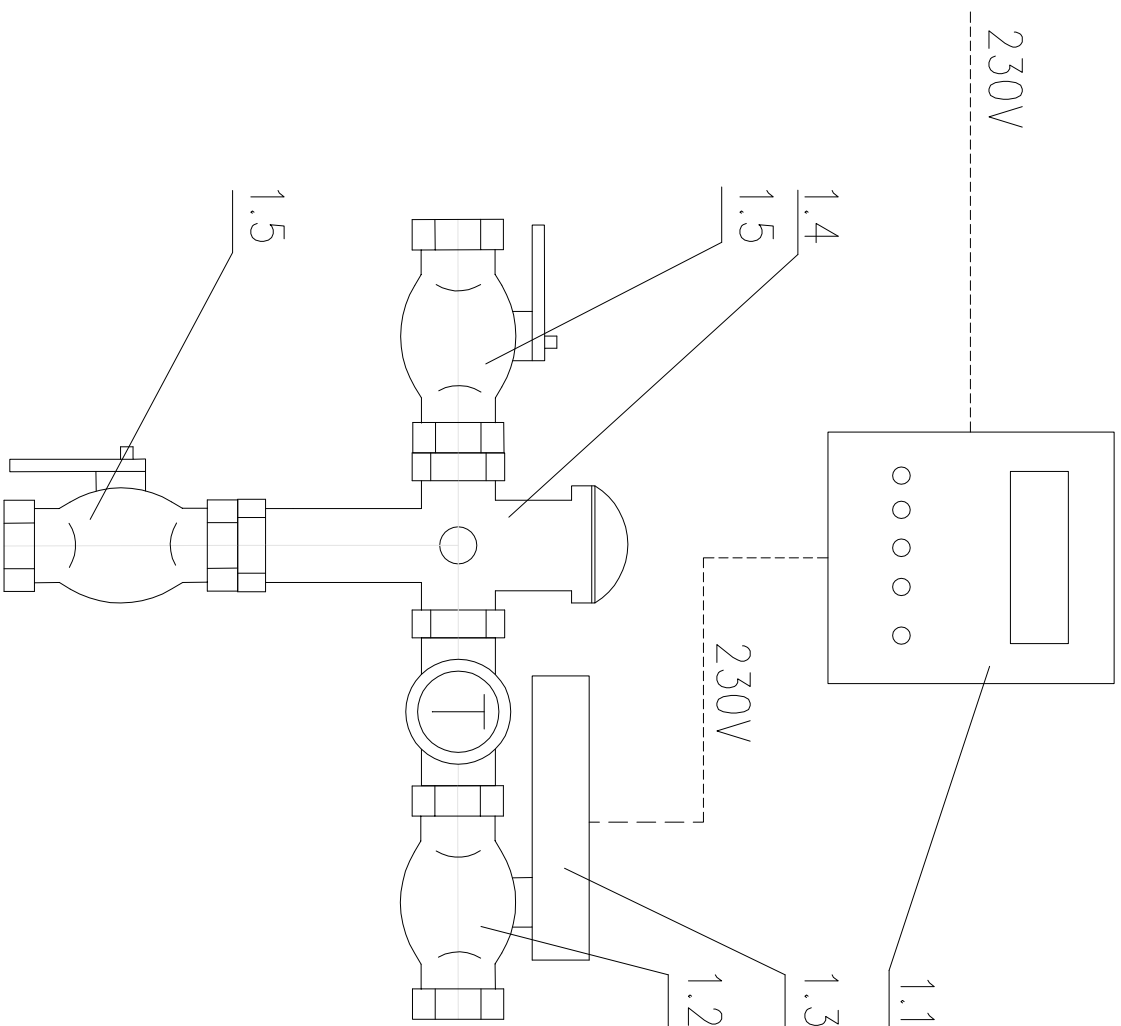

LEGENDA

Mísící stanice

Mísící stanice			
Označení	Název	Material	Připojení
MS	Mísící stanice	Umístěná v nice 500x700x250mm	
1.1	Spínací hodiny	Siemens SEH 62.1	230V
1.2	Kulový ventil	dvoucestný ventil Belimo R2032 DN32 pro pohon	5/4"
1.3	Servopohon	Belimo LR 230 A pro kulové kohouty	230V
1.4	Ventil směšov.	Termostatický směšovací ventil TV MTS2 HC G5/4" vč. sady zpětných klapek a teploměru na smíchané vodě. Teploměr Tacanova 278.1002.000	G 5/4"
1.5	Kulový ventil	Ivor	G 5/4"

POZOR: Veškeré spoje mísící stanice budou provedeny přes šroubení – rozebíratelné spoje

Vedoucí projektant		Projektant	Vypracoval		
		Pavel Stejskal	Pavel Stejskal		
		AT 0300714	AT 0300714		
Investor					
Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672 / 1a, 140 67 Praha 4					
IČO	002 12 423	Kraj	karlovarský		
Název akce					
Oprava koupelen v ubytovně odsouzených C					
Stavba - objekt					
ZTI					
Obsah					
MÍŠÍČÍ STANICE					
		Účel	PDPS		
		Datum	05/2016		
		Číslo zak.	0302016		
		Formát	A3		
		Kótováno	mm		
		Měřítko	1:12,5		
		Číslo	D1.4e8		