


Hlavní rozvodna

Rozvaděč RH pole 4

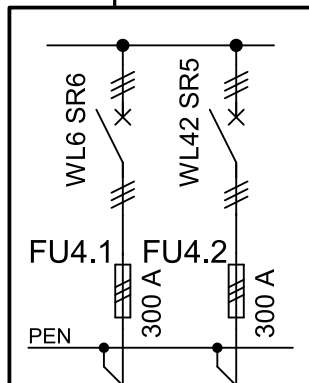


WL-6
AYKY 3x240+120


WL-42
AYKY 3x240+120

Pilř s pojistkovou skříní SR-5 a SR-6

SR-5

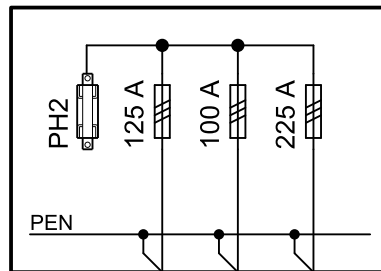

SR-6

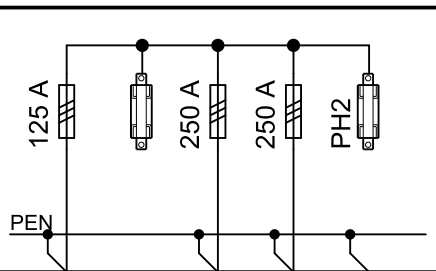

Stávající kabely
se v pojistkové
skříní spojí pomocí
kabelová spojky

B3 - dílny


B1 - zdravotní
středisko

B-2.1- kuchyň

B-2.1- kuchyň

Chodba v objektu kuchyně

Rozvaděč RMSC 1.11 pole 2

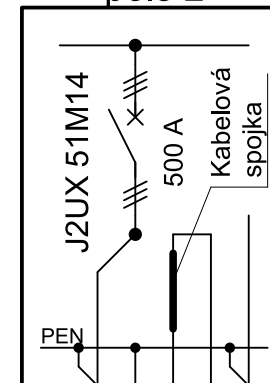


WL-10

AYKY 3x240+120

WL-11

AYKY 3x240+120

Nový rozvaděč RMSC 1.12

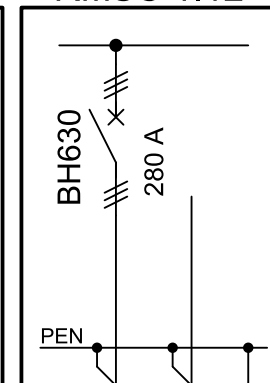

HO7V-K 35

AYKY 3x240+120

AYKY 3x240+120

Rezervní propoj pro
přítad poruchy ukončený
v blízkosti přívodních svorek
hlavních jističů, kam by se
v případě poruchy některého
přívodního kabelu z hlavní
rozvodny tento kabel přepojil.

VYPRACOVAL:
Jiří Ostatnický
Tel. 732 967 090
E-mail: j.ostatnický@quick.cz

INVESTOR:
Věžnice Světlá nad Sázavou
Rozkoš 990
592 91 Světlá nad Sázavou

OKRES: Havlíčkův Brod KRAJ: Vysočina

AKCE: Posílení proudové zatížitelnosti kuchyně
Věžnice Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990, 582 91 Světlá nad Sázavou

OBSAH: Nově navržené schéma napájení

Stupeň: PD	Zak. číslo: 10716
Měřítka:	Výkres: D1.3
Formát: 1x A4	
Datum: 7/2016	