
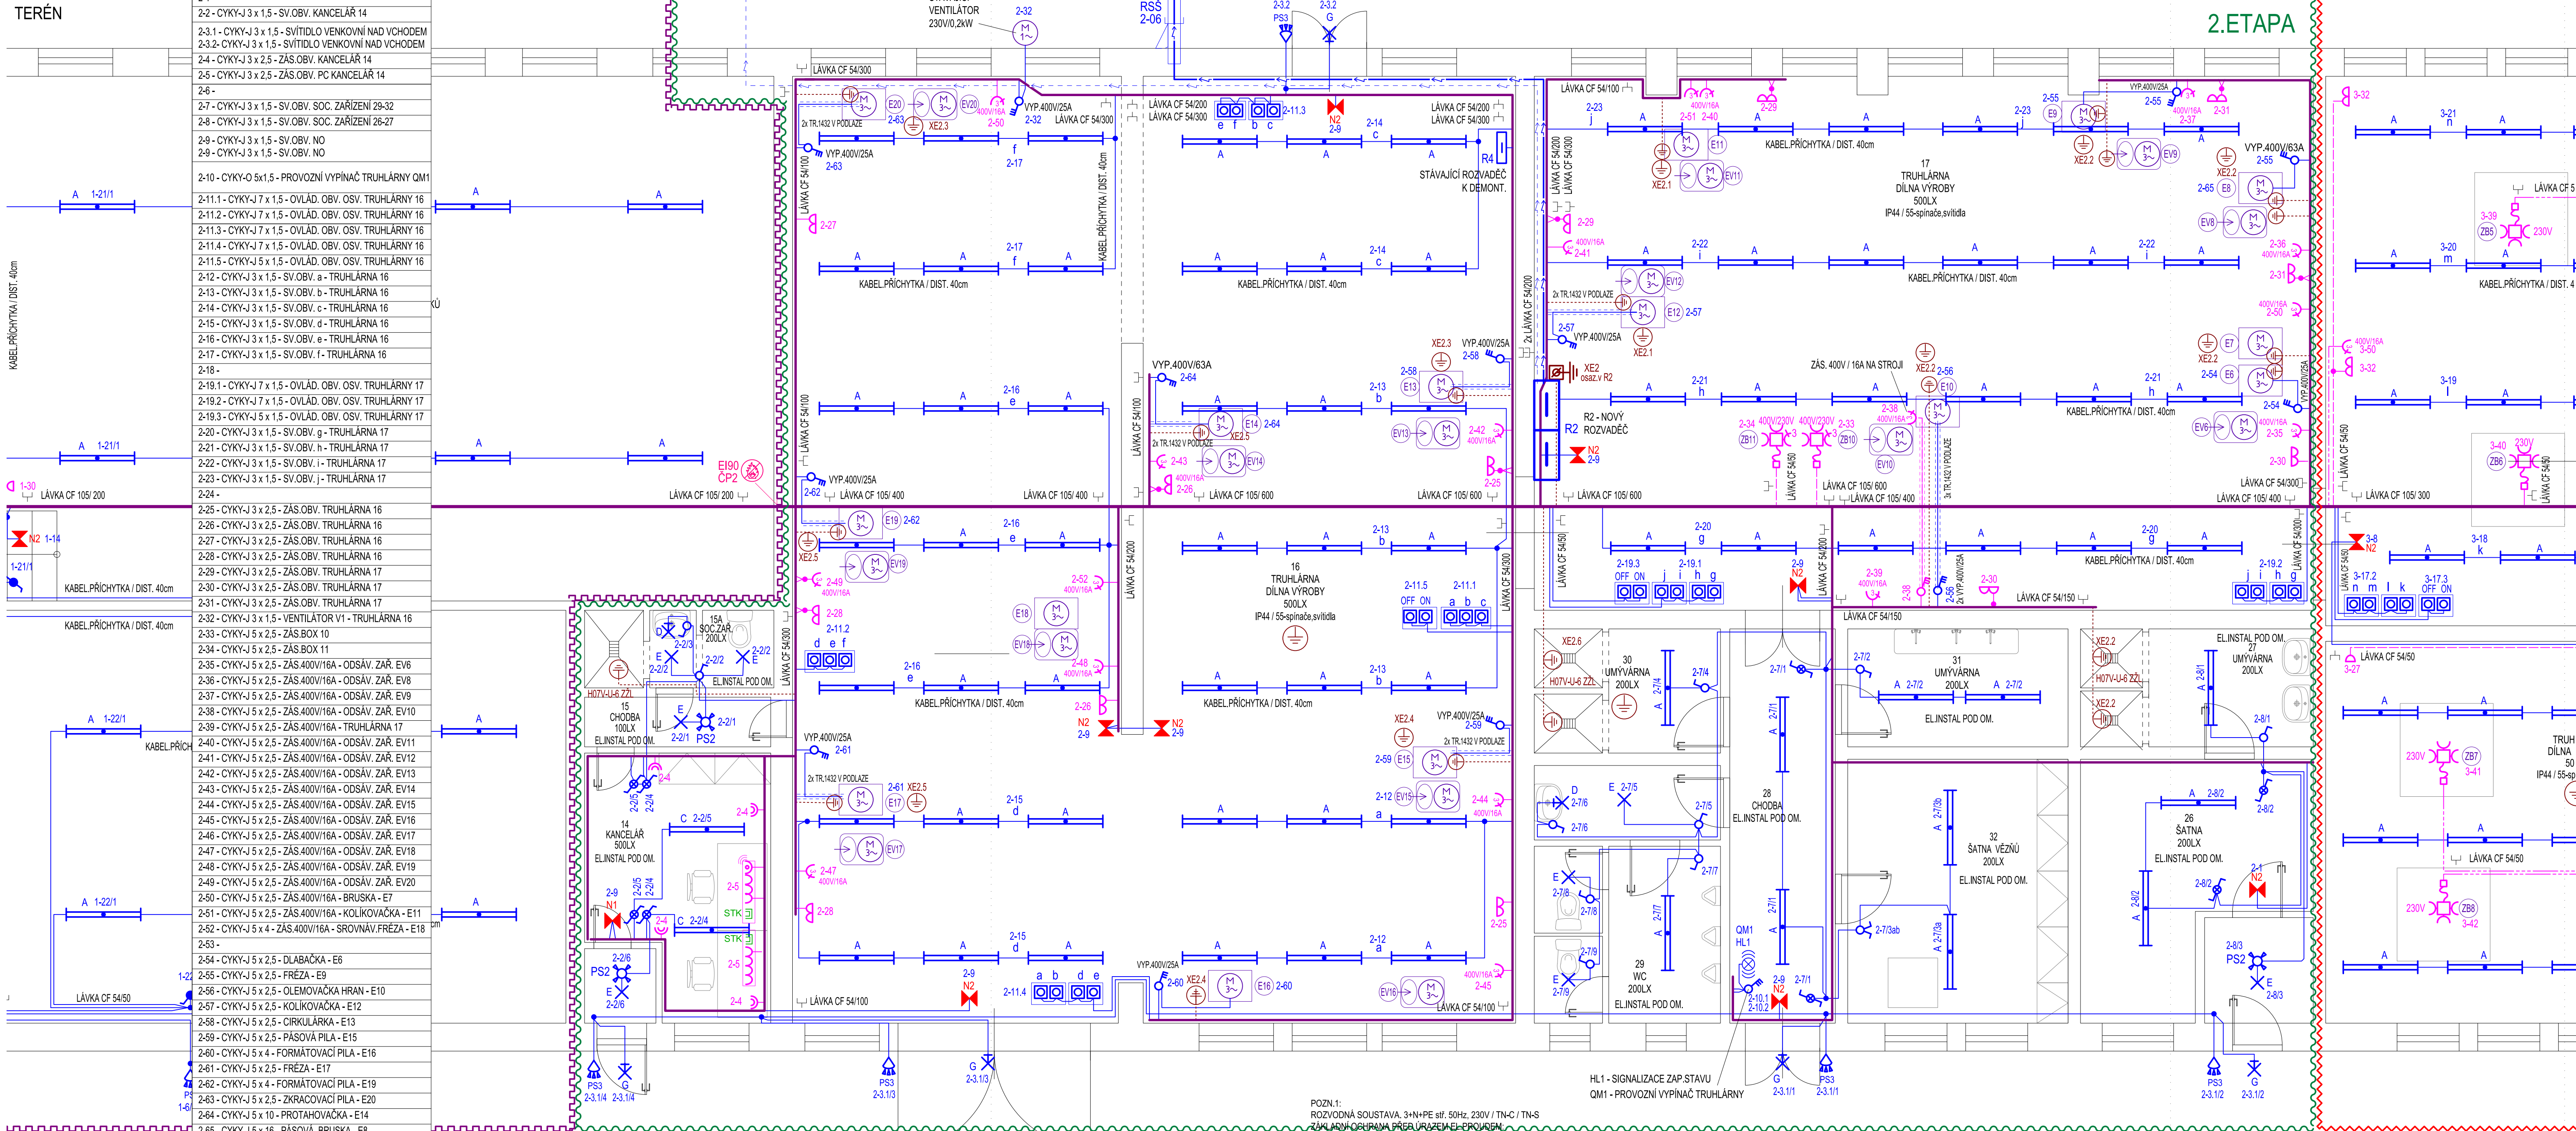


POZN.:
ROZVADĚČ NENÍ SOUČÁSTÍ PŘÍSLUŠNÉ ETAPY!
ROZVADĚČ JE SOUČÁSTÍ ETAPY DLE VÝKAZŮ VÝMĚR

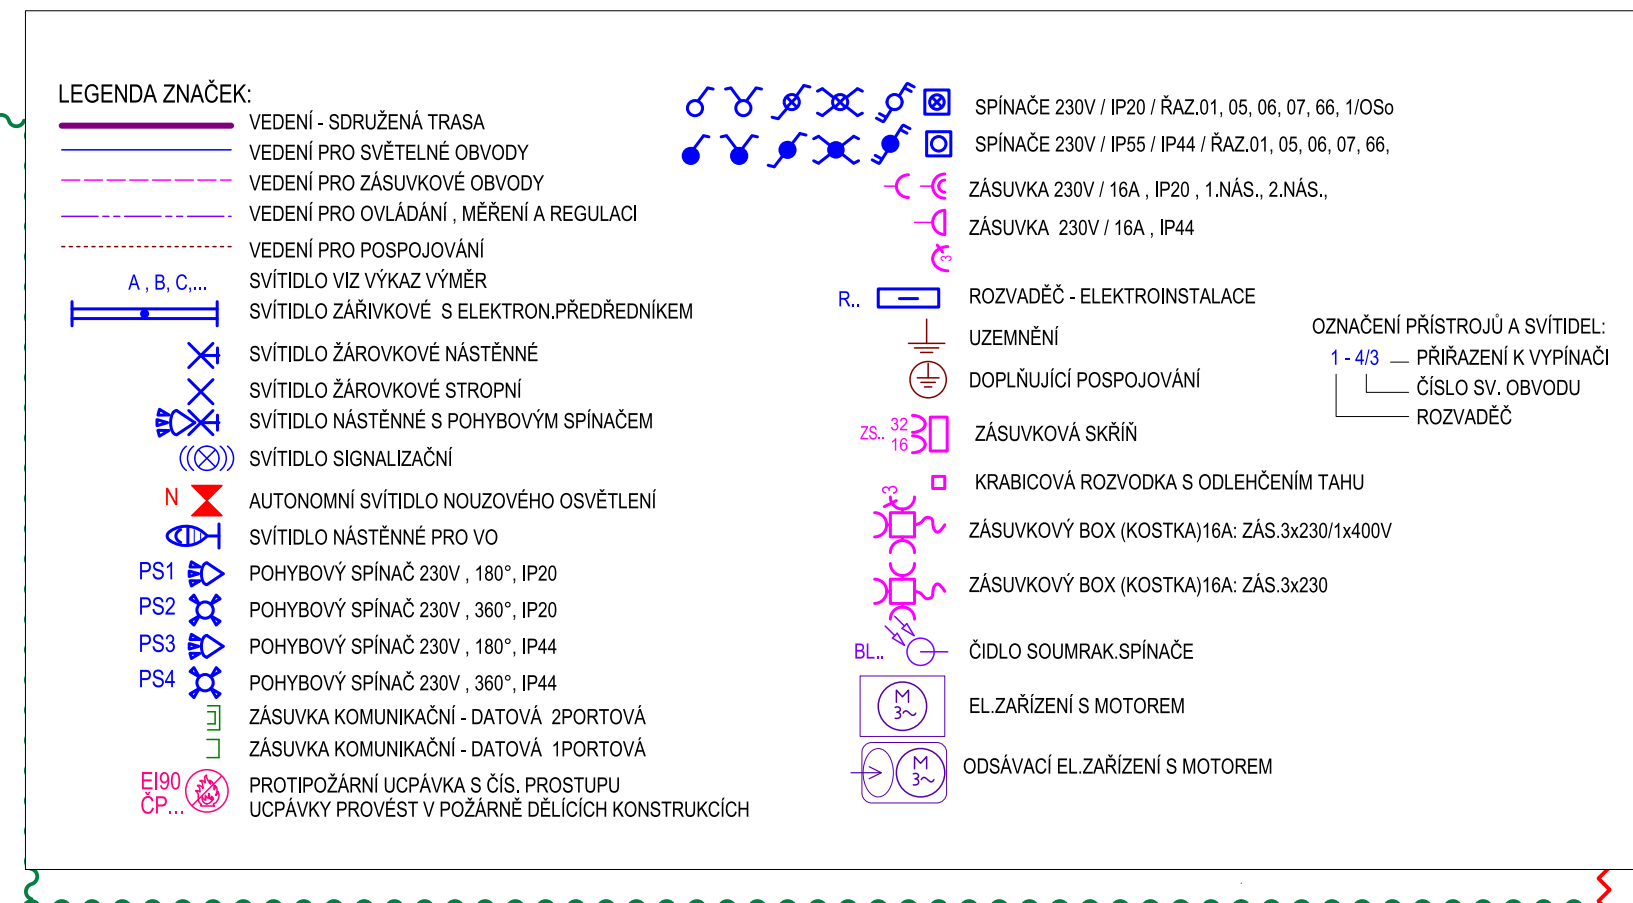

POZN.1:
ROZVODNÁ SOUSTAVA, 3+N+PE stř. 50Hz, 230V / TN-C / TN-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. POUDEM:

POZN.:
ROZVADEČ NENÍ SOUČÁSTÍ PŘÍSLUŠNÉ ETAPY!
ROZVADEČ JE SOUČÁSTÍ ETAPY DLE VÝKAZŮ VÝMĚR

POZN.2:
- ŽÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA MUSÍ BYT S ELEKTRON.PŘEDŘEDNÍKEM;
- ŽÁSVUKY 400V/16A PRO ODSÁVACÍ ŽAŘ. OSADIT DLE
UMÍSTĚNÍ ODSÁVACÍHO ZAŘÍZENÍ;
- PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY PROVĚST V POŽÁRNĚ DĚLÍCÍCH
KONSTRUKCÍCH DLE PBŘ STAVBY;

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek, IČ: 617 92 951				PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Závozí mlá 866/70A, tel.775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE	
Objednatel:					
Investor: Vězeňská služba ČR, Věznice Ostrov					
KÚ: Karlovarský		MÚ: Ostrov		St.Ú: Ostrov	
Stavba: VĚZNIČICE OSTROV, OBJEKT: VÝROBNÍ HALA II. č.obj.: 07-03-13 OPRAVA ELEKTROINSTALACE					
Objekt: 2. ETAPA				Formát	
Díleč část: D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Obsah: PŮDORYS 1.NP - 2.ETAPA				Datum 12 / 2015	
				Čís.zakázky 45 / 15	
				Proj.stupeň: DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY	
Měřítko: 1:50				Číslo výkresu: D.1.4.4 / 6	