



ROZVADĚČ R1

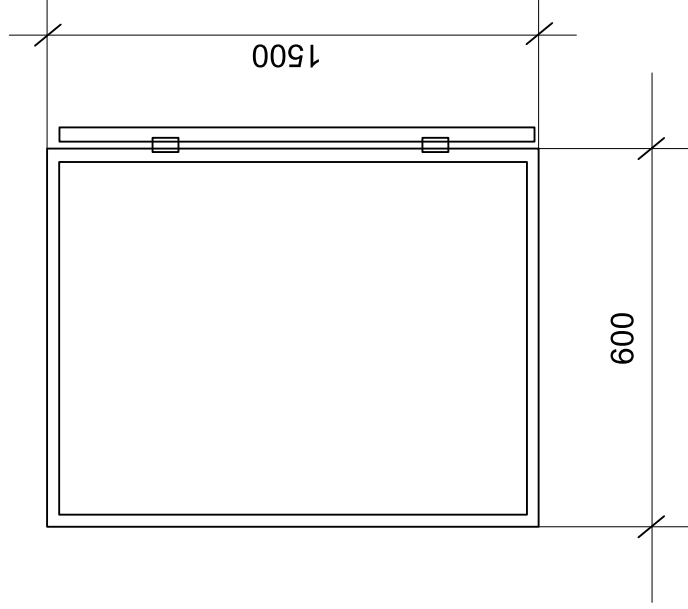

POZN.:
ROZVADĚČ: ZAPUŠTĚNÝ
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PE+N stř. 50Hz, 400/230V / TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: IZOLACÍ, KRYTÍM,
AUTOMAT.ODPOJENÍM DLE ČSN 332000-4-41 ed.2
TYP: EATON BP-U-600 / 15C / 9X24M
ROZMĚR: š.600 x v.1500 x hl. mm
KYRTÍ: IP 30
INSTALOVANÝ PŘÍKON: $P_i = 165,10 \text{ kW}$
SOUDOBY PŘÍKON: $P_s = 139,0 \text{ kW}$
KAŽDOU ŽÍLU VÝVODU OZNAČIT NÁVLAČKOU S ČÍSLEM OBVODU.

Zodp. proj.: Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951					<div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</div> <div>Drahomír Holoubek</div> <div>Závodu míru 806/70A, tel.:775 655 599</div> <div>36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE</div>	
Objednatel:						
Investor: Vězeňská služba ČR , Věznice Ostrov						
KÚ:	Karlovarský	MÚ:	Ostrov	St.Ú:	Ostrov	
Stavba: VĚZNICE OSTROV, OBJEKT: VÝROBNÍ HALA II. č.obj.: 07-03-13 OPRAVA ELEKTROINSTALACE						
Objekt: 1. 2. 3. ETAPA						
Dílčí část: D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA						
Obsah: ROZVADĚČ R1						
Měřítko: Číslo výkresu: D.1.4.4 / 10						
Proj.stupeň: DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY						
Datum 12 / 2015						
Čís.zakázky 45 / 15						
Formát						


ROZVADĚČ R1

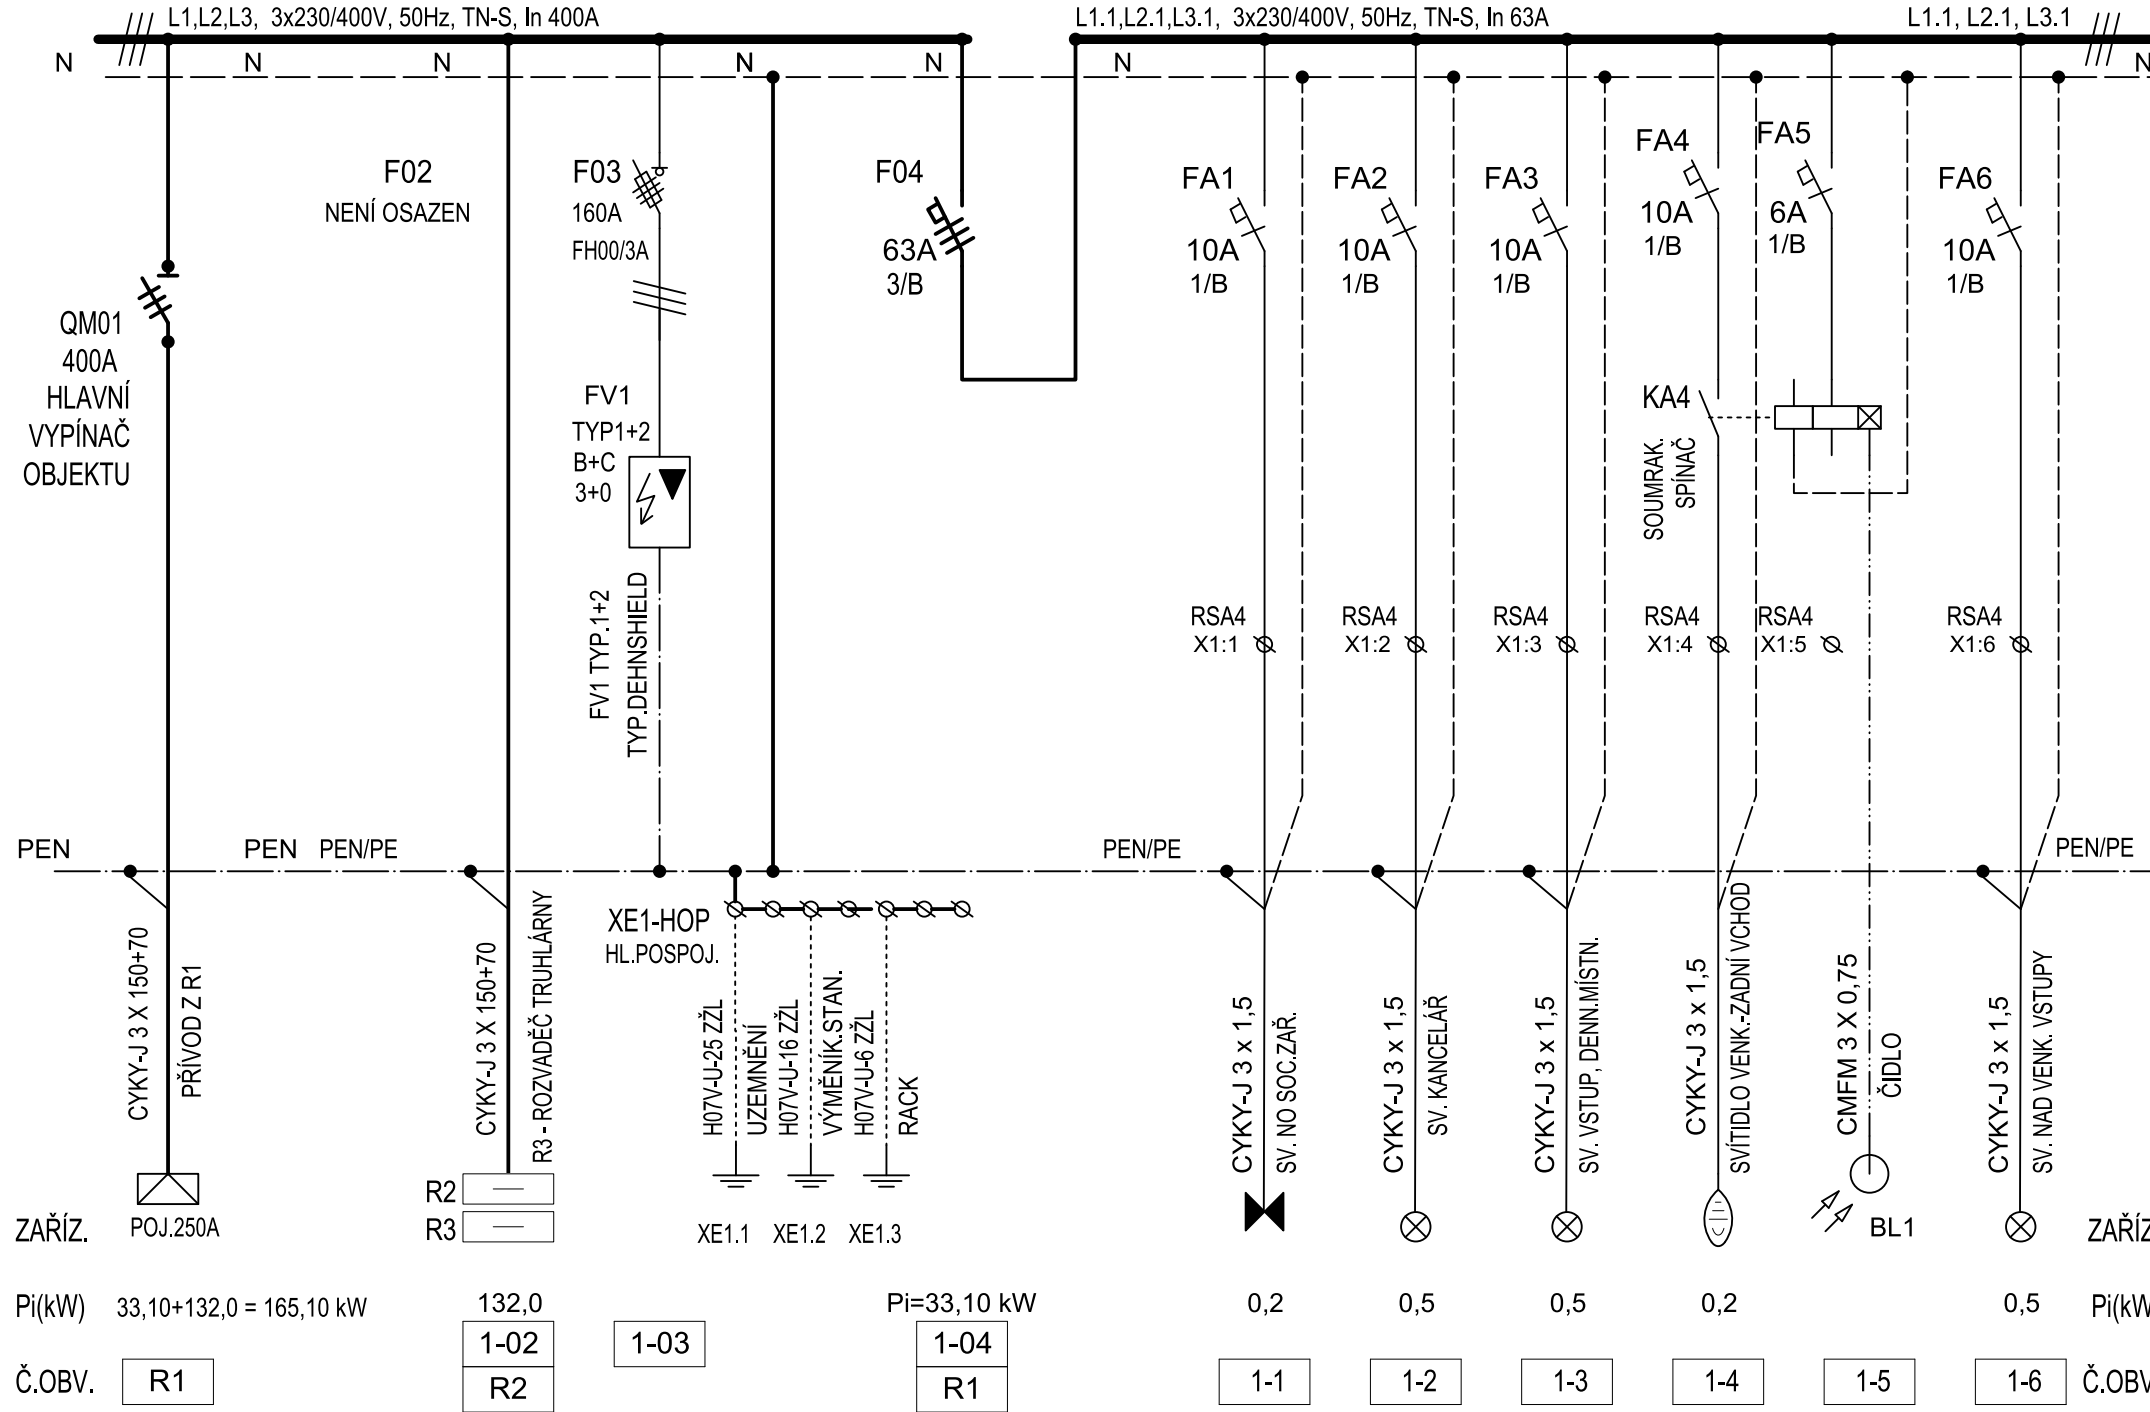

ROZVADĚČ R1

List 2 / 4

L1.1, L2.1, L3.1

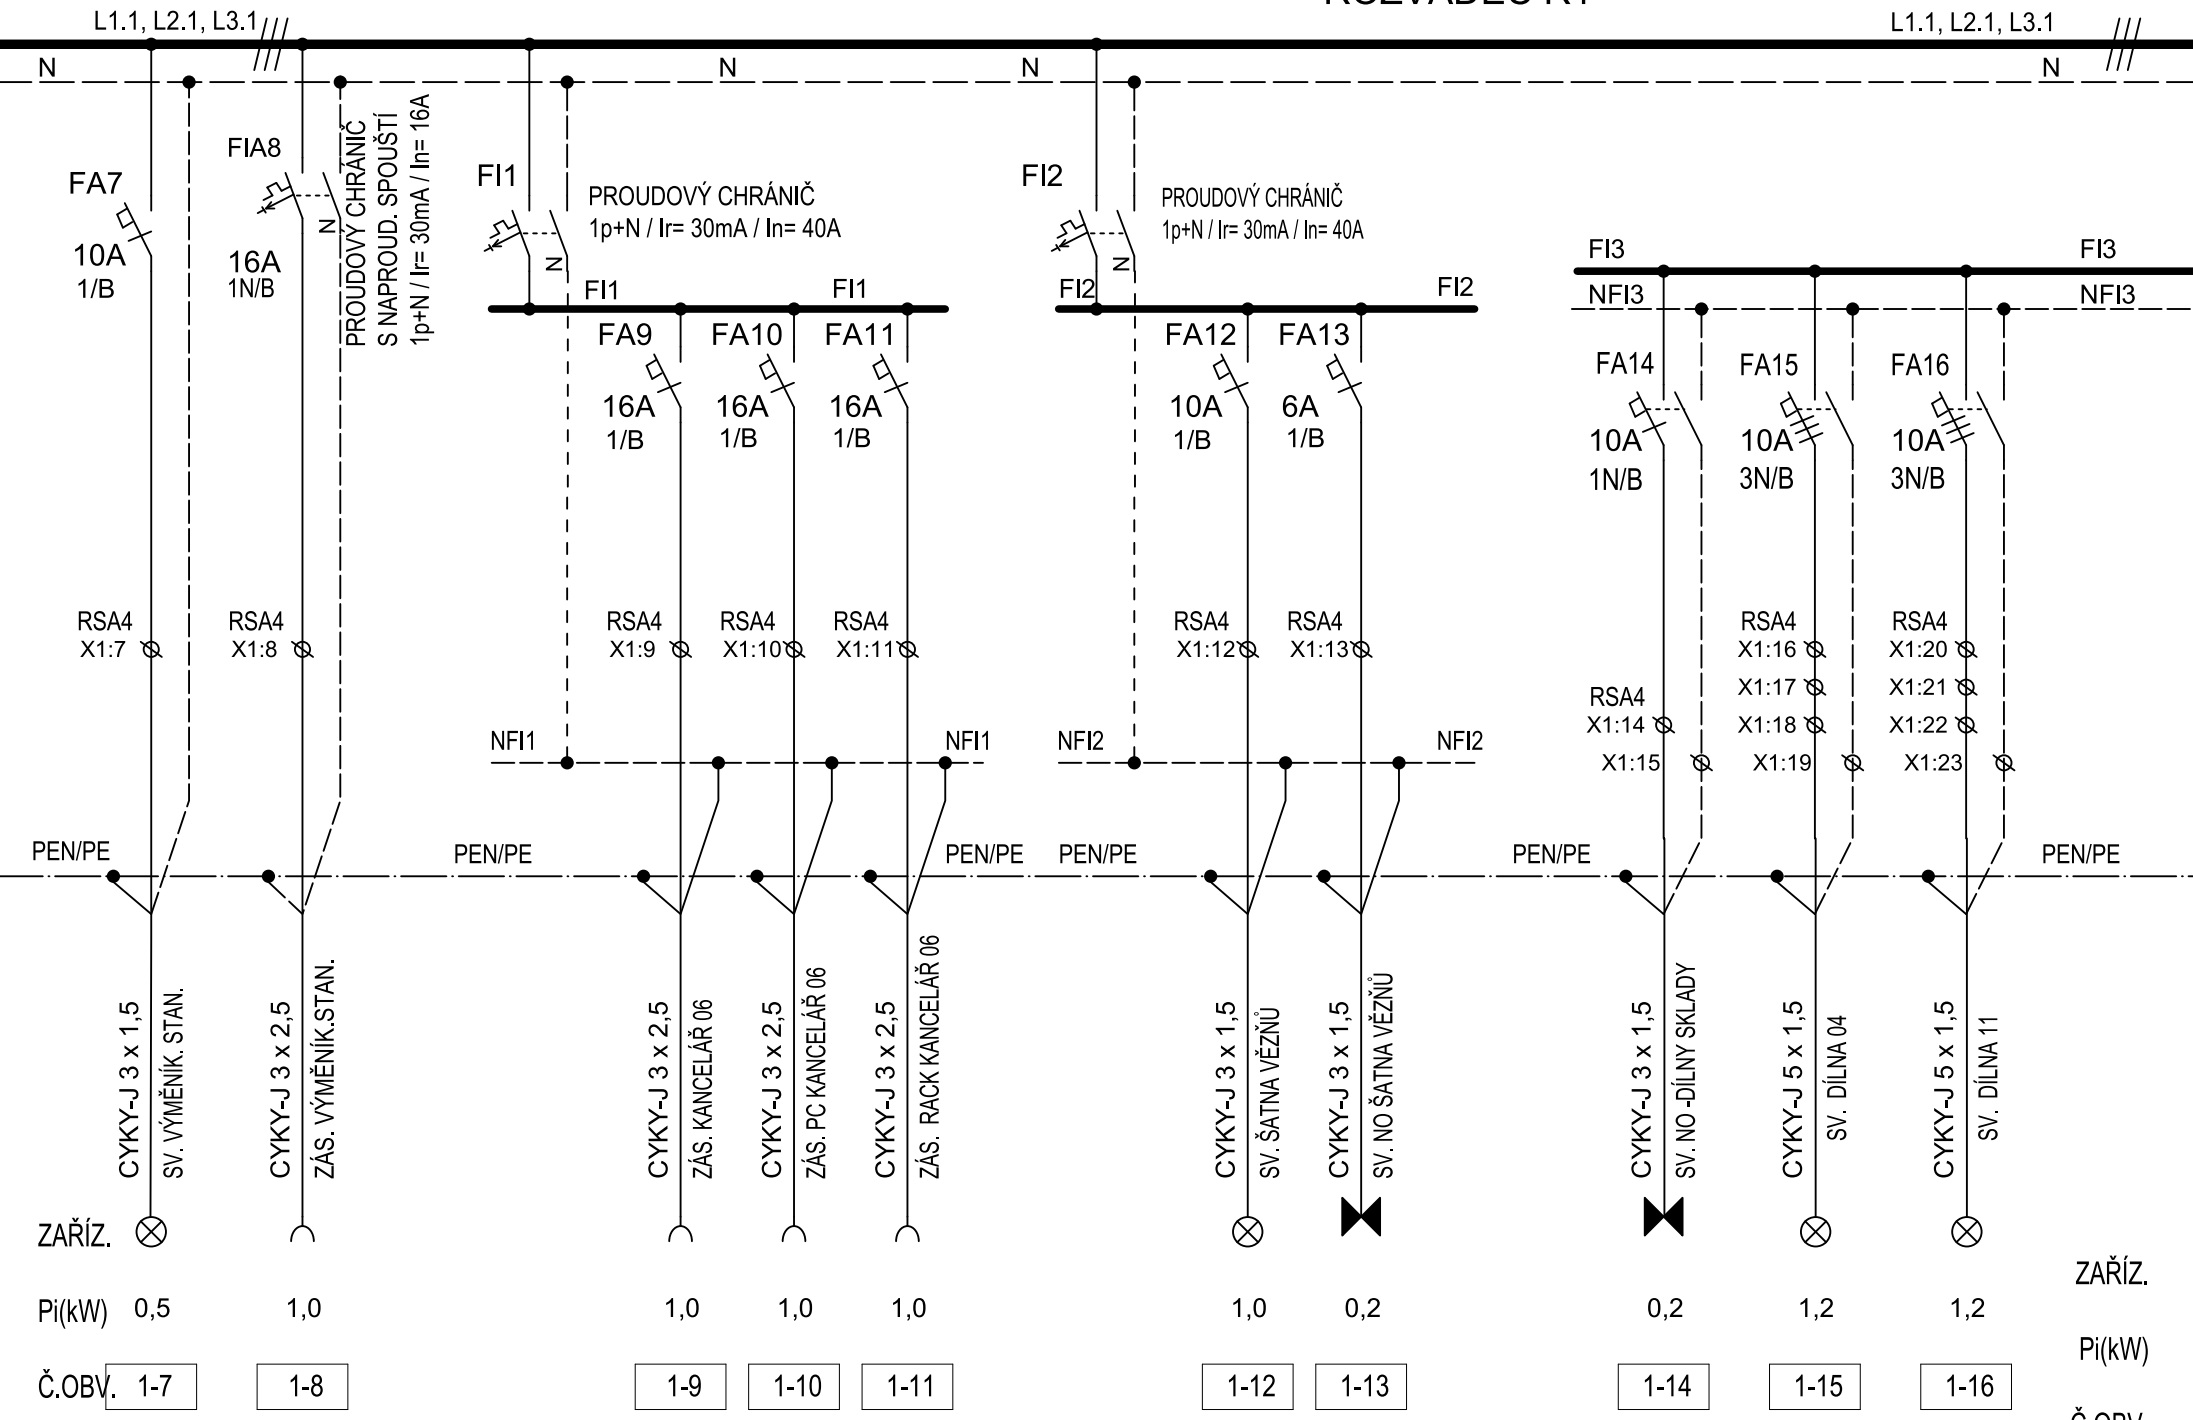


ROZVADĚČ R1

List 3 / 4

L1.1, L2.1, L3.1

L1.1, L2.1, L3.1

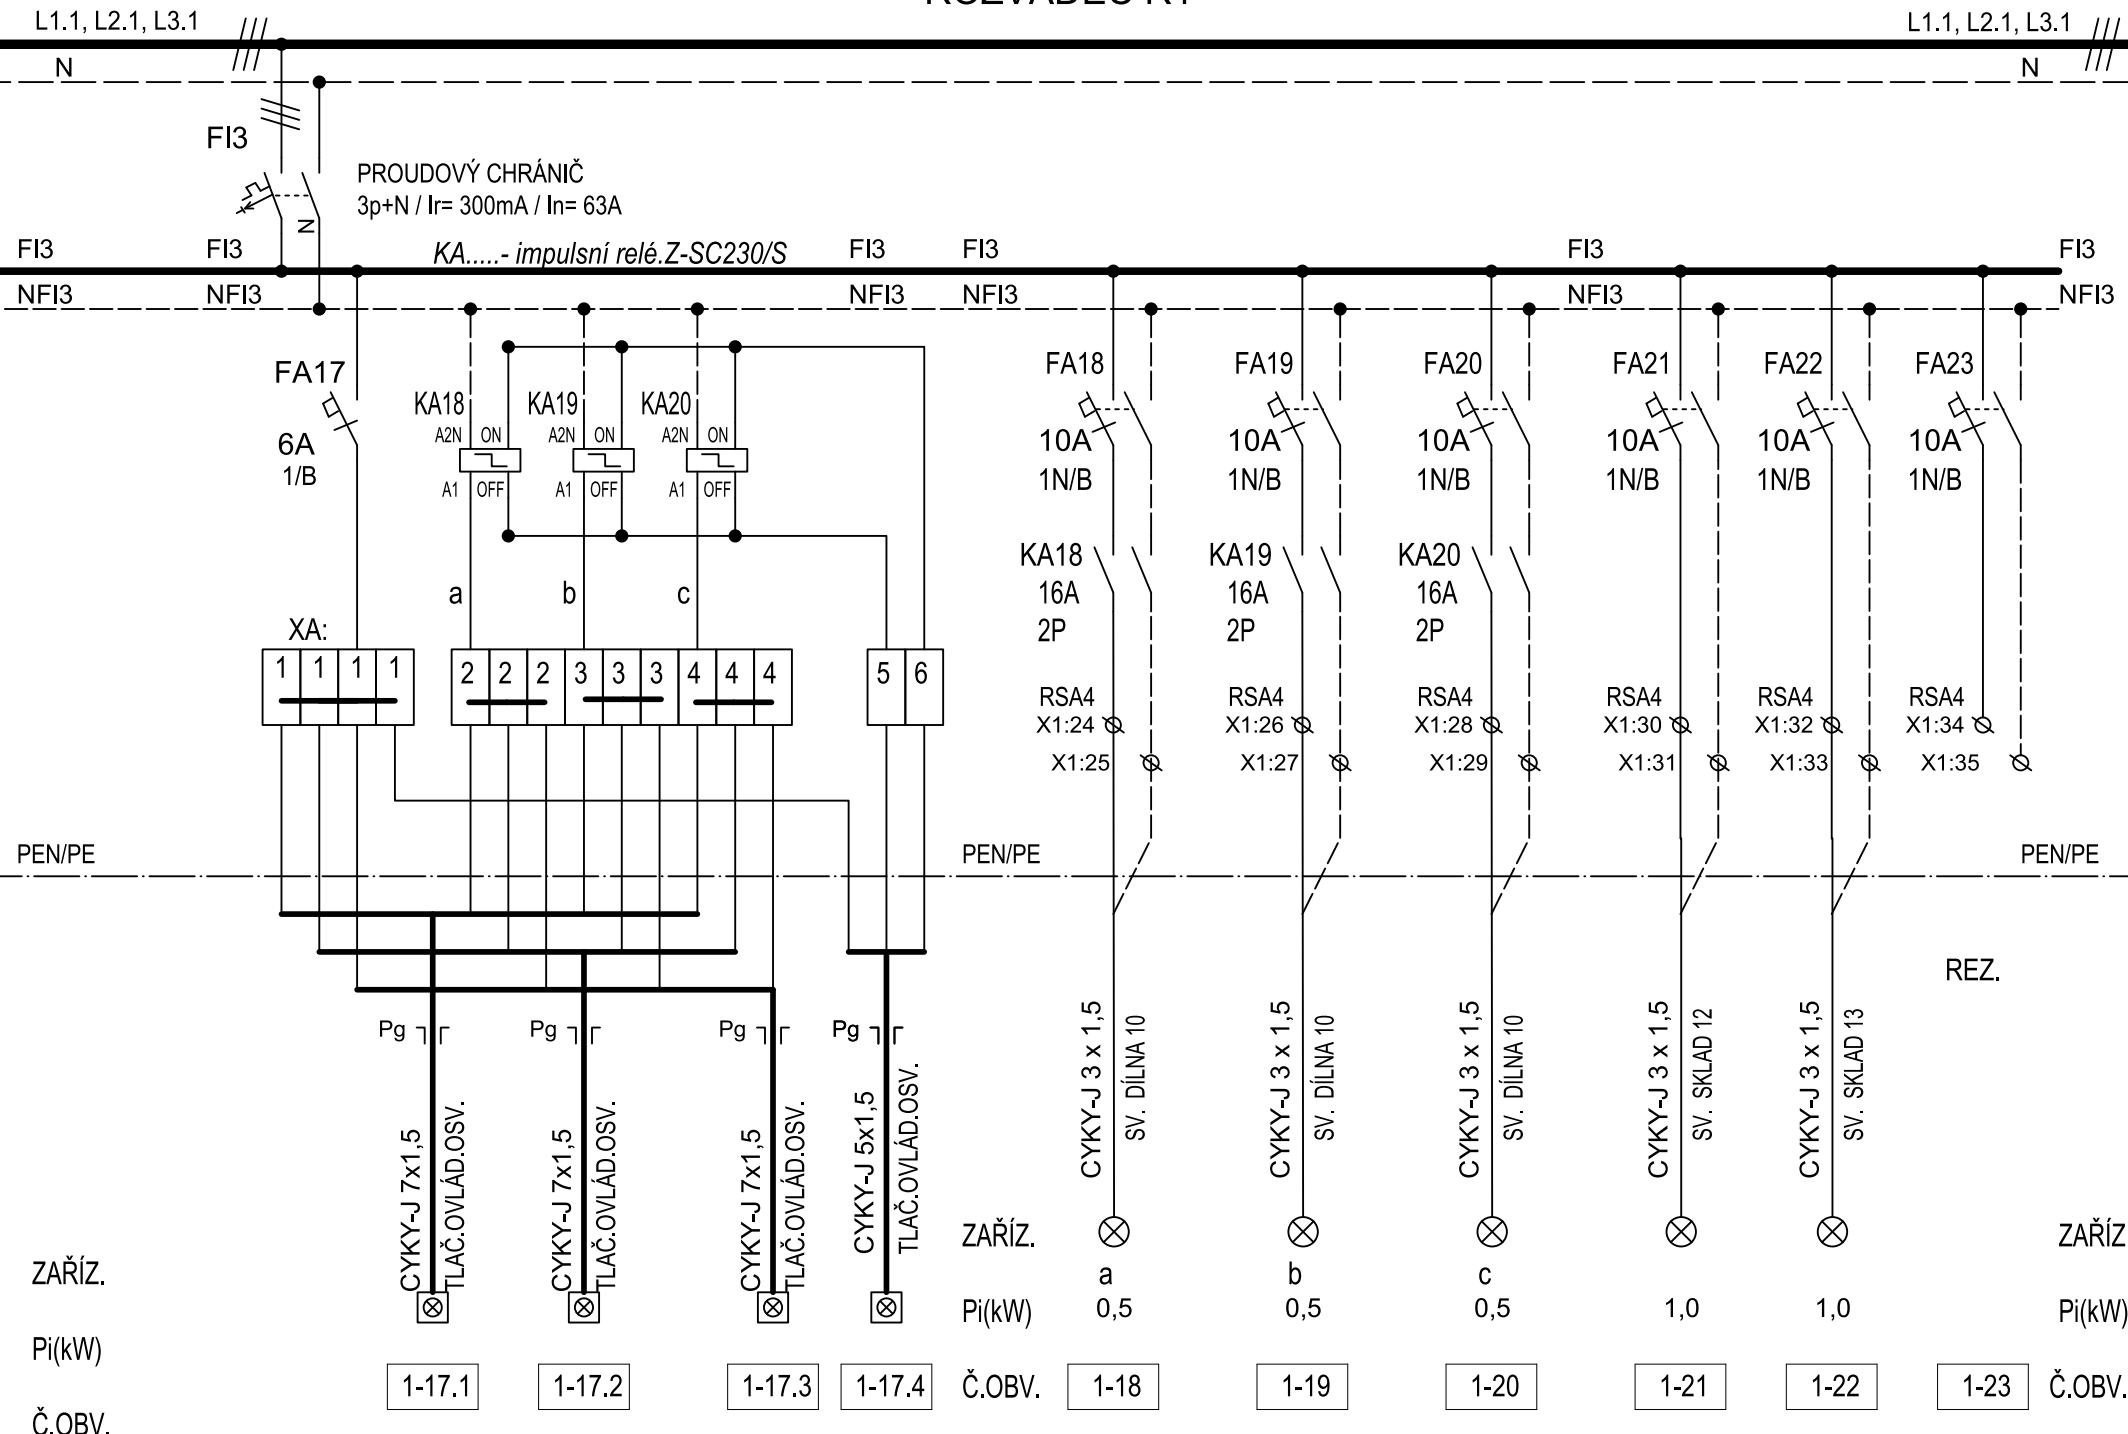

ROZVADĚČ R1

