



P-316141 Věznice Stráž pod Ralskem
P-317012 Oprava objektu č.12

Ing. Ota Pour

1

NEŘÍZENÝ VÝTISK

ČÍSLO ZMĚNY	ZMĚNY	POPIS / OBSAH ZMĚNY	PODPIS

"Stráž pod Ralskem – oprava rozvodů v objektu č. 12"

název akce

ELEKTROINSTALACE

stavební objekt

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Věznice Stráž pod Ralskem
Máchova 260, PO BOX 10, Stráž pod Ralskem , 471 27
objednatel

KÚ Stráž pod Ralskem
místo stavby

Ing. Ota Pour

Chotovice 39. 473 01 Chotovice
tel: (+420) 607 817 502
e-mail : Ota.Pour@Seznam.cz
SKYPE: ota.pour
Autorizovaný inženýr
v oboru technologická zařízení staveb
evidovaný u ČKAIT pod č. 0500775



ELEKTROINSTALACE

měřítka

DPS
stupeň

Ing. Ota Pour
zodpovědný projektant

317012
číslo zakázky

D.1.4

LINIOVÉ SCHEMA

1.2.2017

E-05

výkres


datum

číslo přílohy


VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA. ŠÍŘENÍ NEBO REPRODUKOVÁNÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA JE NEPŘÍPUSTNÉ.

PS1**SR4/1/B23 - běžná síť**

PHN1 / 125A

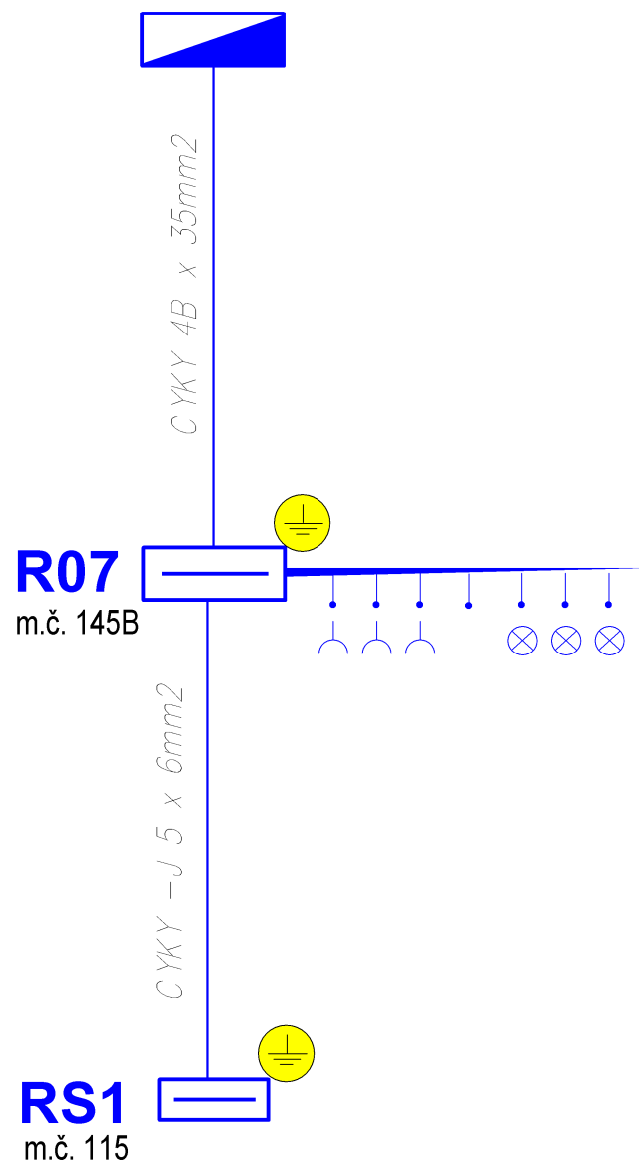**PS2****SR5/1/A23 - agregátová / nouzová síť**

PHN1 / 50A

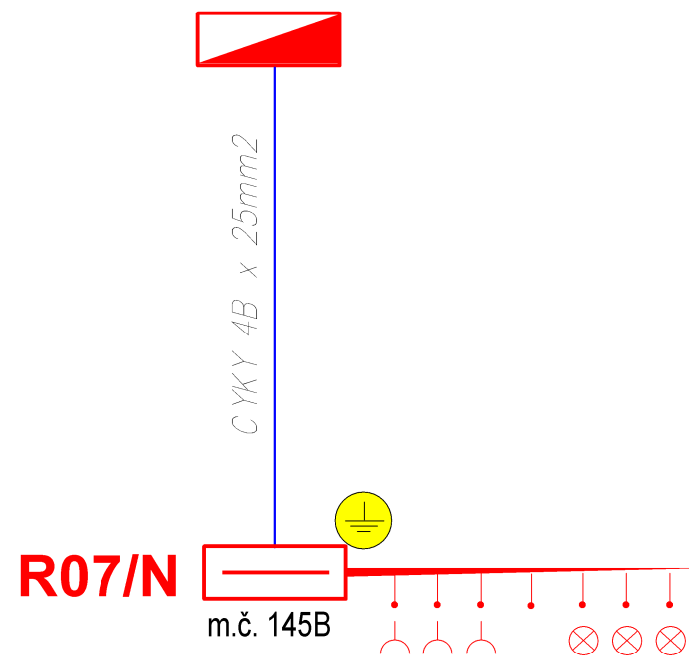

EPP - ekvipotenciální přípojnice pospojení

PHP - přípojnice hlavního pospojení

Strana 3/3

Přípojnice vyrovnání potenciálů
- přípojnice ekvipotencionálního pospojování

- 1 Základový zemnič - hromosvodní soustava
- 2 Rozvaděč R07N
- 3 Rozvaděč R07
- 4 Rozvaděč RS1
- 5 PLP - příponice lokálního pospojení
- 6 Voda, kohoutky, sprchy, gule, vany, vaničky, madla
- 7 Vytápění
- 8 Elektrické přístroje
- 9 Kovové prvky / kabelové žlaby / mříže
- 10 Přípojnice ekvipotencionálního pospojování

