



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Generální ředitelství, veřejné zakázky

Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4

Tel.: 244 024 111, Fax: 241 405 025, ISDS: b86abcb

VS-58821-4 /ČJ-2017-800097

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Věznice Odolov – Rekonstrukce kotelny“

Zadavatel obdržel žádost zájemce o poskytnutí dodatečné informace k výše zmíněné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr je požadavek na 2ks teplovodních kotlů. Teplovodní kotle můžou být buď z materiálu ocel, nebo litina. Nikde jsme toto v PD nenašli, proto se chceme zeptat, jestli toto můžete upřesnit?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel soutěže nemá omezující požadavky z hlediska použitého materiálu, požaduje však použití kvalitního značkového kotle vhodného z hlediska použitého typu paliva, který zajistí splnění zadaných technických a ekologických požadavků. (Z pohledu životnosti zařízení se jeví jako výhodnější materiál litina.)

Vhodným kotlem může být např. výrobek firmy Bosch s hořákem Weishaupt.

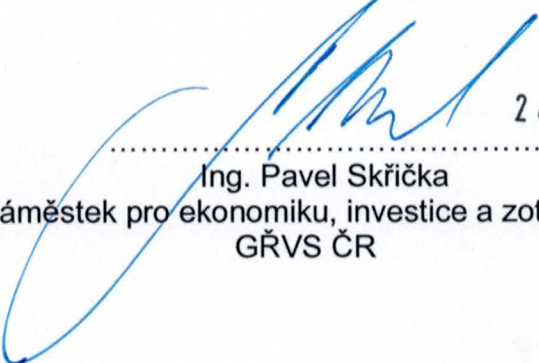
Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr ÚT – Strojní SO 011 – Venkovní rozvody, je požadavek na dodávku Axiálních kompenzátorů, kterých je spousta typů. Axiální kompenzátor je nedostačující požadavek. Mohli byste nám upřesnit a vyspecifikovat typy těchto axiálních kompenzátorů?

Odpověď na dotaz č. 2:

Projektové řešení je navrženo na použití ocelových nerezových vlnovcových kompenzátorů s dvojitým osovým vedením, kompenzační rozsah + 0, - 60 mm. Vhodným komponentem může být výrobek ze sortimentu výrobce BBA-BOA.

Zadavatel dále uvádí, že uvedené názvy výrobků mají pouze orientační charakter a slouží k upřesnění požadovaných standard. Mohou být nahrazeny výrobky stejné, nebo lepší kvality.

 24-04-2017
.....
Ing. Pavel Skříčka
Náměstek pro ekonomiku, investice a zotavovny
GŘVS ČR