## SPOJNÁ ŠACHTA KRUHOVÁ

MĚŘÍTKO 1 : 50

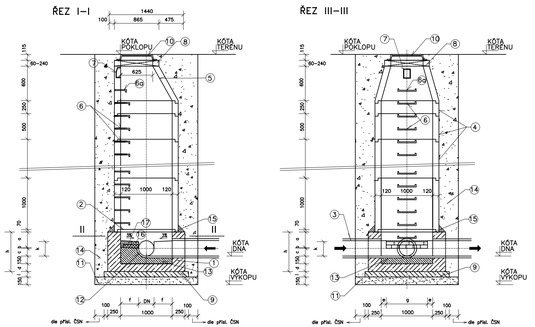


LEGENDA :

1. PROSTÝ BETON HV4 B20
2. VYSPRAVENÍ A ZATŘENÍ CEMENTOVOU MALTOU
3. KANALIZAČNÍ TROUBY
4. BETONOVÁ SKRUŽ ROVNÁ
5. BETONOVÁ SKRUŽ PŘECHODOVÁ
6. OCELOVÉ STUPADLO DO ŠACHET DL. 218 mm
6a. OCELOVÉ STUPADLO DO ŠACHET DL. 183 mm
7. KAPSOVÉ STUPADLO DO ŠACHET
8. VYROVNÁVACÍ PRSTENEC
9. PODKLADNÍ BETON B 12,5
10. KANALIZAČNÍ LITINOVÝ POKLOP VZOR BRNO
11. ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP tl. 150mm
12. ŽLÁBEK 1/2 DN
13. BETON PROSTÝ B20
14. HUTNĚNÝ ZÁSYP
15. TĚSNĚNÍ SPÁRY
16. KANALIZAČNÍ CIHLA
17. HOUŽEVNATÝ BETON

POZN.: PODROBNĚJI – VIZ TYPOVÝ VÝKRES REVIZNÍ ŠACHTY

## REVIZNÍ ŠACHTA KRUHOVÁ - V EXTRAVILÁNU

MĚŘÍTKO 1 : 25

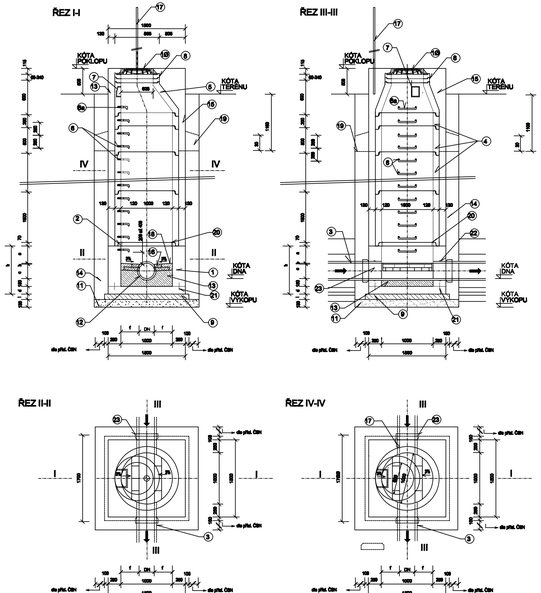


## REVIZNÍ ŠACHTA KRUHOVÁ - V INTRAVILÁNU

MĚŘÍTKO 1 : 25

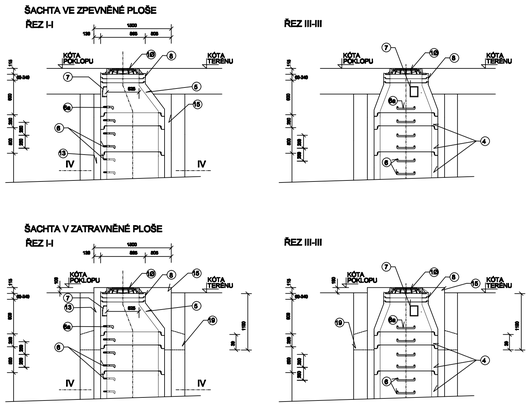


TABULKA ROZMĚRŮ

| DN | a | b | c | d | h | f | i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 300 | 10 | 600 | 120 | 1210 | 400 | - |
| 300 | 300 | 10 | 600 | 120 | 1210 | 385 | 60 |
| 400 | 300 | 10 | 600 | 200 | 1300 | 385 | 60 |

LEGENDA :

1. **PROSTÝ BETON HV4 B20**
2. VYSPRAVENÍ A ZATŘENÍ CEMENTOVOU MALTOU MC-10 ČSN 73 13 31
3. **KANALIZAČNÍ TROUBY - KAMENINA**
4. BETONOVÁ SKRUŽ ROVNÁ TL. 120 mm
5. **BETONOVÁ SKRUŽ PŘECHODOVÁ TL. 120 mm**
6. OCELOVÉ STUPADLO DO ŠACHET S POLYETHYLENOVÝM POTAHEM DL. 218 mm, DIN 19 555
6a. **OCELOVÉ STUPADLO DO ŠACHET S POLYETHYLENOVÝM POTAHEM DL. 183 mm, DIN 19 555**
7. KAPSOVÉ STUPADLO DO ŠACHET S POLYETHYLENOVÝM POTAHEM
8. VYROVNÁVACÍ PRSTENEC TL. 80 mm
9. PODKLADNÍ BETON B 12,5
10. KANALIZAČNÍ POKLOP VZOR BRNO
11. ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP S. 150 mm
12. KAMENINOVÝ ŽLÁBEK 1/2 DN
13. BETON PROSTÝ B20
14. HUTNĚNÝ ZÁSYP
15. OBETONOVÁNÍ VSTUPNÍHO KOMÍNU BETONEM B 20
16. KANALIZAČNÍ CIHLY (115x71x240 mm)
17. OCELOVÁ TRUBKA 51x3, DL. 2,0 m, ZASLEPENÁ, OPATŘENÁ NÁTĚREM HNĚDOBÍLÝMI PRUHY ŠÍŘKY 200 MM
18. **HOUŽEVNATÝ BETON S ČEDIČOVÝM KAMENIVEM**
19. **ZÁKLAD PRO OBETONOVÁNÍ VSTUPNÍHO KOMÍNU NAD TERÉNEM, POKUD NEBUDE OBETONOVÁN CELÝ VSTUPNÍ KOMÍN**
20. **TĚSNĚNÍ SPÁRY OBOUSTRANNĚ TĚSNÍCÍM PÁSEM S. 1200 mm, TL. 2 mm**
21. **TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY TĚSNÍCÍM PÁSEM**
22. **BOBTNAVÝ TĚSNÍCÍ PÁSEK NALEPIT NA POTRUBÍ**
23. **STĚNOVÁ ŠACHTOVÁ VLOŽKA S NEGLAZOVANÝM VNĚJŠÍM POVRCHEM GE, SPOJOVACÍ SYSTÉM F NEBO C**

POZNÁMKA :

- NAVRHOVANÉ BETONOVÉ SKRUŽE JSOU SPOJENY GUMOVÝM TĚSNĚNÍM
- SPÁRY MEZI SKRUŽEMI JE NUTNO VYMAZAT CEMENTOVOU MALTOU MC-10
- TLOUŠŤKY MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT STATICKÝM VÝPOČTEM
- MONOLITICKÉ DNO ŠACHTY LZE ZAMĚNIT ZA PREFABRIKOVANÉ
- **VNĚJŠÍ PRŮŘEZ DNA ŠACHTY BUDE V PŘÍPADĚ OBETONOVÁNÍ CELÉHO VSTUPNÍHO KOMÍNU ČTVERCOVÝ 1920/0 mm x 1920/0 mm, V OSTATNÍCH PŘÍPADECH KRUHOVÝ.**

0,000 = 505,90

**SO 016.07 PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ**

| | |
|---|---|
| hlavní projektant: | Ing.Lubomír PETR |
| zodpovědný projektant: | Ing.Lubomír PETR |
| vypracoval: | Ing. Jan BLAŠČÍK |

stavebník:
Vězeňská služba České republiky, Věznice Rapotice, Lesní Jakubov 44, 675 71, Náměšť nad Oslavou

**RAPOTICE- NOVÁ UBYTOVNA PRO ODSOUZENÉ**

k.ú. Lesní Jakubov 590 991 p.č. 222/12

obsah výkresu:
**VZOROVÉ VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY**

| | |
|---|---|
| stupeň: | DSP |
| datum: | 09/2011 |

měřítko: 1:50

čís. výkresu: 07-02


PEND a.s.
Vojanova č.1, 615 00 Brno
tel.: 548424811-13, fax.: 548424814
E-mail: projekt@pend.cz, www.pend.cz