

Dodatečné informace č. 1

„Stráž pod Ralskem – oprava oken v objektu č. 20“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Vězeňská služba ČR
Adresa: Věznice Stráž pod Ralskem
Máchova 260
471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00212423
DIČ: CZ00212423, není plátce DPH z hlavní činnosti


1) Dotaz účastníka:

3. NP (ŠVS) – místnost č. 317 – multimediální učebna – změna výplně a otvírání u 1 ks okna kvůli ventilačnímu prostupu v okně?

1) Odpověď zadavatele:

Ano, u 1 ks okna bude výplň a otvírání takto:

Původní požadavek:

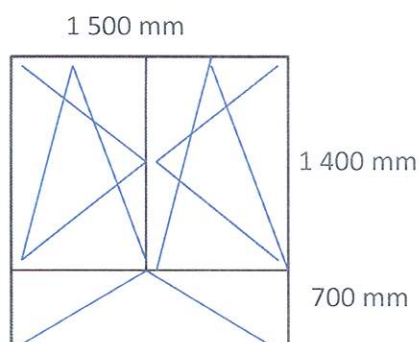


Původní tvar: otv./výkl., otv./výkl., výklop dole

Rozměr: cca 1 500 mm x 2 100 mm (š x v)

Počet: 1 ks

Nový požadavek – změna:

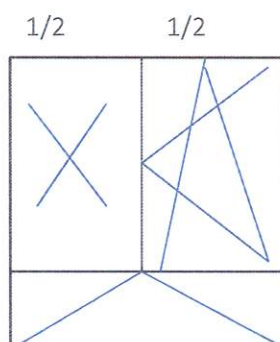

Nový tvar: FIX, otv./výkl., výklop dole

Rozměr: cca 1 500 mm x 2 100 mm (š x v)

Počet: 1 ks

FIX výplň – sendvičová deska bílá

2) Dotaz účastníka:

Kvůli problematické demontáži kovových oken je třeba znát počet kovových a počet dřevěných oken?

2) Odpověď zadavatele:

147 ks kovových oken

1 ks dřevěné okno

148 ks celkem

3) Dotaz účastníka:

Typ dvoukřídlých oken – dle nákresu jsou všechna se sloupkem?

3) Odpověď zadavatele:

Změna v typu oken, nový požadavek je ten, že **všechna dvoukřídlá okna nebudou se sloupkem, ale budou štulpová.**

4) Dotaz účastníka:

Je možné v 1. PP (SHČ) použít pomocné lešení z důvodu výšky spodní hrany okna od podlahy cca 2300 mm?

4) Odpověď zadavatele:

Ano, pomocné, snadno rozebíratelné lešení je možné použít. Nebude nutné toto lešení denně rozebírat.


5) Dotaz účastníka:

1. NP (SHČ) – místnost č. 003 – kužárna – je možná změna v úpravě stavebního otvoru dozděním u 1 ks okna kvůli ventilačnímu prostupu v okně?

5) Odpověď zadavatele:


Ano, u 1 ks okna bude dozdění řešeno takto:

Původní požadavek:

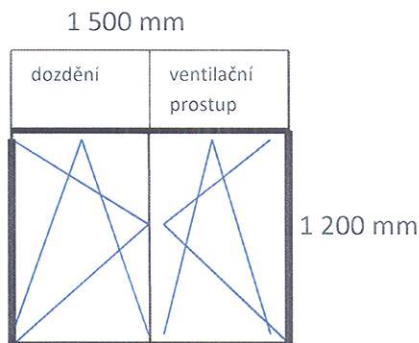

Původní tvar: dozdění vlevo vedle prostupu
Rozměr okna: cca 1 500 mm x 1 200 mm (š x v)
Rozměr dozdění: cca 750 mm x 600 mm (š x v)

Nový požadavek – změna:

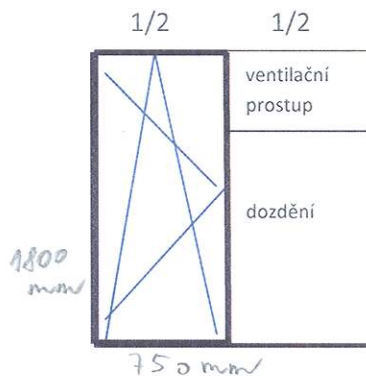

Nový tvar: dozdění vpravo pod prostupem
Rozměr okna: cca 750 mm x 1 800 mm (š x v)
Rozměr dozdění: cca 750 mm x 1200 mm (š x v)

- demontáž a opětovná montáž ventilačního potrubí bude provedena zadavatelem svépomocí

Foto stávajícího okna s ventilačním prostupem:



6) Dotaz účastníka:

Jak bude řešen podklad pod vnitřním parapetem z keramického obkladu – způsob podložení parapetního lůžka kvůli vyrovnání výškového rozdílu?

6) Odpověď zadavatele:

Záleží na zhotoviteli, jak bude podložení parapetního lůžka řešit. Jako vhodné se jeví **např. podložení polystyrenem o tloušťce cca 30 mm** s povrchovou štukovou úpravou či sádrovou omítkou atd.

Foto stávajícího vnitřního parapetu:



7) Dotaz účastníka:

Velmi krátký termín na realizaci opravy, bylo by možné termín prodloužit?

7) Odpověď zadavatele:

Ano, termín na realizaci opravy tímto prodlužujeme z původního termínu 15. 11. 2017 na nový termín: do 24. 11. 2017.

Ve Stráži pod Ralskem dne 6. 9. 2017

Ing. Ladislav Šiša

zástupce VOL – vedoucí referátu stavebního

Ing. Ladislav Šiša
Zástupce vedoucího OL
Vedoucí referátu stavebního



ČESKÁ REPUBLIKA
Vězeňská služba České republiky
Věznice Stráž pod Ralskem
pošt.př. 10, 471 27 Stráž pod Ralskem
(36)