

LEGENDA ZNAČEK

- Spínač jednopólový
○ Spínač seriový
H₂O ○ Spínač – hygrostat, IP44
⊕ Ochranné pospojování
⊙ Krabice/Připojovací svorkovnice
▽ IPXX Minimální krytí IP a ochranné pospojování v celé místnosti
Ⓜ Ventilátor ø200, IP44

Trasa vedení – sloučená

Funkční příslušnost prvků rozvodu

— Vedení na povrchu

— Vedení pod povrchem

Pokud není uvedeno jinak jsou výšky spínačů 1,2m

Použité typy kabelů:

Osvětlení 3Jx1,5, přepínače 5Jx1,5

Uvedené hodnoty IP jsou minimální

LEGENDA SVÍTIDEL

Přisazené, IP65, lineární LED 61W



✕ Svítidlo nástěnné LED 27W, IP44

☒ Svítidlo nouzové LED 1W/1h, IP65

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - C

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNA	STROP
13	UMÝVÁRNA	18,27	Keramická dlažba	Ker.obklad / štuk. om.	Štuková omítka

±0,000 = úroveň podlahy 1.PP (objekt 10)

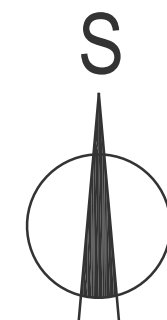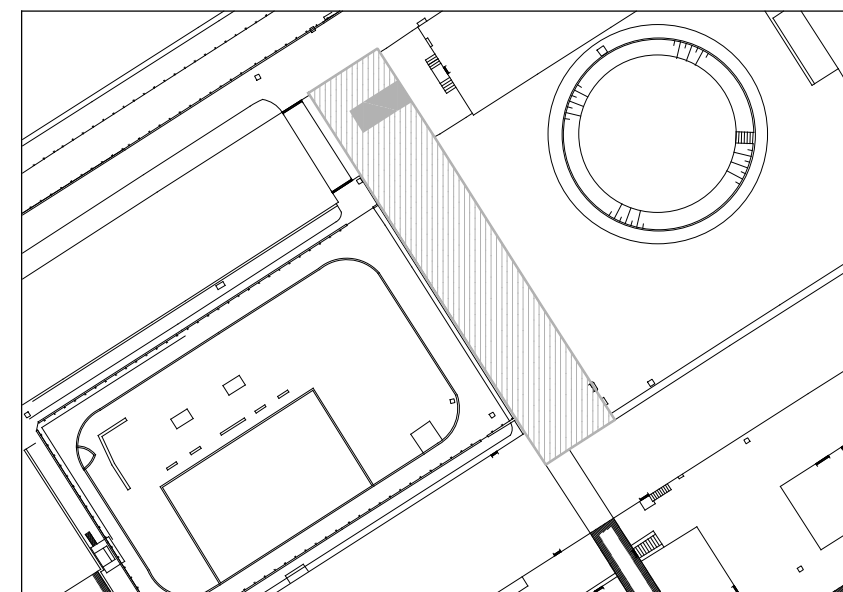

Razítko:	Číslo paré:
----------	-------------

Název : STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ Č.10
Stavební úprava místnosti č.13, 1.PP na umývárnu
Areál VV Pankrác, Soudní 1672/1a, Praha 4 - Pankrác

INPROSAN s.r.o.
- Inženýrské a projektové služby
- Provádění a sanace staveb

Investor:	Odpovědný projektant:	Ing. Evžen Krouský
Vězeňská služba ČR	Projektant:	Michal Soukup
Soudní 1672/1a Praha 4	Projektant:	Jaroslav Barták
	Vypracoval:	Jaroslav Barták

nám. Před Bateriemi 1059/7, 162 00 Praha 6
IČ: 26189941
tel. +420 257 223 114, info@inprosan.cz

Datum:	12/2017
Zakázkové číslo:	1-146-17
Stupeň projektu:	DPS

Část PD: D.1.4.2. Elektroinstalace silnoproudá

Obsah:
1.PP - Částečná dispozice elektrorozvodu

Měřítko:	1:50
Revize:	Příloha:
00	D.1.4.2.2