


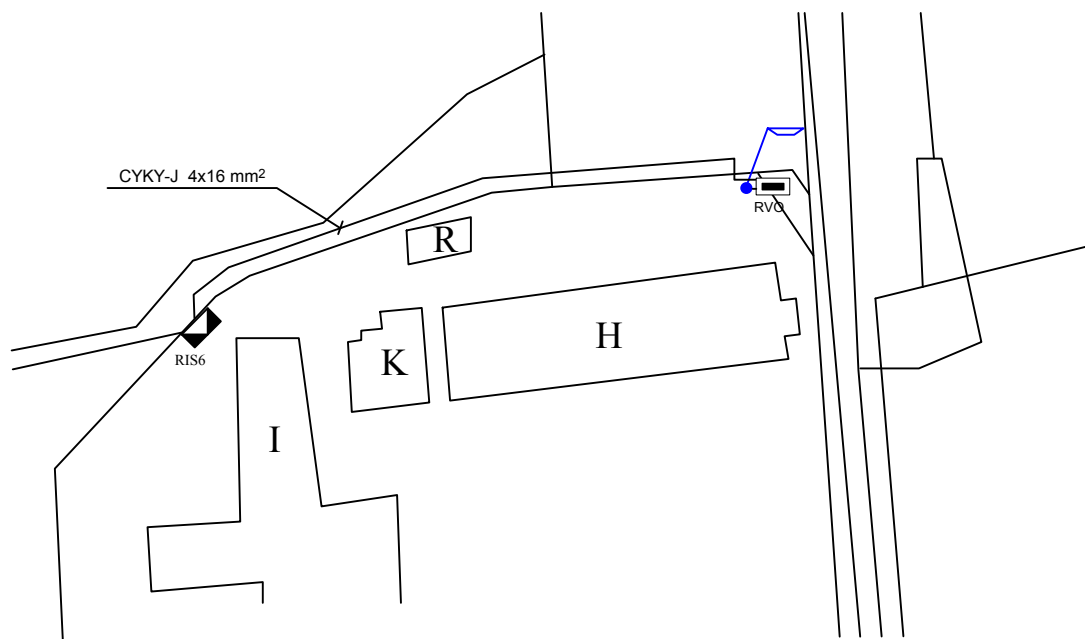




Vypracoval:	Petr Šajner - Elektro montáže, revize, projekce, Mýtská 2339, 269 01 Rakovník, IČ: 70123853, DIČ: CZ6608131090				
č. zakázky:	2017-12	Počet výkresů:	6		PETR ŠAJNER Elektro montáže, revize, projekce 269 01 Rakovník, Mýtská 2339 IČ: 70123853, DIČ: CZ6608131090 tel: 313 514 047
Datum:	10.9.2017	Formát:	A4		
Měřítko:	1:1000	Stupeň projektu	DPS		
Akce:	Oprava osvětlení odstavné plochy Věznice Oráčov				
Výkres:	Přípojka pro RVO			č. výkresu	č. kopie
Investor:	Vězeňská služba ČR, Věznice Oráčov, Oráčov č.p. 159, 270 32 Oráčov			E 1	3



Kabelovy uložit v celé trase do chráničky KOPOFLEX, pod komunikacemi a vjezdy navíc v chráničce KOPODUR 110.
V celé trase uložit drát FeZn ø 8 mm.

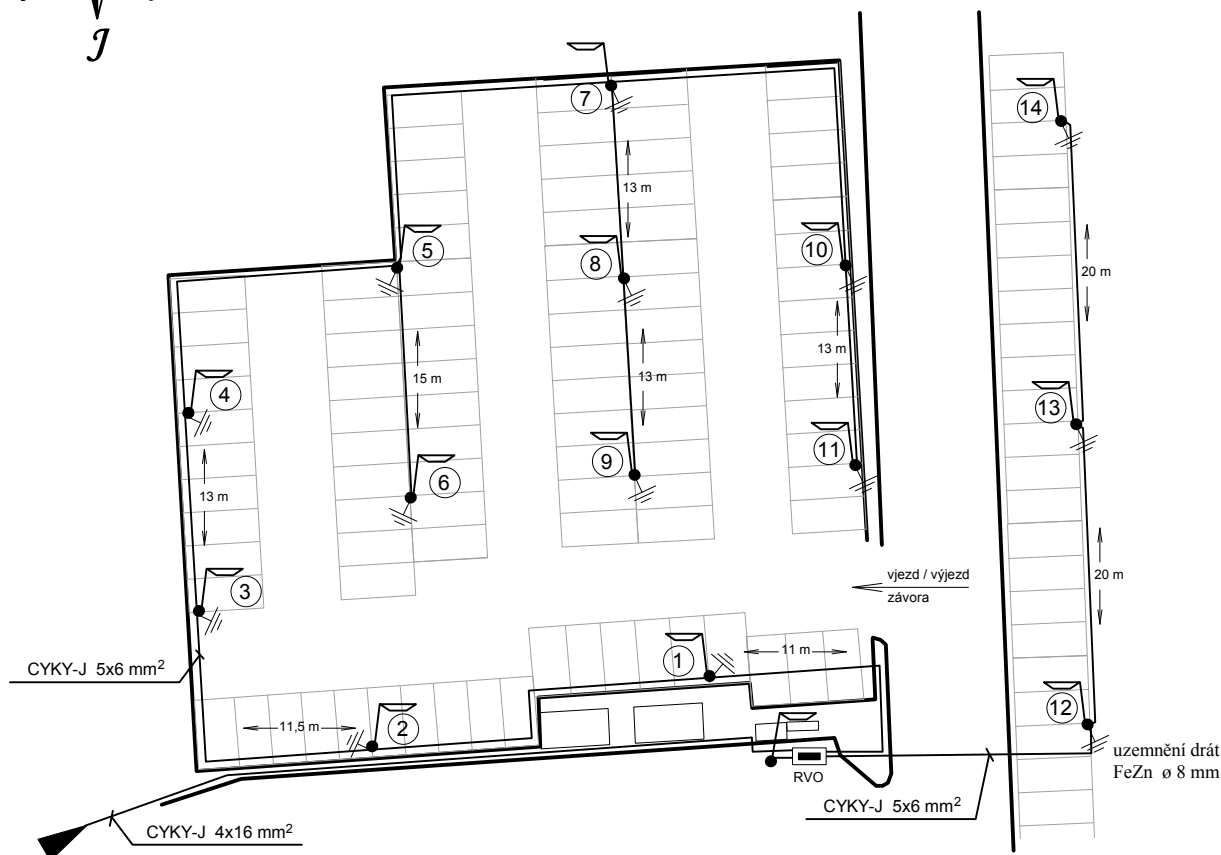


LEGENDA :

	Rozvaděč RVO		kabelové vedení VO CYKY-J 5x6 mm
	Pojistková skříň RIS		uzemňovací drát FeZn ø 8 mm
	projektovaný stožár VO typ K5		

2


Vypracoval:	Petr Šajner - Elektro montáže, revize, projekce, Mýtská 2339, 269 01 Rakovník, IČ: 70123853, DIČ: CZ6608131090			PETR ŠAJNER Elektro montáže, revize, projekce 269 01 Rakovník, Mýtská 2339 IČ: 70123853, DIČ: CZ6608131090 tel: 313 514 047	
č. zakázky:	2017-12	Počet výkresů:	6		
Datum:	10.9.2017	Formát:	A4		
Měřítko:	1:500	Stupeň projektu	DPS		
Akce:	Oprava osvětlení odstavné plochy Věznice Oráčov				
Výkres:	Elektroinstalace - VO			č. výkresu	č. kopie
Investor:	Vězeňská služba ČR, Věznice Oráčov, Oráčov č.p. 159, 270 32 Oráčov			E 2	3

RIS 6

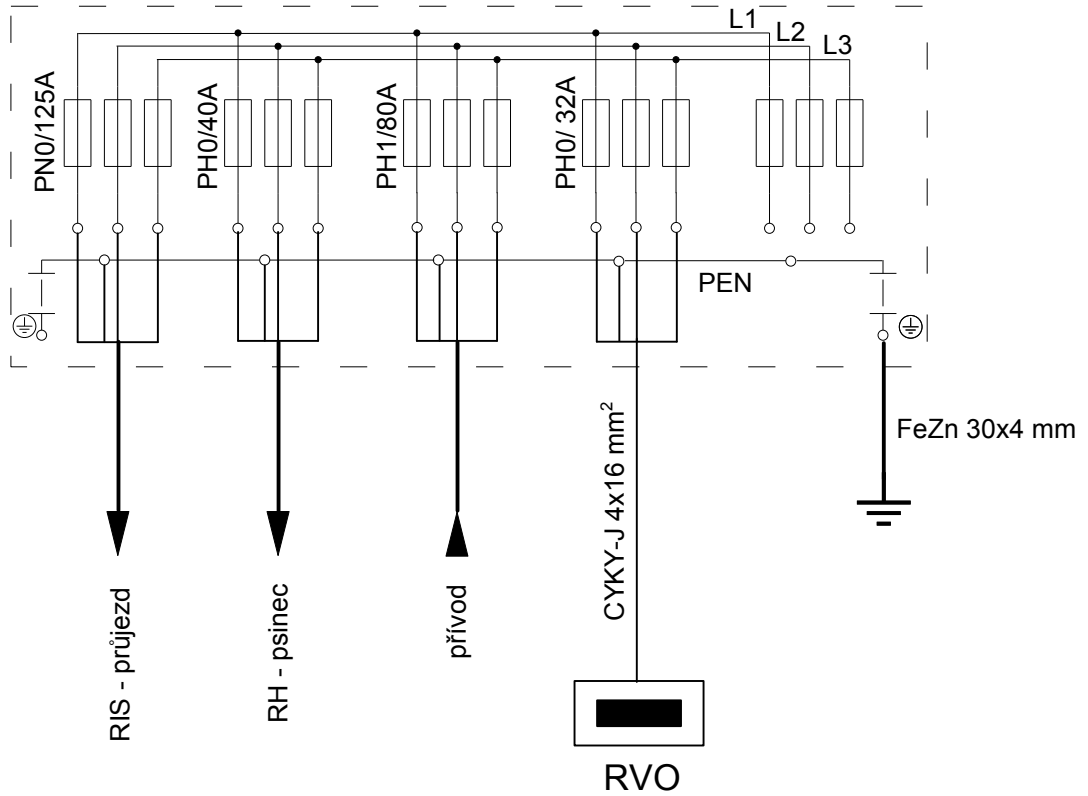

Vypracoval:	Petr Šajner - Elektro montáže, revize, projekce, Mýtská 2339, 269 01 Rakovník, IČ: 70123853, DIČ: CZ6608131090					
č. zakázky:	2017-12	Počet výkresů:	6	PETR ŠAJNER Elektro montáže, revize, projekce 269 01 Rakovník, Mýtská 2339 IČ: 70123853, DIČ: CZ6608131090 tel: 313 514 047		
Datum:	10.9.2017	Formát:	A4			
Měřítko:		Stupeň projektu	DPS			
Akce:	Oprava osvětlení odstavné plochy Věznice Oráčov					
Výkres:	Skříň RIS 6 - napojení vývodu VO				č. výkresu	č. kopie
Investor:	Vězeňská služba ČR, Věznice Oráčov, Oráčov č.p. 159, 270 32 Oráčov				E 3	3

Rozvaděč RVO

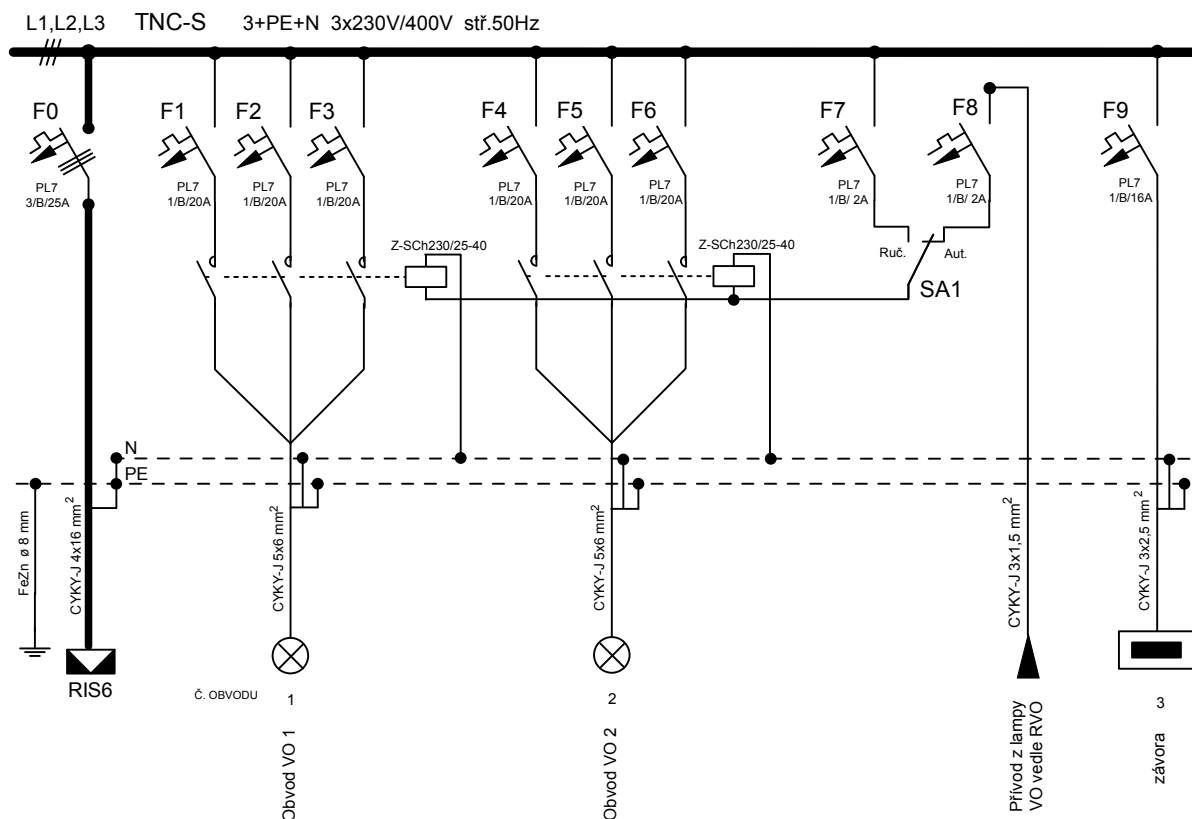


RVO 0/NKP7P-C, Un 230/400V,
IP 44/20, Ik 10kA, výrobce: DCK Holoubkov.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TNC-S, 3+PE+N, 400/230V, ~ 50 Hz
OCHRANA PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
UZEMNĚNÍM

Vypracoval:	Petr Šajner - Elektro montáže, revize, projekce, Mýtská 2339, 269 01 Rakovník, IČ: 70123853, DIČ: CZ6608131090					
č. zakázky:	2017-12	Počet výkresů:	6	PETR ŠAJNER Elektro montáže, revize, projekce 269 01 Rakovník, Mýtská 2339 IČ: 70123853, DIČ: CZ6608131090 tel: 313 514 047		
Datum:	10.9.2017	Formát:	A4			
Měřítko:		Stupeň projektu	DPS			
Akce:	Oprava osvětlení odstavné plochy Věžnice Oráčov					
Výkres:	Schéma rozvaděče RVO				č. výkresu	č. kopie
Investor:	Věžeňská služba ČR, Věžnice Oráčov, Oráčov č.p. 159, 270 32 Oráčov				E 4	3


Stožár K5

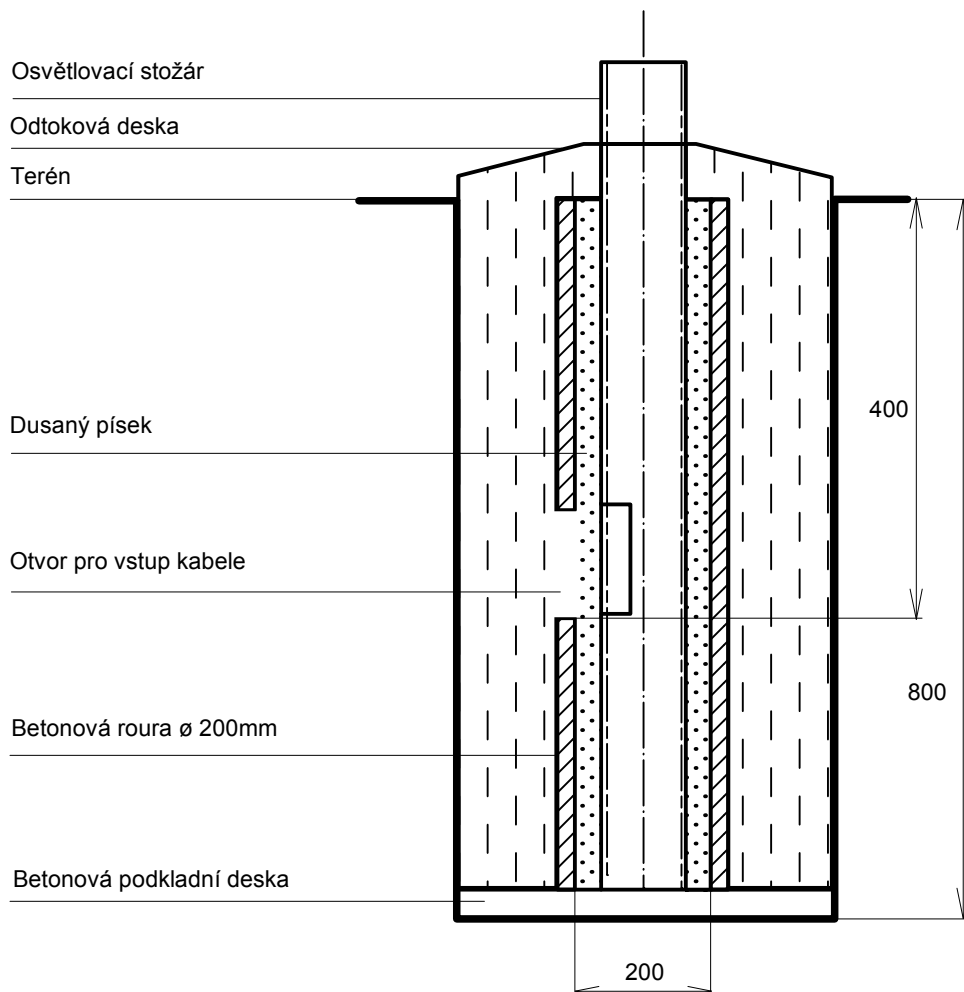

Vypracoval:	Petr Šajner - Elektro montáže, revize, projekce, Mýtská 2339, 269 01 Rakovník, IČ: 70123853, DIČ: CZ6608131090					
č. zakázky:	2017-12	Počet výkresů:	6	PETR ŠAJNER Elektro montáže, revize, projekce 269 01 Rakovník, Mýtská 2339 IČ: 70123853, DIČ: CZ6608131090 tel: 313 514 047		
Datum:	10.9.2017	Formát:	A4			
Měřítko:		Stupeň projektu	DPS			
Akce:	Oprava osvětlení odstavné plochy Věznice Oráčov					
Výkres:	Základ stožáru - K5				č. výkresu	č. kopie
Investor:	Vězeňská služba ČR, Věznice Oráčov, Oráčov č.p. 159, 270 32 Oráčov				E 5	3

Uložení kabelů NN 0,4kV v terénu

počet chrániček	1	2	3	4	5
šíře výkopu (cm)	35	50	50	65	80

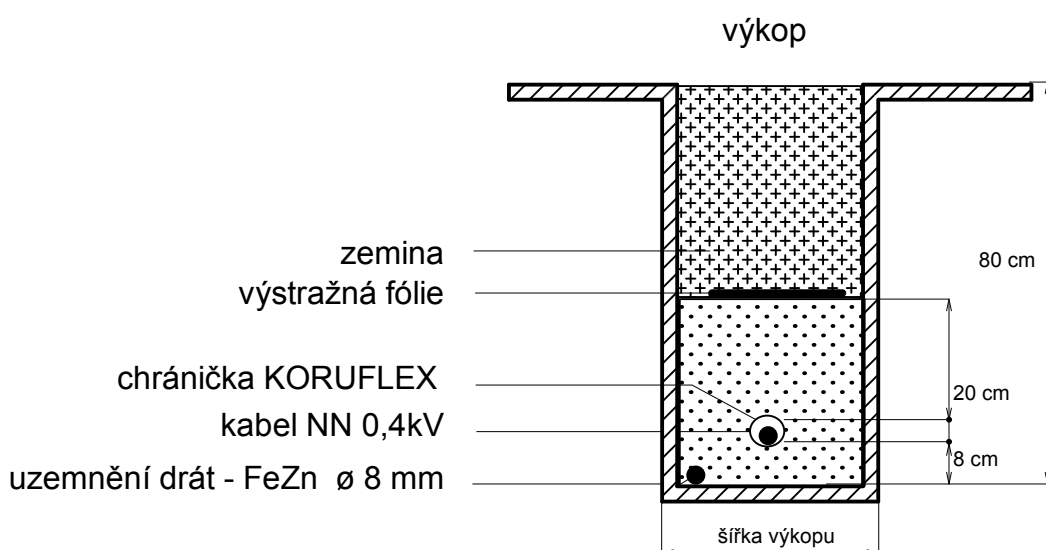

Vypracoval:	Petr Šajner - Elektro montáže, revize, projekce, Mýtská 2339, 269 01 Rakovník, IČ: 70123853, DIČ: CZ6608131090					
č. zakázky:	2017-12	Počet výkresů:	6	PETR ŠAJNER Elektro montáže, revize, projekce 269 01 Rakovník, Mýtská 2339 IČ: 70123853, DIČ: CZ6608131090 tel: 313 514 047		
Datum:	10.9.2017	Formát:	A4			
Měřítko:		Stupeň projektu	DPS			
Akce:	Oprava osvětlení odstavné plochy Věznice Oráčov					
Výkres:	Uložení kabelu NN				č. výkresu	č. kopie
Investor:	Vězeňská služba ČR, Věznice Oráčov, Oráčov č.p. 159, 270 32 Oráčov				E 6	3