



Pohled P1

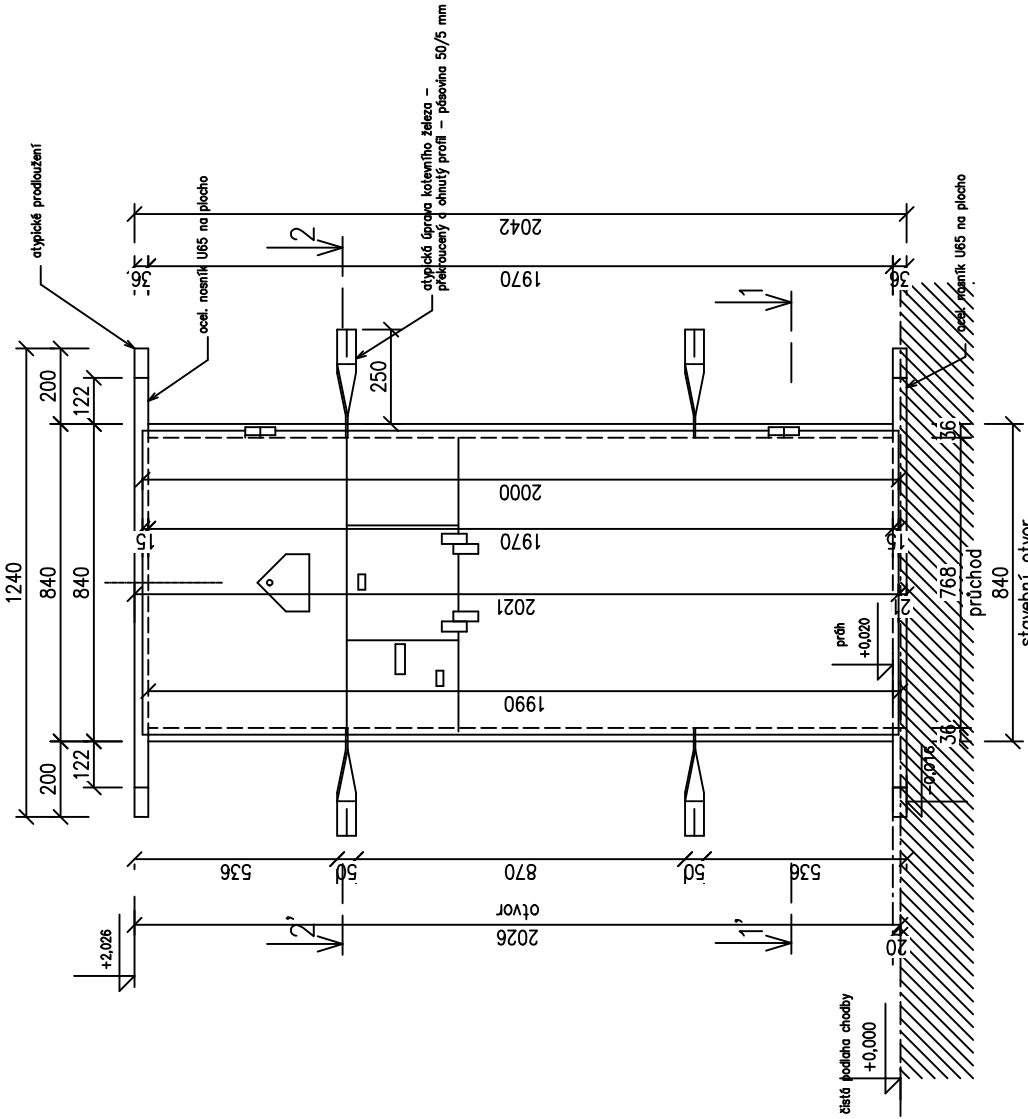

Dveře do nového otvoru

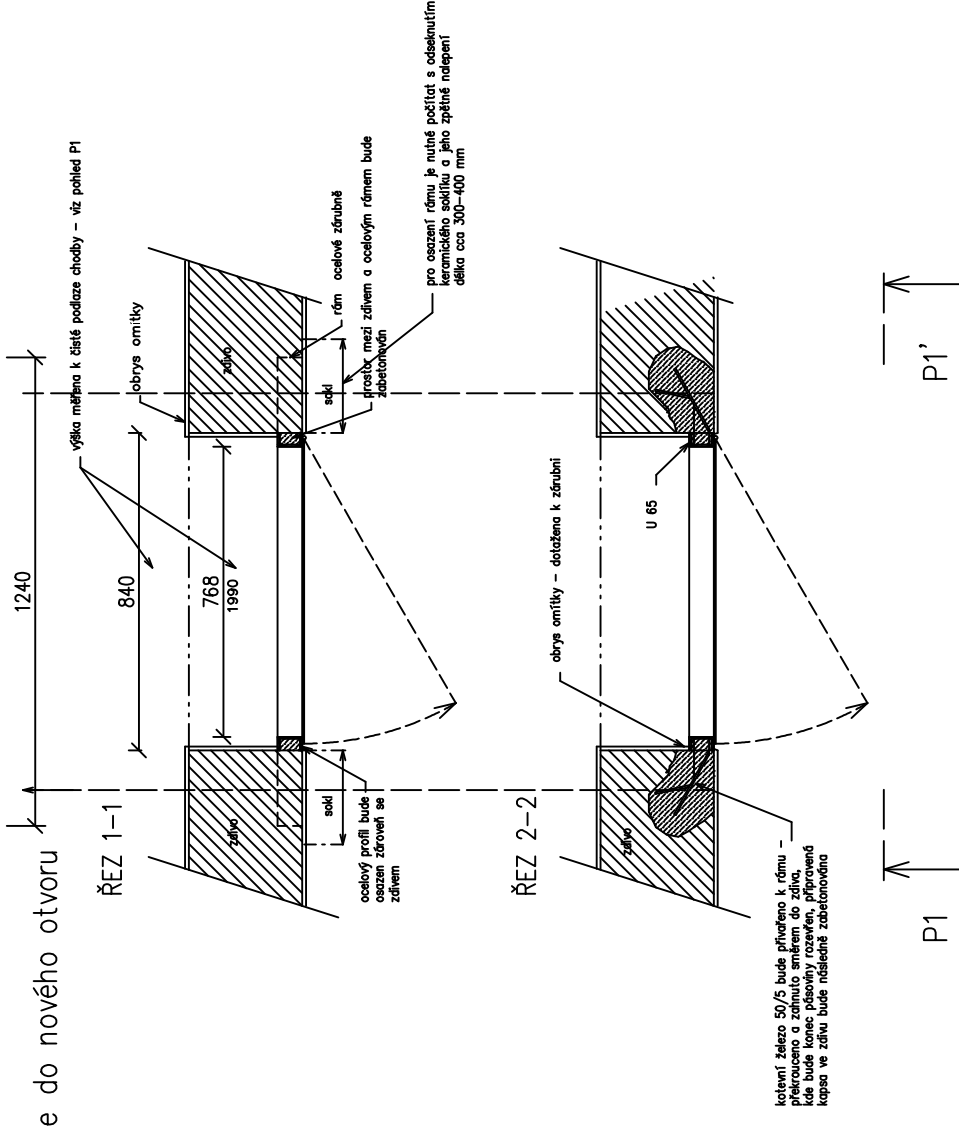

Poznámky :


Dveře budou osazeny tak, aby práh byl 20 mm nad čistou podlahou chodby (ve směru otevírání)  
Horní část zárubně bude konzolovitě protažená, tak aby zárubeň sloužila jako krajní nosník pro  
podtáčení zdiva.  
Z tohoto důvodu doporučuji u nově provedených otvorů nejdříve provést osazení dvou vnitřních  
překladeb a následně osadit zárubně.  
U stávajícího otvoru budou zárubně osazeny do vysekané drážky v nadpraží a u prahu. Rovněž budou  
předem vysekány kapsy pro kotevní železa. Prostor mezi zárubní a překladem a prostor mezi zárubní  
a zdivem bude dobetanován.  
Výrobce dveří bude požádán, aby spodní a horní rám prodloužil tak, ocelový U nosník č. 65 přecházel  
o min. 200 mm – zárubně se budou osazovat do stávajícího většího otvoru, nosník musí zasakovat do  
původního (nenarušeného, celistvého) zdiva.  
Oproti typovému dveřím bude provedena úprava kotevních želez, které budou přivařeny k zárubni  
(oproti typovému řešení otočeny o 90°), železa budou přetočena a ohnuta – viz řez 2-2. Úprava vyplývá  
z nutnosti lícovat zárubně se zárvelem – proto je nutné kotevní železa ohnout – osadit směrem do středu  
stávajícího zdiva.  
Při provádění prací je nutné počítat s odbouráním keramického soklu (pro ocelový práh – přesahuje  
zárubeň) a jeho zpětné nalepení.  
Ocelová křídla celových dveří je možné osadit až po plném vyzrání betonových zálievek.

Vzhledem k specifitě osazení celových dveří předepisují zahájit provádění otvorů až po dodání  
dveří na stavbu.

Celové dveře (dodávku) : zajišťuje investor, dodavatel provede pouze osazení

Celové typové dveře – hmotnost 173 kg

CELOVÉ DVEŘE

		STAVBY, ENGINEERING ČESTICE 115, KOSTELEČ NAD ORLICI 517 41 IČ 25933094	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	HIP	
ING. L. JEREMIAŠ	ING. F. MAREK	ING. F. MAREK	
INVESTOR: Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4			
AKCE:	VALDICE Rekonstrukce objektu č.50 na ubytovnu		
OBJEKT:			
ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.1		
PŘÍLOHA:	CELOVÉ DVEŘE		
DATUM	04/2017	MĚŘITKO	1:75
DRUH DOKUMENTACE	DSP, DPPS	PROFESE	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
ČÍSLO PŘÍLOHY	A17		