


OBJEKT 41 - KUCHYNĚ

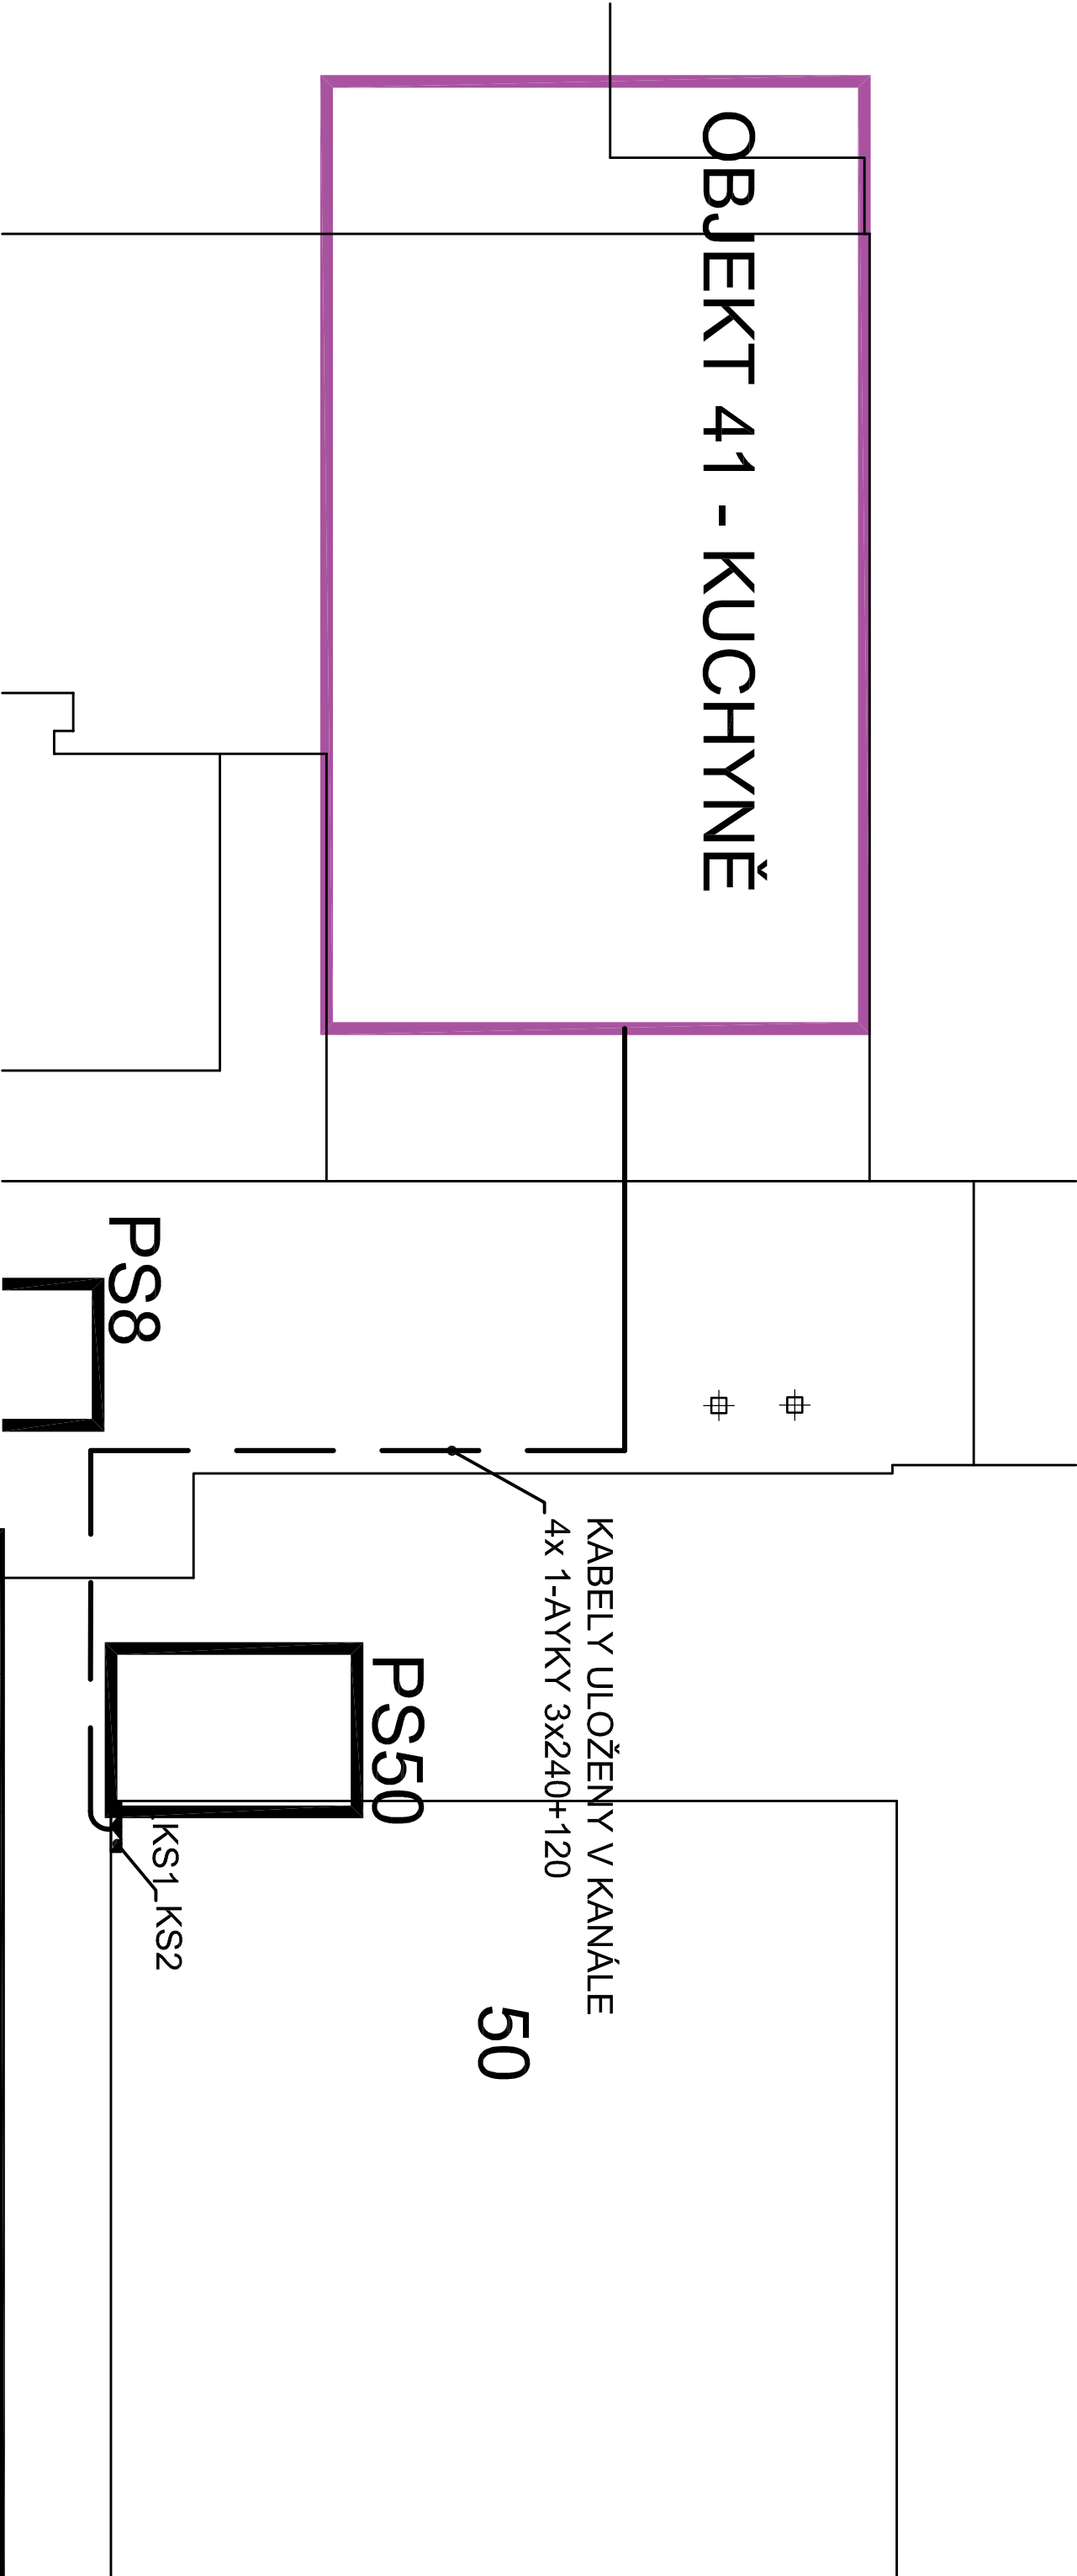

ČÍSLO	REVIZE	DATUM	REVIZE	POPIS	REVIZE	VYPRACOVAL

GENERÁLNÍ PROJEKTANT			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO		
PDE s.r.o. Dykova 1089, 500 02 Hrodec Králové Email: info@pde.co.cz					
ZPRACOVATEL ČÁSTI PSR Předseda Dělníků Horníků Email: info@pde.co.cz					
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU					
Ing. Martin Hovorka					
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			Ing. Martin Hovorka		
HLAVNÍ PROJEKTANT			Ing. Tomáš Divný		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			Ing. Michal Horných		
VYPRACOVAL			Ing. Michal Horných		
Kontroloval			Ing. Michal Horných		

Stavěník:	Věžeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, Praha 4	Stupeň projektu	DPS
-----------	--	-----------------	-----

AKCE:	Valdice - modernizace tepelného hospodářství	Datum	05/2018
		Měřítko	—

Objekt:	S004 - KUCHYNĚ obj. 41		
---------	------------------------	--	--

Část:	Technika prostředí staveb	Část	D.1.4
-------	---------------------------	------	-------

Podčást:	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	Č. Podčásti	D.1.4.e
----------	--------------------------------------	-------------	---------

SITUACE			
06			

POZNÁMKA:

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

EL. SÍŤ: 3+PEN, 400V, 50Hz /TN-C-S
OVL. NAPĚTÍ: 1+N+PE, 230V, 50Hz