


Lom trasy L11 (L10)

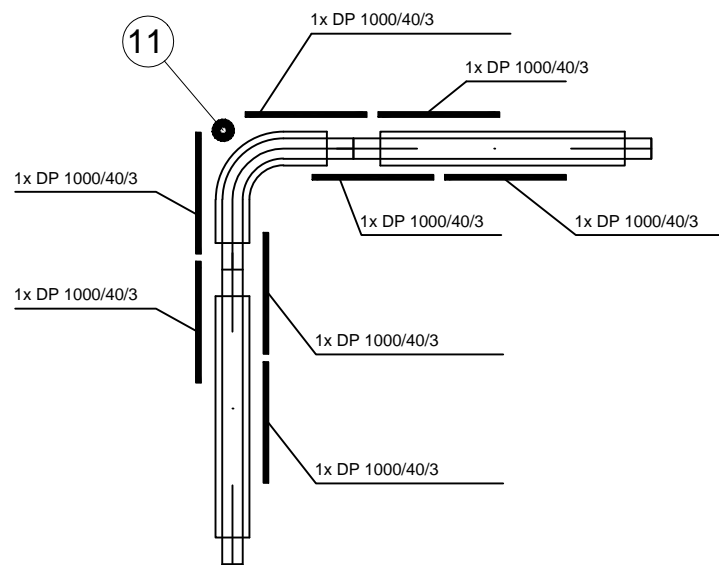

Lom trasy L12 (L13)



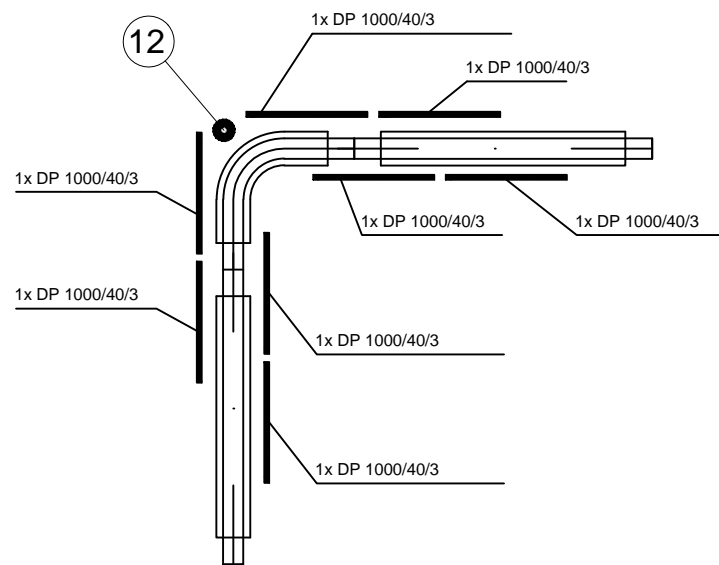


SCHÉMA POLŠTÁŘOVÁNÍ


Lom trasy L4

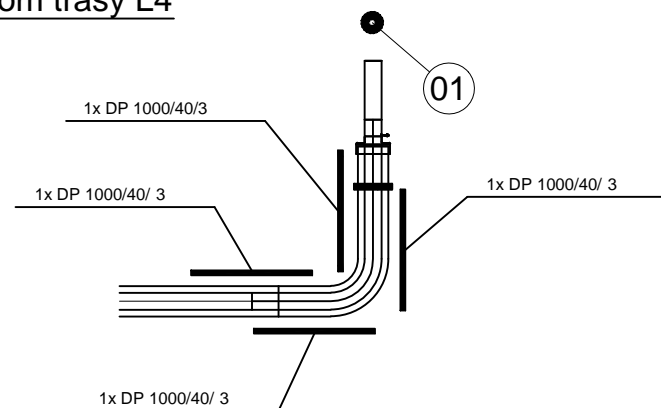


Lom trasy L1

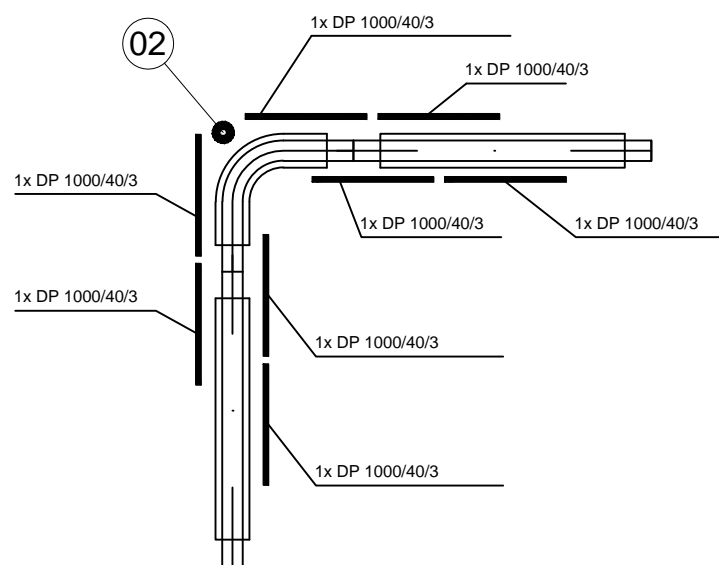

Lom trasy L2

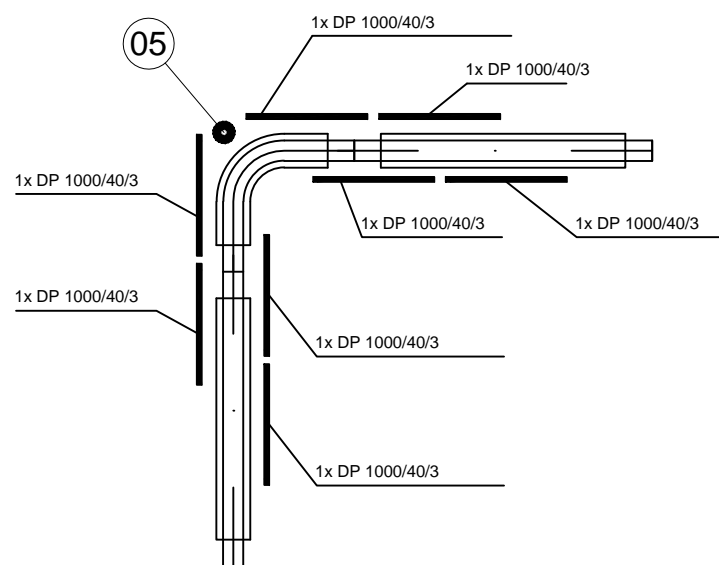


Lom trasy L3

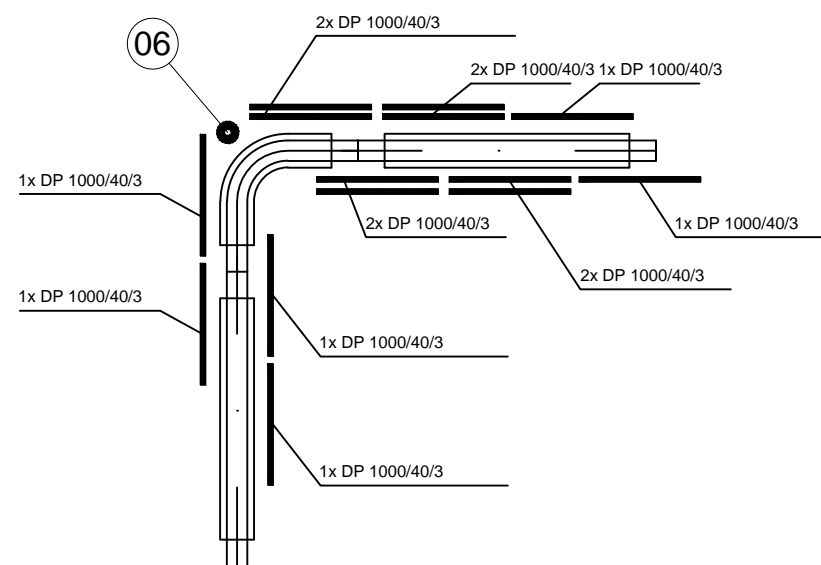

ZÁKLADNÍ PRINCIP POUŽITÍ DILATAČNÍCH POLŠTÁŘŮ

- DILATAČNÍ POLŠTÁŘE JSOU K DISPOZICI V JEDNÉ VELIKOSTI, KTERÁ JE UPRAVOVÁNA PODLE AKTUÁLNÍHO PRŮMĚRU PLÁŠTOVÉ TRUBKY.
- ROZMĚR DILATAČNÍHO POLŠTÁŘE : 2000 / 1000 / 40 mm
- PRŮMĚR PLÁŠTĚ URČUJE VÝŠKU DILATAČNÍHO POLŠTÁŘE, KTERÁ DÁLE URČUJE POČET PRUHŮ DILATAČNÍCH POLŠTÁŘŮ
- PRVNÍ ŘÁDEK POPISU URČUJE POLŠTÁŘOVÁNÍ NA PŘÍVODNÍM POTRUBÍ, DRUHÝ NA VRATNÉM POTRUBÍ

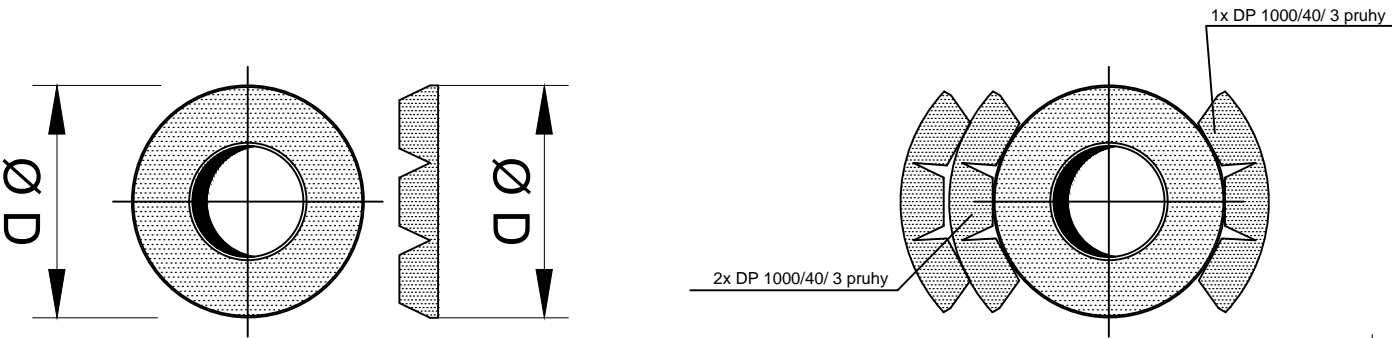

Vypracoval: R.Duchoň	Zodp. projektant: R.Duchoň	HIP: Jiří Brož	KTS-CZ, s.r.o. Kancelář technických specializací Závodu Míru 578/5 360 17 Karlovy Vary tel.: 353 505 025 e-mail: kts-cz@kts-cz.cz	
Investor: Česká republika,Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, Praha 4			Formát	2xA4
Akce: Ostrov - stavební úpravy a přístavba ubytovny K			Datum	06/2017
D.2.2 - Připojka teplovodu			Účel	DPS
			Č. zakázky	1702006.2
Obsah výkresu: SCHÉMA POLŠTÁŘOVÁNÍ			Měřítko	Č. výkresu
			----	D. 2. 2.b-03