




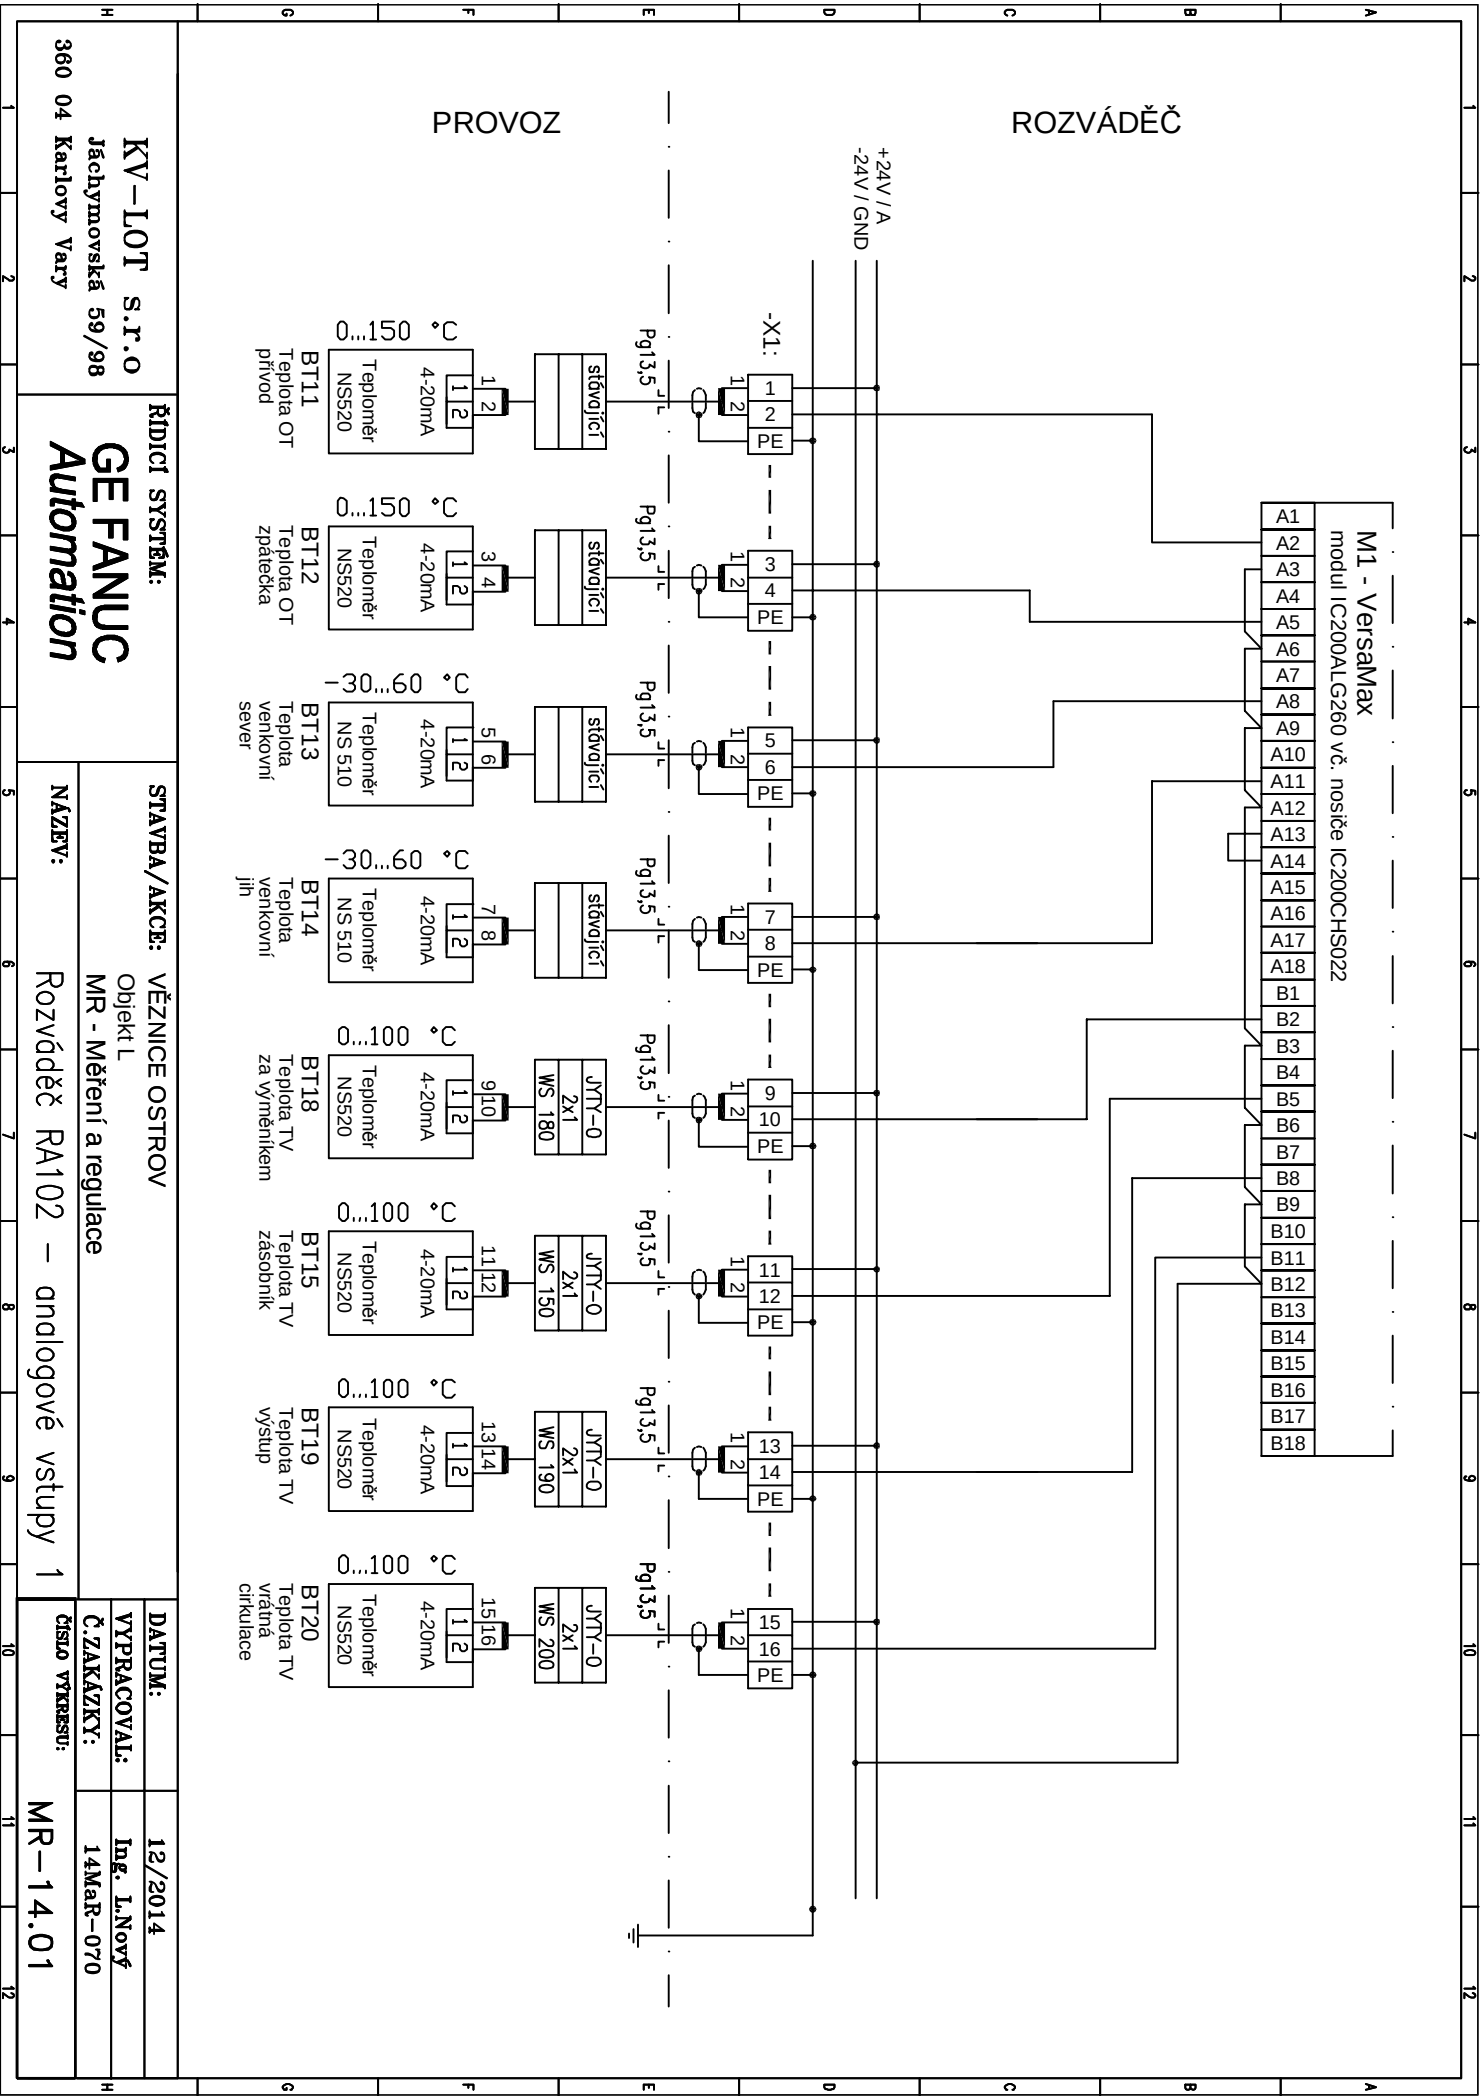


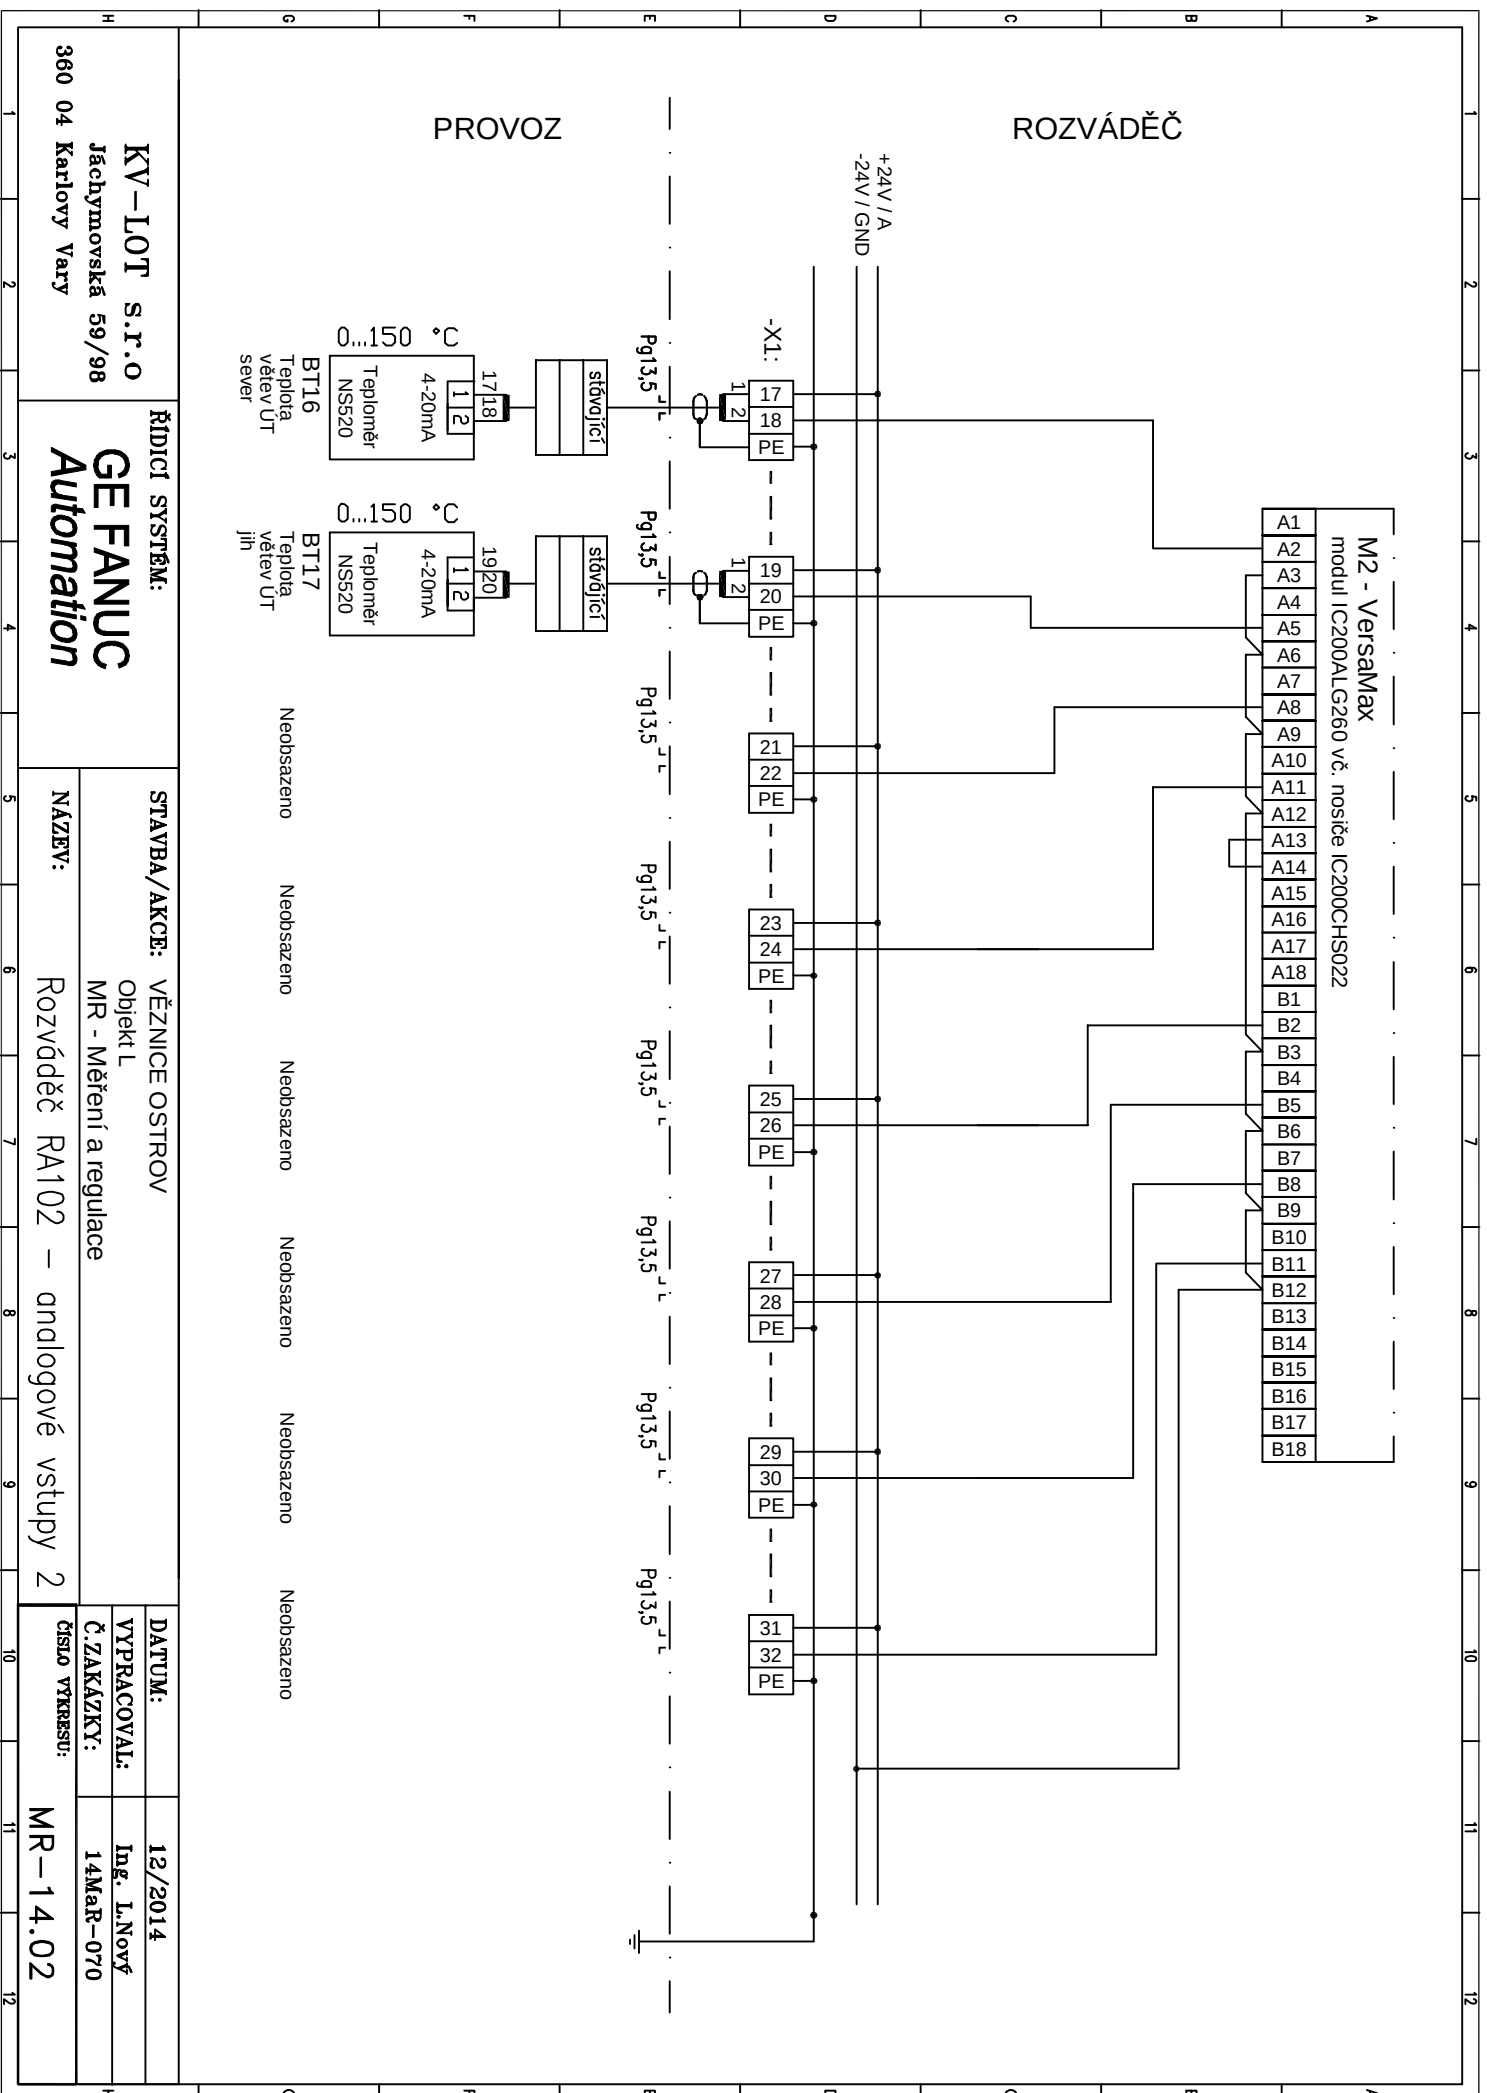

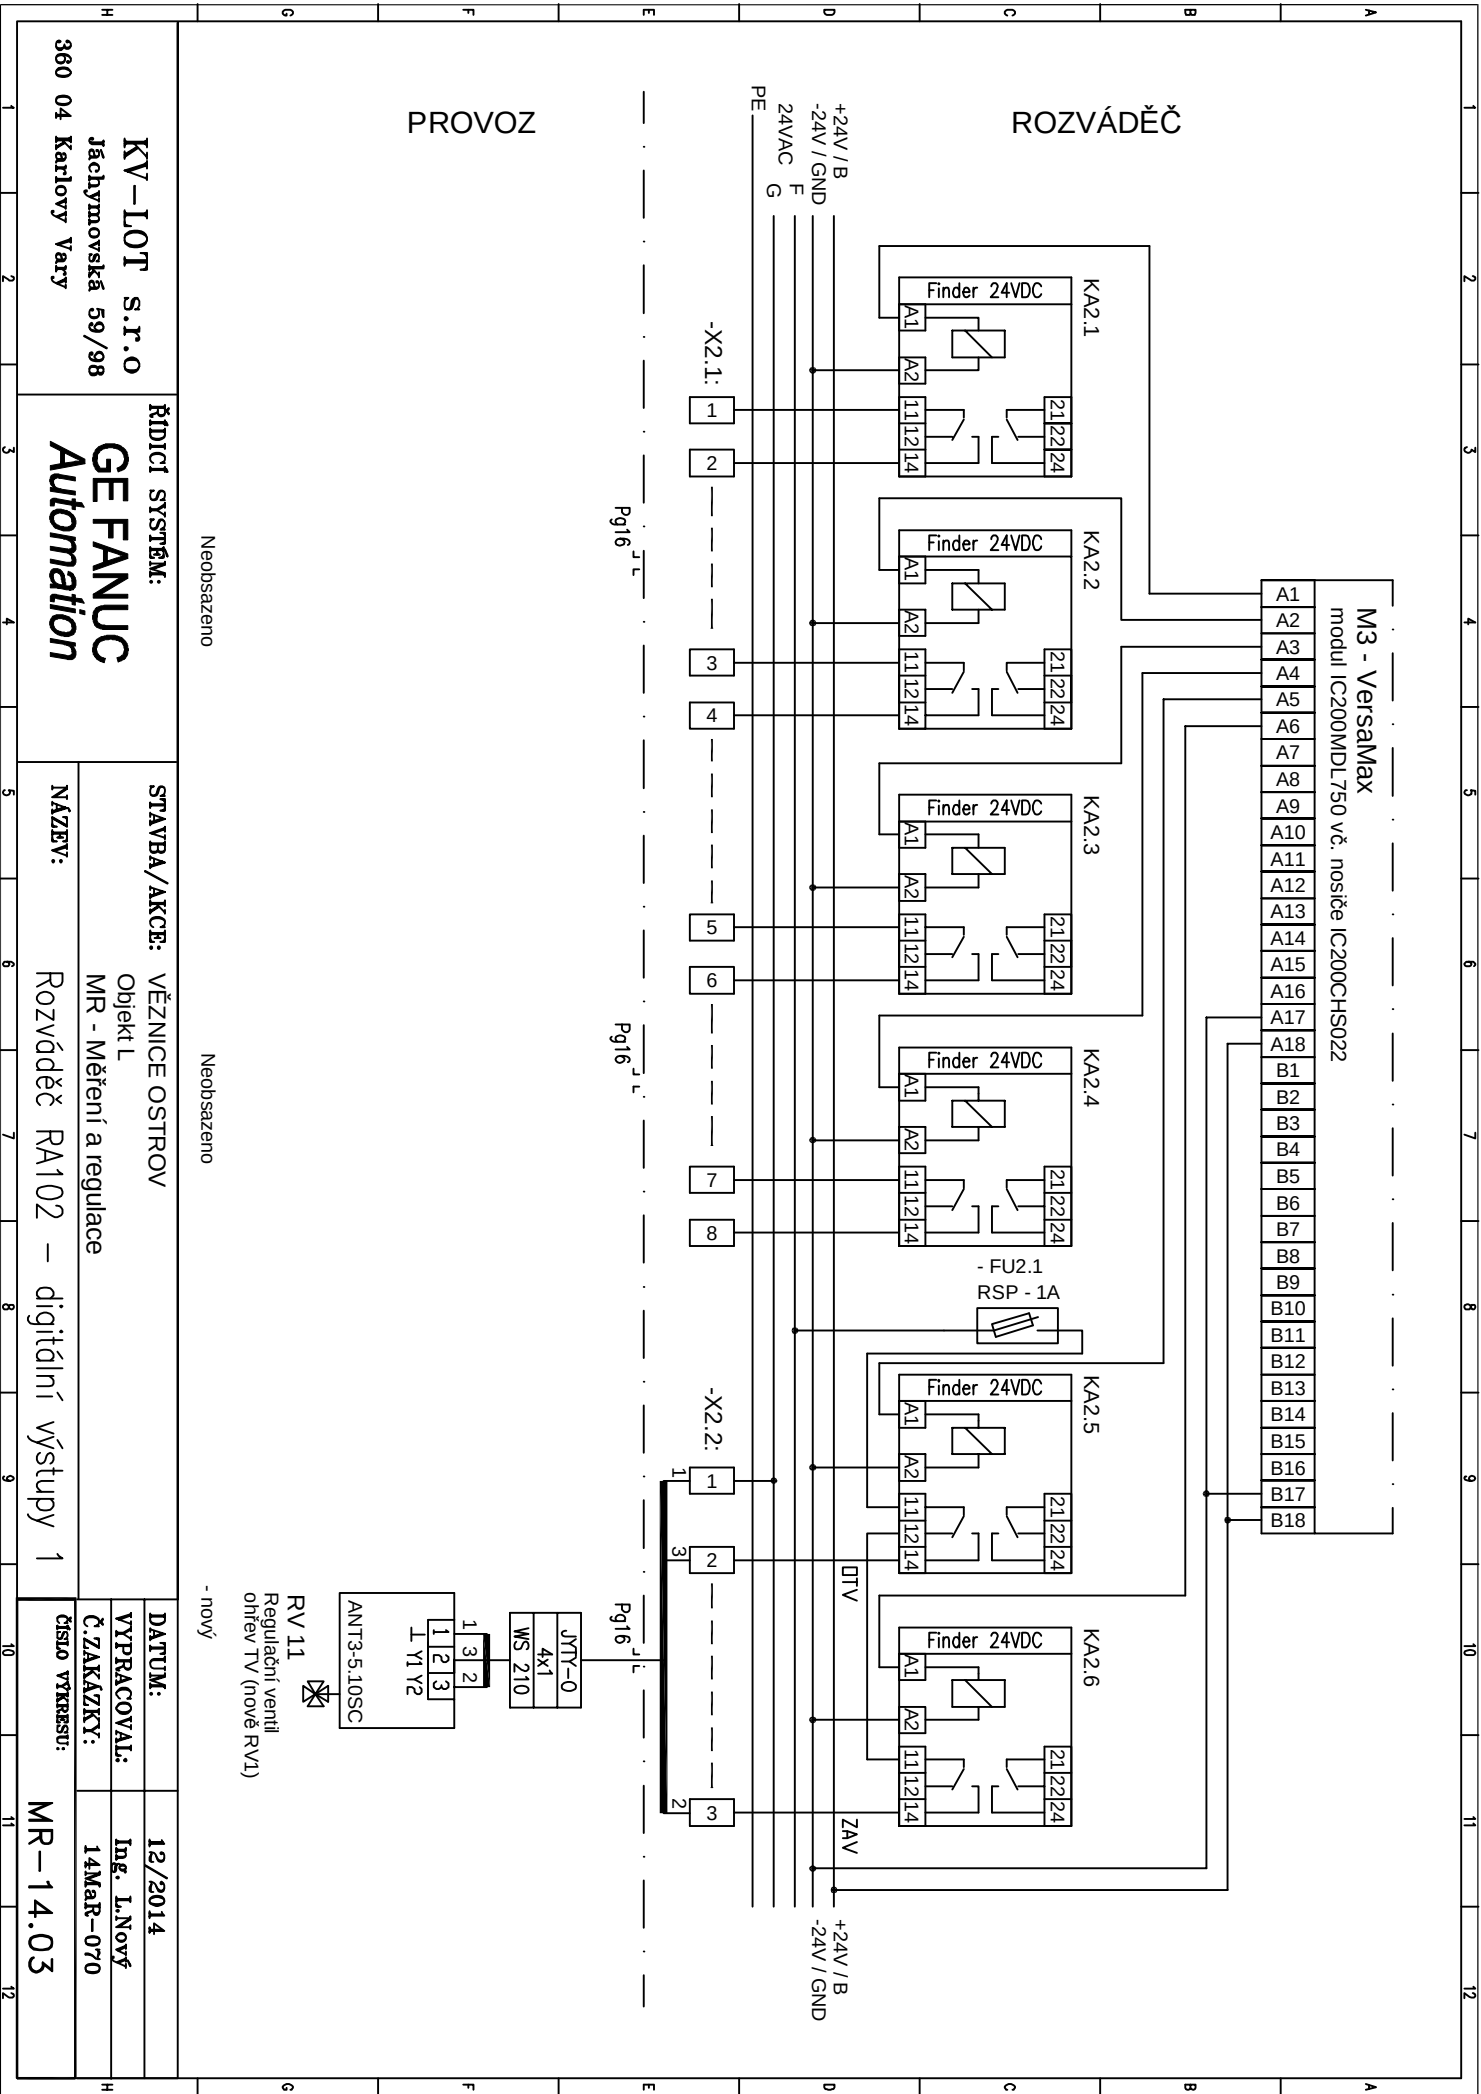

M3 - VersaMax																
modul IC200MDL750 vč. nosiče IC200CHSO22																
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17
A18	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16
B17	B18															

ROZVÁDEČ

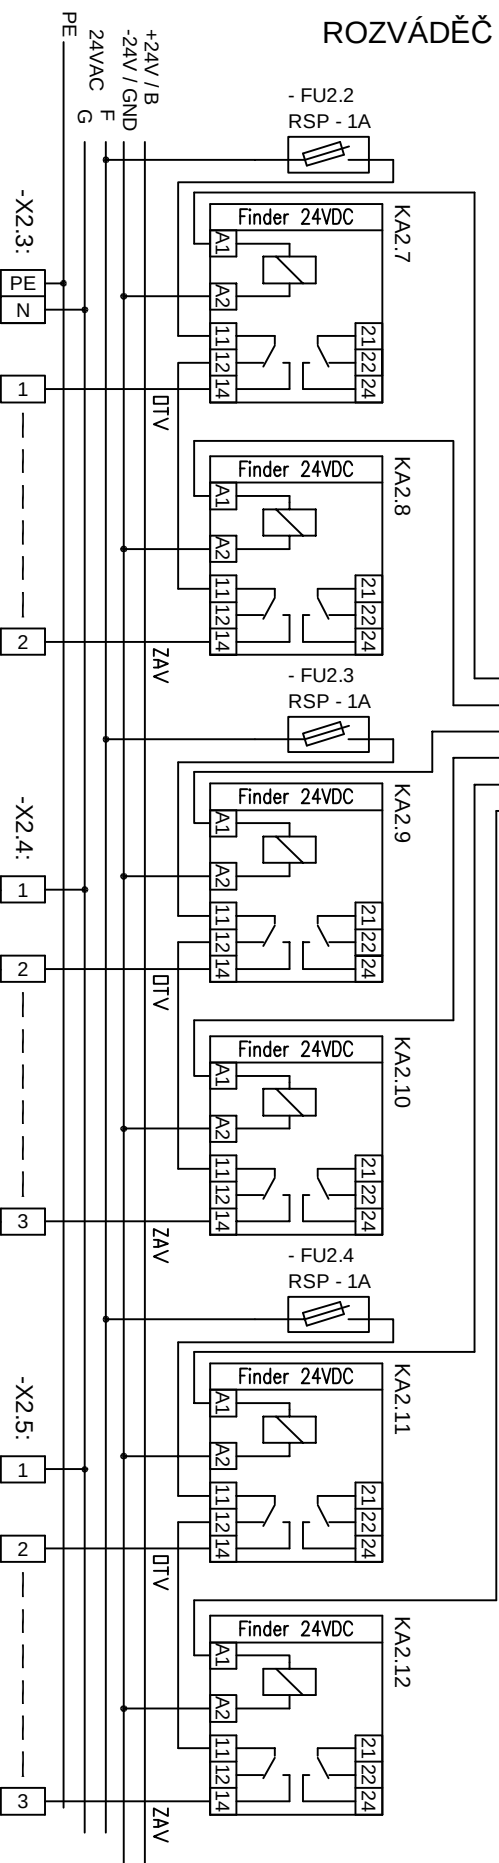

PROVOZ

Neobsazeno

MIX 11
Směšovací ventil
včev UT sever
- stávající

Neobsazeno

RIDICI SYSTÉM:

STAVBA/AKCE: VÉZNICE OSTROV

DATUM: 12/2014

KV-L01 S.r.o.
Jáchymovská 59/98
360 04 Karlovy Vary

GE FANUC
Automation


Objekt L
MR - Měření a regulace

VYPRACOVAL: Ing. L. Nový
Č. ZAKÁZKY: 14MaR-070

NÁZEV: Rozváděč RA102 – digitální výstupy 2


Číslo výkresu: MR-14.04

M3 - VersaMax															
modul IC200MDL750 vč. nosiče IC200CHS022															
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16
A17	A18	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14
B15	B16	B17	B18												

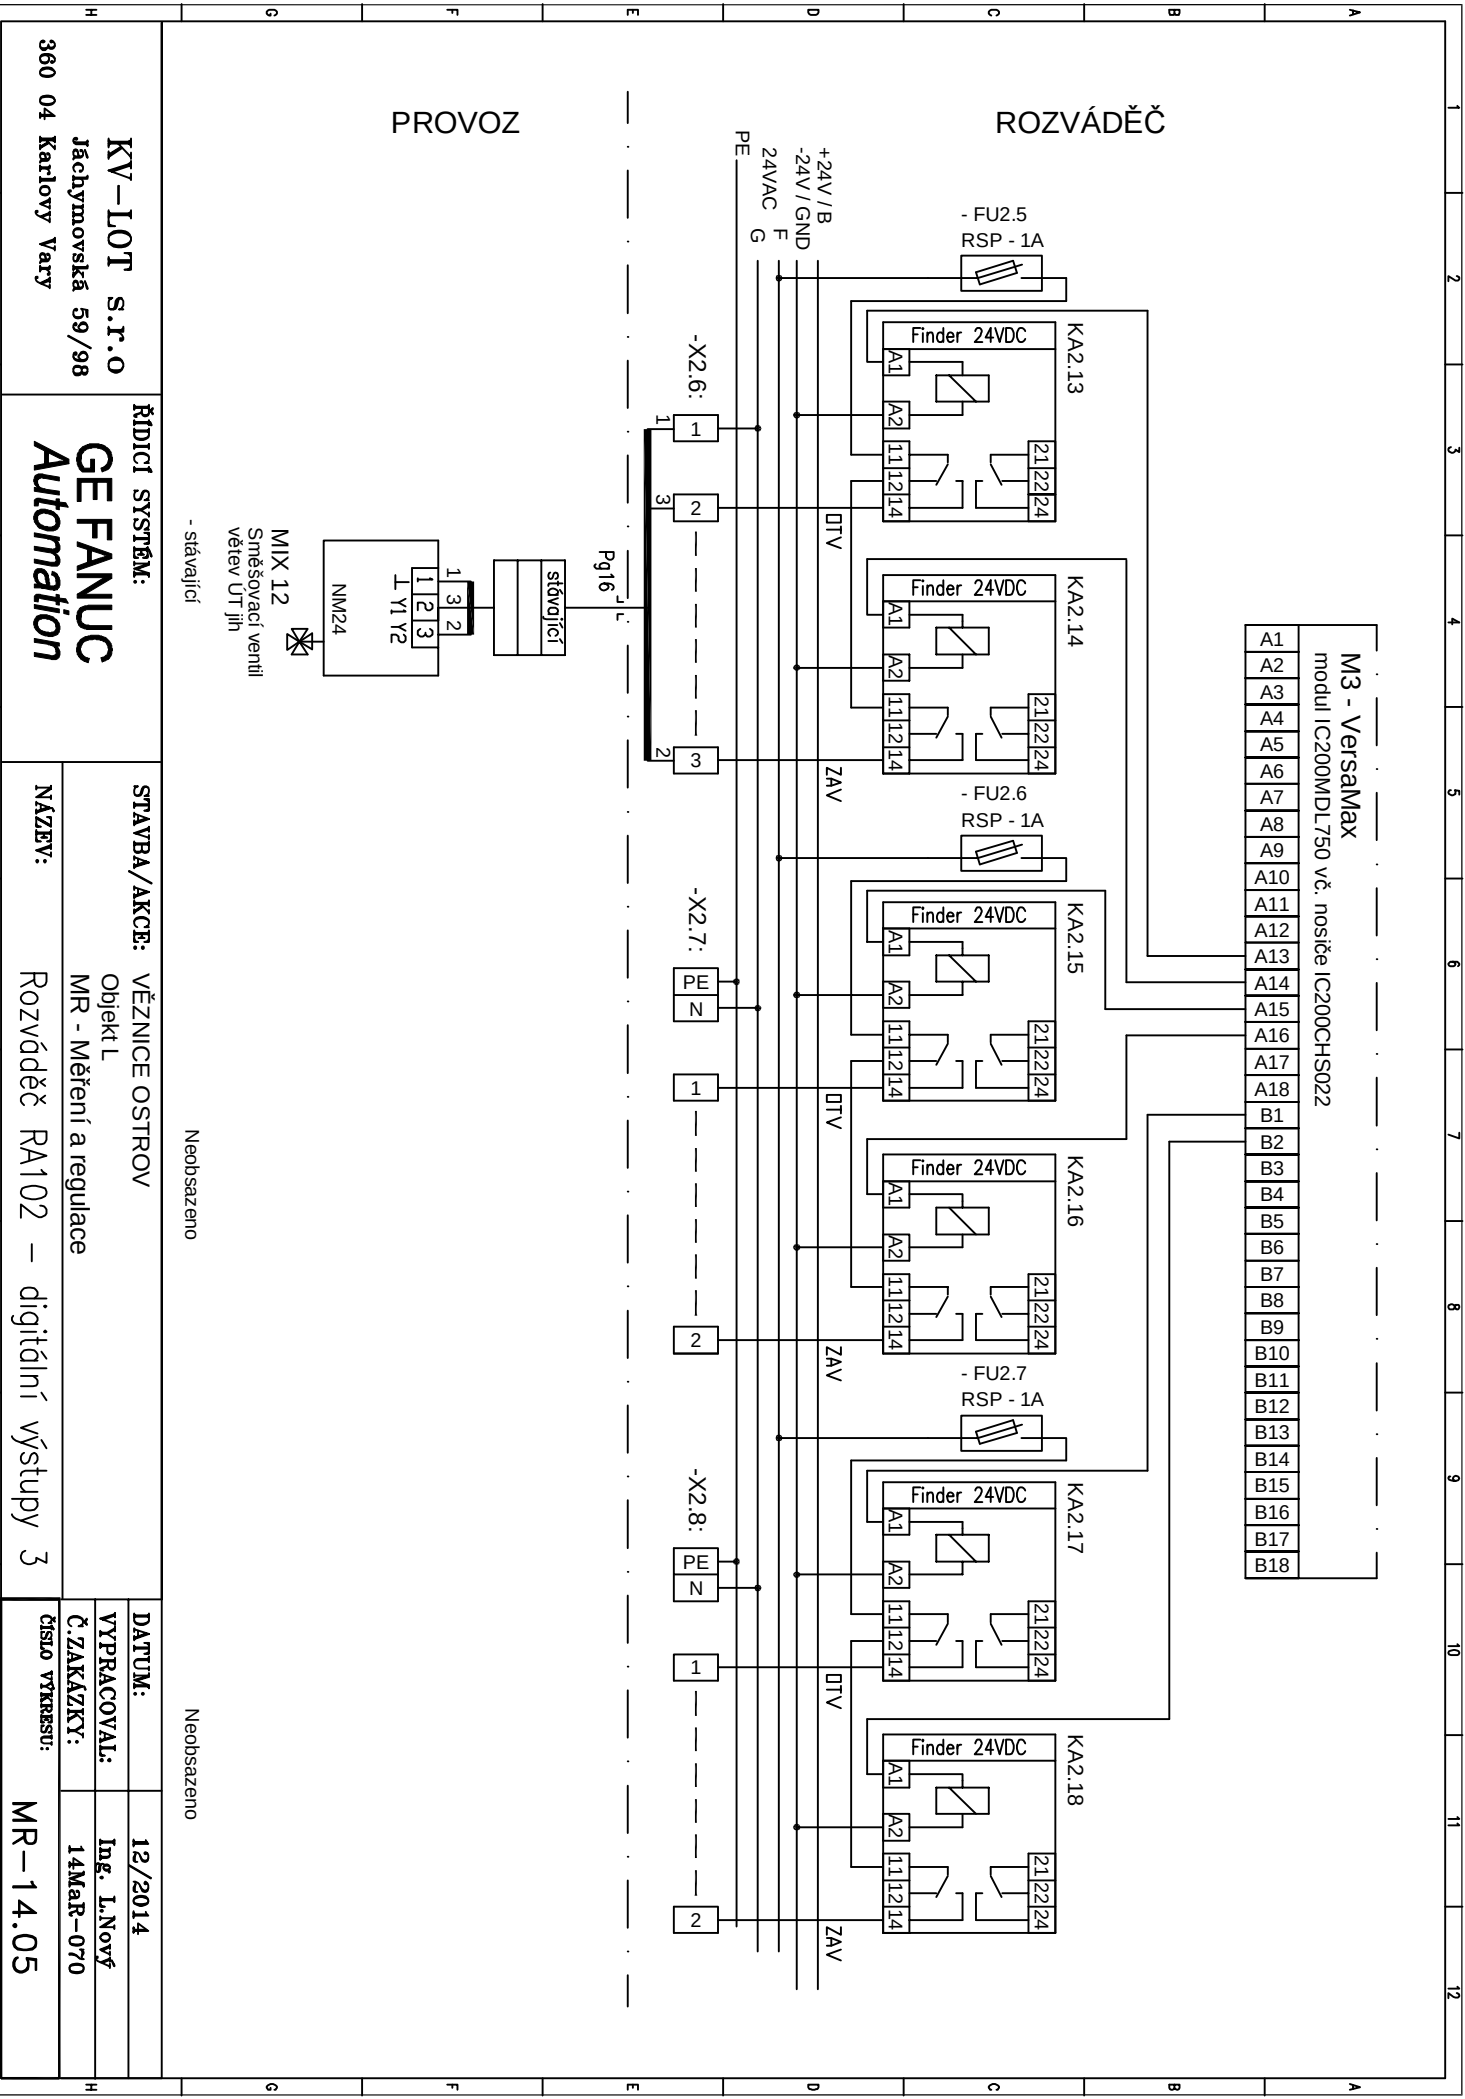

M3 - VersaMax																	
modul IC200MDL750 vč. nosiče IC200CHS022																	
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18

ROZVÁDĚČ

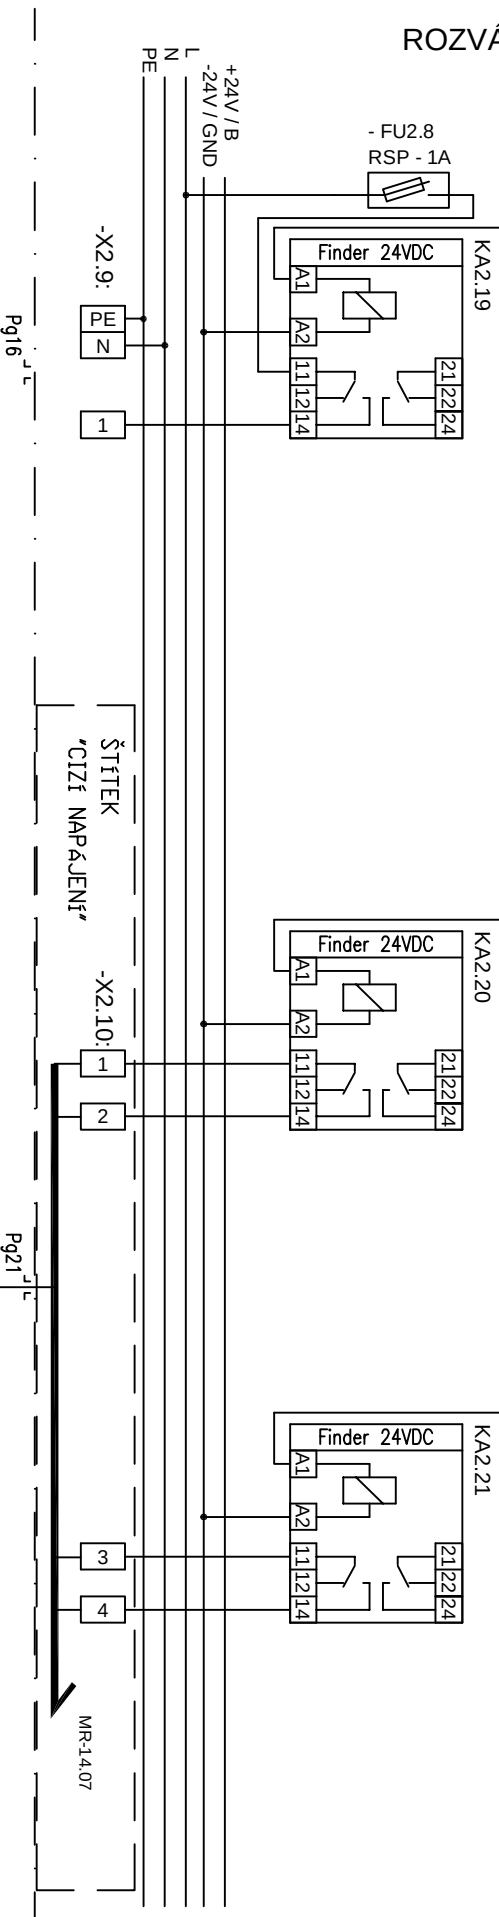

PROVOZ

RMS102
Stýkač oběhového čerpadla č.11 větev UT
Stýkač oběhového čerpadla č.12 větev UT
jih
sever

Neobsazeno

- stávající


KV-L0T S.r.o. Jáchymovská 59/98 360 04 Karlovy Vary			ŘIDIČI SYSTÉM: GE FANUC <i>Automation</i>			STAVBA/AKCE: VÉZNICE OSTROV Objekt L MR - Měření a regulace			NAZEV: Rozváděč RA102 – digitální výstupy 4			DATUM: 12/2014 VYPRACOVAL: Ing. L.Nový Č.ZAKÁZKY: 14Mar-070 ČÍSLO VÝKRESU: MR-14.06		
---	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18

ROZVÁDĚČ



PROVOZ

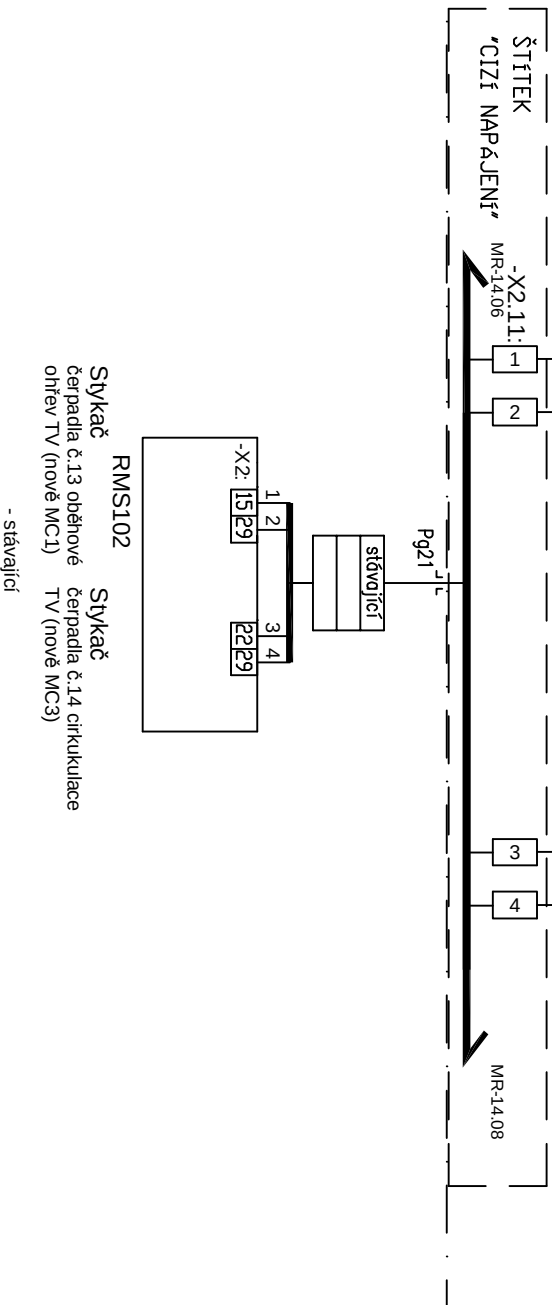

KV-L0T S.r.o
Jáchymovská 59/98
360 04 Karlovy Vary

RĪDICĪ SYSTEM:
GE FANUC
Automation

STAVBA/AKCE: VĚZNICE OSTROV

Objekt L

MR - Měření a regulace

NÁZEV:

Rozváděč RA102 – digitální výstupy 5


DATUM:	12/2014
--------	---------

VYPRACOVANÉ:
Ing. I. NOVÝ









Č. ZAKÁZKY:	14MAR-070
-------------	-----------

ČÍSLO VÝKRESU: 1 1 2 4 1 3 2 1

M3 - VersaMax																	
modul IC200MDL 750 vč. nosiče IC200CHS022																	
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18



ROZVÁDĚČ

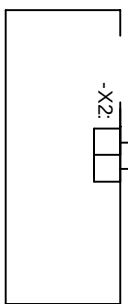

RMS102

Stykač nabíjecího čerpadla č.15 ak. nádrže ohřev TV (MC2)

- nové

Neobsazeno

PROVOZ

KV-L0T S.r.o

Jáchymovská 59/98

360 04 Karlovy Vary

RIDICI SYSTÉM:

GE FANUC

Automation

STAVBA/AKCE: VÉZNICE OSTROV

Objekt L

MR - Měření a regulace


NAZEV: Rozváděč RA102 – digitální výstupy 6

DATUM: 12/2014


VYPRACOVAL: Ing. L.Nový

Č.ZAKÁZKY: 14MaR-070

ČÍSLO VÝKRESU: MR-14.08

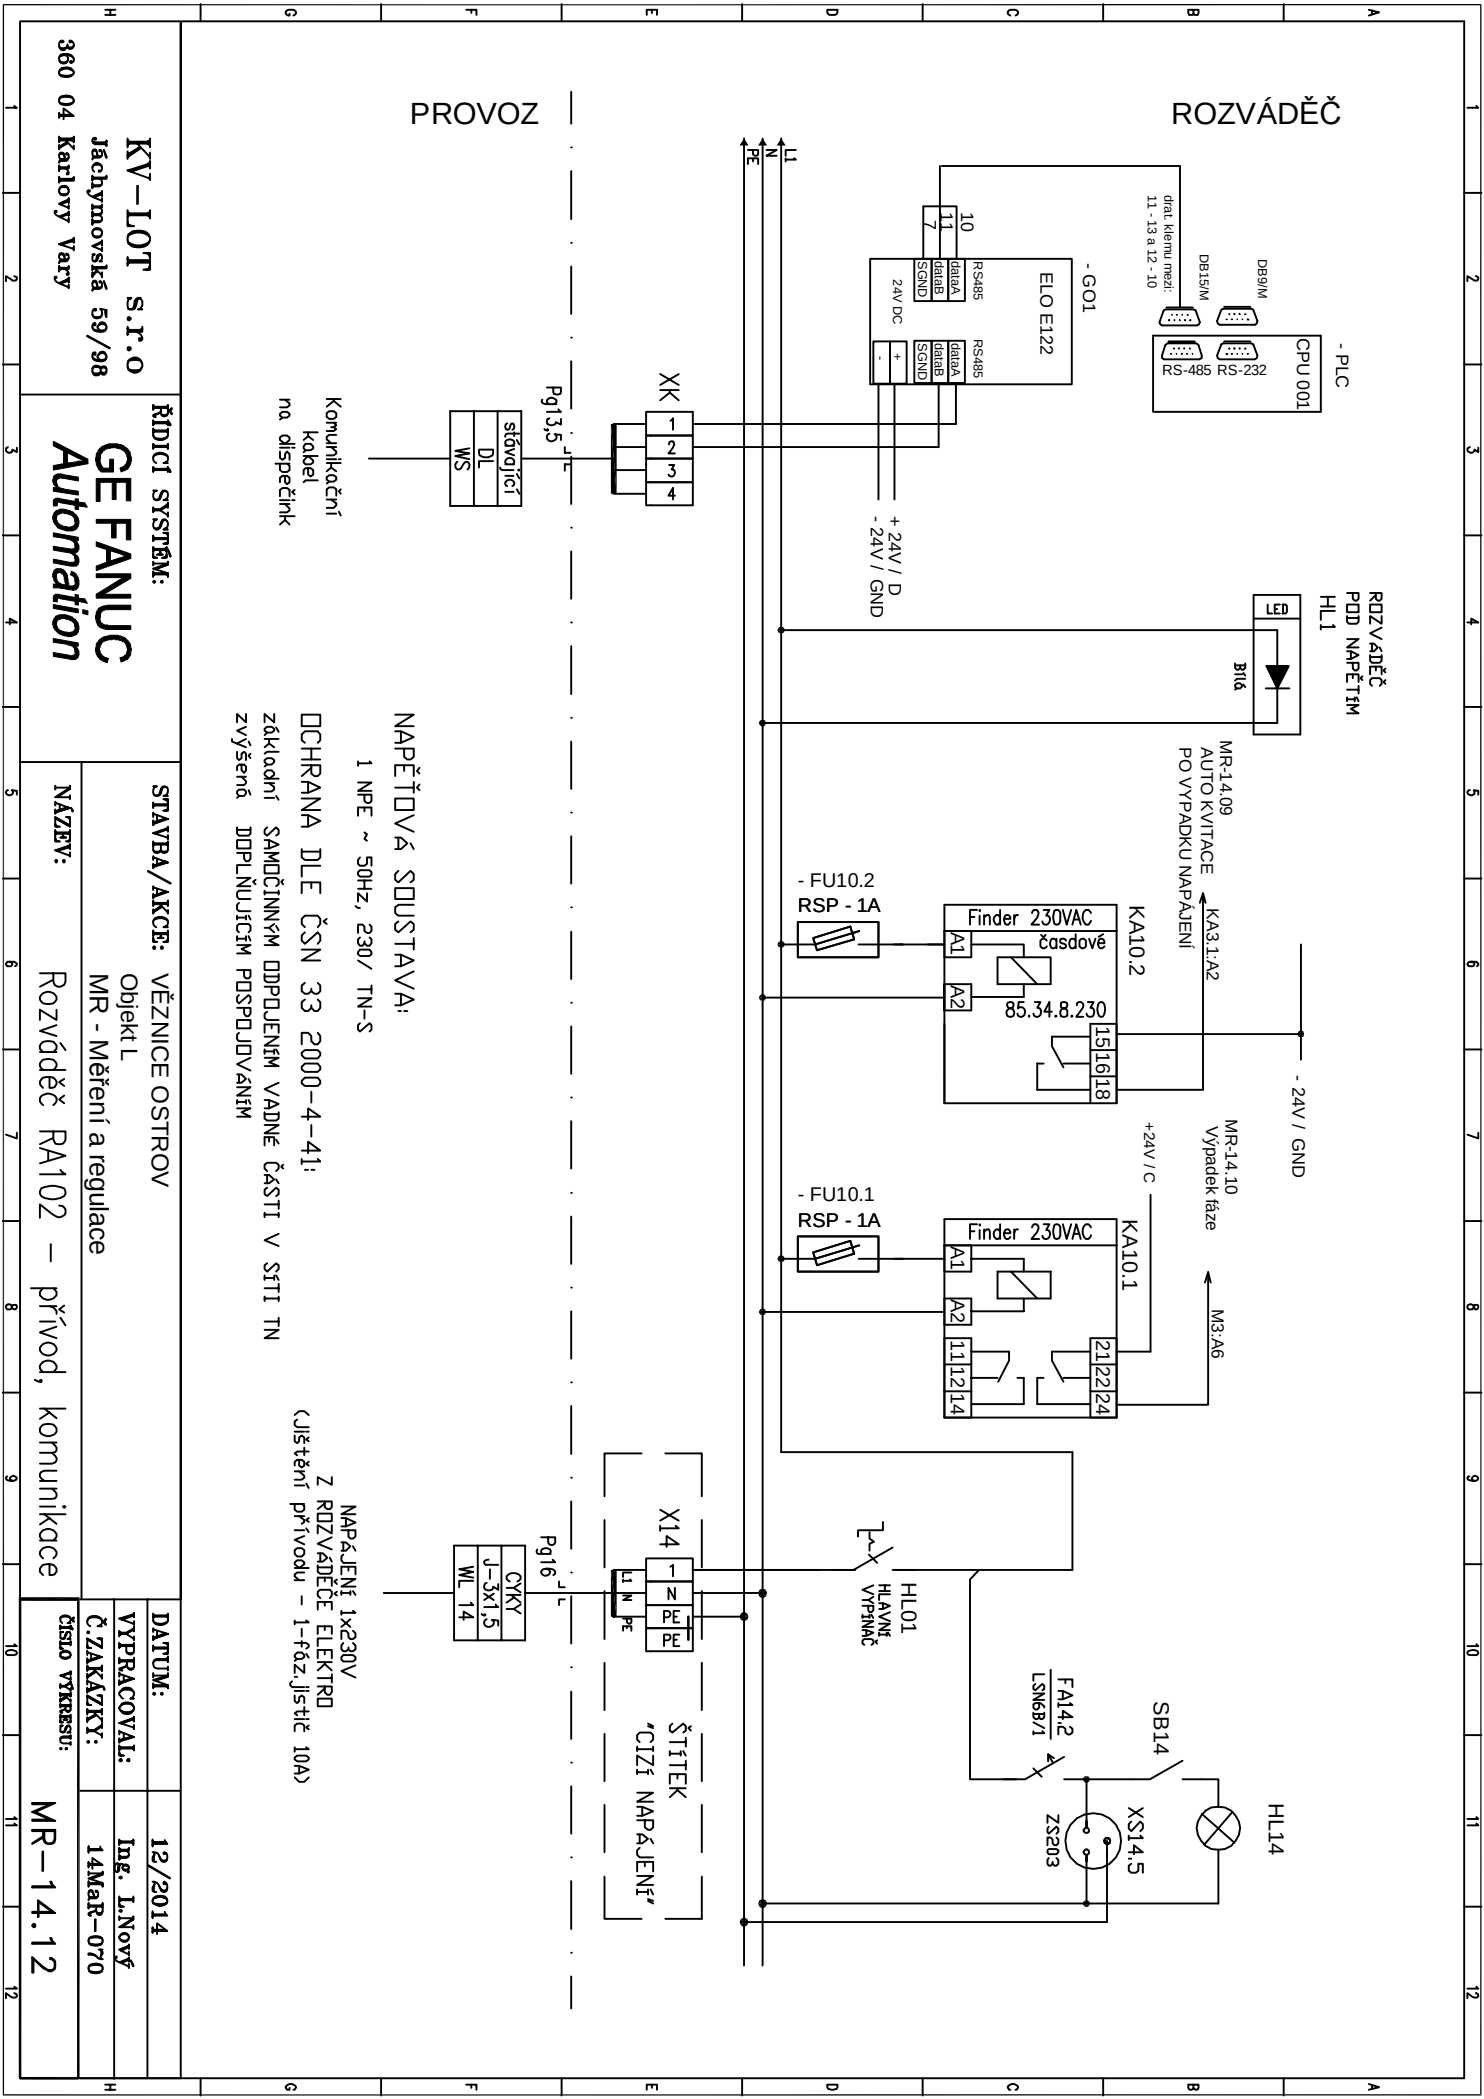

ROZVÁDĚČ RA102

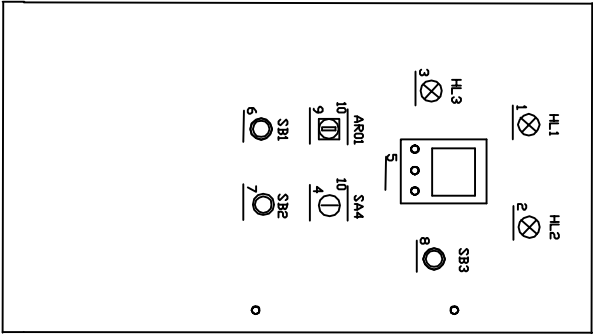

TEXTY ŠTÍTKŮ

- 1 - PDD NAPĚTÍM
- 2 - MINIHAVARIE
- 3 - SERVIS PLC
- 4 - MÍSTNÍ PROVOZ
- 5 - DISPLEJ
- 6 - NULOVANÉ MINIHAVARIE
- 7 - STOP
- 8 - ZAPNOUT DISPLEJ
- 9 - HLAVNÍ VYPÍNAČ
- 10 - VYP - ZAP

SKŘÍŇOVÝ ROZVÁDĚČ : zapojení listy MR14.01 až MR14.12

ROZMĚR: v 800 mm, š 800 mm, hl 300 mm

VÝVODY KABELU: HOREM

KRYTÍ: IP43

Ochrana ČSN 33 2000-4-41 : ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI V SÍTI TN

NAPĚŤOVÁ SDUSTAVA : 1 NPE ~ 50Hz, 230/ TN-S

KV-L0T S.R.O Jáchymovská 59/98 360 04 Karlovy Vary			ŘIDIČI SYSTÉM: GE FANUC Automation		STAVBA/AKCE: VÉZNICE OSTROV Objekt L MR - Měření a regulace		NÁZEV: Rozváděč RA102 – skříň		DATUM: 12/2014 VYPRACOVAL: Ing. L.Nový Č.ZAKÁZKY: 14MaR-070 ČÍSLO VÝKRESU: MR-14.13	
--	--	--	--	--	---	--	----------------------------------	--	--	--