


TOPENÍ PŮDORYS 2NP

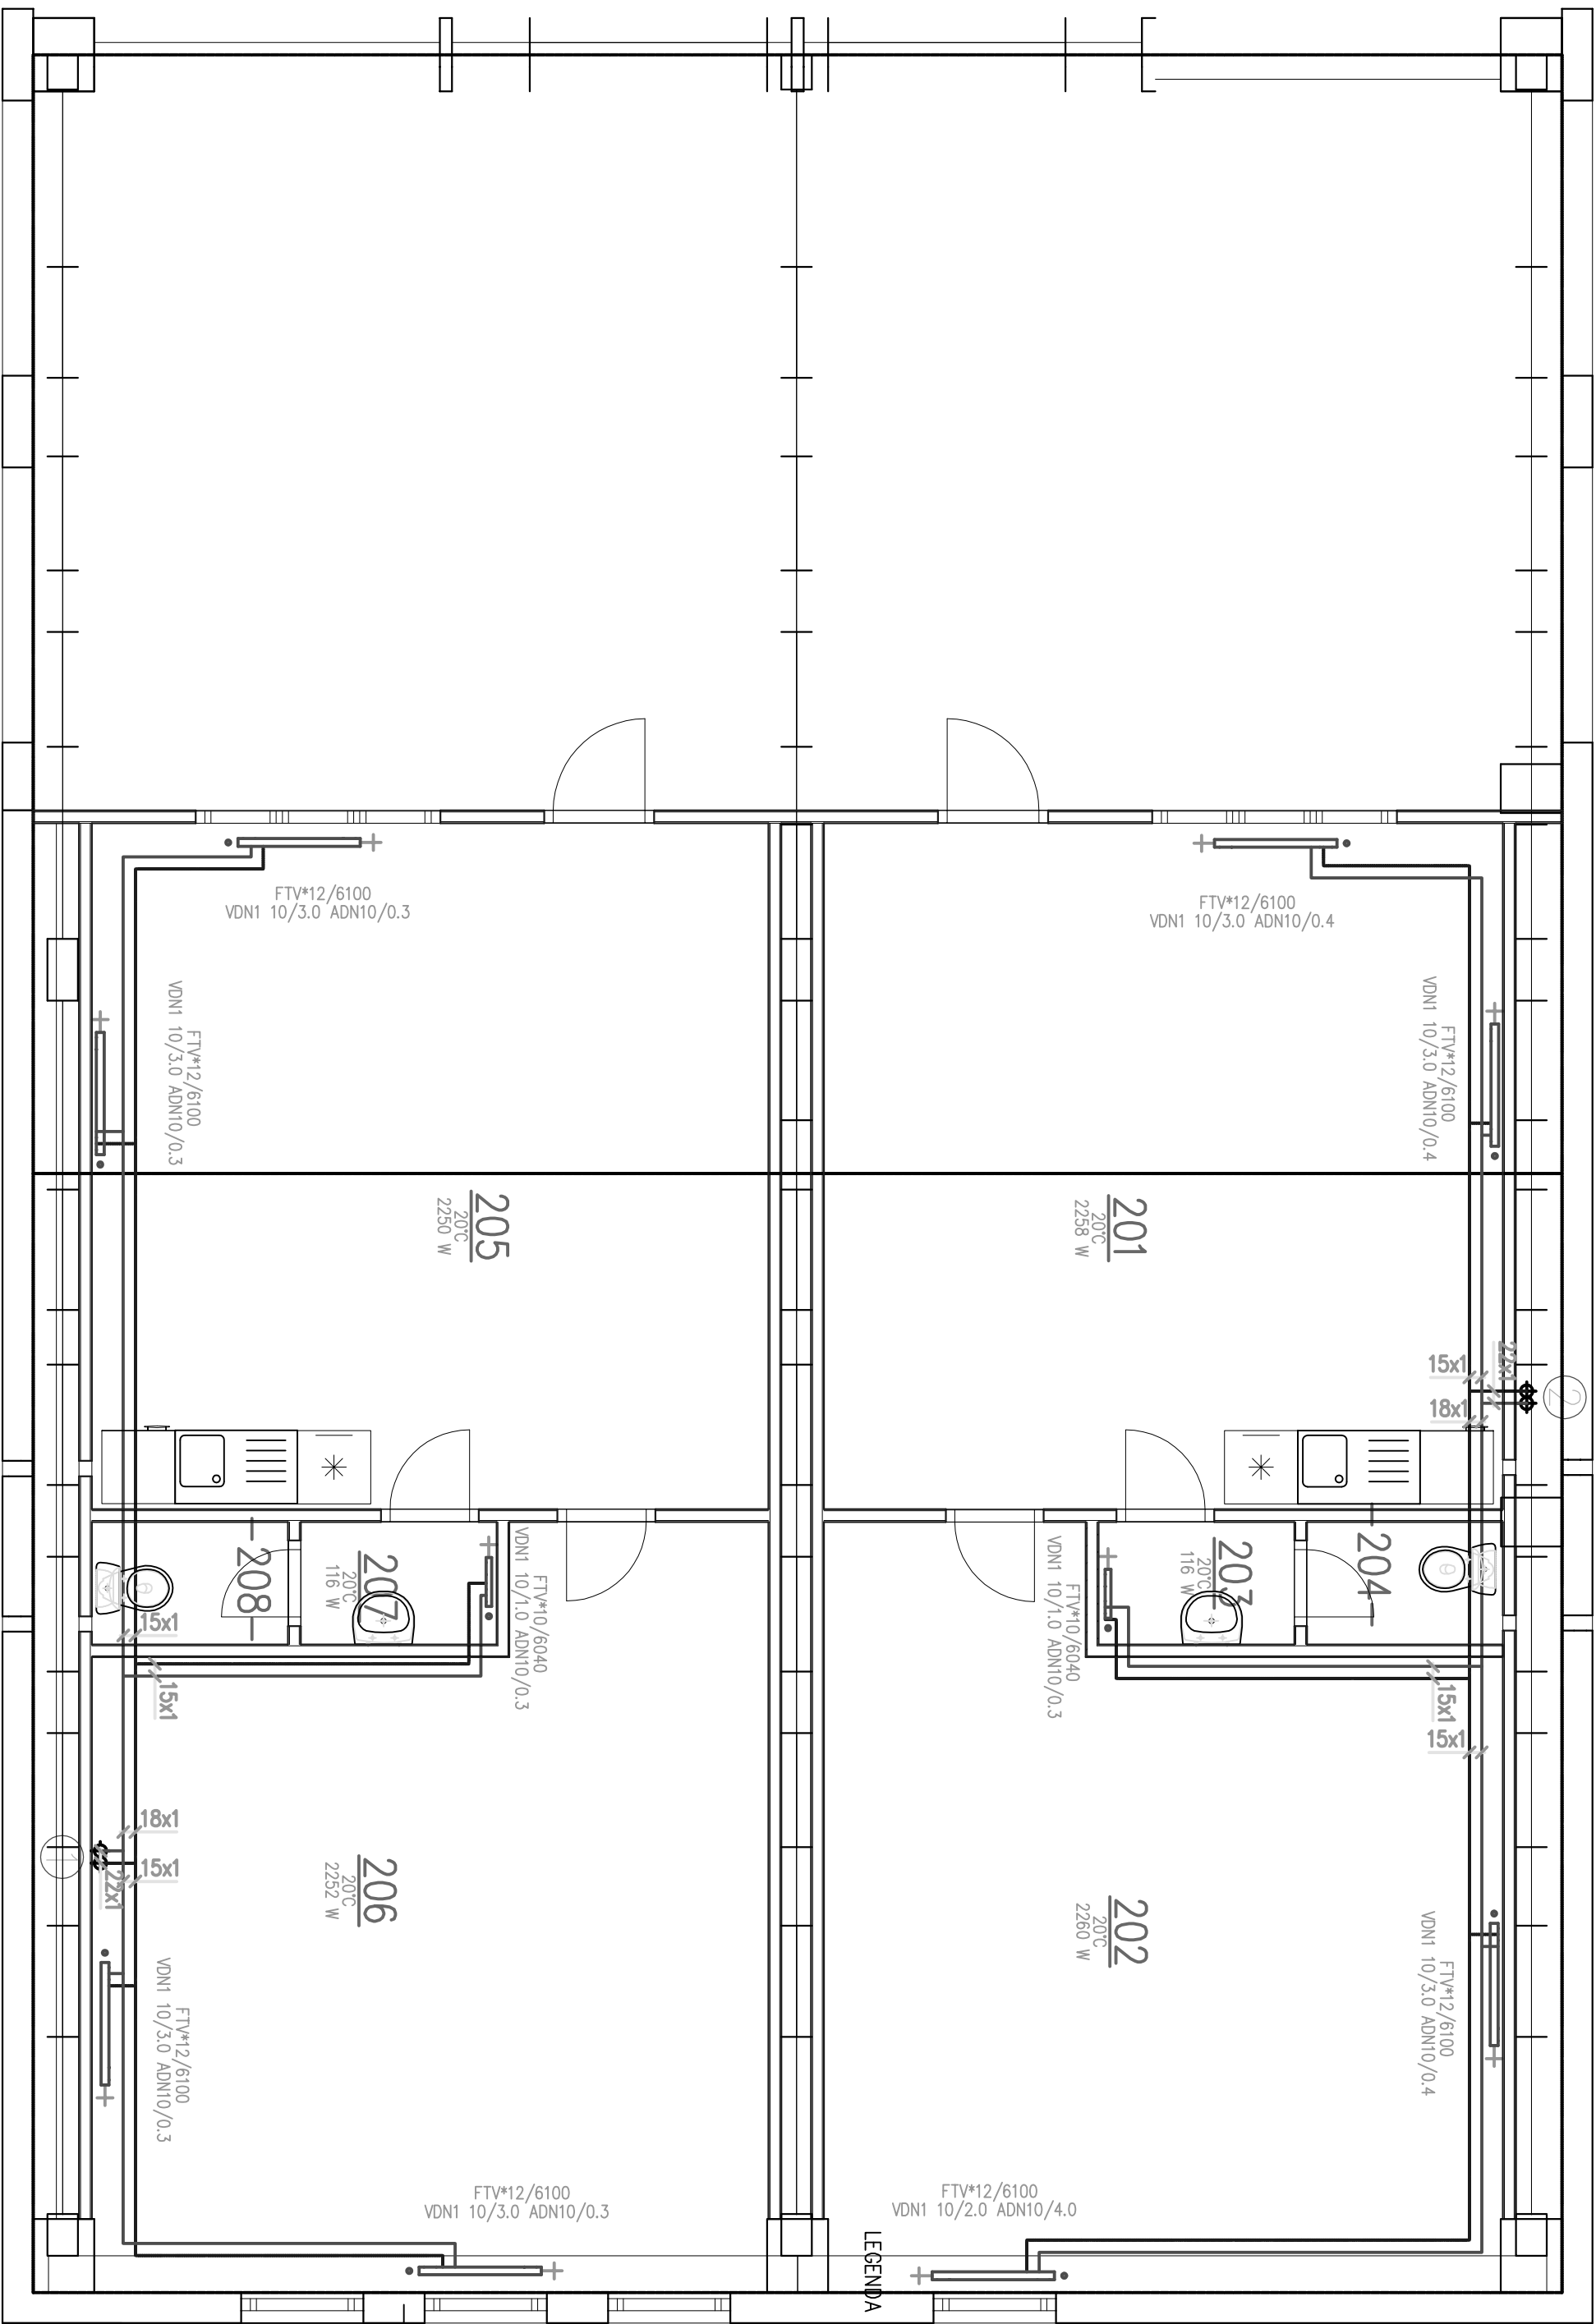

Otopná tělesa		
Označení	Název	Materiál
FTV	KERMI	Deskové OT provedení ventil, termostaticke Siemens, šroubení ADN (nastavení regulačního prvku za lomítkem v popisu)
		Pozn.

LEGENDA

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI TZB					
Pavel Stejskal AT 0300714					
Odboje 1045/3					
356 01 Sokolov					
KRESIL	Pavel Stejskal			ÚČEL	DSP
OBJEDNATEL	Vezenská služba ČR veznice Kynšperk nad Ohří			DATUM	11/2013
KRAJ	Karlovarský	MÚ	Kynšperk nad Ohří	Č. ZAK.	0822013
NÁZEV AKCE				FORMÁT	A2
				MĚŘITKO	1 : 50
				Č. VÝKR.	
OBSAH				D.1.4.a3	
TOPENÍ PŮDORYS 2NP					