



PŘÍPOJKA PITNÉ VODY

ÚZEMÍ OBCE
POVRCH ÚZEMÍ

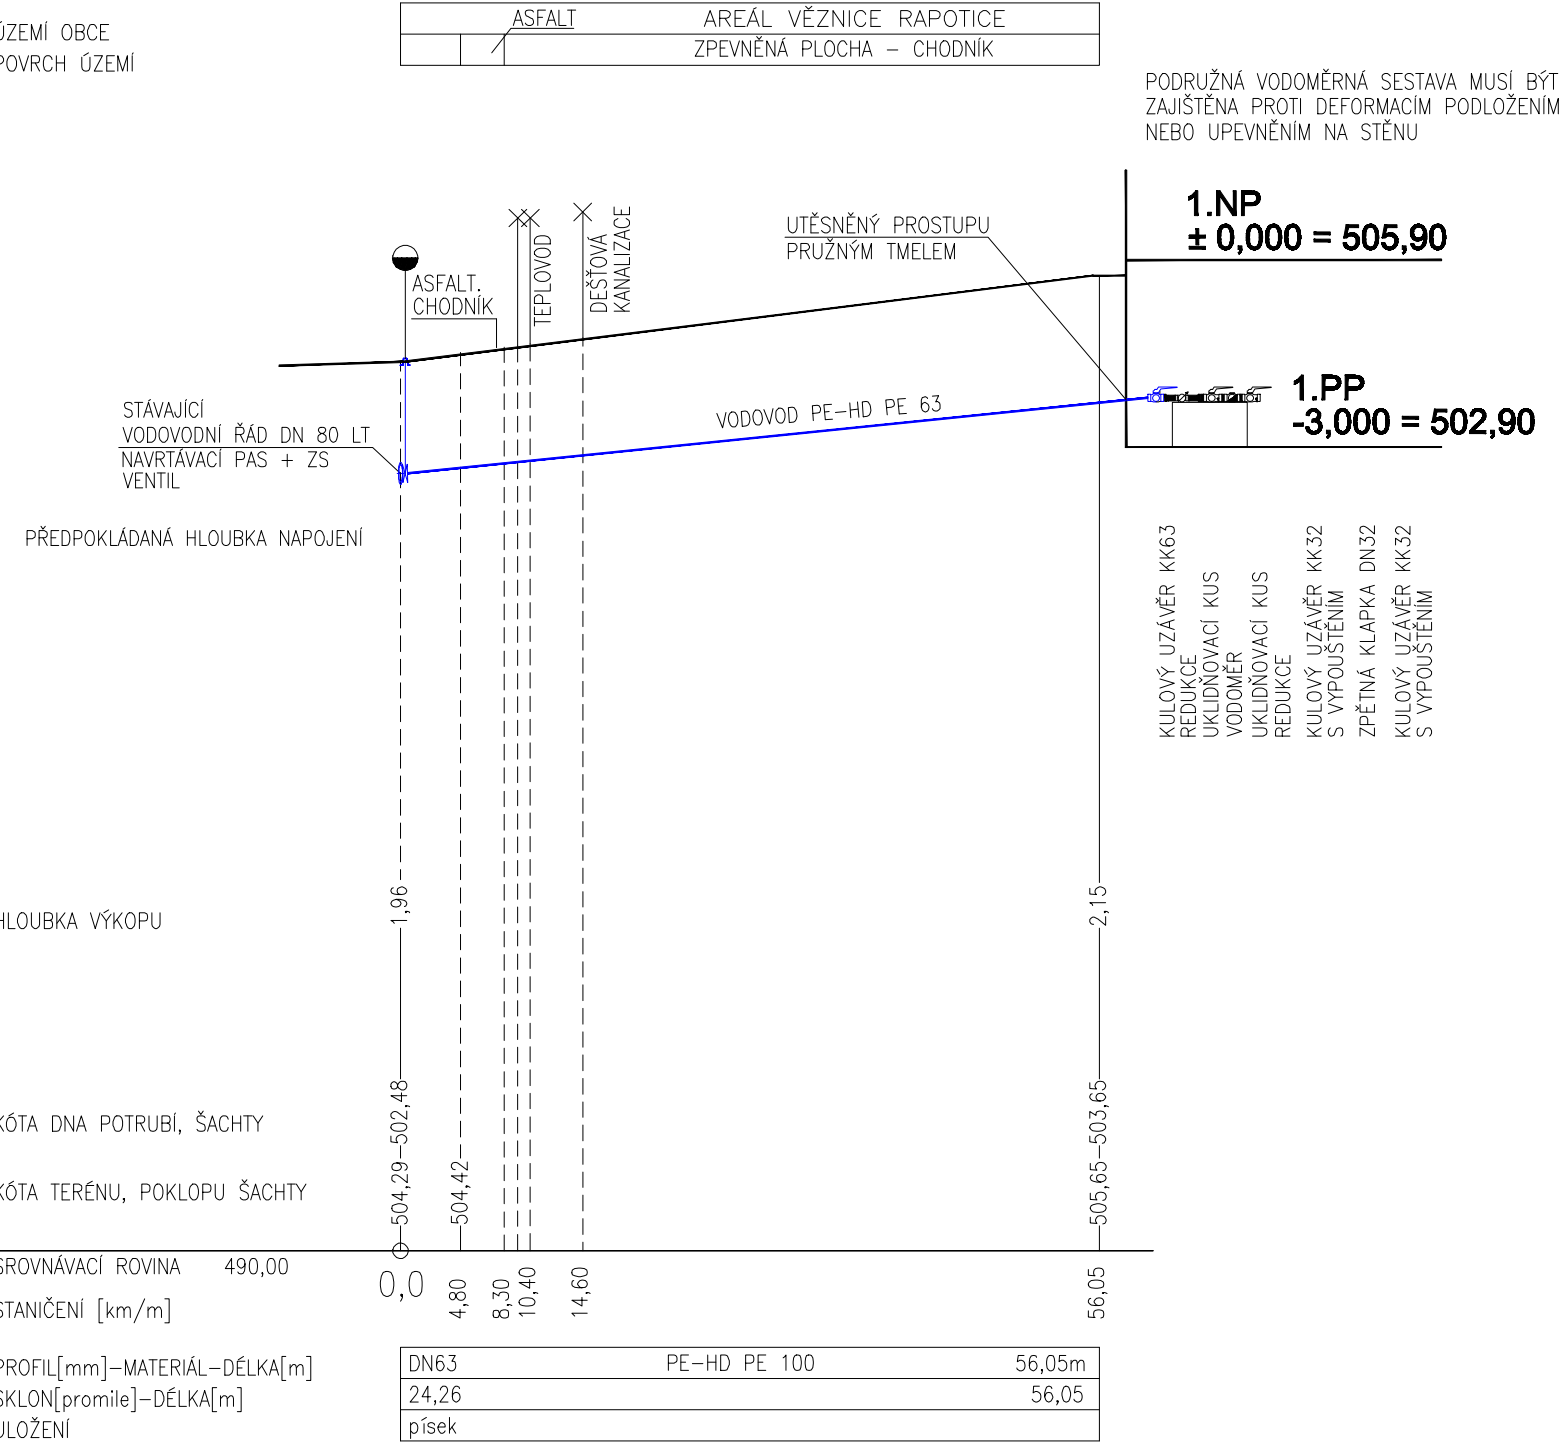

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

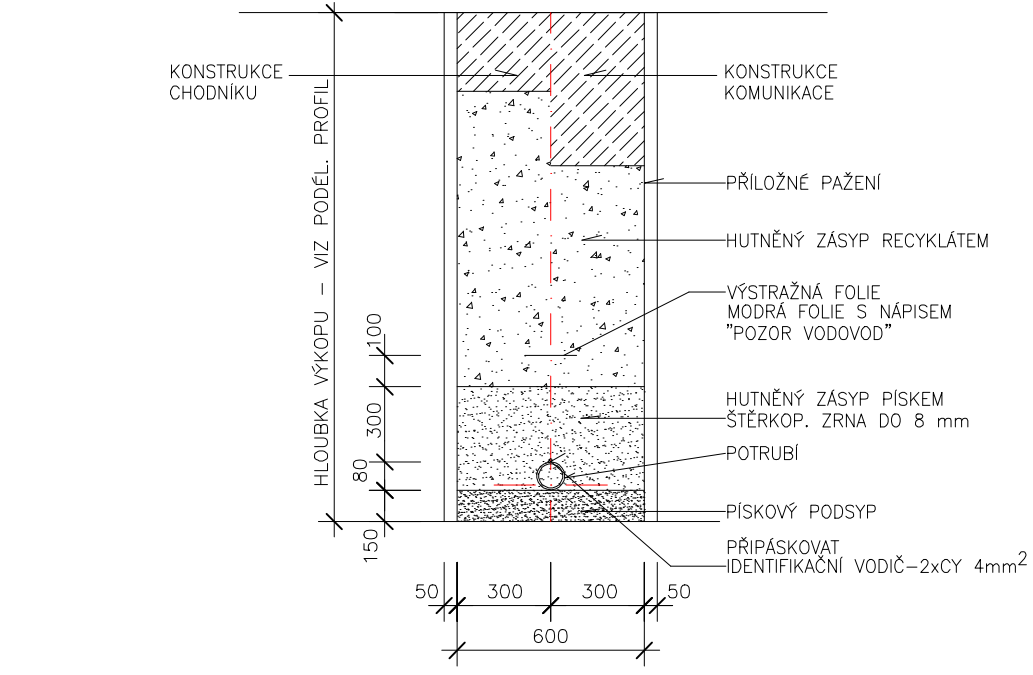

Před zahájením zemních prací nutno vytyčit veškeré podzemní vedení, při realizaci nutno dodržet ČSN 73 6005
Minimální krytí vodovodu 1500 mm

SIGNÁLNÍ VODIČE VYVÉST DO VŠECH POKLOPŮ ARMATUR

0,000 = 505,90
SO 016.08 PŘÍPOJKA PITNÉ VODY

hlavní projektant:	Ing. Lubomír PETR
zodpovědný projektant:	Ing. Lubomír PETR
vypracoval:	Ing. Jan BLAŠČÍK

stavebník:
Vězeňská služba České republiky, Věznice Rapotice, Lesní
Jakubov 44, 675 71, Náměšť nad Oslavou

RAPOTICE- NOVÁ UBYTOVNA PRO
ODSOUZENÉ

k.ú. Lesní Jakubov 590 991

obsah výkresu:
PODÉLNÝ PROFIL, VZOROVÝ ŘEZ

p.č. 222/12

čís. výkresu:
1:500/1:100 08-01

stupeň: DSP

datum: 09/2011

PEND a.s.

Vojanova č.1, 615 00 Brno
tel.: 548424811-13, fax: 548424814
E-mail: projekt@pend.cz, www.pend.cz