



KABEL ULOŽEN VE VOLNÉM TERÉNU  
ŘEZ VÝKOPEM TYP 1

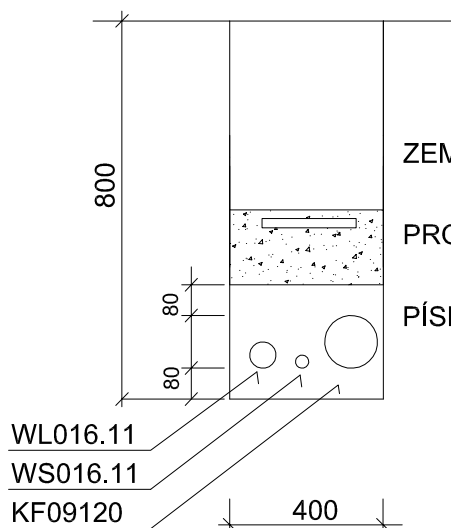

KABEL ULOŽEN POD KOMUNIKACÍ  
ŘEZ VÝKOPEM TYP 2

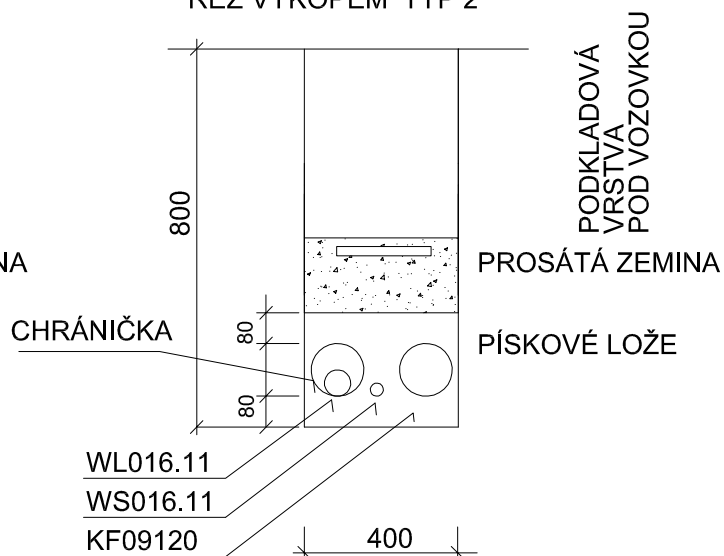

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ: 3NPE, ~50Hz, 230/400V TN-C

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:

DVOJITÁ IZOLACE DLE ČSN 33 2000-4-41 čl.412.2.1

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DO 1000V:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM NAPÁJENÍ

PROSTŘEDÍ: AB8 – VENKOVNÍ PROSTORY

0,000 = 505,90

SO 016 .11 PŘÍPOJKA NN

hlavní projektant:	Ing. Lubomír PETR
zodpovědný projektant:	Ing. Lubomír PETR
vypracoval:	Ing. Vít HRDLIČKA

stavebník:  
Vězeňská služba České republiky, Věznice Rapotice, Lesní  
Jakubov 44, 675 71, Náměšť nad Oslavou

stupeň:	DSP
datum:	09/2011

RAPOTICE- NOVÁ UBYTOVNA PRO  
ODSOUZENÉ

k.ú. Lesní Jakubov 590 991

p.č. 222/12



PENDING a.s.

Vojanova č.1, 615 00 Brno  
tel.: 548424611-13, fax.: 548424614  
E-mail: projekt@pend.cz, www.pend.cz

obsah výkresu:

**SCHÉMA ŘEZU KABELOVOU TRASOU**

měřítko: čís. výkresu:  
- **11-01**