

Obsah

114 Chodba

2

114 Chodba

Prostor Norma	114 Chodba 5.1.01	- -
Délka Šířka Výška	5800 3900 3000	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -
Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zřakového úkolu	Místo zřakového úkolu 1			-
Souřadnice prvního bodu	900	450	750	mm
Rozteč bodů 1	1000	0	0	mm
Rozteč bodů 2	0	600	0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	5	6		-
Úhel naklonění	0			-

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1			-
Svítilo	MODUS P 236 PC /			-
Světelný zdroj	L 36 W/840 G13			-
Souřadnice prvního svítidla	1450	1950	3000	mm
Rozteč svítidel 1	2900	0	0	mm
Rozteč svítidel 2	0	0	0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	2	1		-
Počet svítidel	2			-
Vektor optické osy	0.00	0.00	-1.00	-
Vektor osy C0	-1.00	0.00	0.00	-
Úhel otočení	180			°
Úhel naklonění	0			°
Úhel natočení	0			°

Činitel oslnění UGR v kontrolních bodech - Místo zřakového úkolu 1


Minimální hodnota 13.5 -
Střední hodnota 17.3 -
Maximální hodnota 18.6 -

Y\X	900	1900	2900	3900	4900
450	18.5	17.2	17.6	17.2	18.5
1050	18.6	17.2	15.9	17.2	18.6
1650	18.2	16.9	13.5	16.9	18.2
2250	18.2	16.9	13.5	16.9	18.2
2850	18.6	17.2	15.9	17.2	18.6
3450	18.5	17.2	17.6	17.2	18.5

114 Chodba

Místo zrakového úkolu 1 - Činitel oslnění UGR dle Sorensena

UGRL: 28: UGRmin: 13.5 UGRmed: 17.3 UGRmax: 18.6

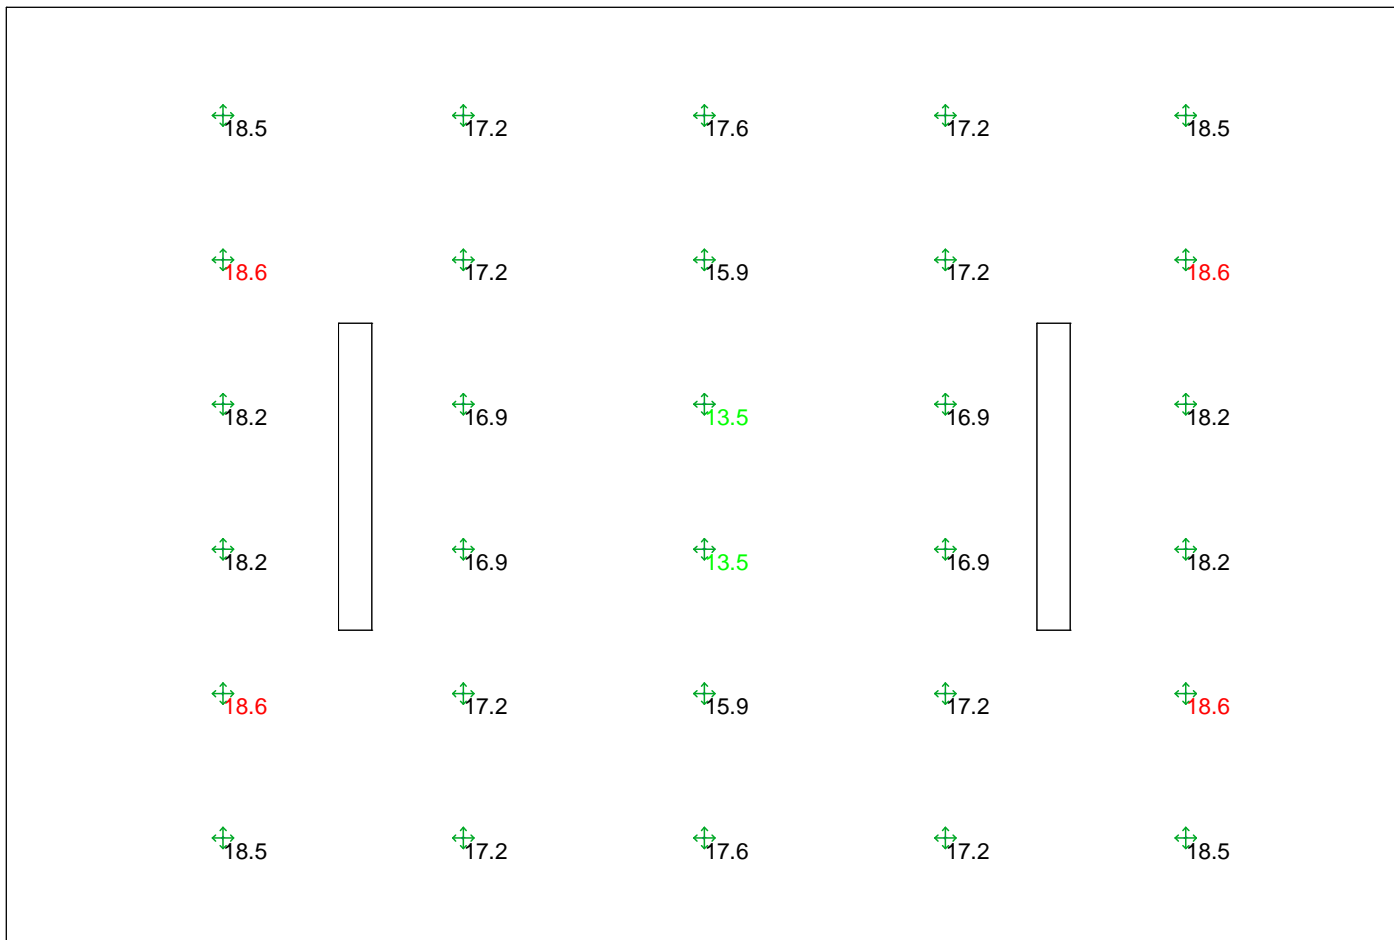

114 Chodba

-

