

Obsah

114 Chodba

2

114 Chodba

Prostor Norma	114 Chodba 5.1.01	- -
Délka Šířka Výška	5800 3900 3000	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zřakového úkolu	Místo zřakového úkolu 1			-
Souřadnice prvního bodu Rozteč bodů 1 Rozteč bodů 2 Počet ve směru rozteče 1,2	580 1160 0 5	325 0 650 6	0 0 0	mm mm mm -

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1			-
Svítilidlo Světelný zdroj Souřadnice prvního svítidla Rozteč svítidel 1 Rozteč svítidel 2 Počet ve směru rozteče 1,2 Počet svítidel Vektor optické osy Vektor osy C0 Úhel otočení Úhel naklonění Úhel natočení	MODUS P 236 PC / L 36 W/840 G13 1450 2900 0 2 2 0.00 -1.00 180 0 0	1950 0 0 1 0.00 0.00	3000 0 0 -1.00 0.00	- - mm mm mm - - - - ° ° °

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zřakového úkolu 1


Udržovací činitel **0.71**
Minimální hodnota **108.2 lx**
Střední hodnota **145.6 lx**
Maximální hodnota **179.7 lx**
Rovnoměrnost **0.74**

Y\X	580	1740	2900	4060	5220
325	108.2	130.3	129.2	130.3	108.2
975	133.1	160.2	157.6	160.2	133.1
1625	149.0	179.7	175.6	179.7	149.0
2275	149.0	179.7	175.6	179.7	149.0
2925	133.1	160.2	157.6	160.2	133.1
3575	108.2	130.3	129.2	130.3	108.2

114 Chodba

Místo zrakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

E_{min}: 108.2 Em: 145.6 E_{max}: 179.7 U_o=E_{min}/E_{med}: 0.74 Z: 0.71

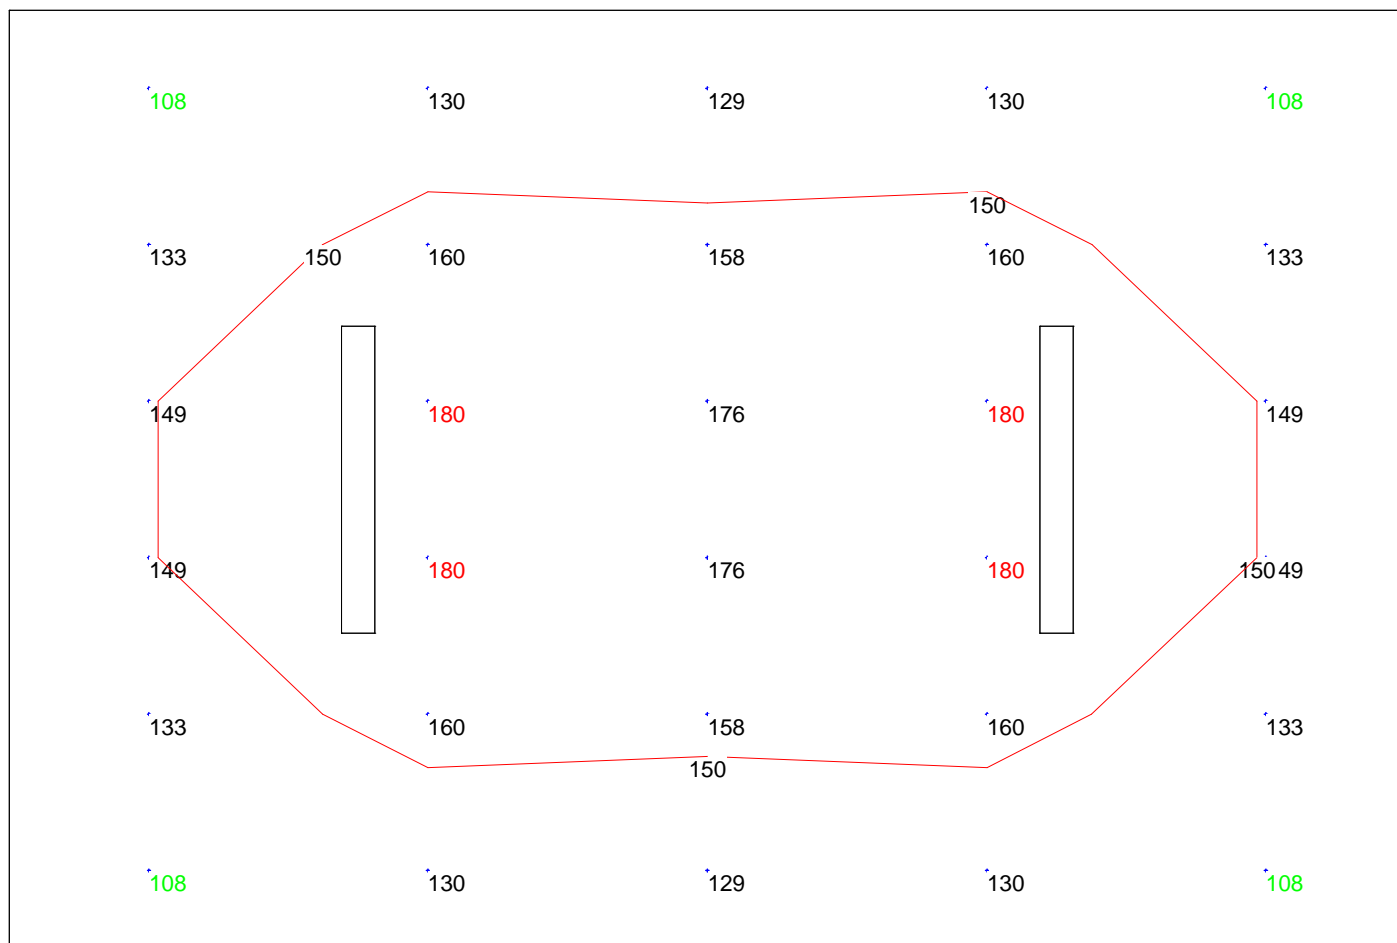

114 Chodba

-

