

Obsah

145 Chodba

2

145 Chodba

Prostor Norma	145 Chodba 5.1.01	- -
Délka Šířka Výška	2900 1800 3000	mm mm mm
Činitel odrazu stropu Činitel odrazu stěn 1,2,3,4 Činitel odrazu podlahy	0.70 0.50 0.50 0.50 0.50 0.30	- - -

Udržovací činitel	Počítán	-
Čistota prostředí Interval čištění svítidel Interval obnovy povrchů Interval výměny zdrojů Nejistota výpočtu	Čisté 12 36 Individuální 0.0	- Měsíců Měsíců - %

Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrkového úkolu	Místo zrkového úkolu 1			-
Souřadnice prvního bodu	242	225	0	mm
Rozteč bodů 1	483	0	0	mm
Rozteč bodů 2	0	450	0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	6	4		-

Rozmístění svítidel

Soustava svítidel 1	Soustava svítidel 1			-
Svídlo	MODUS P 236 PC /			-
Světelný zdroj	L 36 W/840 G13			-
Souřadnice prvního svítidla	1450	900	3000	mm
Rozteč svítidel 1	0	0	0	mm
Rozteč svítidel 2	0	0	0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	1	1		-
Počet svítidel	1			-
Vektor optické osy	0.00	0.00	-1.00	-
Vektor osy C0	-0.00	-1.00	0.00	-
Úhel otočení	270			°
Úhel naklonění	0			°
Úhel natočení	0			°

Horizontální udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech - Místo zrkového úkolu 1


Udržovací činitel **0.69**
Minimální hodnota **117.2 lx**
Střední hodnota **138.9 lx**
Maximální hodnota **159.7 lx**
Rovnoměrnost **0.84**

Y\X	242	725	1208	1691	2174	2657
225	117.2	135.1	146.2	146.2	135.1	117.2
675	127.4	159.6	159.6	159.6	147.8	127.4
1125	127.4	147.9	159.7	159.7	147.9	127.4
1575	117.2	135.2	146.2	146.2	135.2	117.2

145 Chodba

Místo zřakového úkolu 1 - Udržovaná osvětlenost v kontrolních bodech

E_{min}: 117.2 Em: 138.9 E_{max}: 159.7 U_o=E_{min}/E_{med}: 0.84 Z: 0.69

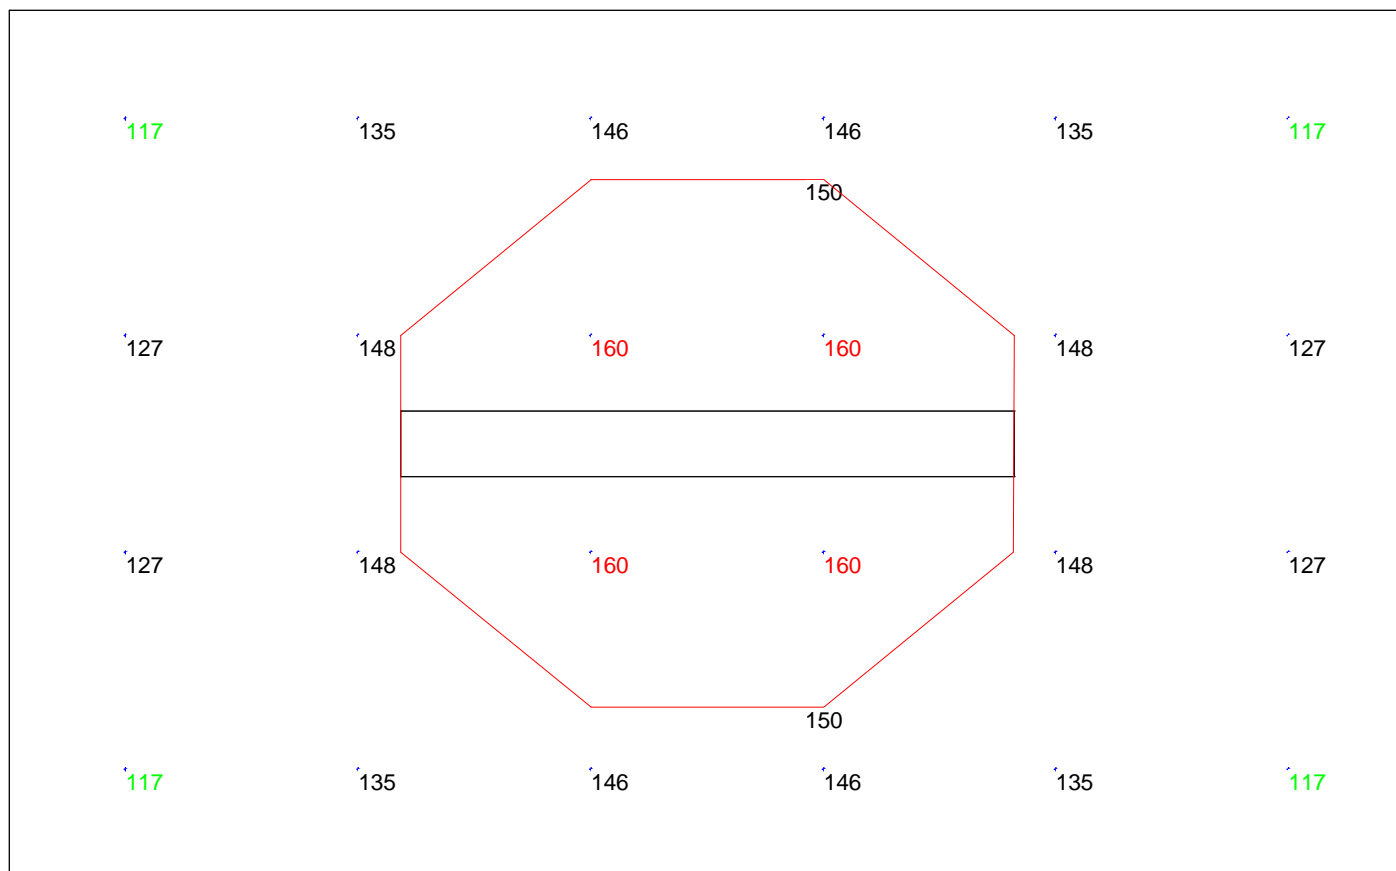

145 Chodba

-

