


Hlavní rozvodna


Rozvaděč RH pole 4

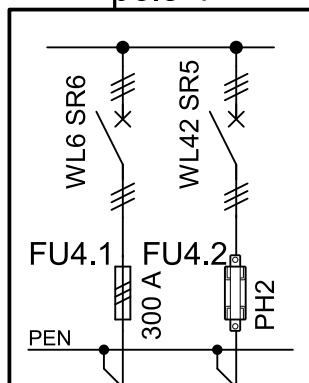

WL-6
AYKY 3x240+120
WL-42
AYKY 3x240+120


Pilř s pojistkovou skříní SR-5 a SR-6

SR-5

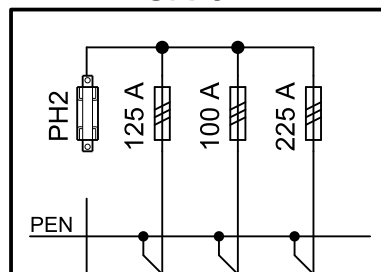

WL-13
RMS-B2.1
B3 - dílny
WL-12
RMS-B1.1
B1 - zdravotní středisko


SR-6

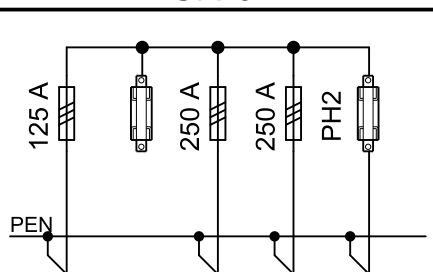

WL-9
WL-6
WL-10
WL-11
B-2.1- kuchyň
RMS-C1.11
B-2.1- kuchyň
RMS-C1.11

Chodba v objektu kuchyně

Rozvaděč RMSC 1.11 pole 2

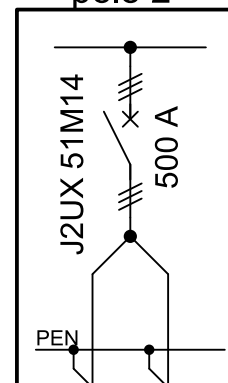

WL-11
AYKY 3x240+120
WL-10
AYKY 3x240+120

Stávající schéma napájení - červenec 2016

VYPRACOVAL:
Jiří Ostatnický
Tel. 732 967 090
E-mail: j.ostatnický@quick.cz

INVESTOR:
Věžnice Světlá nad Sázavou
Rozkoš 990
592 91 Světlá nad Sázavou
OKRES: Havlíčkův Brod KRAJ: Vysočina

AKCE: Posílení proudové zatížitelnosti kuchyně
Věžnice Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990, 582 91 Světlá nad Sázavou
OBSAH: Stávající schéma napájení

Stupeň: PD Zak. číslo: 10716
Měřítka: Výkres:
Formát: 1x A4
Datum: 7/2016

D1.2