

Projektant	Kreslil	Zodpovědný projektant	Ing. Ivan Novotný V dolině 1154/1, Praha 10 novotny.regulace@centrum.cz Tel: 736776500	
Ing. I. NOVOTNÝ	Ing. I. NOVOTNÝ	Ing. I. NOVOTNÝ		
Místo : Věznice Vinařice, č.p. 245, 273 07 Vinařice				
Investor : Česká republika – Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4				
AKCE : ”Vinařice – výměna plynového kotle – projektová dokumentace”			Stupeň :	DPS
			Datum :	8.2012
			Formát :	4 A4
ČÁST : MĚŘENÍ A REGULACE				
OBSAH :  EL. ZAPOJENÍ			Měřítko : -	Číslo výkresu :  3

STAVAJÍCÍ MODUL


ŘÍZENÍ VÝKONU KOTLE 1

CLIO P 825 Q1

ŘÍZENÍ VÝKONU KOTLE 2

STAVAJÍCÍ

CLIO P823A Q2

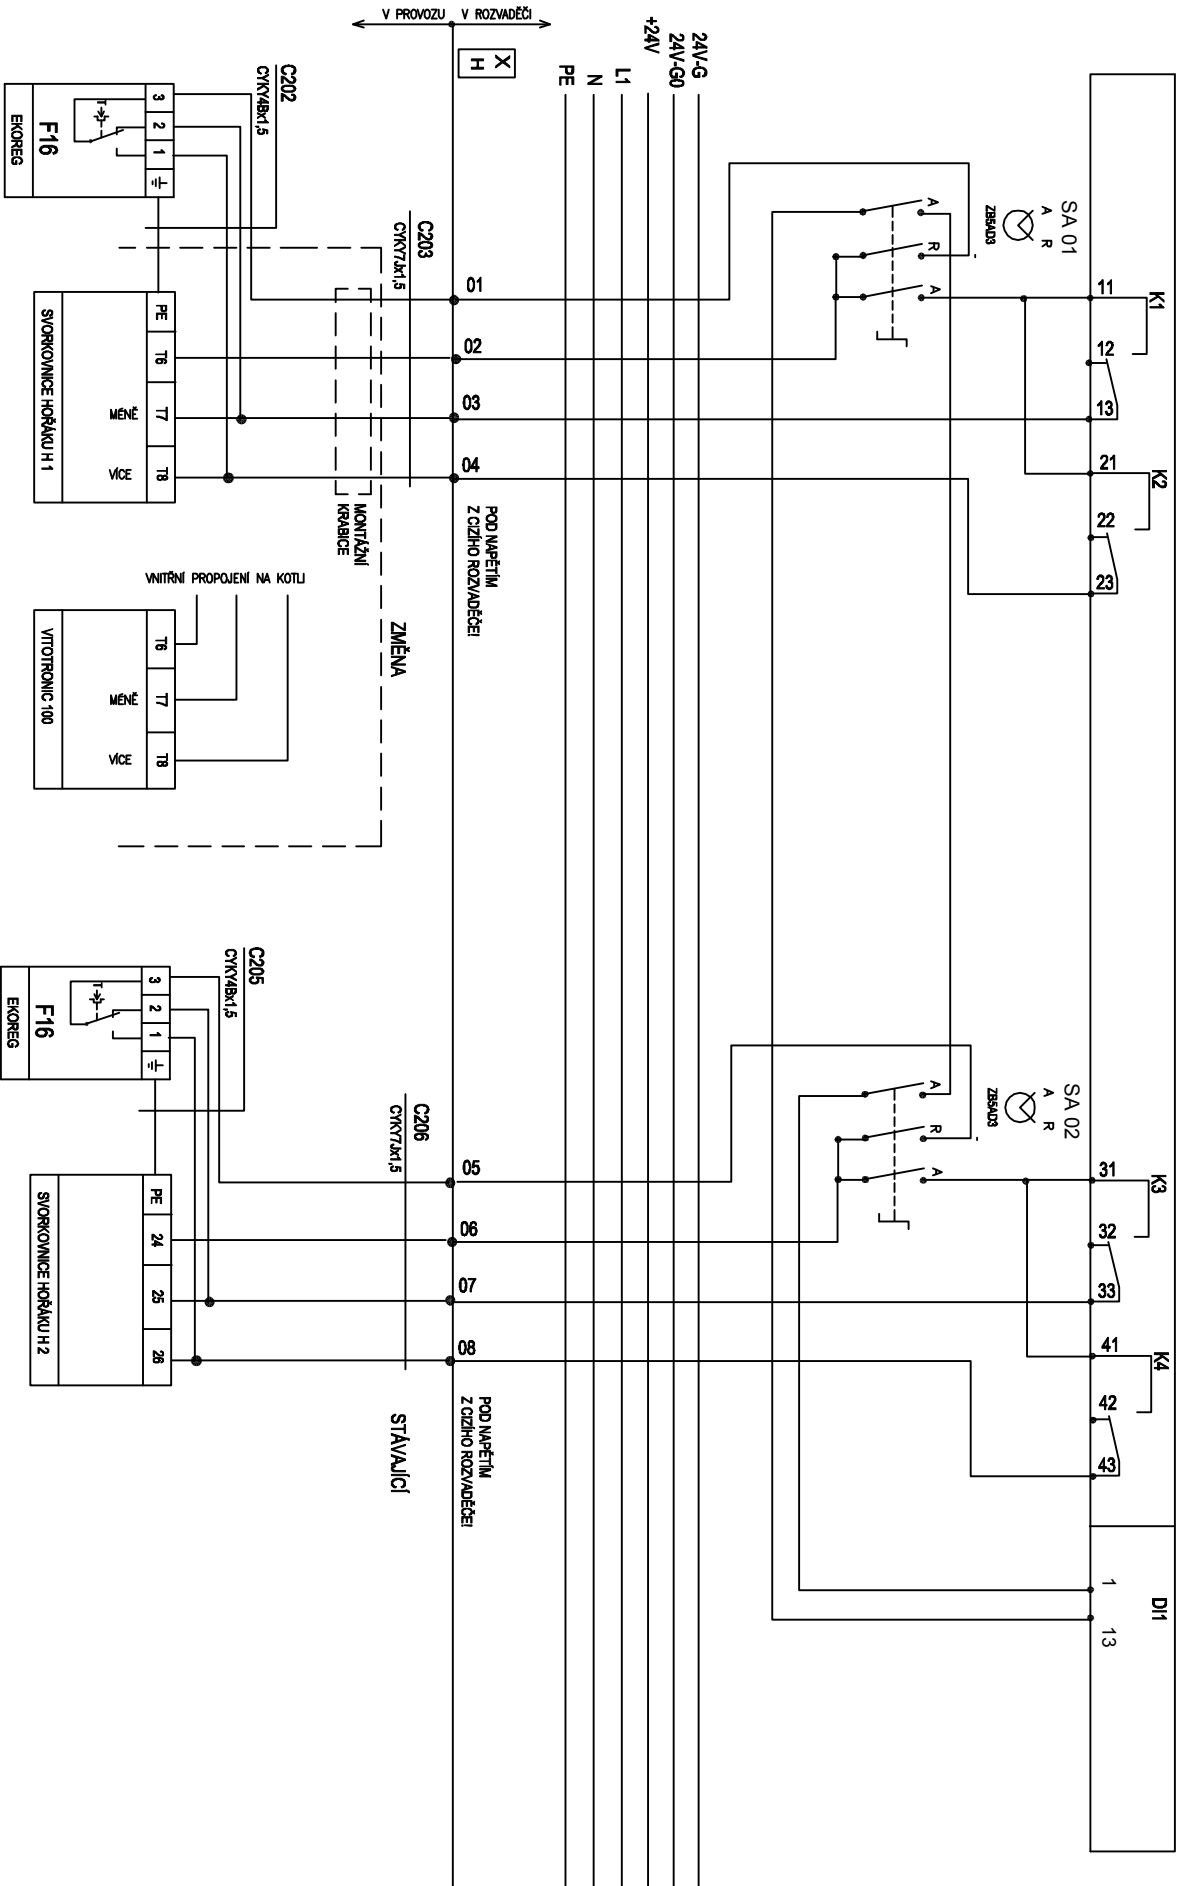


rev/28		datum		VYPRACOVÁV: Ing. Novotný		ZODP. PROJEKTANT: Ing. Novotný		datum: 8/2012		VINAŘICE – VÝMĚNA PLYNOVÉHO KOTLE –		SCHEMA ZAPOJENÍ REGULACE		ROZVADĚČ MOR	
1															
2															
3															

VÝKONOVÝ KOTLE

V.Č.:

SCHEMA 1


## HAVARIJNÍ SMYČKA



v.č.:

ROZVADĚČ MAR

SCHEMA 2



UVOLNĚNÍ  
CHOD, PORUCHA

ROZVADĚČ	MaR
v.č.:	SCHEMA 3