


PŘÍVOD Z R1B:

1B-31 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. UMYVÁRNY
1B-32 - CYKY-J 3 x 1,5 - SV.OBV. UMYVÁRNY
1B-E31 - H07V - U 6 z/žl - DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

LEGENDA ZNAČEK:

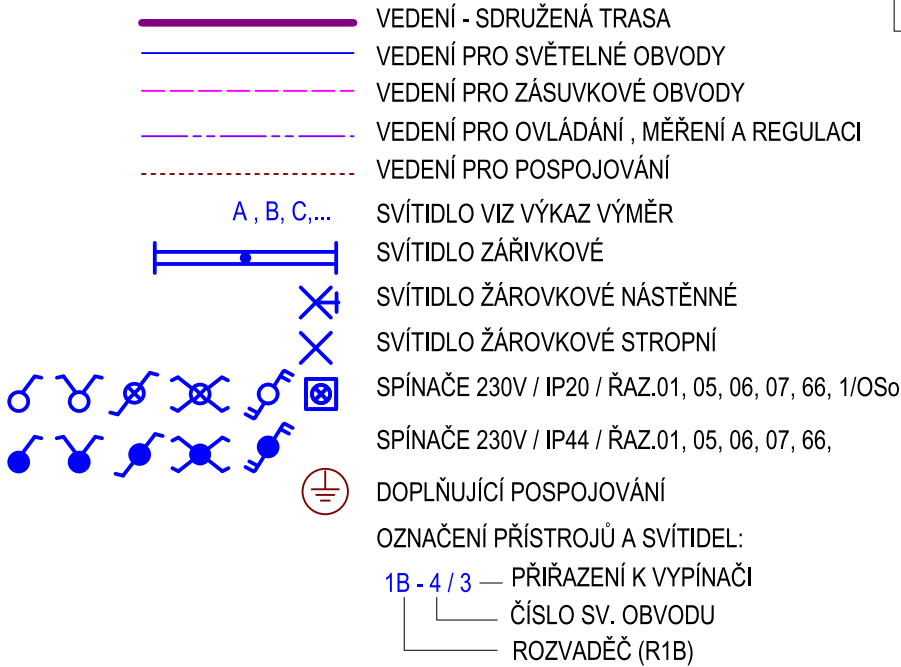

POZN.:
ROZVODNÁ SOUSTAVA. 3+PEN stř. 50Hz, 400/230V / TN-C - stávající el.instalace
ROZVODNÁ SOUSTAVA. 1+N+PE stř. 50Hz, 230V / TN-C-S - nová el.instalace
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed.2/Z1:
DOPLNĚNÁ (ZVÝŠENÁ) OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:
AUTOMAT.ODPOJENÍM OD ZDROJE A:
1) PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 30mA
2) DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
VNĚJŠÍ VLVIVY: DLE ČSN 332000-5-51 , ČSN 332000-4-41 ed.2/Z1:
DLE ČSN 332000-7-701 - KOUPELNY, SPRCHY
DLE ČSN 332130 - UMYVACÍ PROSTORY
NORMÁLNÍ DLE TAB NA4 ČSN 33200-4-41
EL.INSTALACE: KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU,

Zodp. proj.:	Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ Drahomír Holoubek Závodu míru 584/7, tel.:775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE	
Objednatel:	Vězeňská služba ČR, Věznice Ostrov.		
Investor:	Vězeňská služba ČR , věznice Ostrov		
KÚ:	Karlovarský	OÚ:	Ostrov
Stavba:		Formát	11 / 2016
VĚZNICE OSTROV OPRAVA UMYVÁREN		Datum	11 / 2016
		Čís.zakázky	74 / 16
		Proj.stupeň:	DPS
Objekt:		Měřítko:	Číslo výkresu:
Dílčí část:		1:50	D.1.4.4 / 2
Obsah:		PŮDORYS 1.NP	