
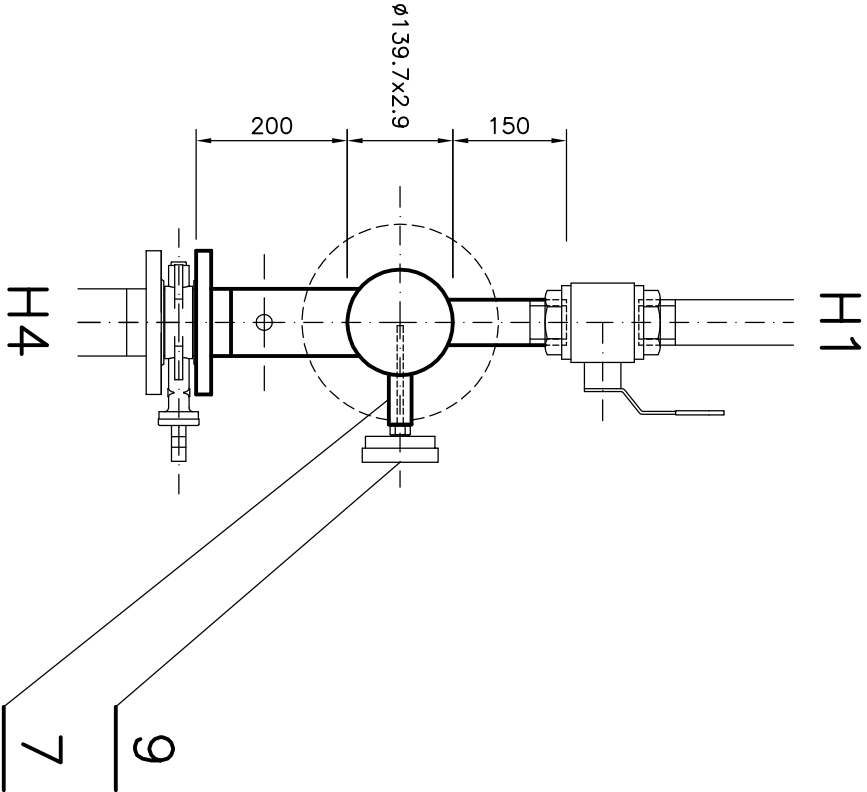


H6	15	16	MĚŘENÍ TLAKU	1				
H5	15	16	VYPOUŠTĚNÍ	1				
H4	80	16	VSTUP ÚT	1		ČSN131160.0	SIGRAFLEX	
H3	32	16	HRDLO – OKRUH 3	1				
H2	50	16	HRDLO – OKRUH 2	1				
H1	50	16	HRDLO – OKRUH 1	1				
OZN.	DN	PN	URČENO PRO	KS	ČÍSLO POTR.V.	PŘÍRUBA TYP/ČSN	TĚSNĚNÍ NORMA MATER.	POZNÁMKA

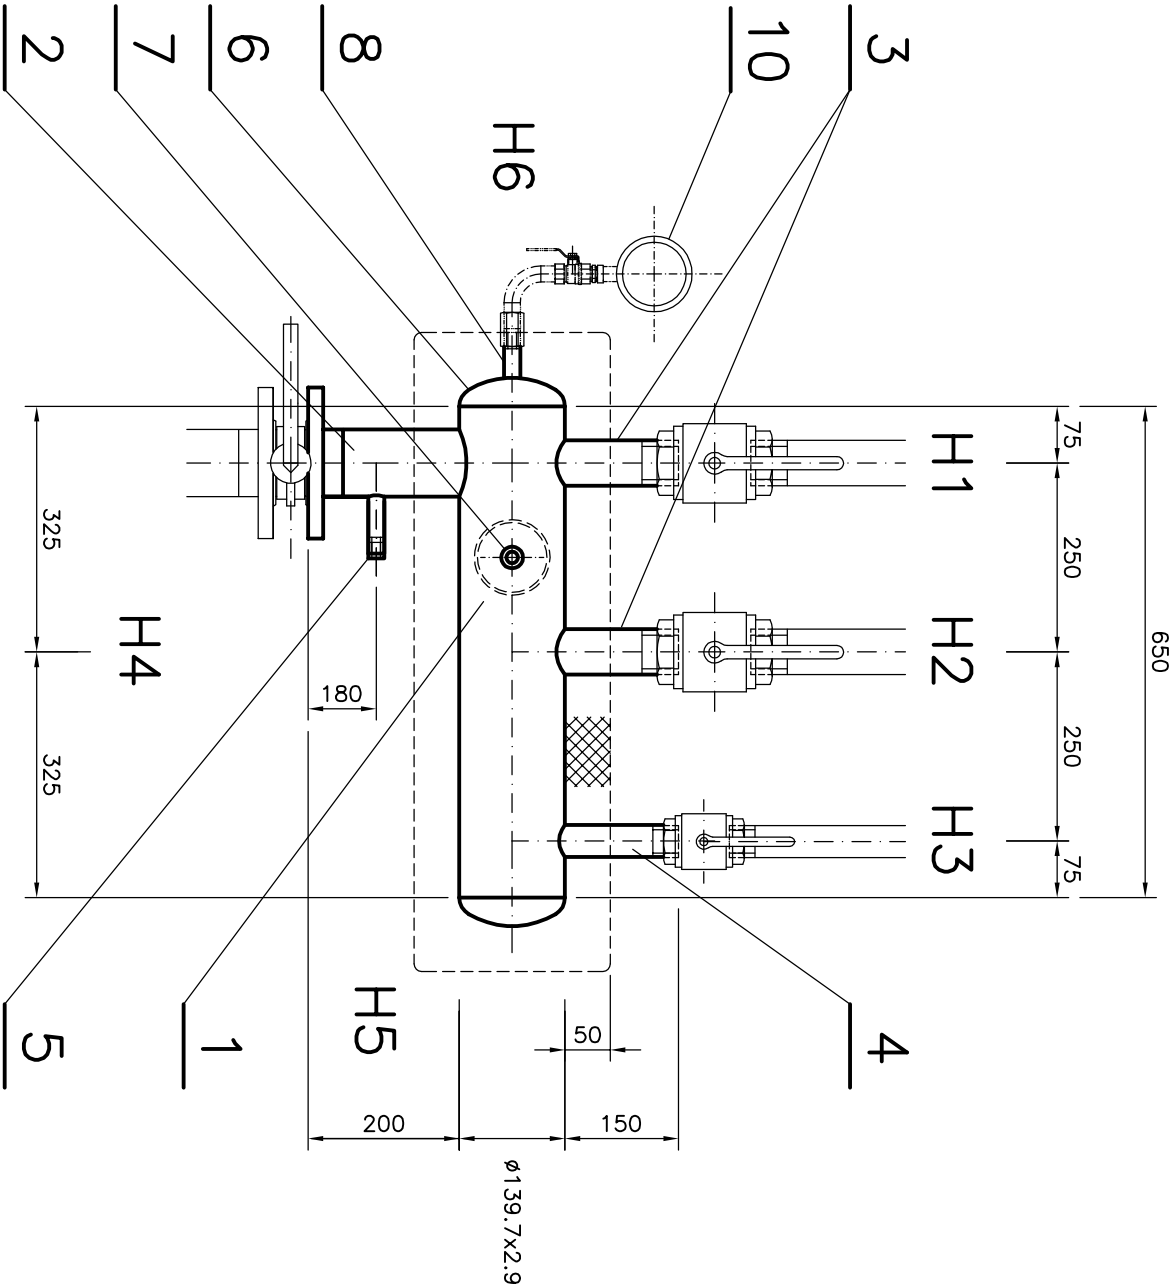

10	TLAKOMĚŘ $\varnothing 100$ (0–600 kPa)	SUKU 1444	1		
	MANOMETROVÝ VENTIL 1/2"	KK–1/2"	1		
9	TEPLOMĚŘ TR 100 (0–120 °C)	SUKU 01100	1		
	JÍMKA ZAVÍT 1/2" – 80 MM		1		
8	NAVAREK TR 21.4x2.65–60 MM	ČSN 425710	1		
7	NAVAREK M20x1.5–L=65 MM	ON 027320	1		
6	DNO DN125	ON 131820	2	1,4	
5	TR 21,3x2,65–150	ČSN 425710	1	0,2	
4	TR 42,4x3,25–160	ČSN 425710	1	0,7	
3	TR 60,3x3,65–160	ČSN 425710	2	0,8	
2	TR 88,9x3,2–165	ČSN 425715	1	0,9	
1	TR 139,7x4,0–650	ČSN 425715	1	6,4	
POS.	ROZMĚR	NORMA	MATERIAL	KUS	HMOT. POZNÁMKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. VACLAV REMUTA	
VYPRACOVAL	ING. VACLAV REMUTA	
KRAJ:	ÚSTECKÝ	OBEC: BĚLUŠICE, BEČOV U MOSTU
INVESTOR:	VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR – VĚZNICE BĚLUŠICE	
AKCE	VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR – VĚZNICE BĚLUŠICE OBJEKT č. 31 – HALA SKLOTAS D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB VYTÁPĚNÍ	
OBSAH VÝKRES	ROZDĚLOVAČ ÚT DN125/PN16	
	MĚŘÍTKO:	1 : 10
	ČÍSLO VÝKRESU:	439–Vr–04
	Ing. VACLAV REMUTA PRŮBĚŽNÁ 3372 434 01 MOST IČ: 63756617 DIČ: CZ6812161521	
	FORMÁT: A3	DATUM: 01/2017
	STUPEŇ: PD PRO	PROVADĚNÍ STAVBY
	ČÍSLO ZAKÁZKY:	12-2016-439