


ŘEZ C-C'

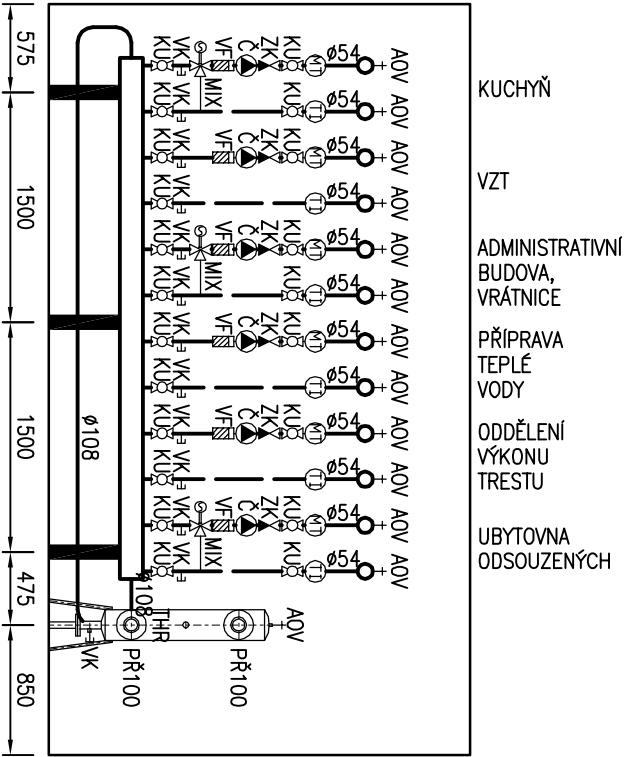

LEGENDA :

КОТЛОВЫЙ ОКРУЖ :

- PR Přiruba
- KU Kulový uzavěr
- ZK Zpětná klapka
- VF Vodní filtr
- ČTO Oběhové čerpadlo větve pro vytápění
- MT Termomanometr, 20–120°C, 0–400 kPa
- TI Teploměr, 0–120°C s jímkou
- VK Vypouštěcí kulový kohout
- AV + Automatický od vzdušňovací ventil se zpětným ventilem
- THR Termodraulický rozdělovač

ВЕТЕВ ПРО ВТАПЭНІ :


- KU Kulový uzavěr
- ZK Zpětná klapka
- VF Vodní filtr
- MIX Třiolcestný směšovací ventil
- ČTO Oběhové čerpadlo větve pro vytápění
- MT Termomanometr, 20–120°C, 0–400 kPa
- TI Teploměr, 0–120°C s jímkou
- VK Vypouštěcí kulový kohout
- AV + Automatický od vzdušňovací ventil se zpětným ventilem

ВЕТЕВ ПРО ПРІПРАВУ ТЕПЛЭ ВОДЫ :



- KU Kulový uzavěr
- ZK Zpětná klapka
- VF Vodní filtr
- ČTV Oběhové čerpadlo větve pro přípravu teplé vody
- MT Termomanometr, 20–120°C, 0–400 kPa
- TI Teploměr, 0–120°C s jímkou
- VK Vypouštěcí kulový kohout
- AV + Automatický od vzdušňovací ventil se zpětným ventilem

ВТАПЭЦІ ЗАРІЗЭНІ – РЭЗЫ

ŘEZ A-A'

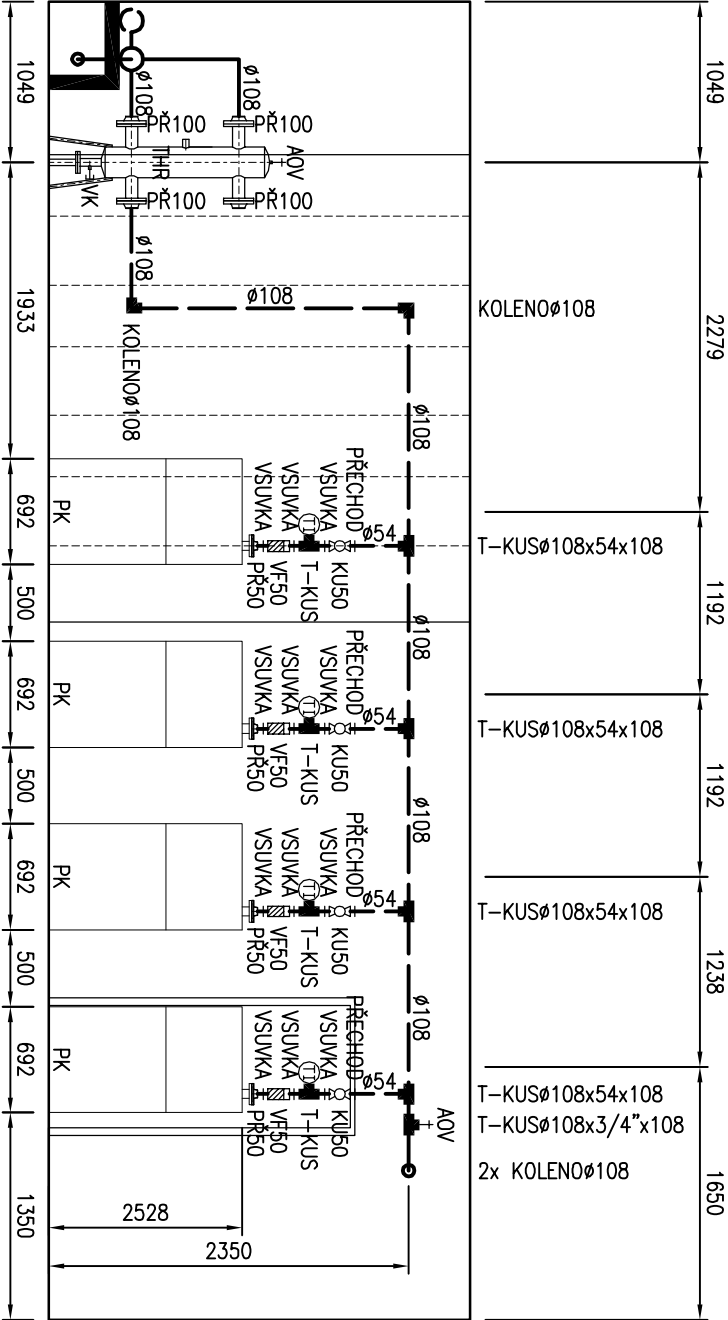

ŘEZ B-B'

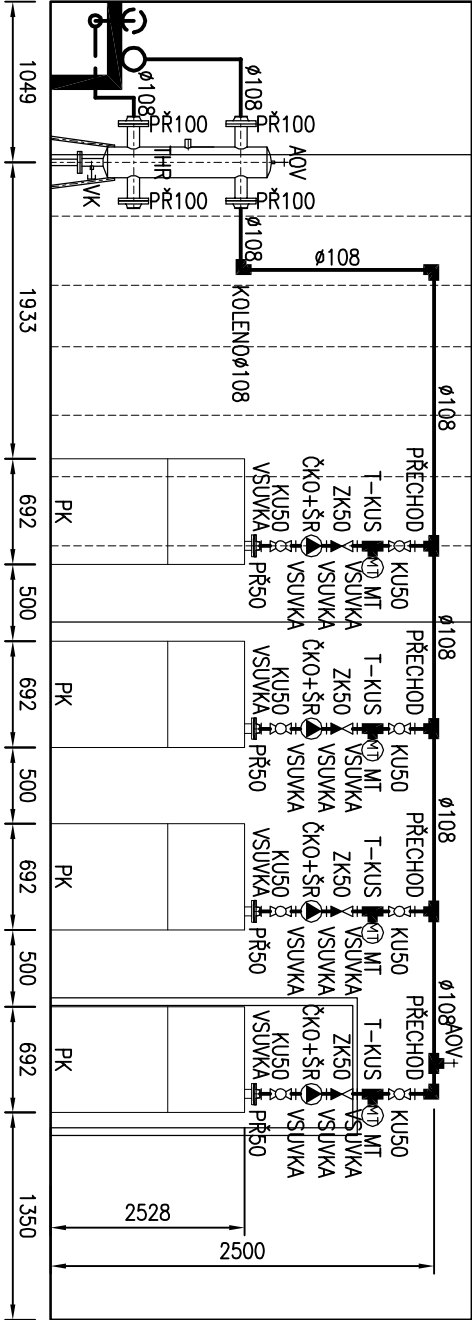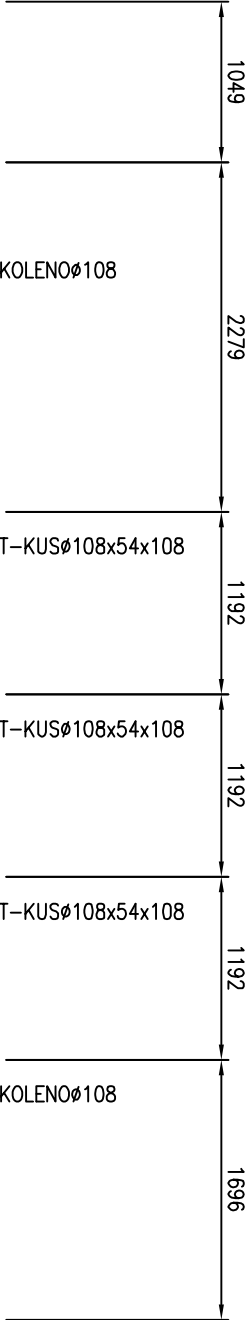

Karel Matoušek, Husova 310, 417 23 Košťany			
Vypracoval : Karel Matoušek		Odpovědný projektant : Karel Matoušek	
Název akce : NOVÉ SEDLO – KONDENZAČNÍ KOTELNA ZHOTOVENÍ PD DRAHONICE		Datum : 09/2016	
402 35 564		Měřítko : 1 : 50	
Část : D.2.3 PLYNOVÁ KOTELNA III. KATEGORIE		Formát : 2xA4	
Obsah : VYTÁPĚCÍ ZAŘÍZENÍ – ŘEZY		Stupeň: DPS	
Objednatel : Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 00 Praha		Číslo výkresu : D.2.3.5	