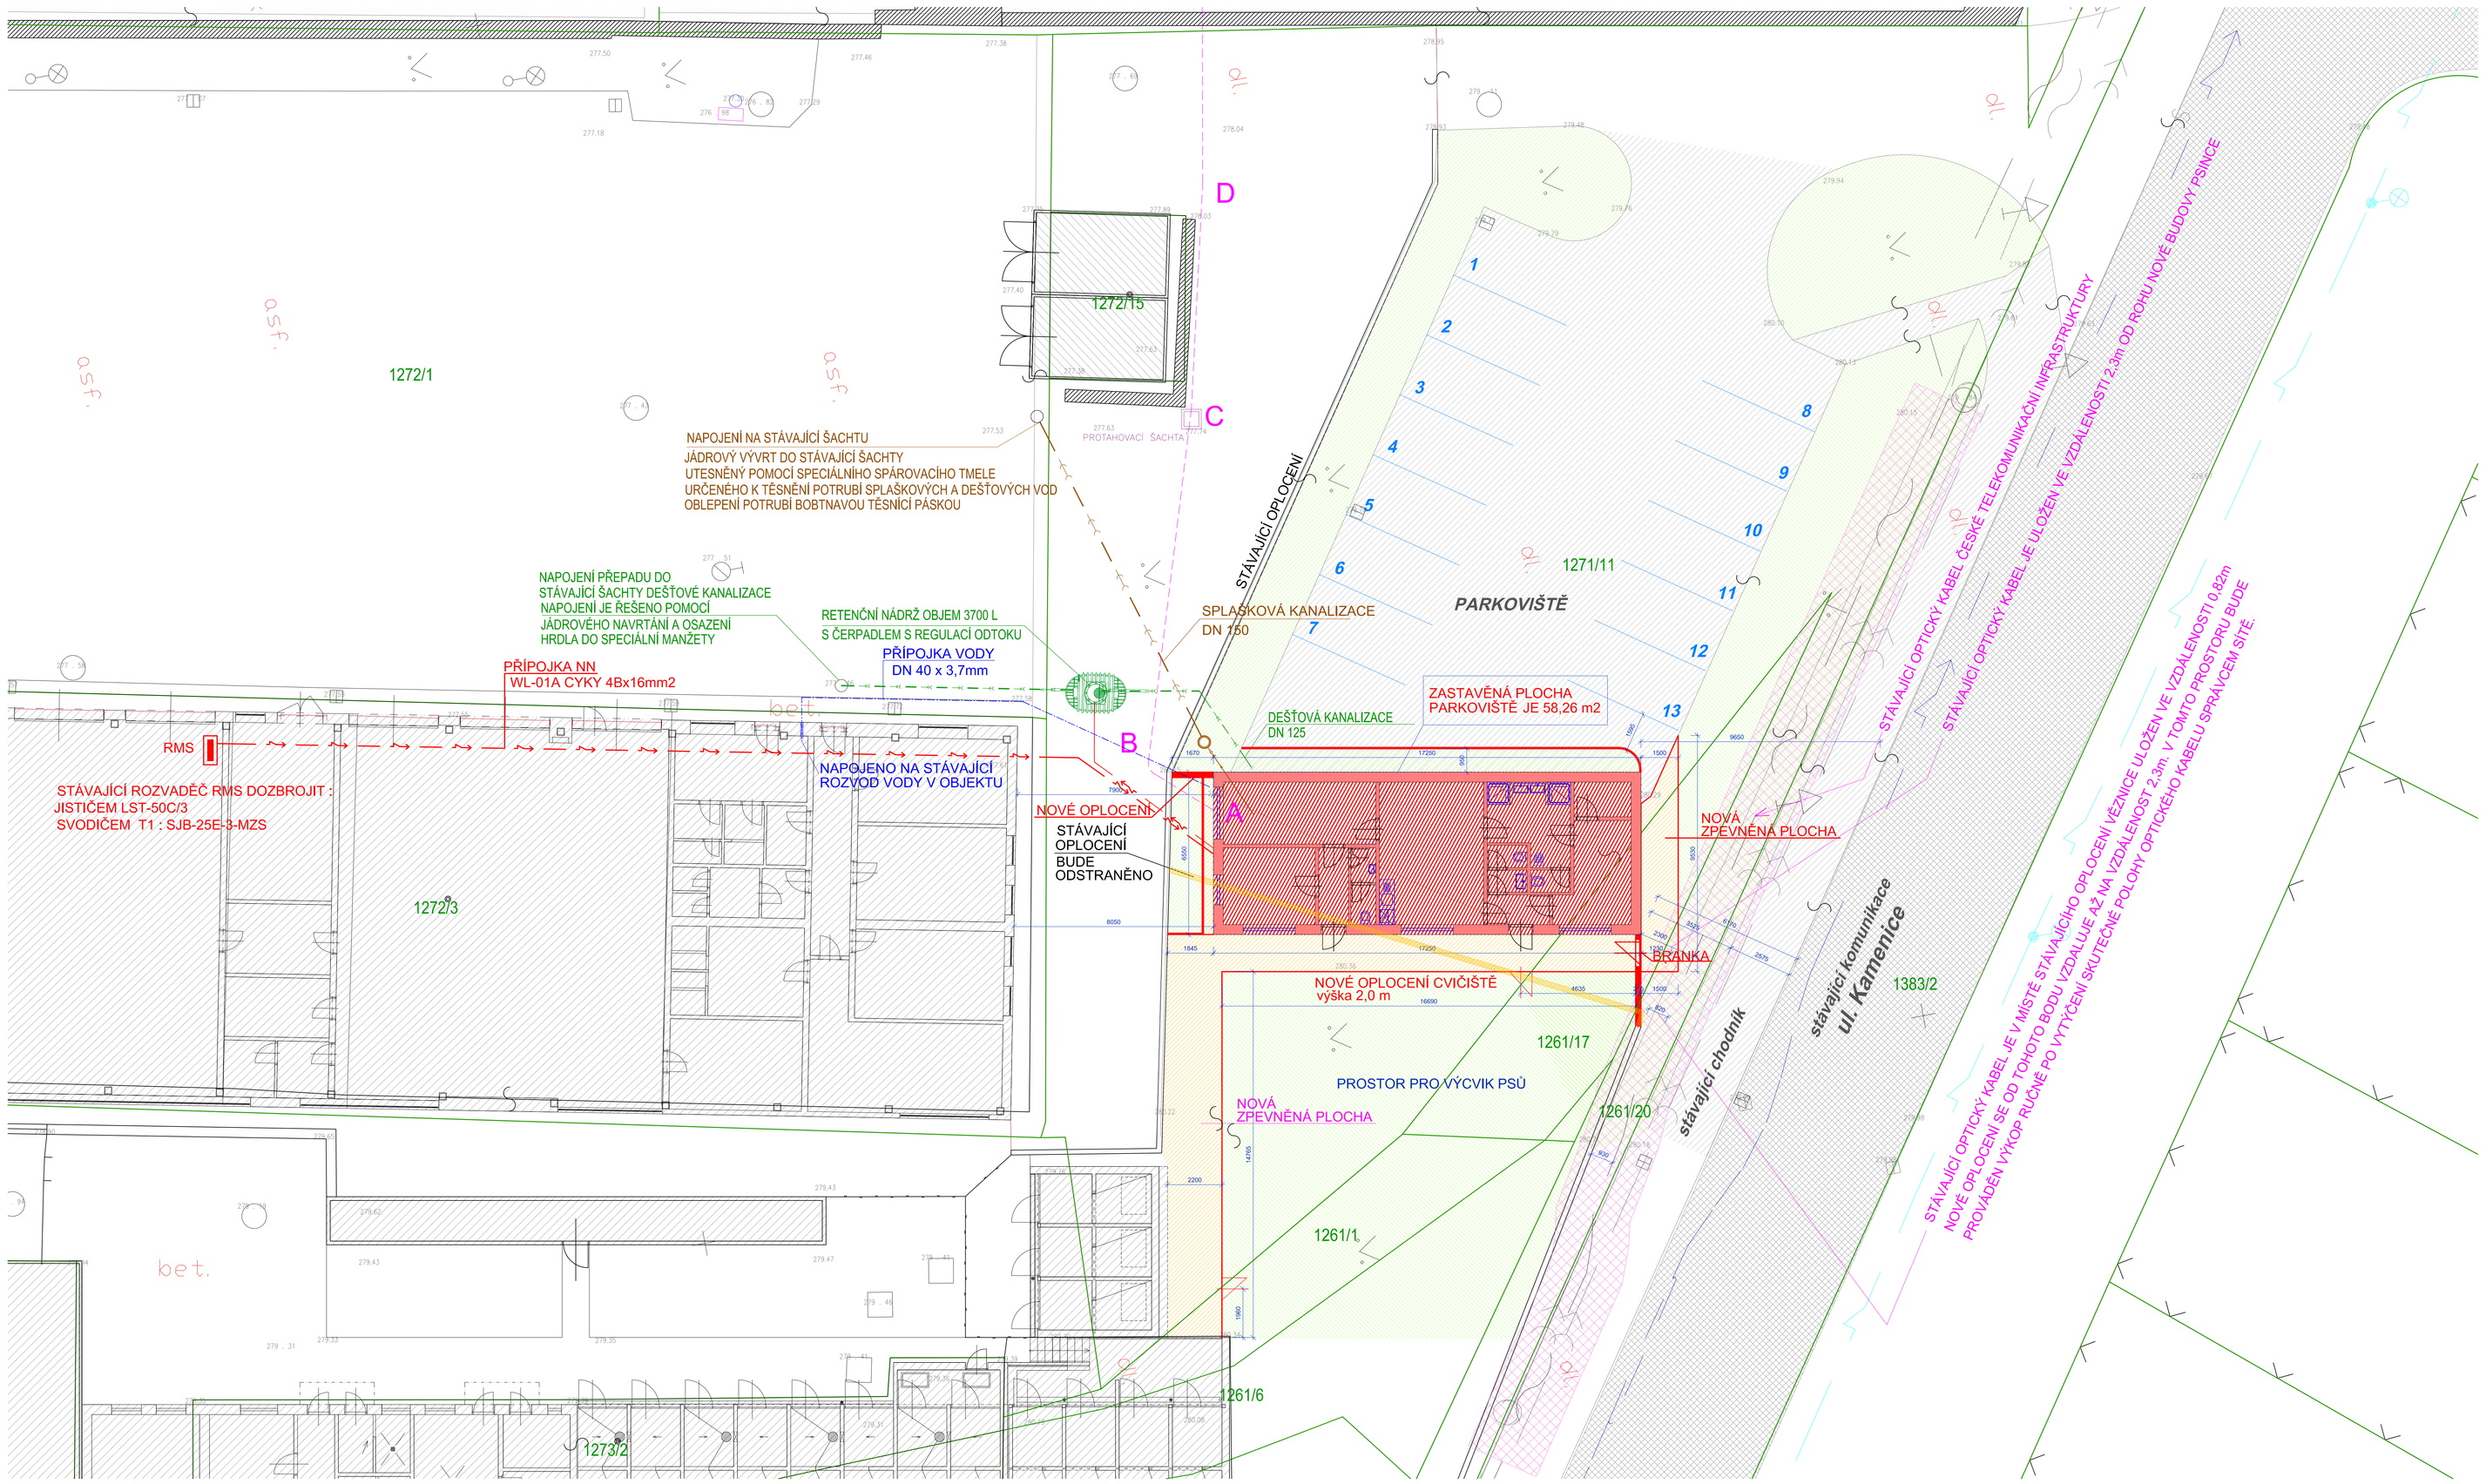

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- NOVÁ VNITROAREÁLOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA, HD-PE 100,SN 40x3,7 mm
- NOVÁ VNITROAREÁLOVÁ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE-PVC DN 150
  REVIZNÍ A ČISTÍCÍ PLASTOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA Ø 425 S PLASTOVÝM POKLOPEM 1,5 t DO KORUGOV. ROURY
- NOVÁ VNITROAREÁLOVÁ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE-PVC DN 150
- NOVÉ VNITROAREÁLOVÉ ROZVODY ELEKTRO
- NOVÉ VNITROAREÁLOVÉ ROZVODY SLABOPROUDU

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- SLABOPROUD O2
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- ELEKTRO NN
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- OCHRANNÉ PÁSMO SLABOPROUD O2 1,50 m NA KAŽDOU STRANU

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH PLOCH

- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, KOMUNIKACE, ŽIVICE
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, DLAŽBA
- STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÁ PLOCHA, SADOVÉ ÚPRAVY

LEGENDA NOVÝCH PLOCH

- CHODNÍKY — KRYT DLAŽDĚNÝ, BARVA ŠEDÁ
  ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60mm
  DROBNÝ ŠTĚRK 4/8 40mm
  STERKOBET 150mm
  250mm
- ZATRAVNĚNÁ PLOCHA

± 0,000 = 280,35

hlavní projektant:	Ing. Lubomír PETR
zodpovědný projektant:	Ing. Lubomír PETR
vypracoval:	Ing. Jan BLAŠČÍK
investor:	ČESKÁ REPUBLIKA Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

stupeň:	DPS
datum:	03/2017

Brno – výstavba objektu psince

Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno
Brno, Jihlavská 12, 601 29

Koordinační situační výkres

PEND s.r.o.
Vojanova 6,1, 615 00 Brno
tel.: 548424611+13, fax.: 548424614
E-mail: projekt@pend.cz, www.pend.cz

měřítko:	1:100
čís. výkresu:	C-02