
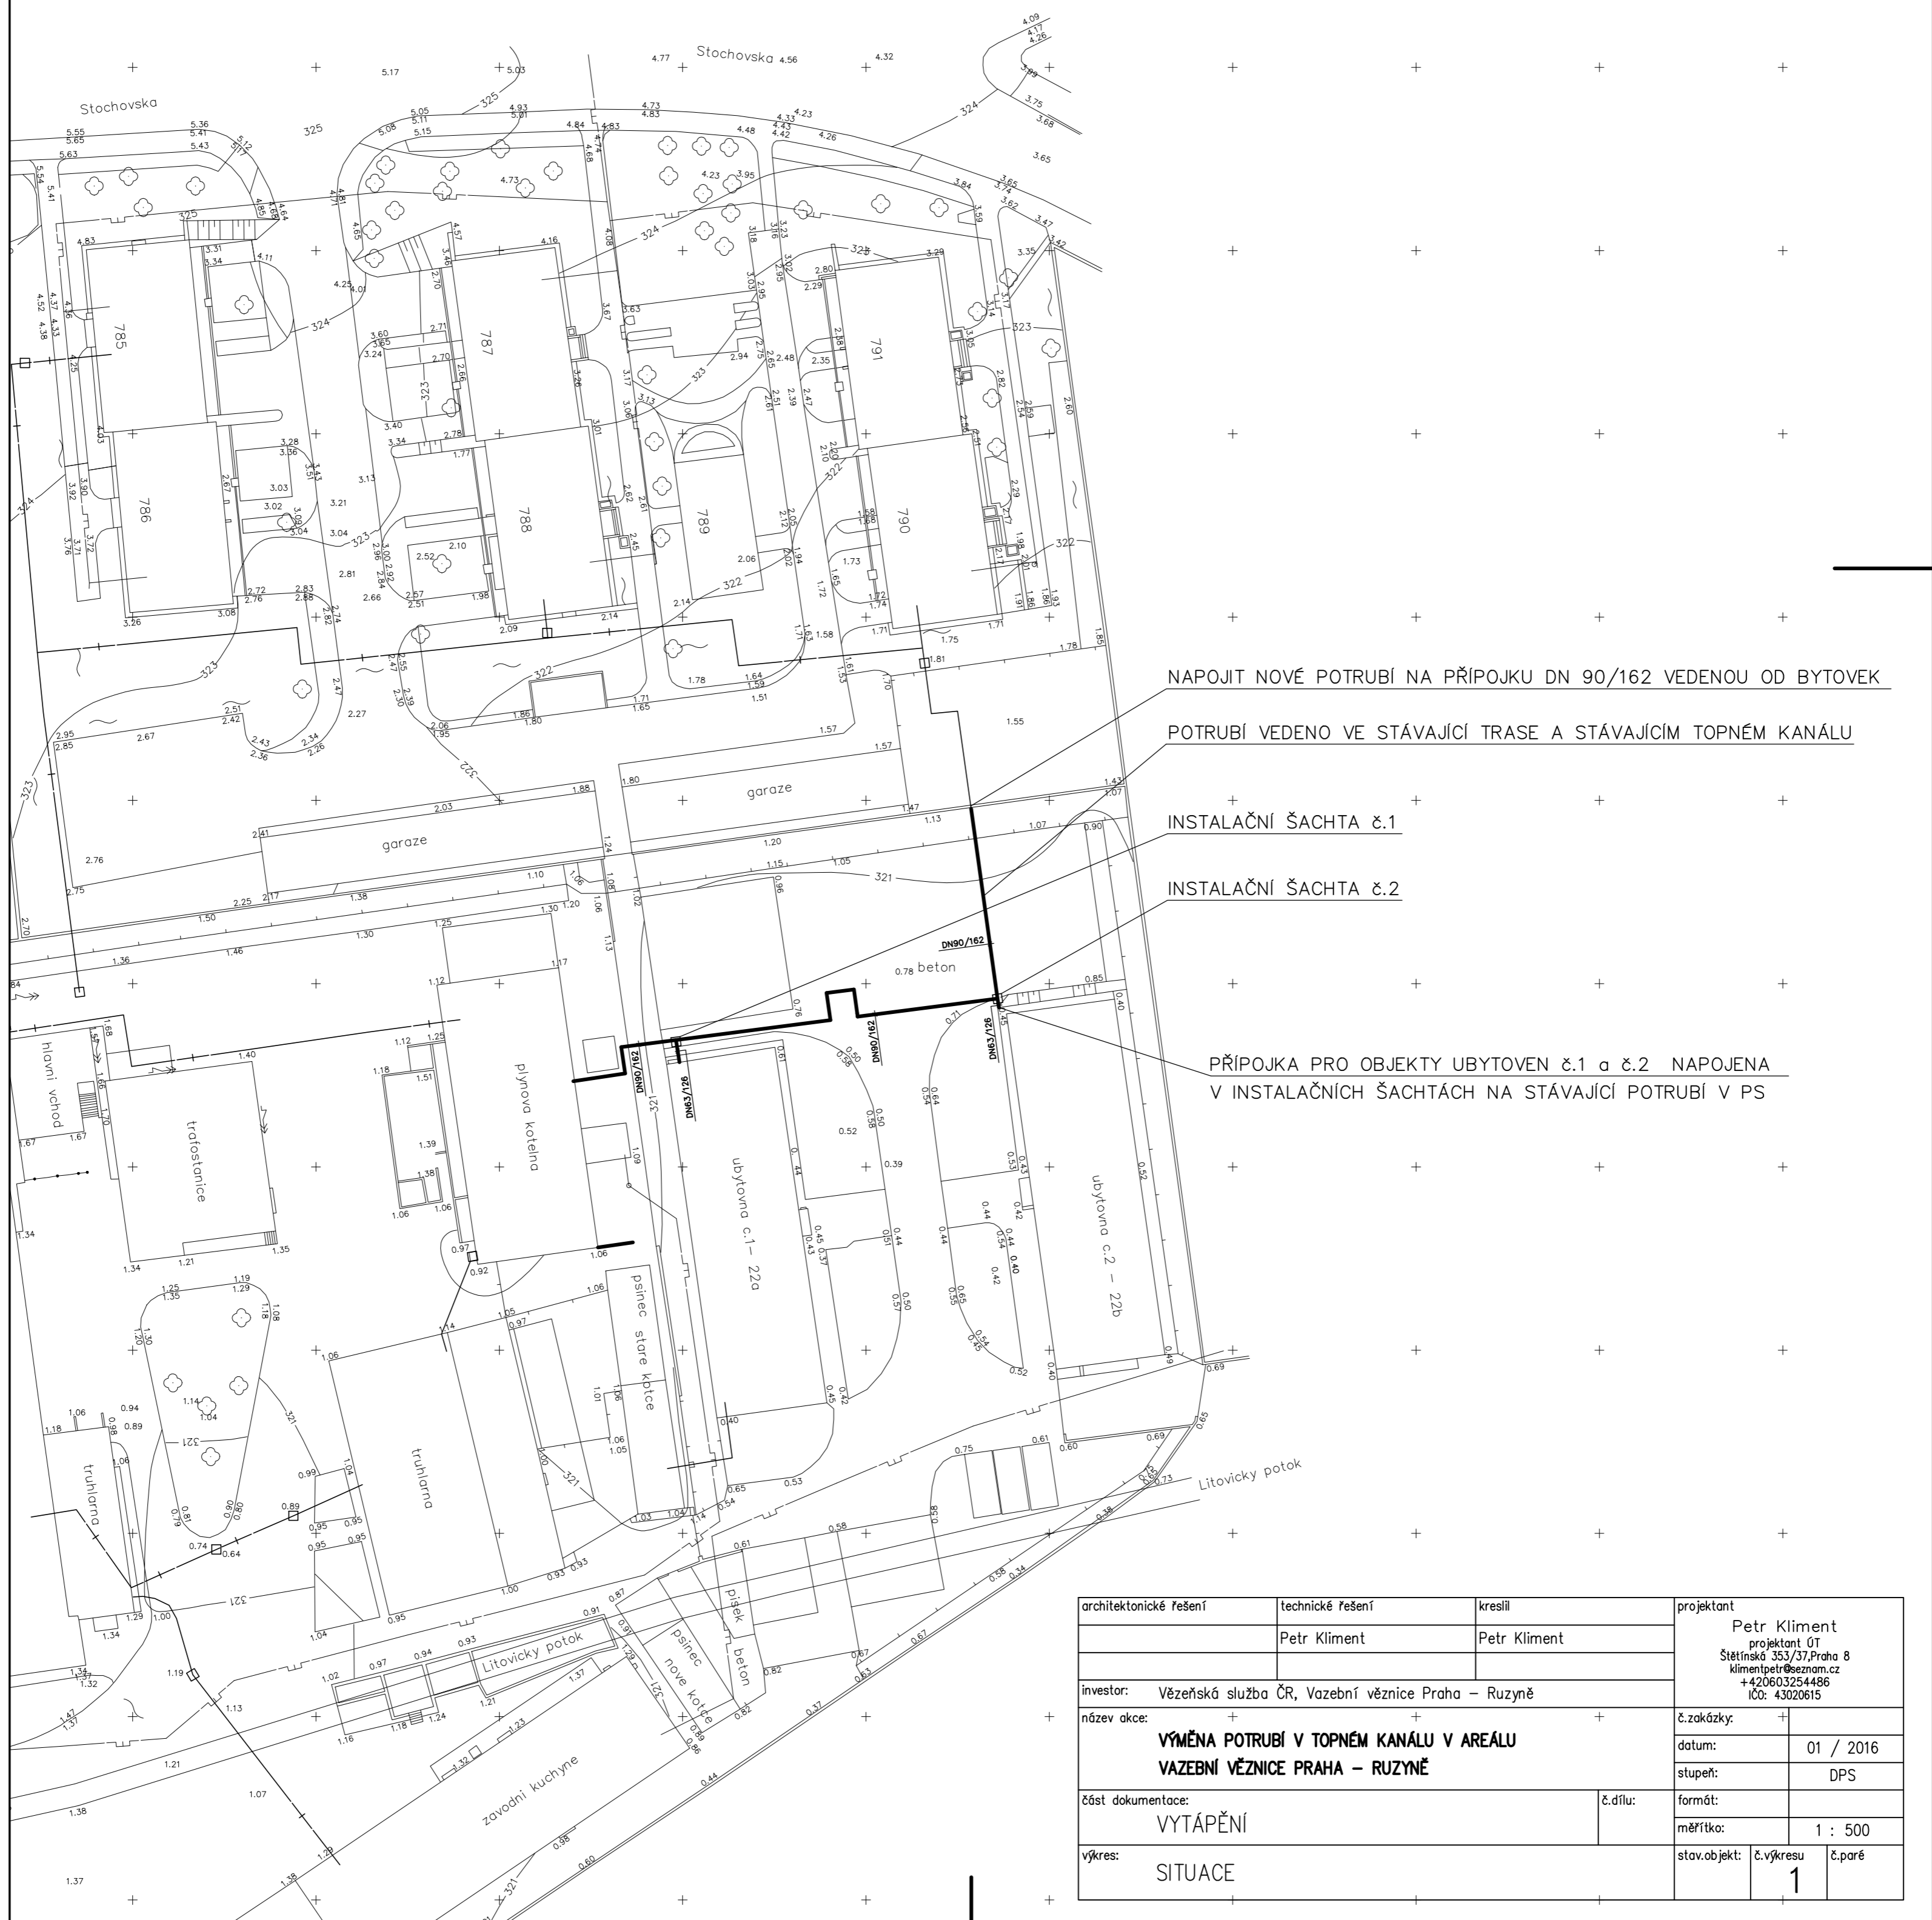
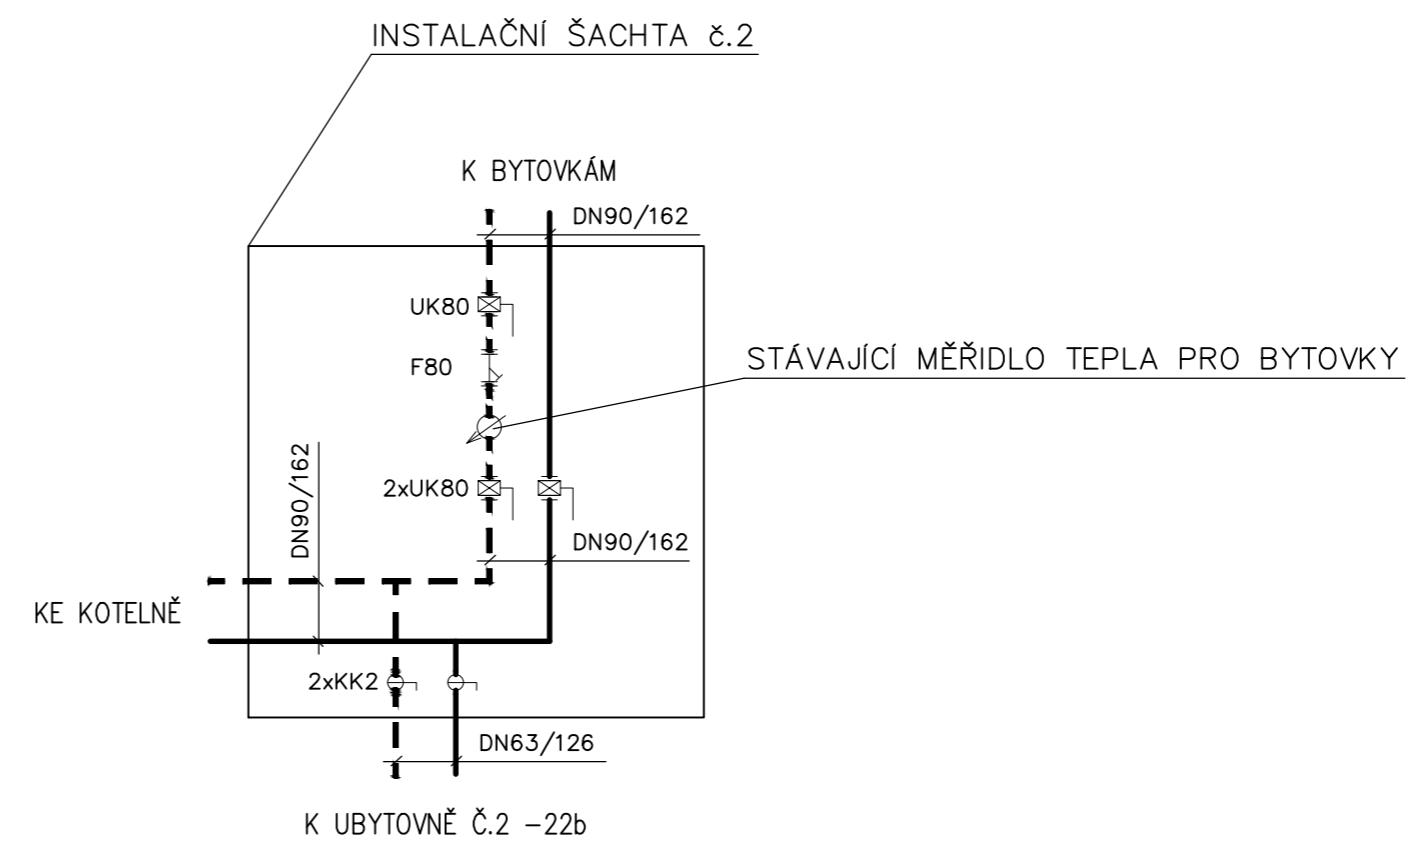


POZNÁMKA:

— PŘÍVOD TOPNÉ VODY  
 - - - ZPÁTEČKA TOPNÉ VODY

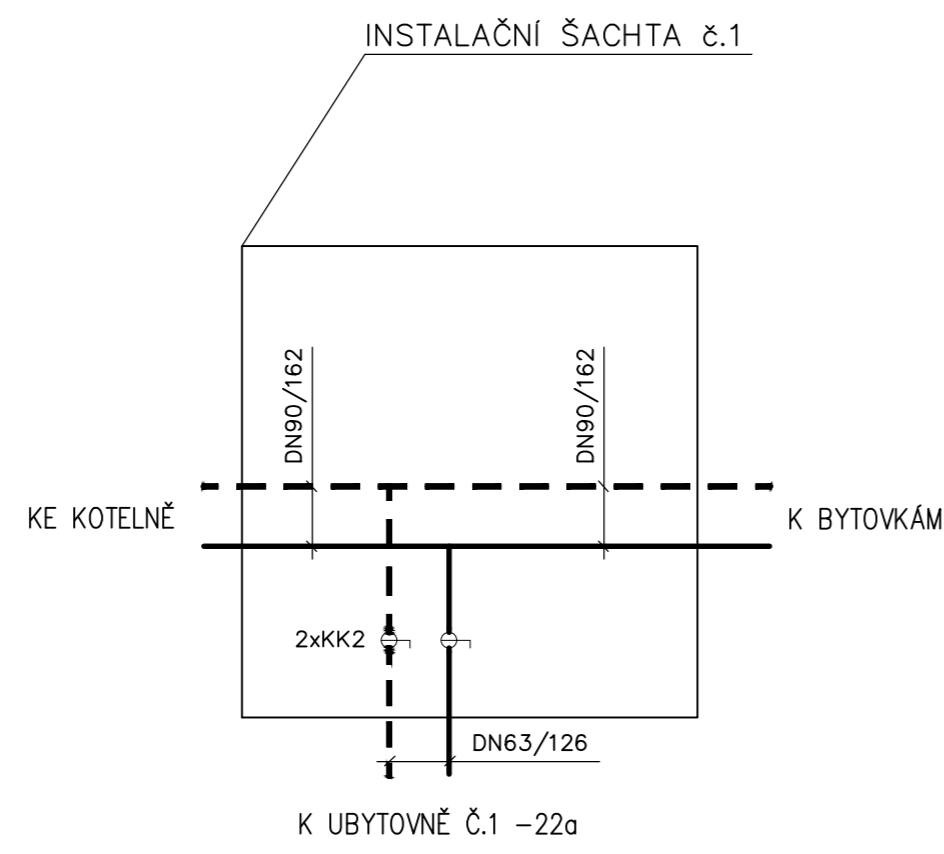

NAPOJIT NOVÉ POTRUBÍ NA PŘÍPOJKU DN 90/162 VEDENOU OD BYTOVEK

POTRUBÍ VEDENO VE STÁVAJÍCÍ TRASE A STÁVAJÍCÍM TOPNÉM KANÁLU

INSTALAČNÍ ŠACHTA č.1

INSTALAČNÍ ŠACHTA č.2

PŘÍPOJKA PRO OBJEKTY UBYTOVEN č.1 a č.2 NAPOJENA V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ V PS

architektonické řešení	technické řešení	kreslí	projektant
	Petr Kliment	Petr Kliment	Petr Kliment projektant 01 Štětínská 353/37, Praha 8 klimentpetr@seznam.cz +420603254496 IČO: 43020615
investor	Vězeňská služba ČR, Vazební věznice Praha – Ruzyně		
název akce	VÝMĚNA POTRUBÍ V TOPNÉM KANÁLU V AREÁLU VAZEBNÍ VĚZNICE PRAHA – RUŽYŇĚ		č.zakázky: 01 / 2016
část dokumentace	VYTÁPĚNÍ	č.dílů:	stupeň: DPS
výkres	SITUACE	stav.objekt:	formát: 1 : 500 č.výkresu: 1 č.pará: 1